


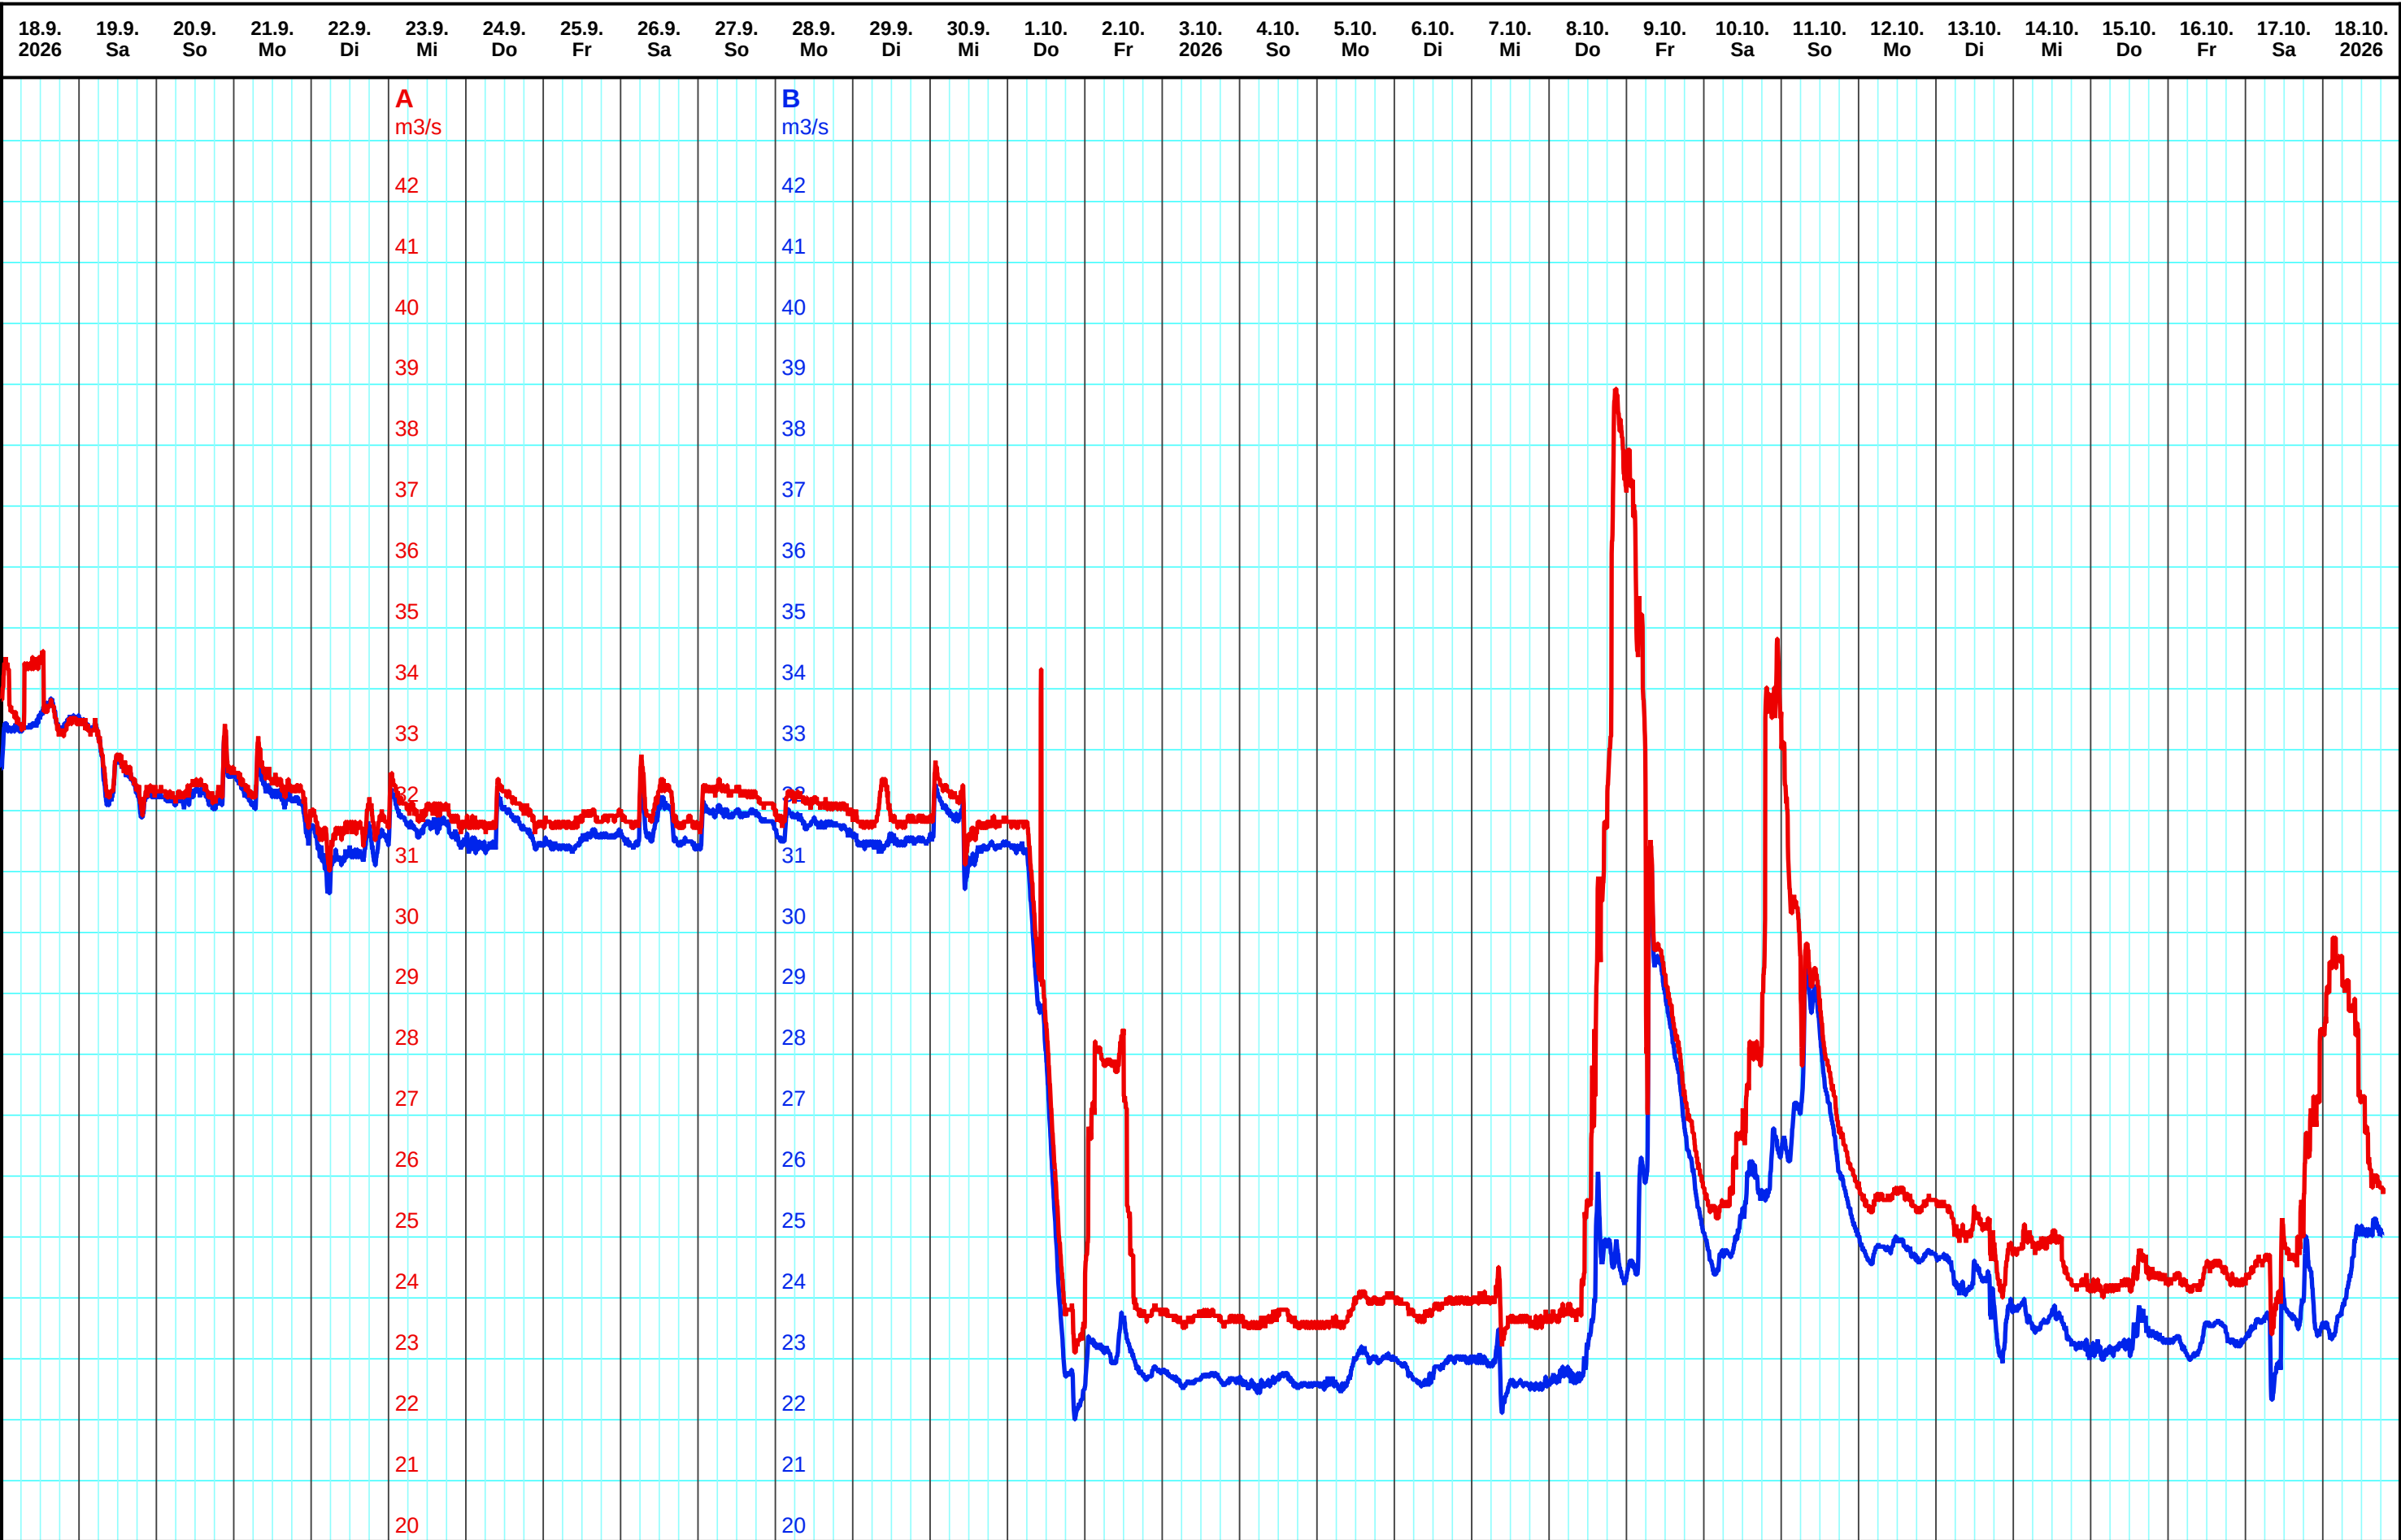

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	A — Abfluss m3/s/Limmattalalarm B — 2099 10 11 Abfluss m3/s/Limmat-Zch.Unterhard	Berrechneter Wert für die Limmat / Gemessener Wert Limmat Unterhard Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Limmattalalarm prov. Abflussganglinie der letzten 31 Tage 18.10.2026
--	--	---	---