


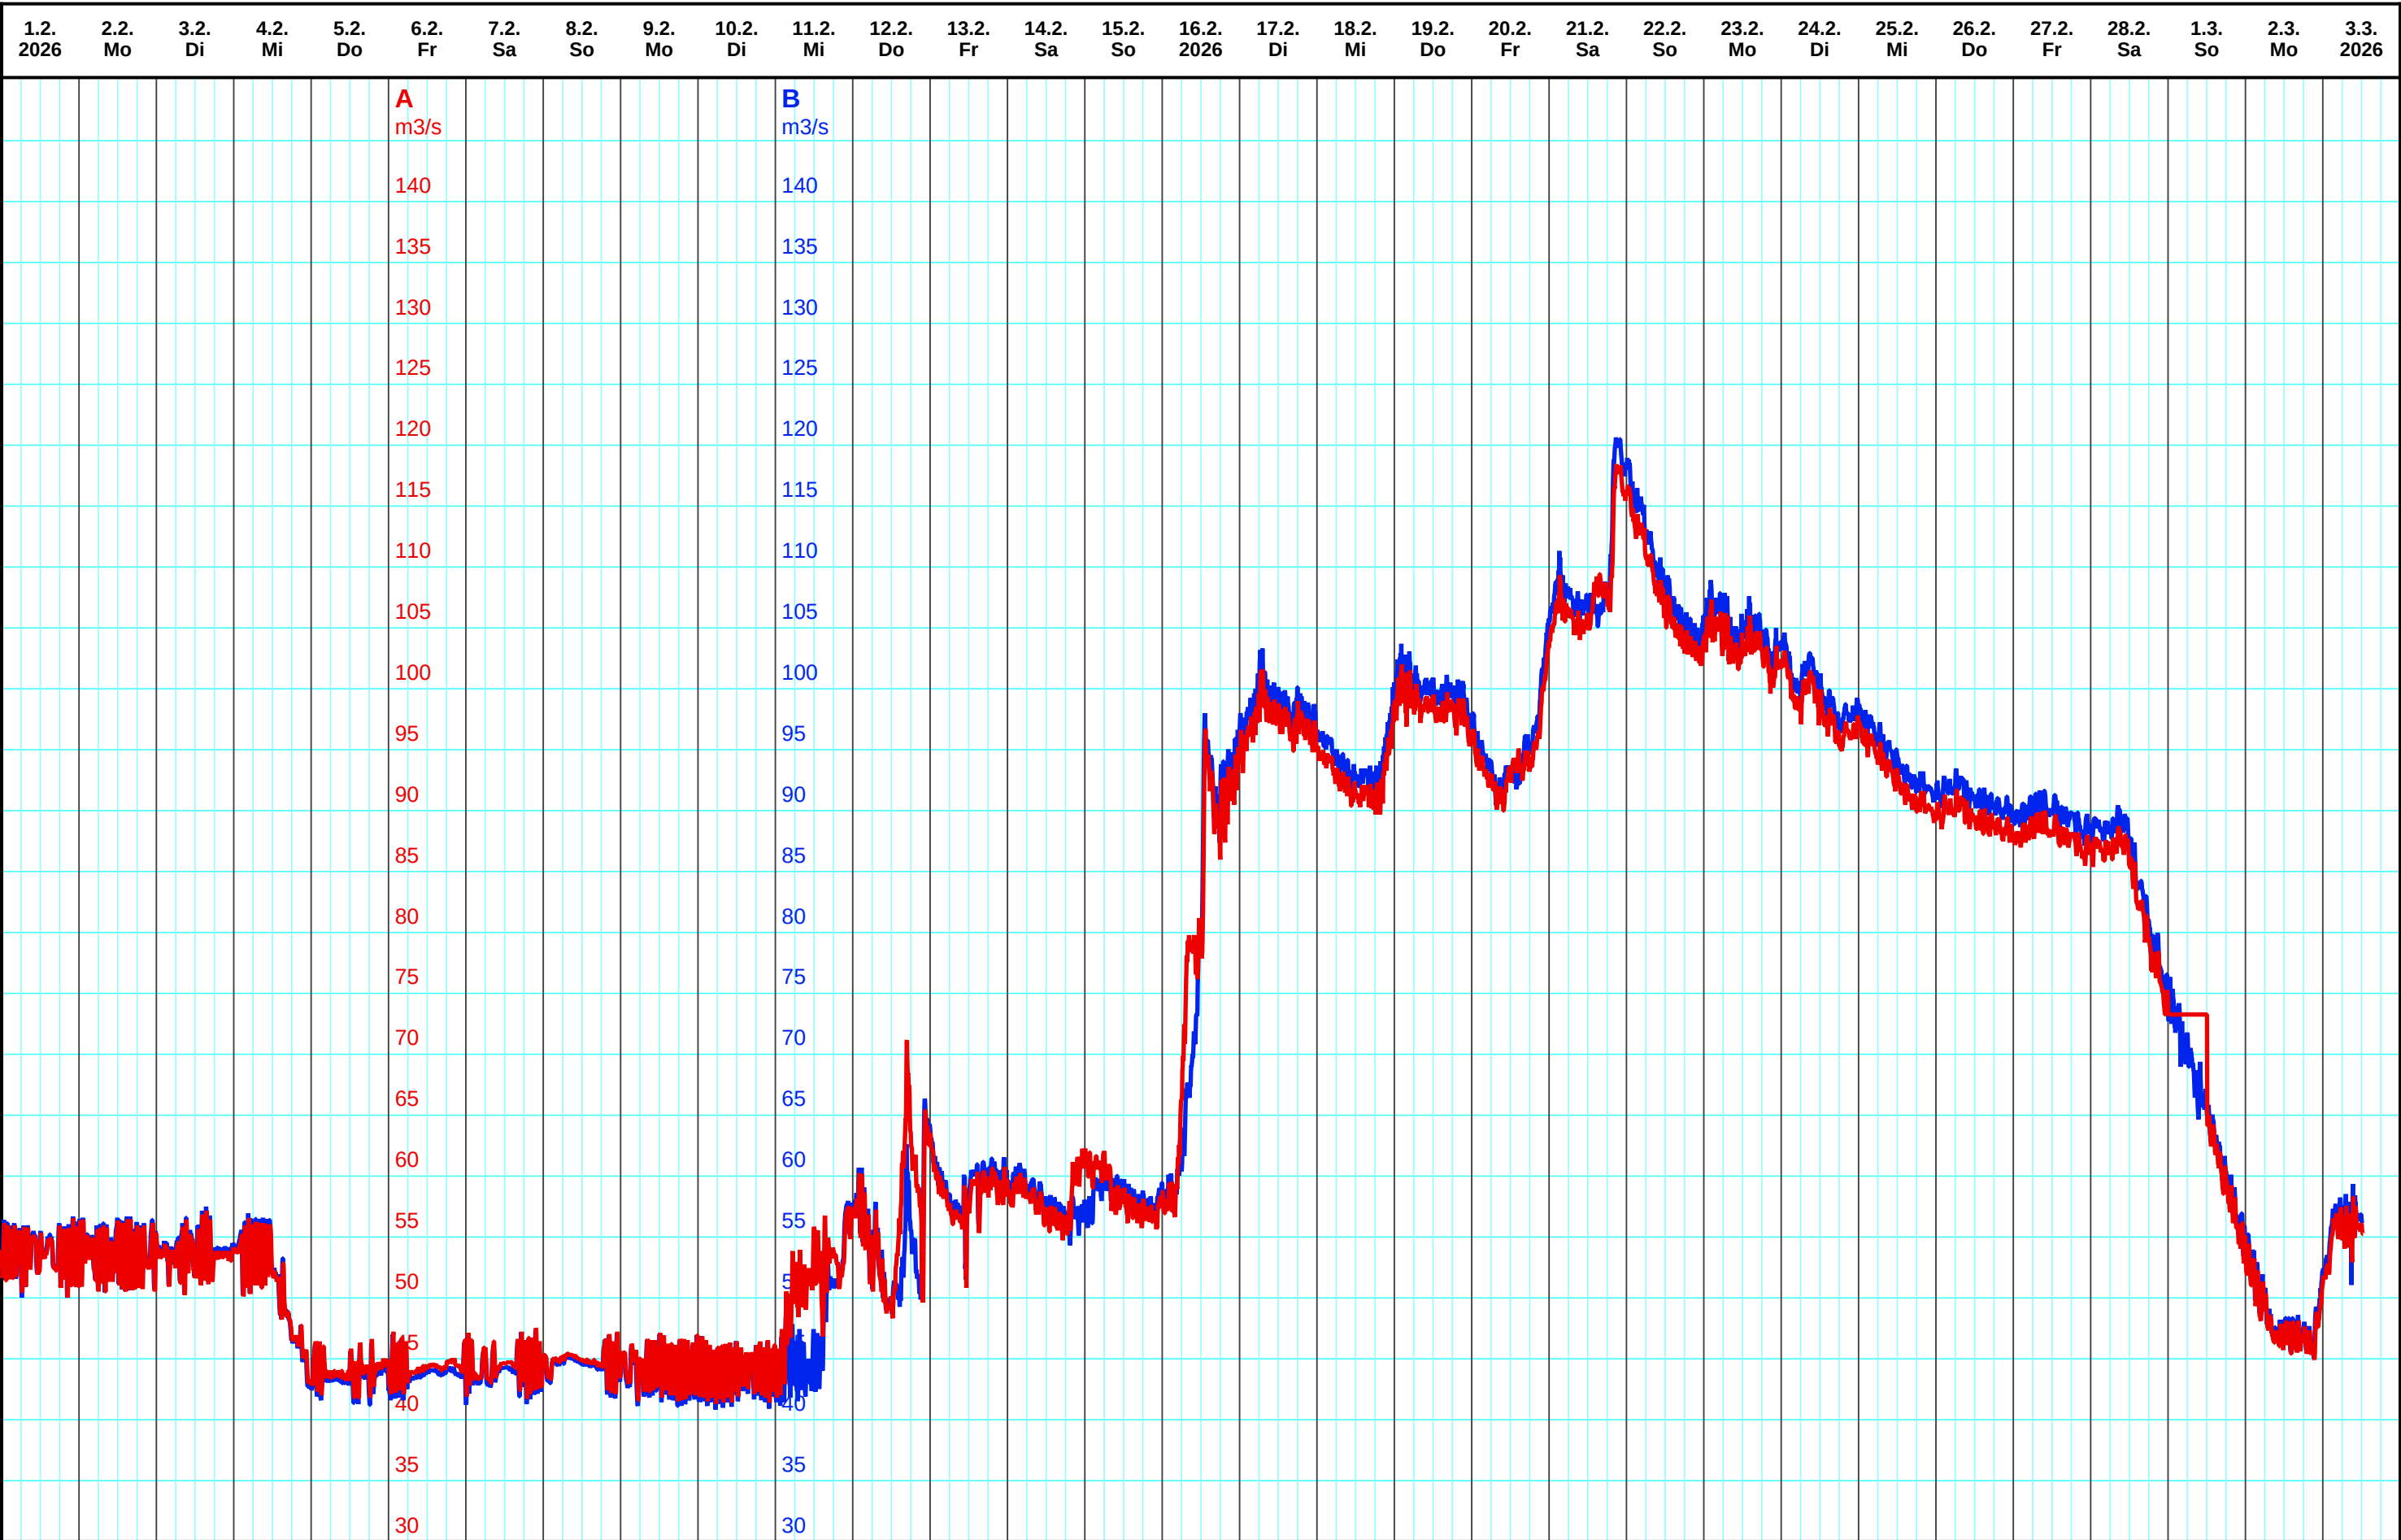

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss m3/s/Limmattalalarm
B — 2099 10 11 Abfluss m3/s/Limmat-Zch.Unterhard

Berrechneter Wert für die Limmat /
Gemessener Wert Limmat Unterhard

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Limmattalalarm
prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage**

03.03.2026

HydroPRO Grafik