


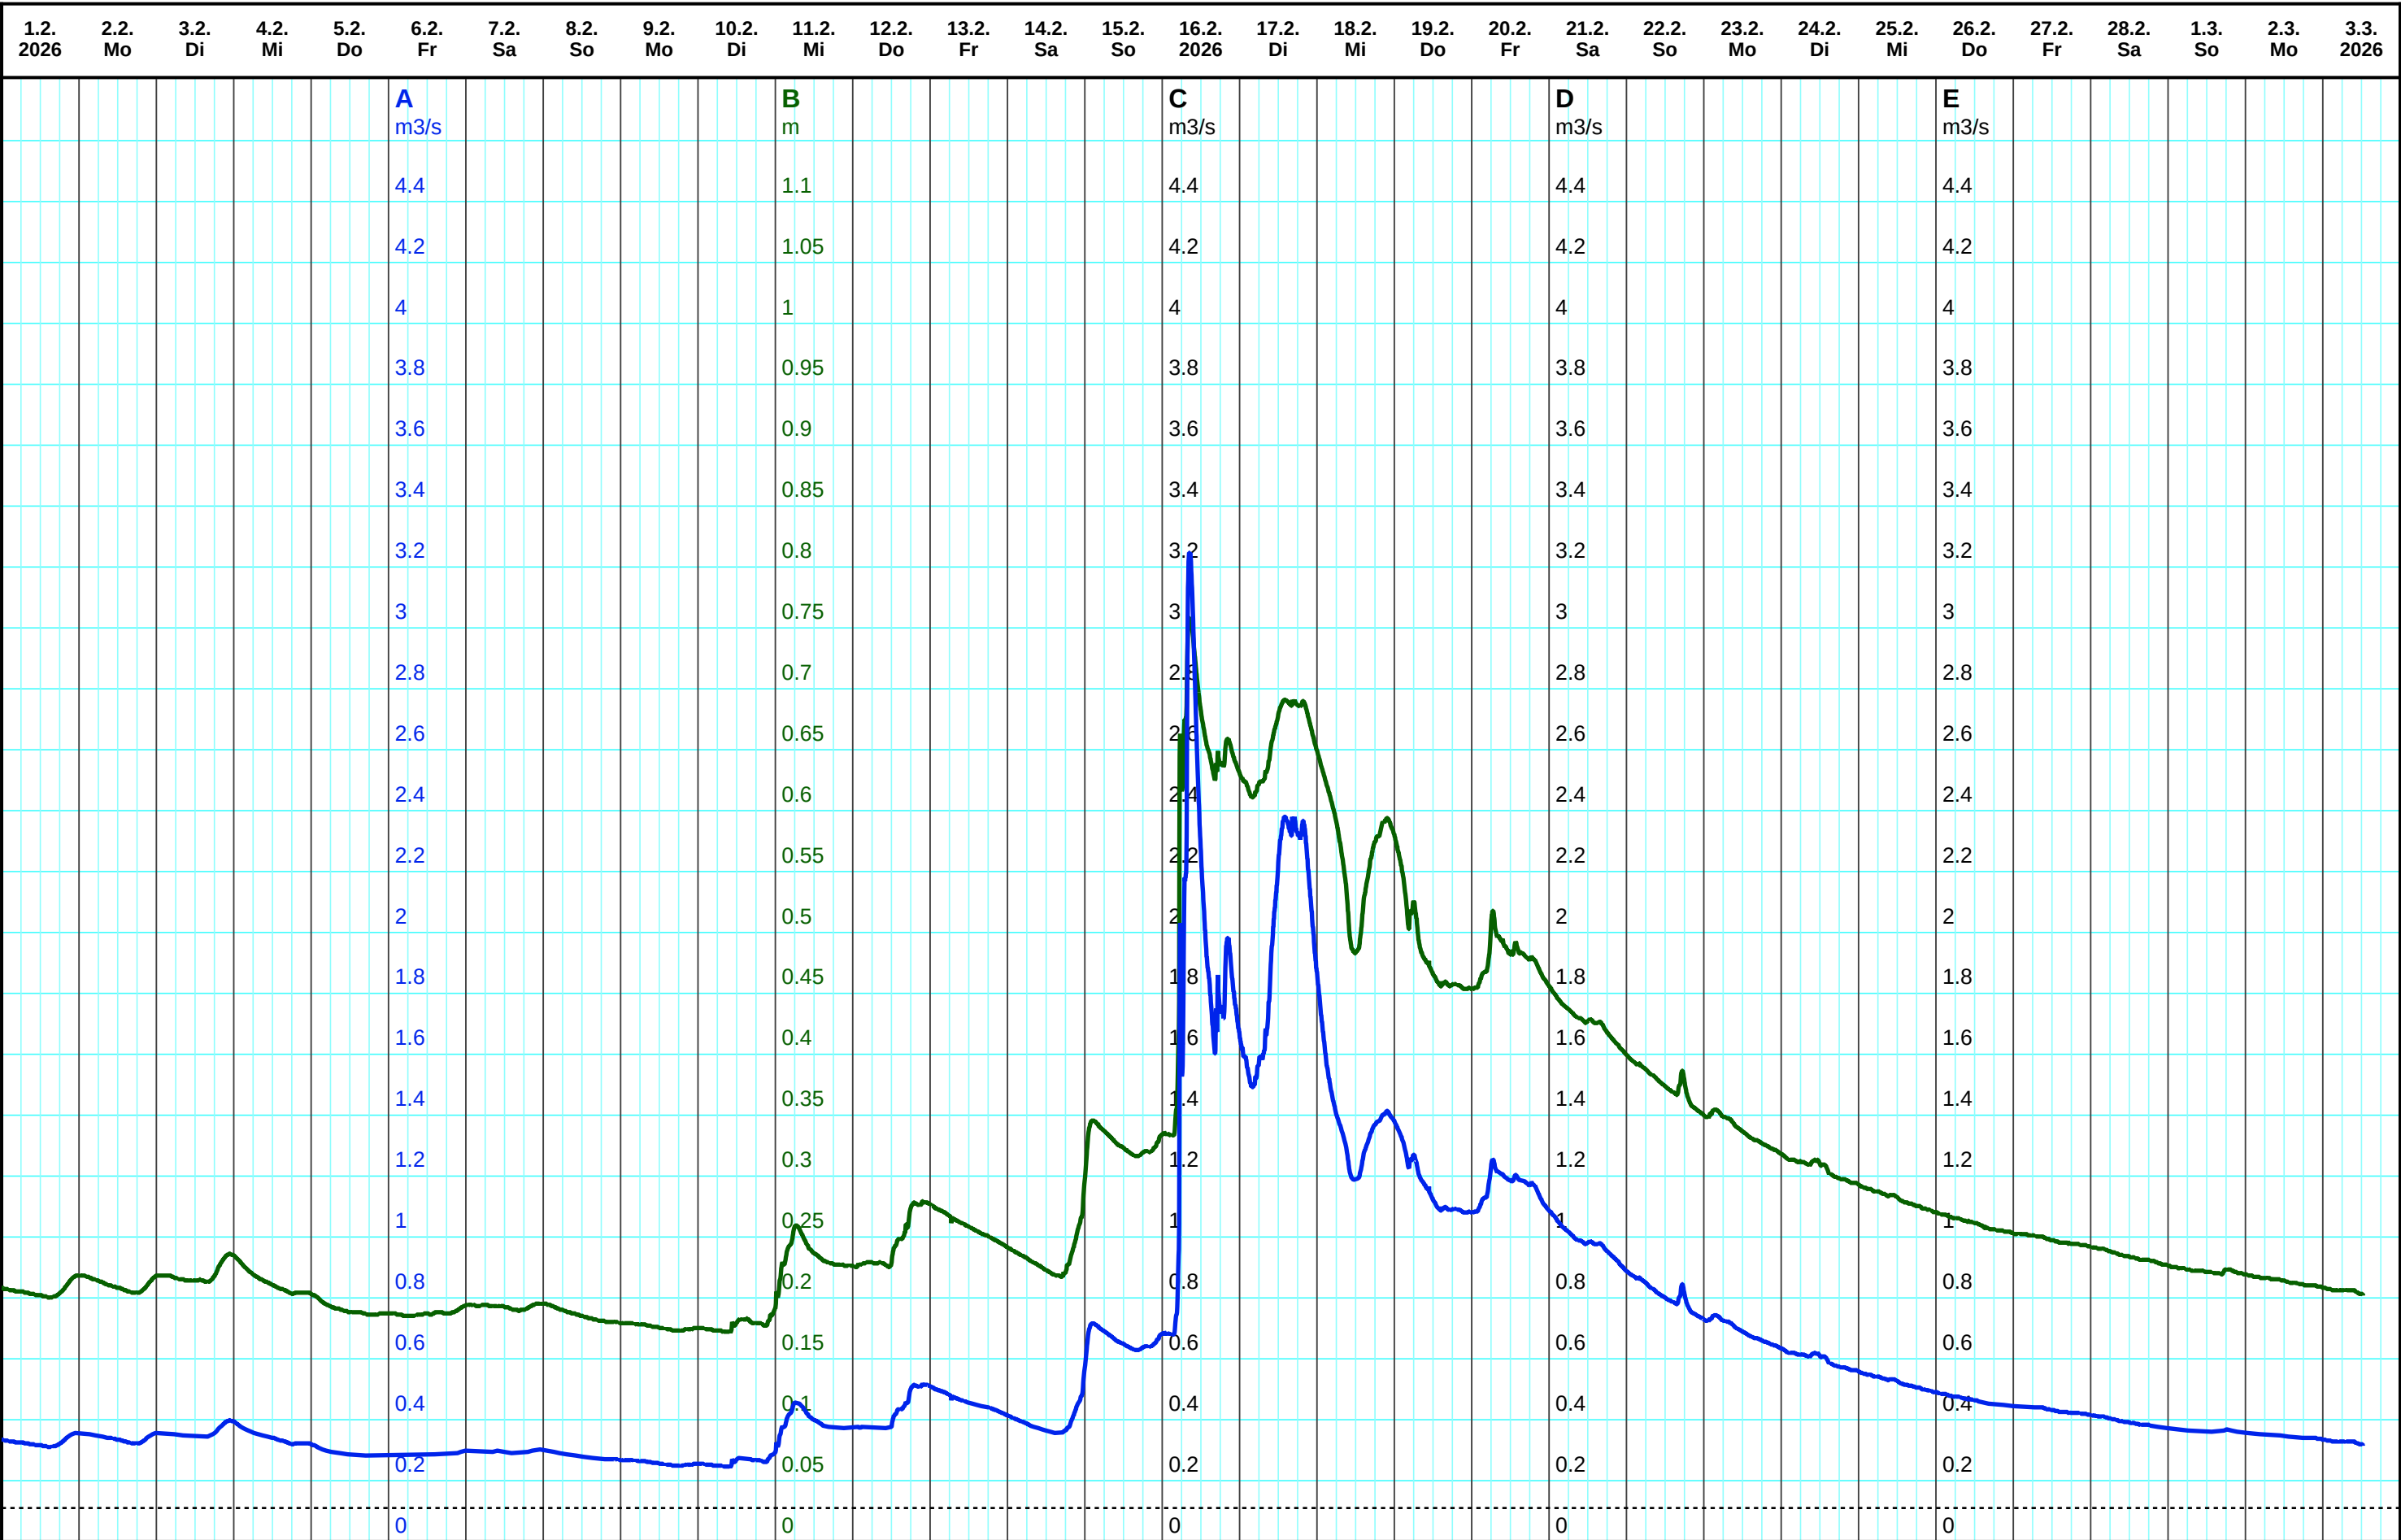

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss m3/s

B — Pegel m

C - - - - - Q(347) Messperiode 1987-2024; 0.110 m3/s

D Hochwasser 8.8.2007; 33.6 m3/s

E - . - . - . Max.Wert Messperiode(19.5.94); 38 m3/s

z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge
Wasserkraftnutzung oberhalb der Messstelle.

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Jonen-Zwillikon (ZH 574)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

03.03.2026

HydroPRO Grafik