


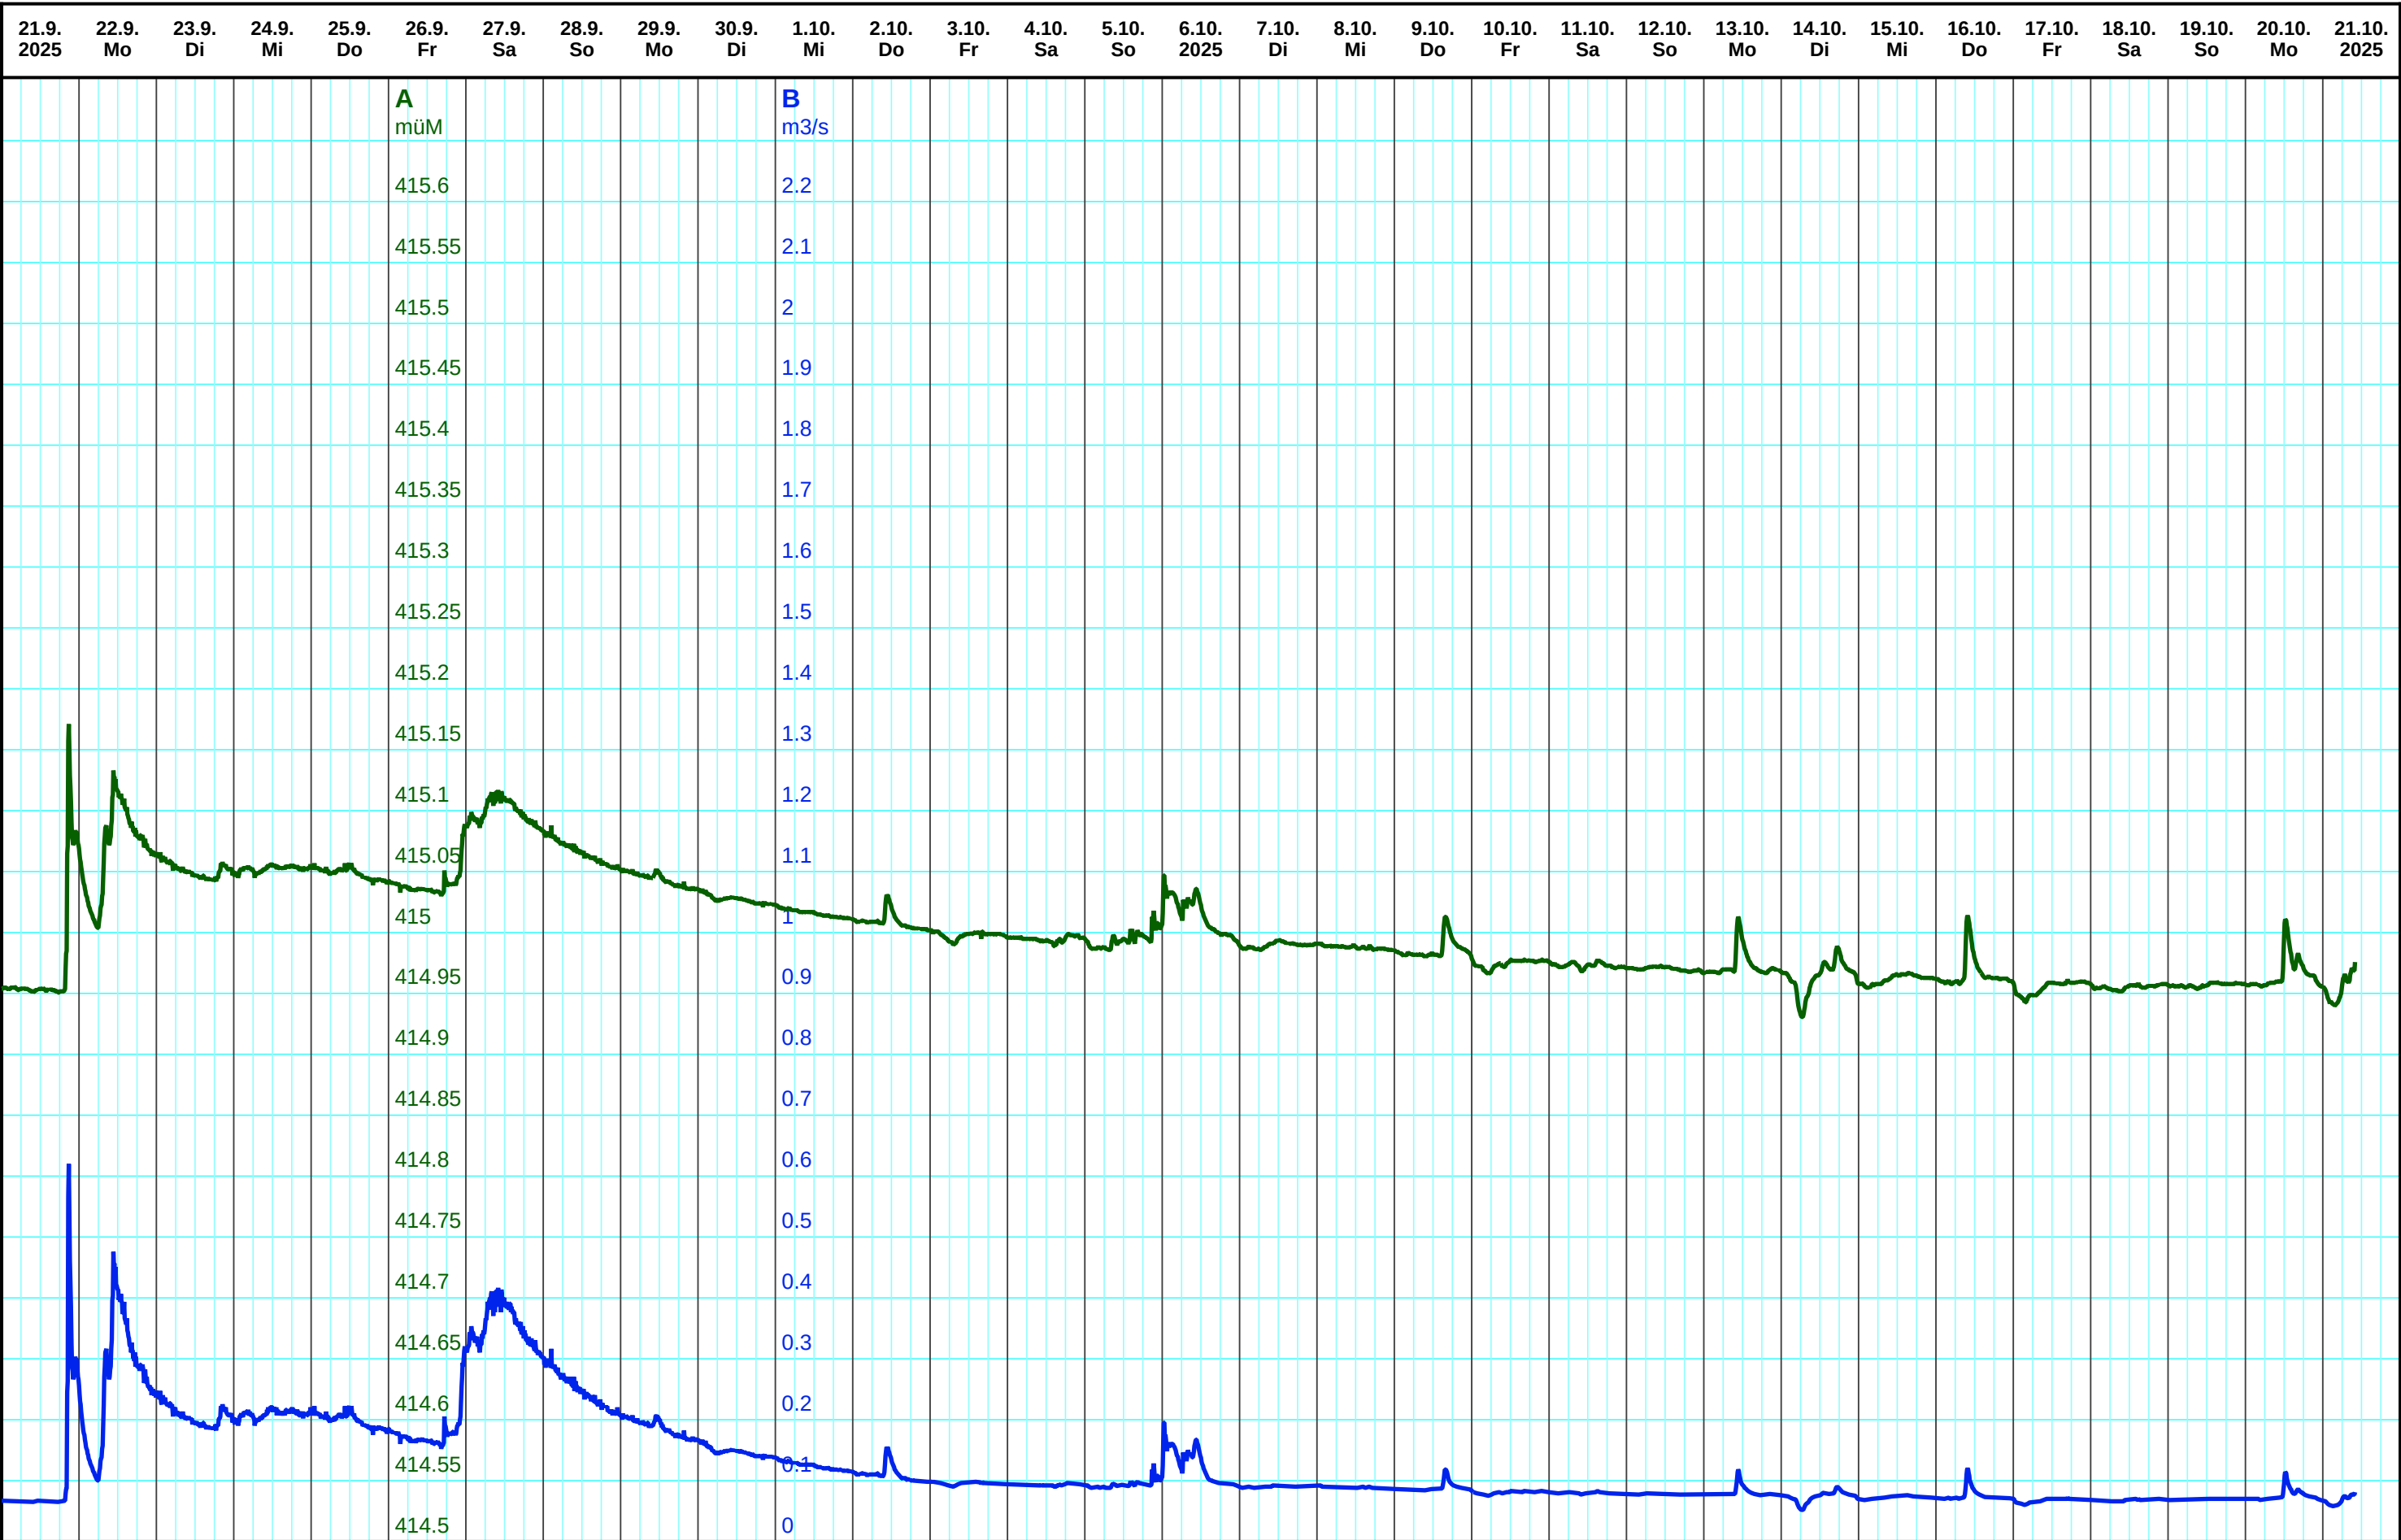

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	A — 506 Pegel müM B — 506 Abfluss m3/s	Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Schwarzbach-Rickenbach, Kellersgasse (ZH 506) Prov. Abflussganglinie der letzten 31 Tage 21.10.2025
--	--	--	--