


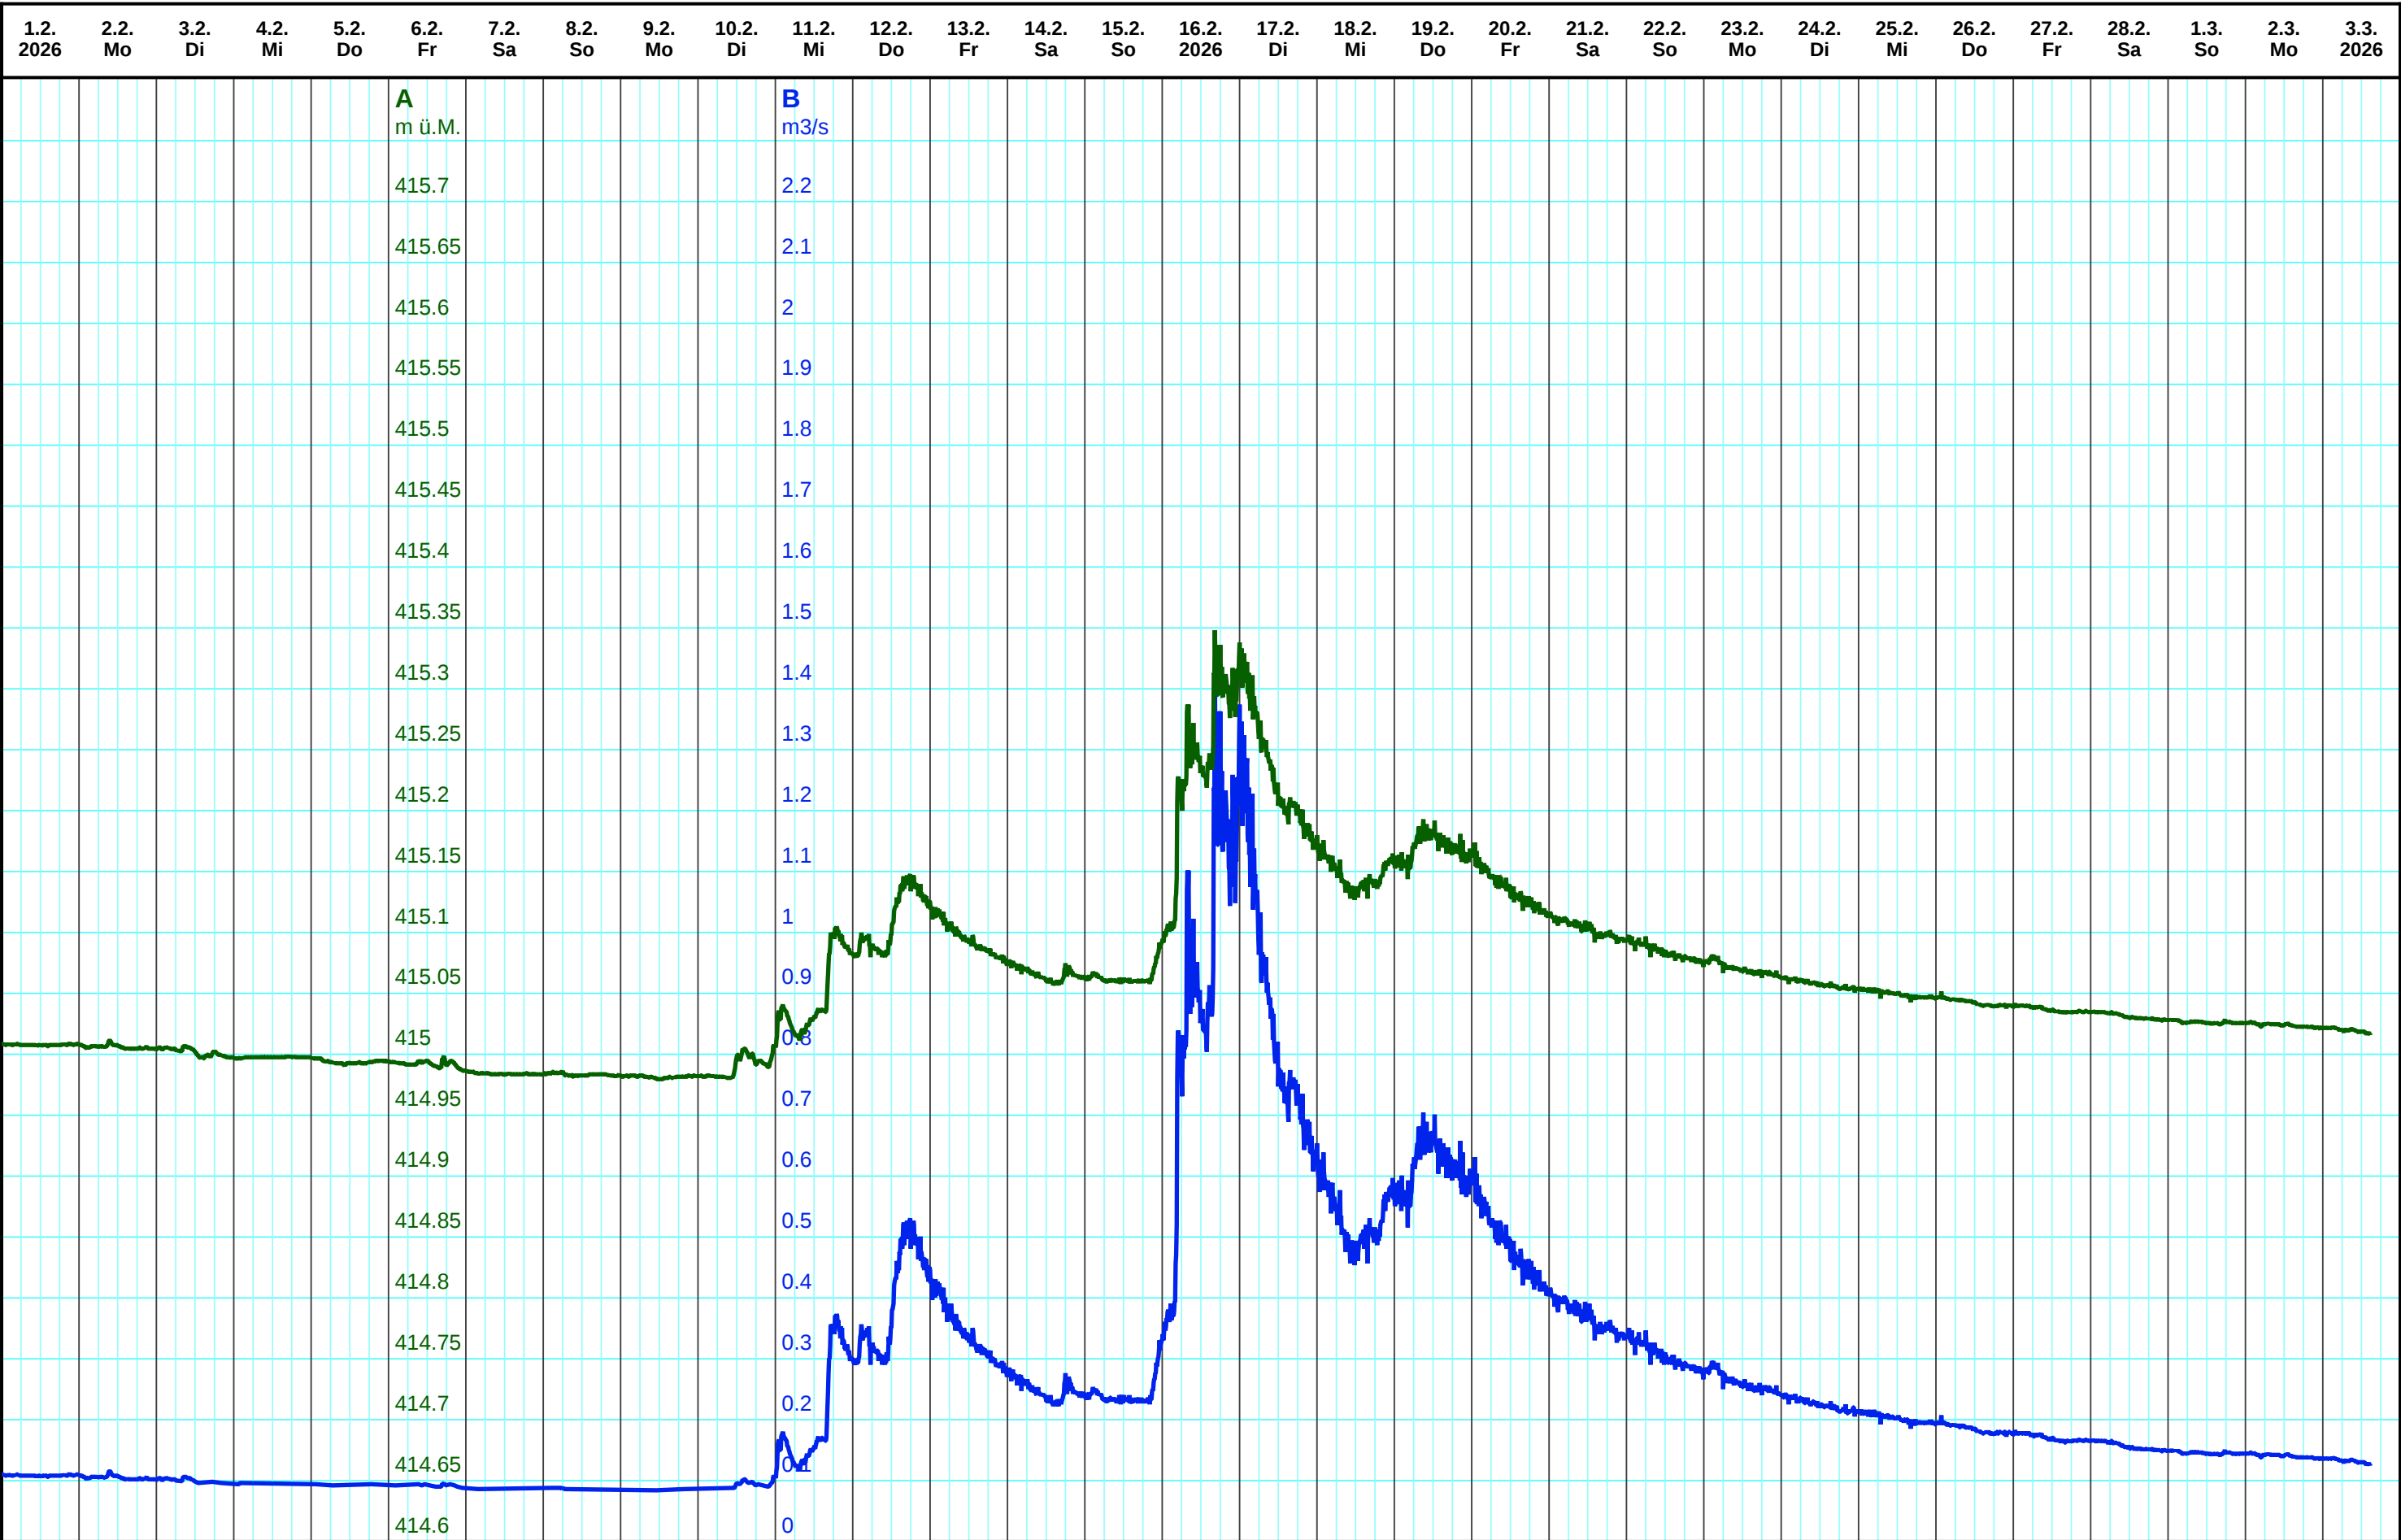

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A

506 Pegel müM

B

506 Abfluss m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Schwarzbach-Rickenbach,
Kellersgasse (ZH 506)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

03.03.2026

HydroPRO Grafik