


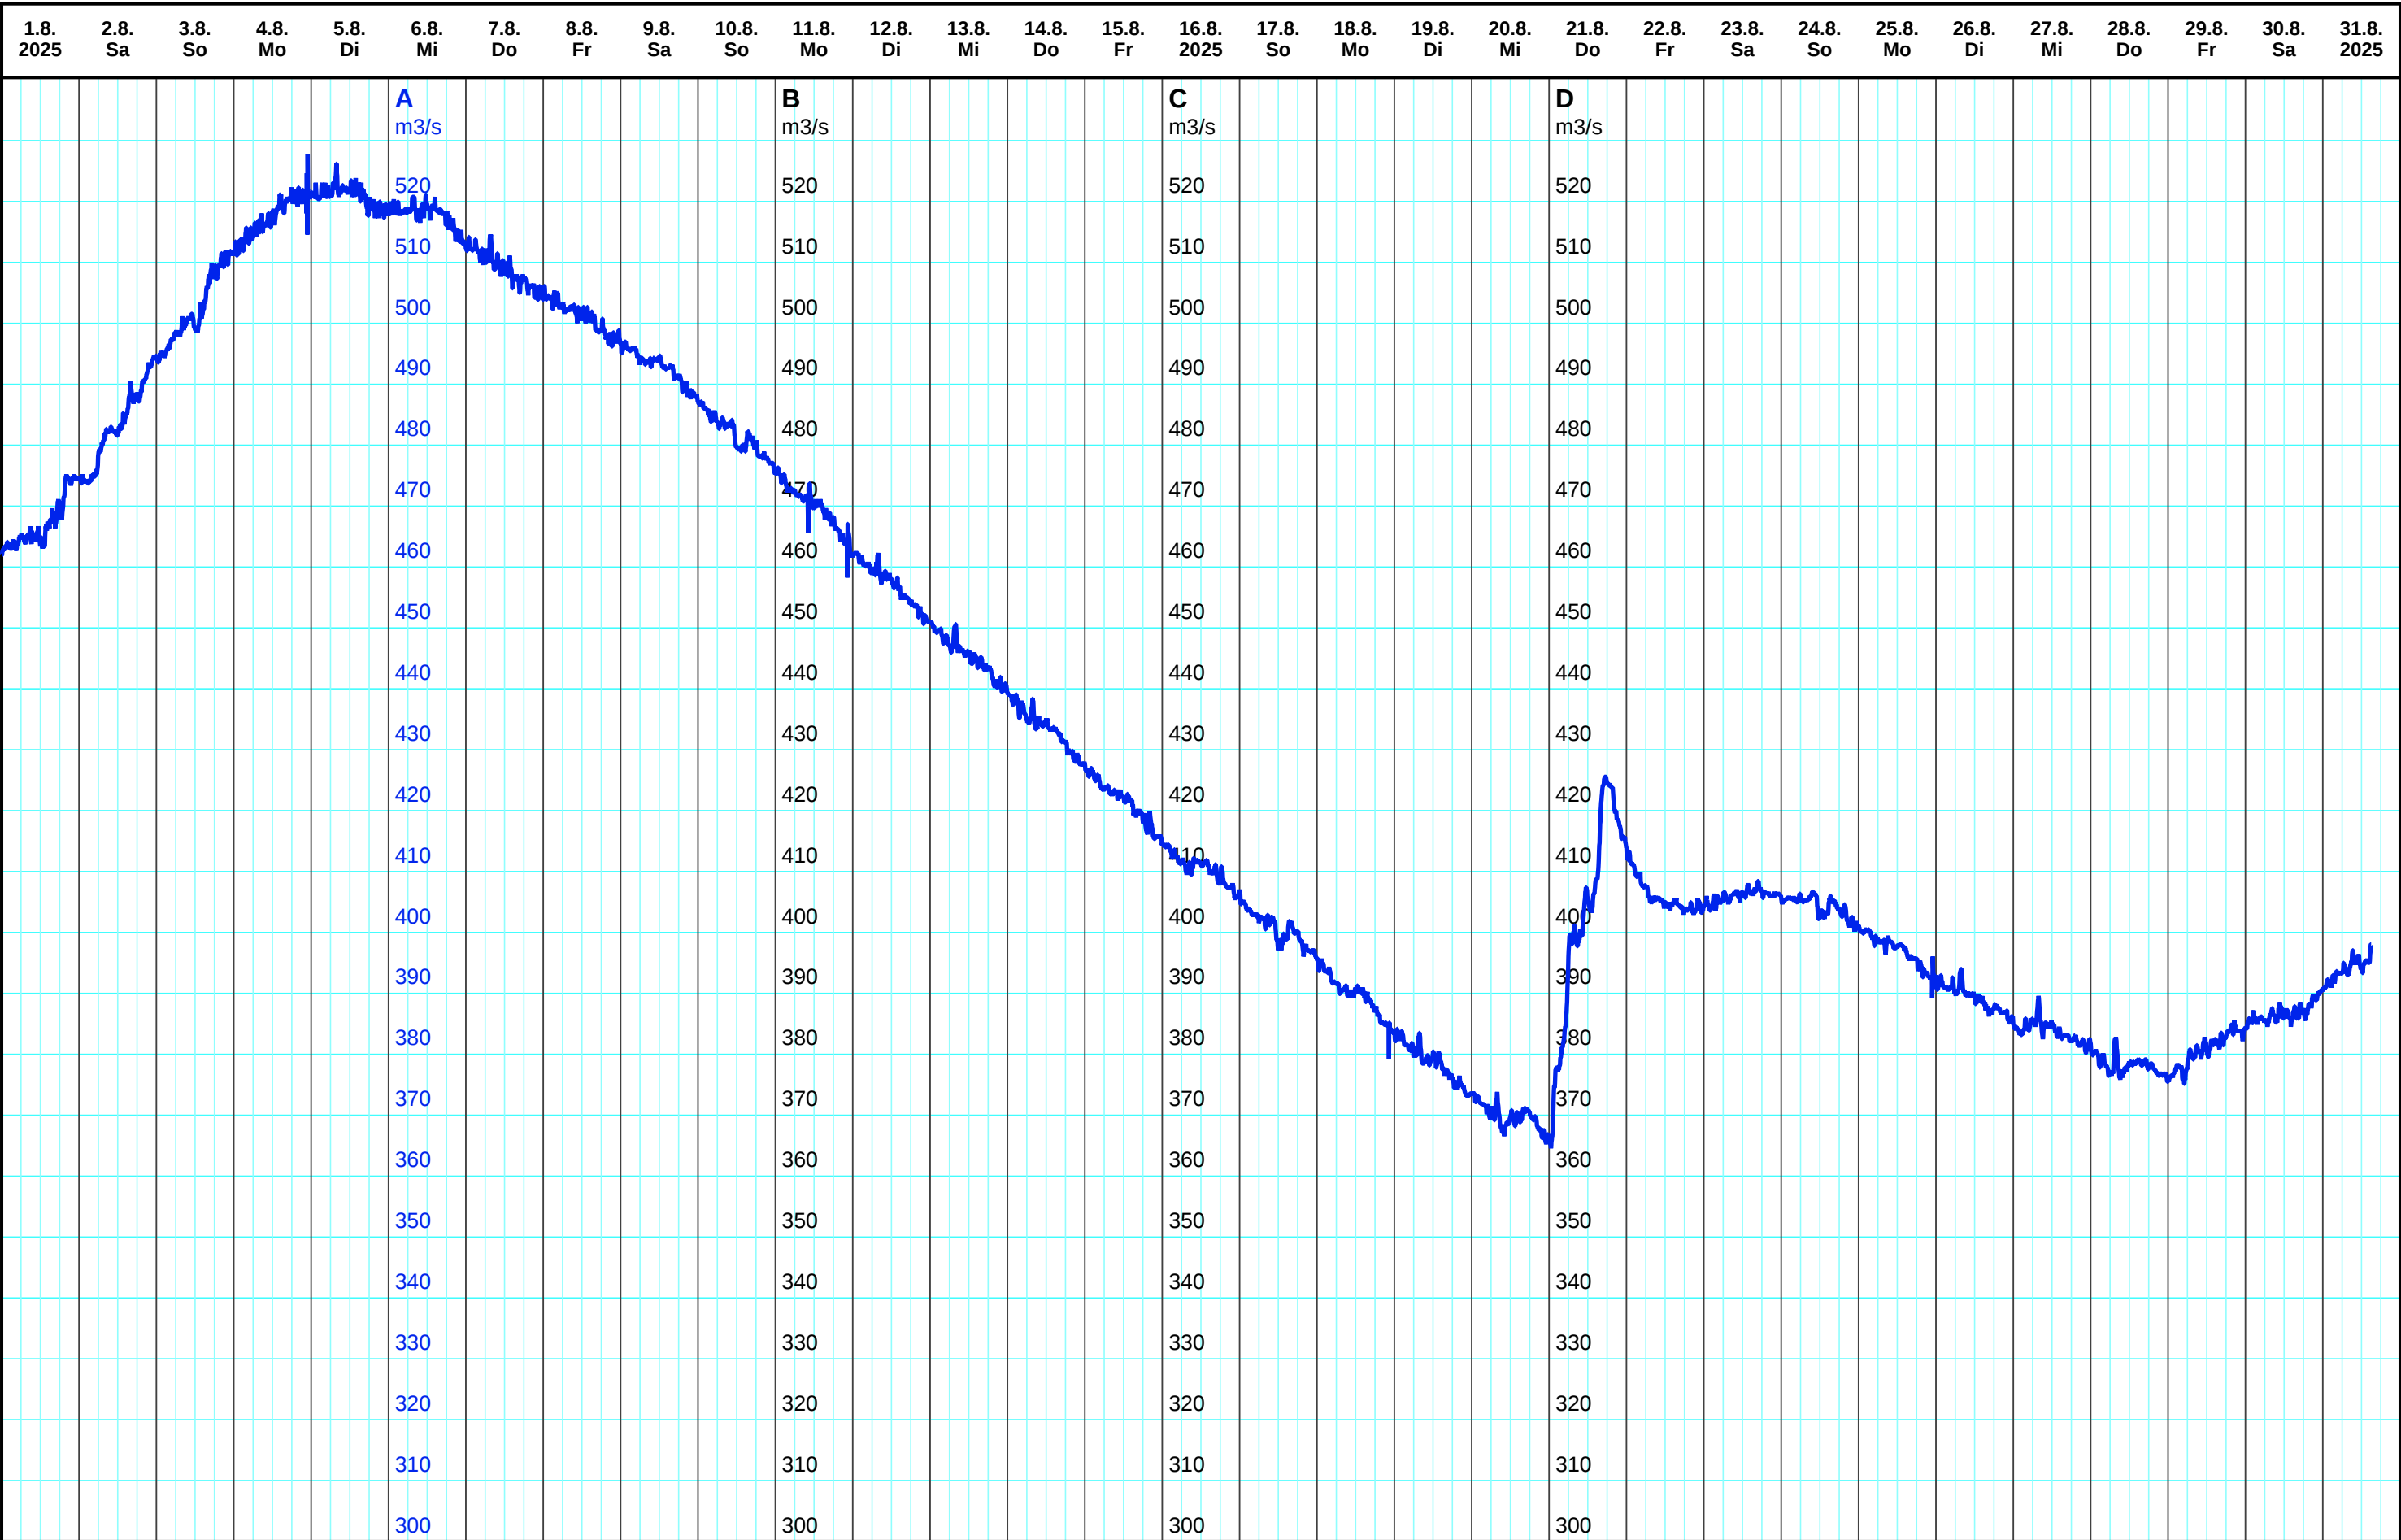

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	A — Abfluss m3/s B Q(347) Messperiode1959-2017; 185 m3/s C Hochwasser Mai 1999; 1180 m3/s D ■■■■■ Max.Wert Messperiode (23.5.99); 1180 m3/s	Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Rhein-Neuhausen,Flurl. (LH 2288) Prov. Abflussganglinie der letzten 31 Tage 31.08.2025
--	---	--	---