

So 15. September 2024

Mo 16. September 2024

6:00

12:00


18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

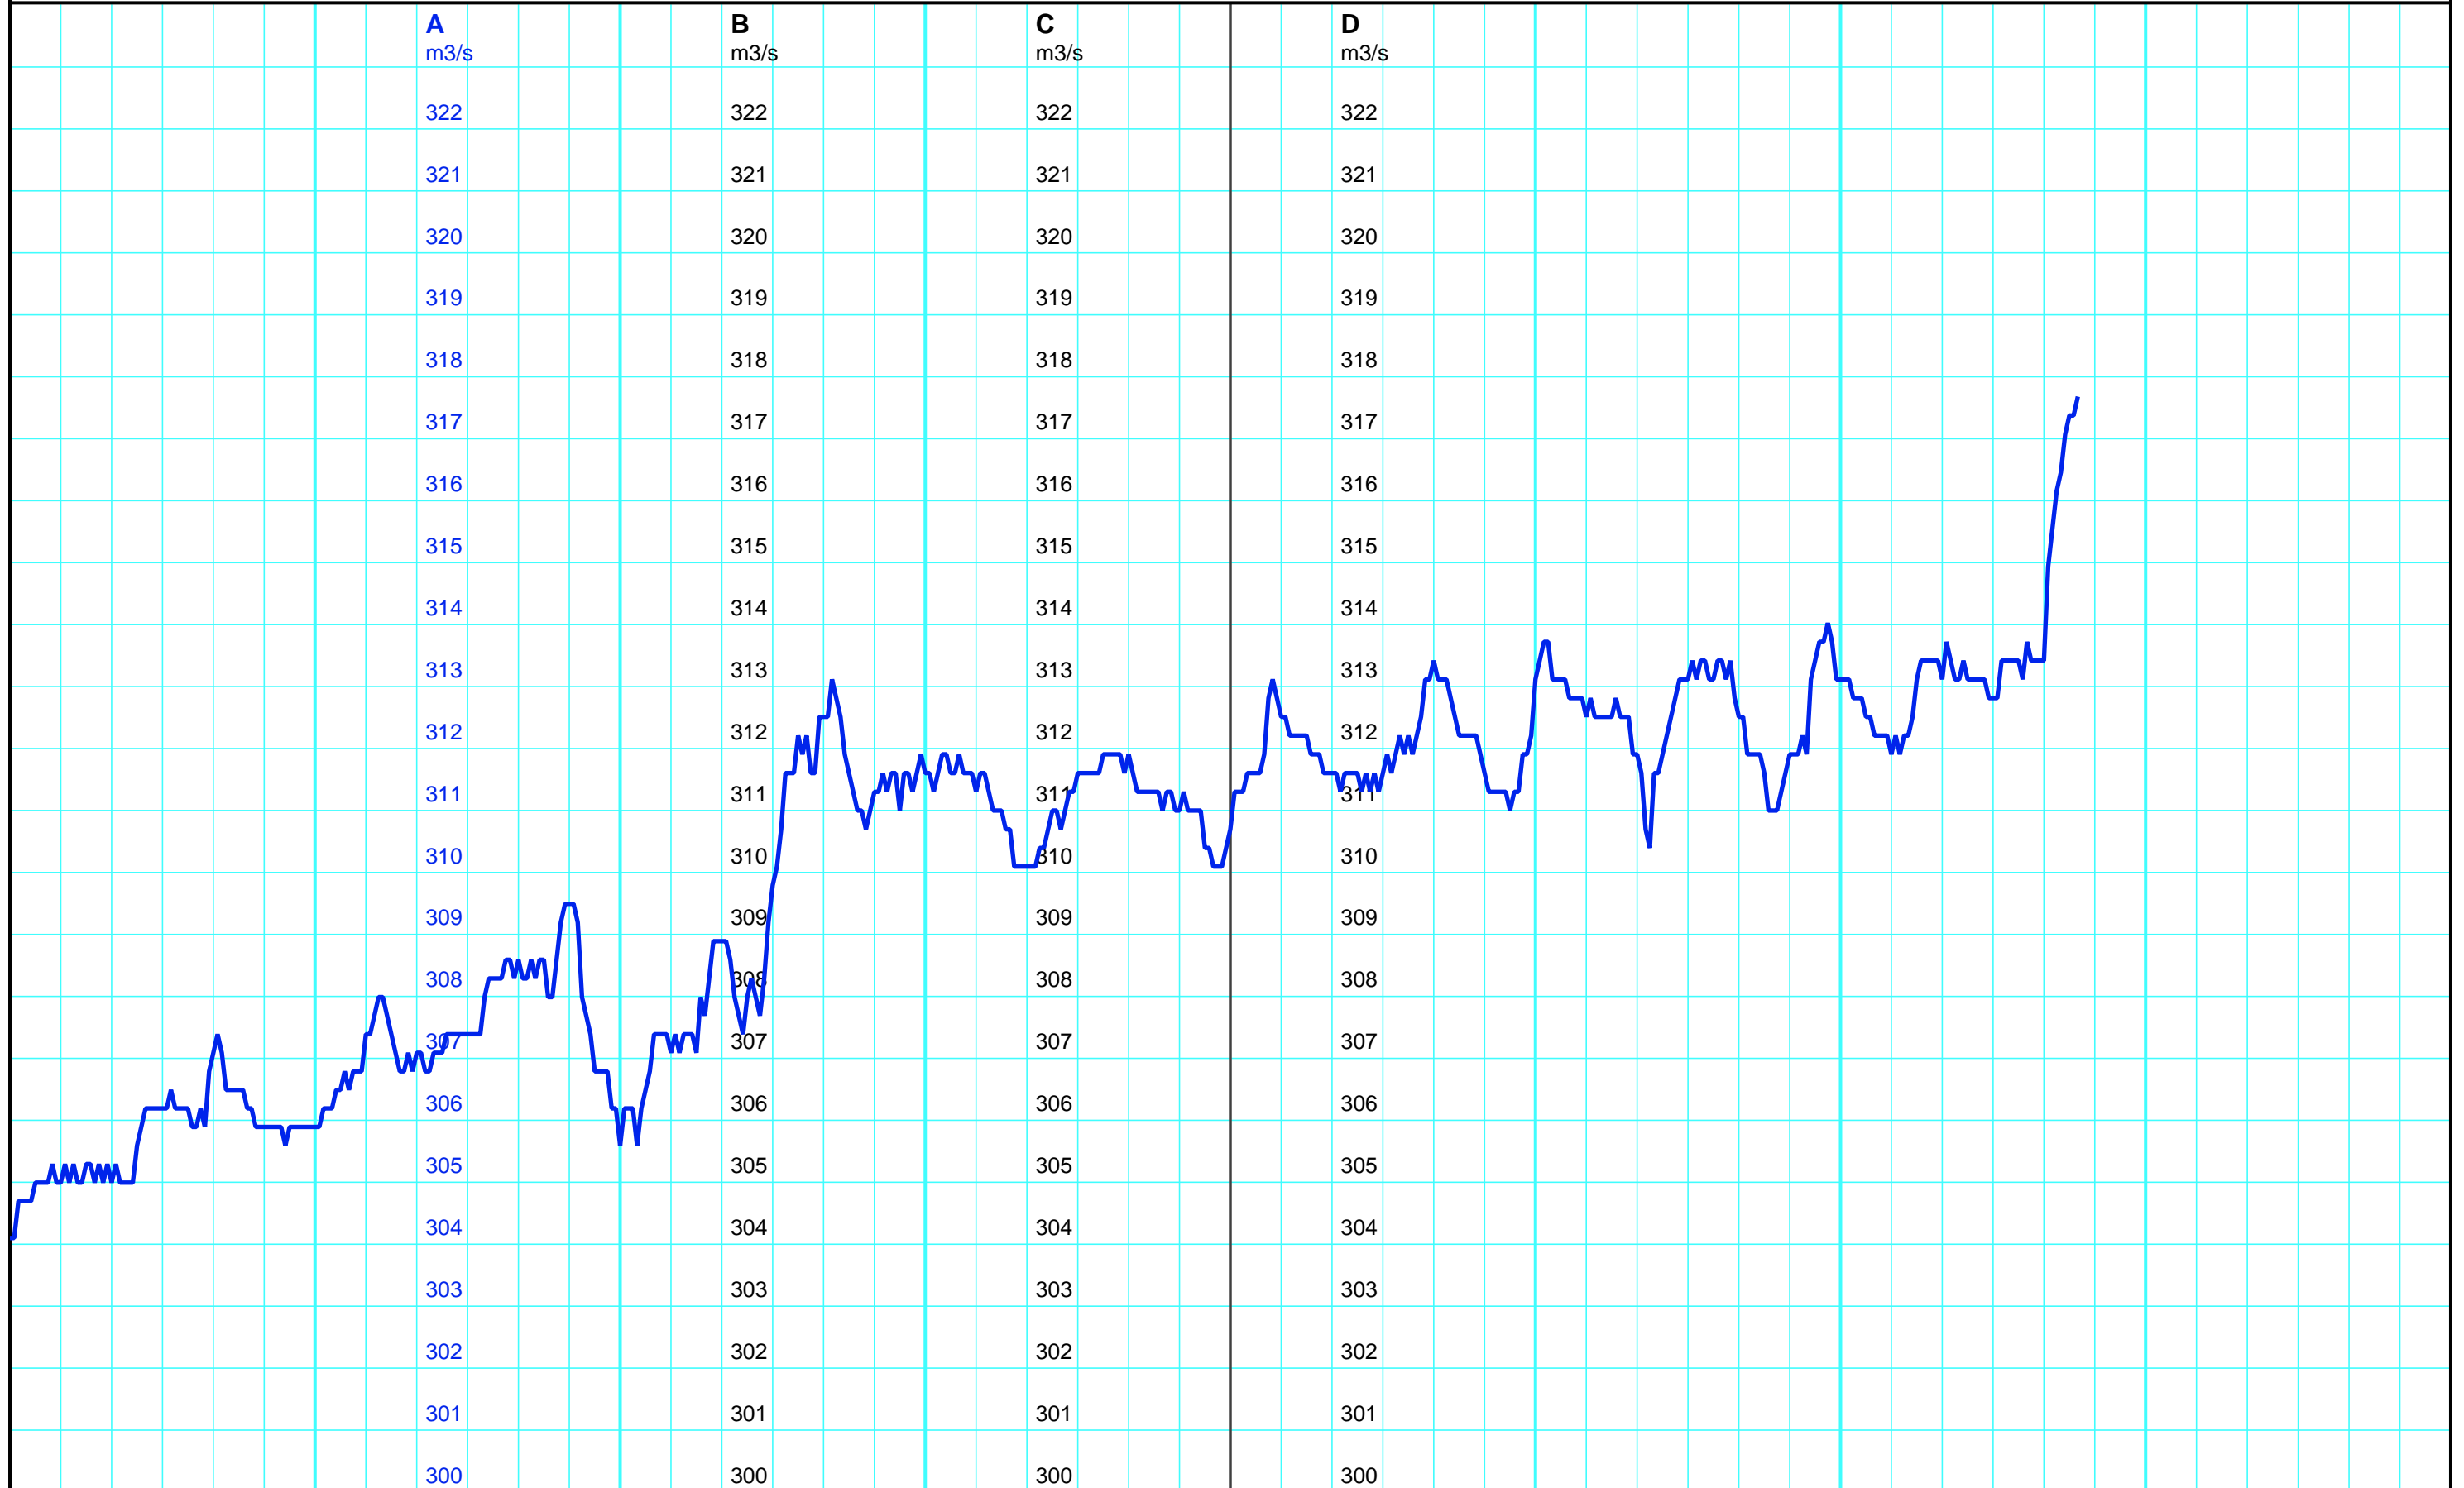

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A ——— Abfluss m3/s
- B Q(347) Messperiode 1959-2017; 185 m3/s
- C Hochwasser Mai 1999; 1180 m3/s
- D - - - - - Max.Wert Messperiode (23.5.99); 1180 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Rhein-Neuhausen, Flurl. (LH 2288)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

16.09.2024

HydroPRO Grafik