

Fr 12. Dezember 2025

Sa 13. Dezember 2025

6:00

12:00


18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

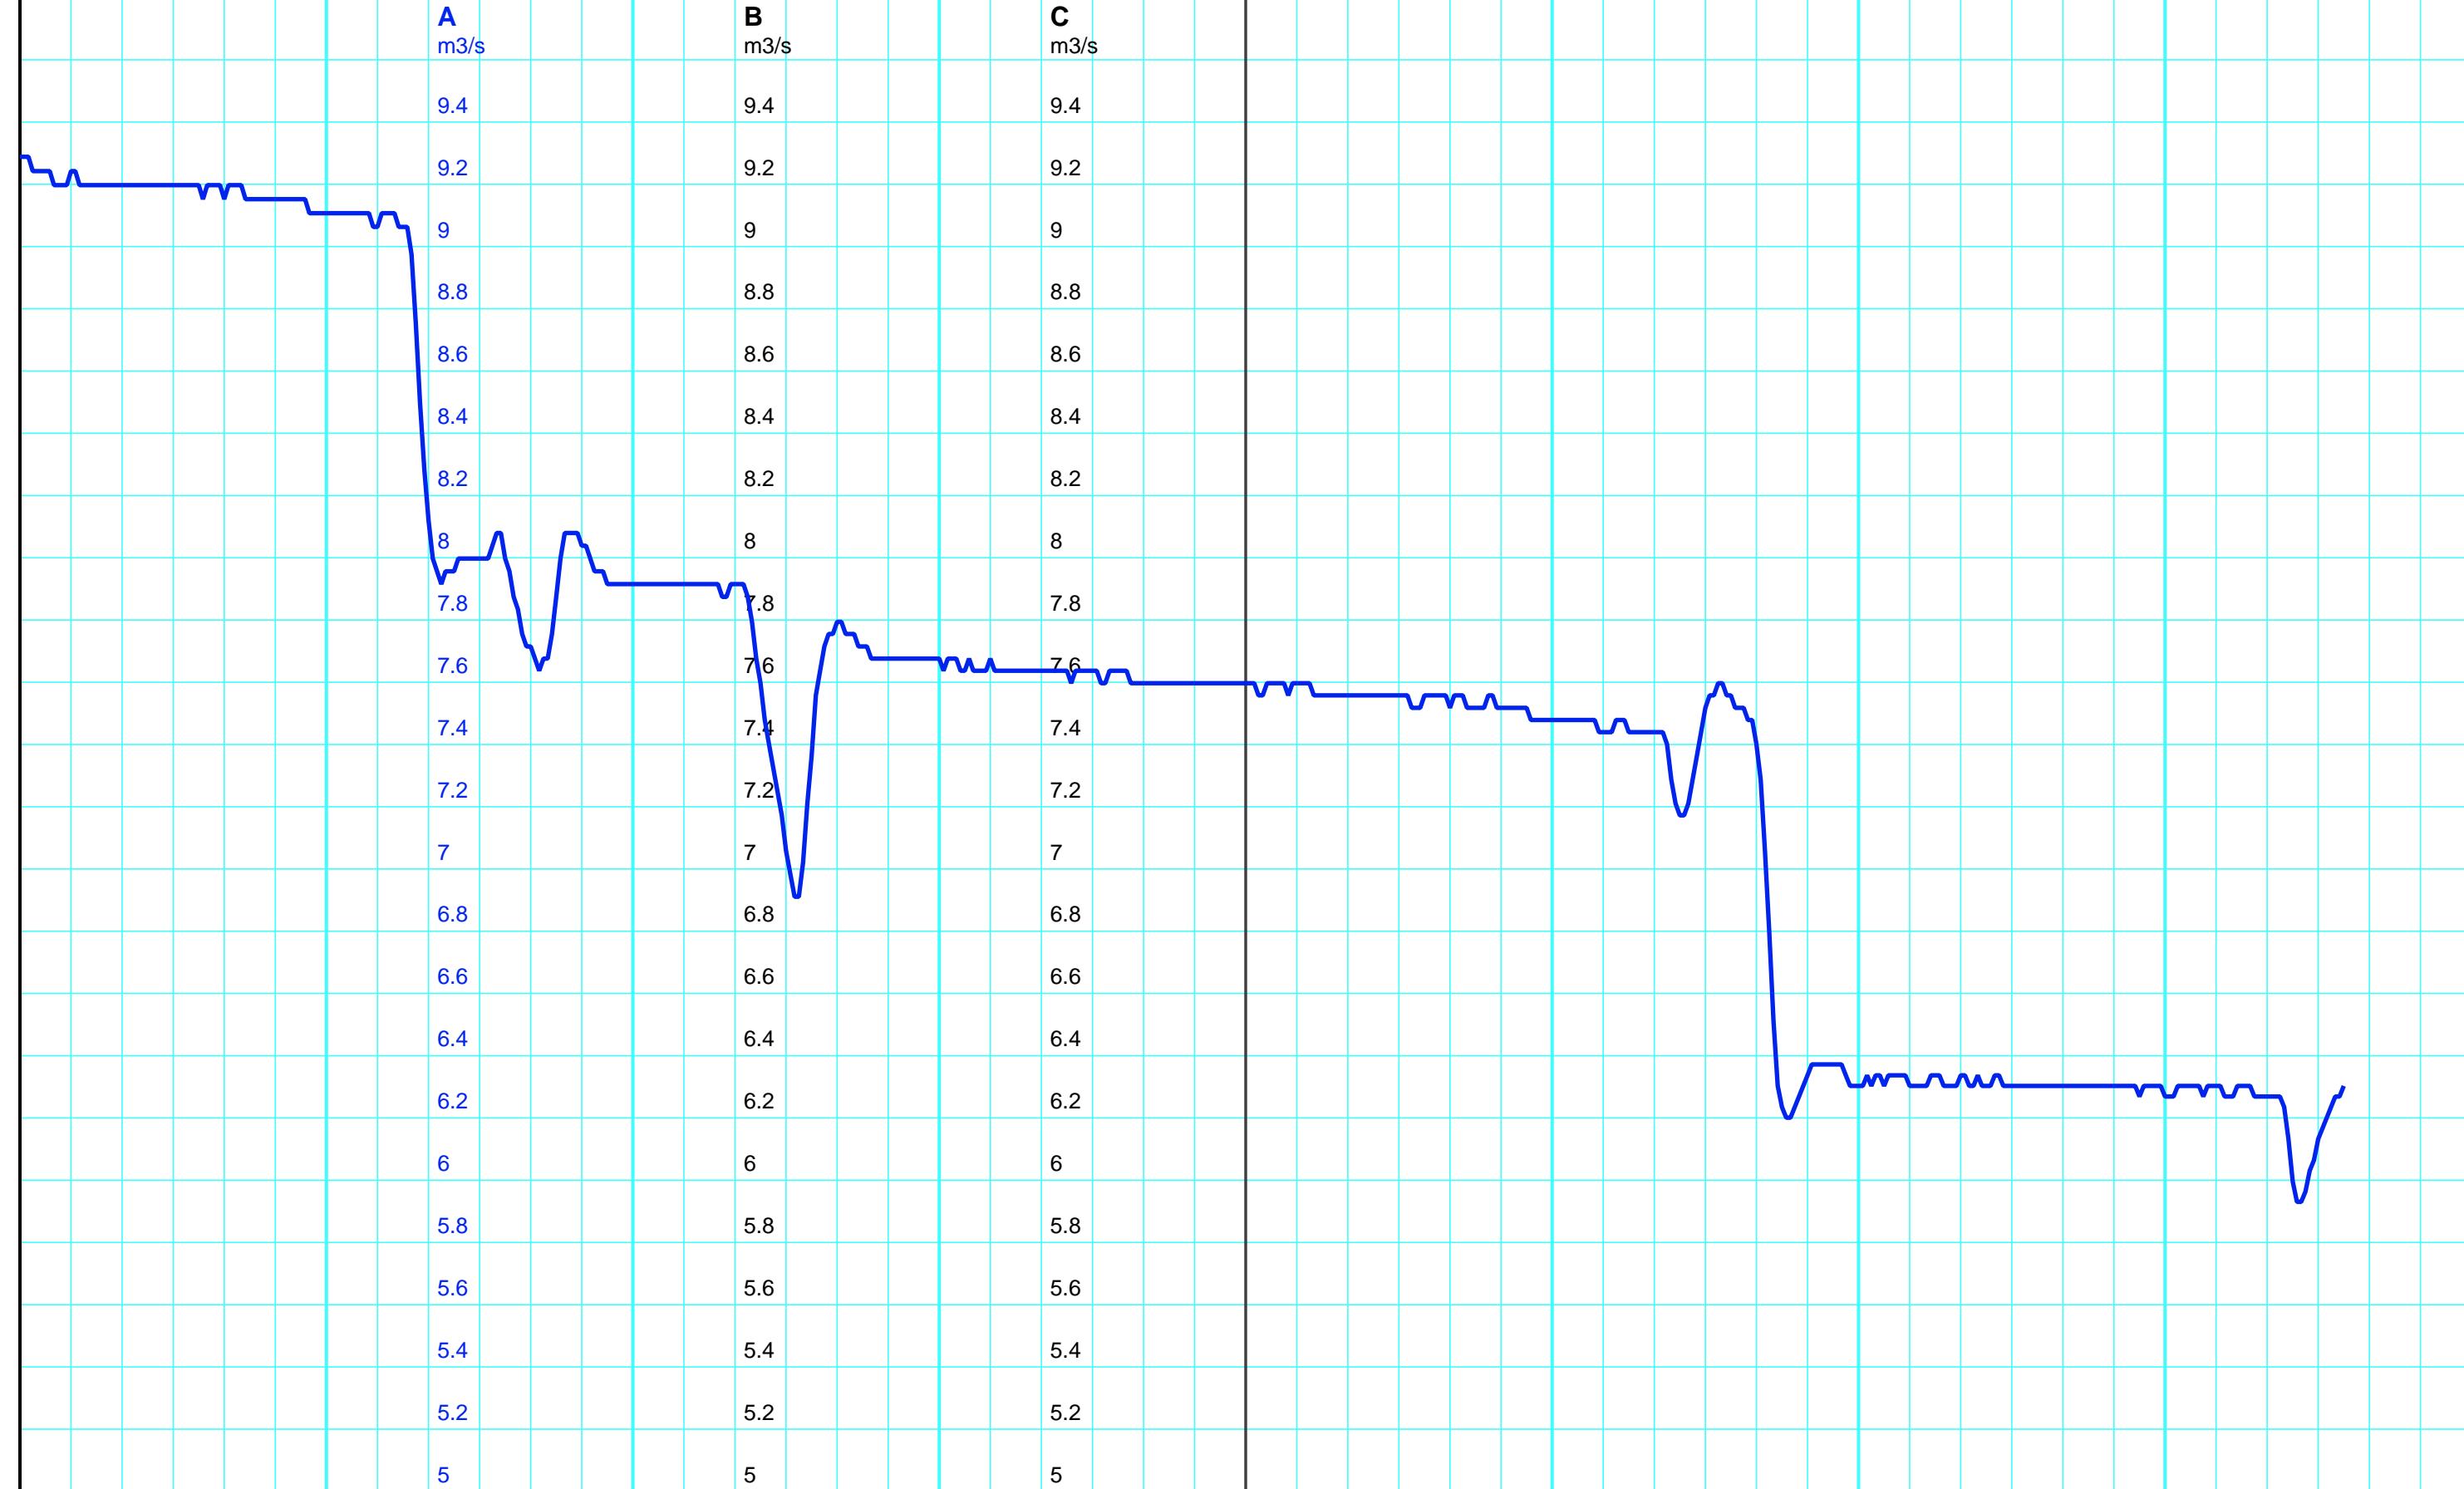

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A ——— Abfluss m³/s
B Q(347) Messperiode 1981-2017; 1.84 m³/s
C Max.Wert Messperiode (22.5.99); 470 m³/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Sitter-St.Gallen (LH 2468)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

13.12.2025

HydroPRO Grafik