


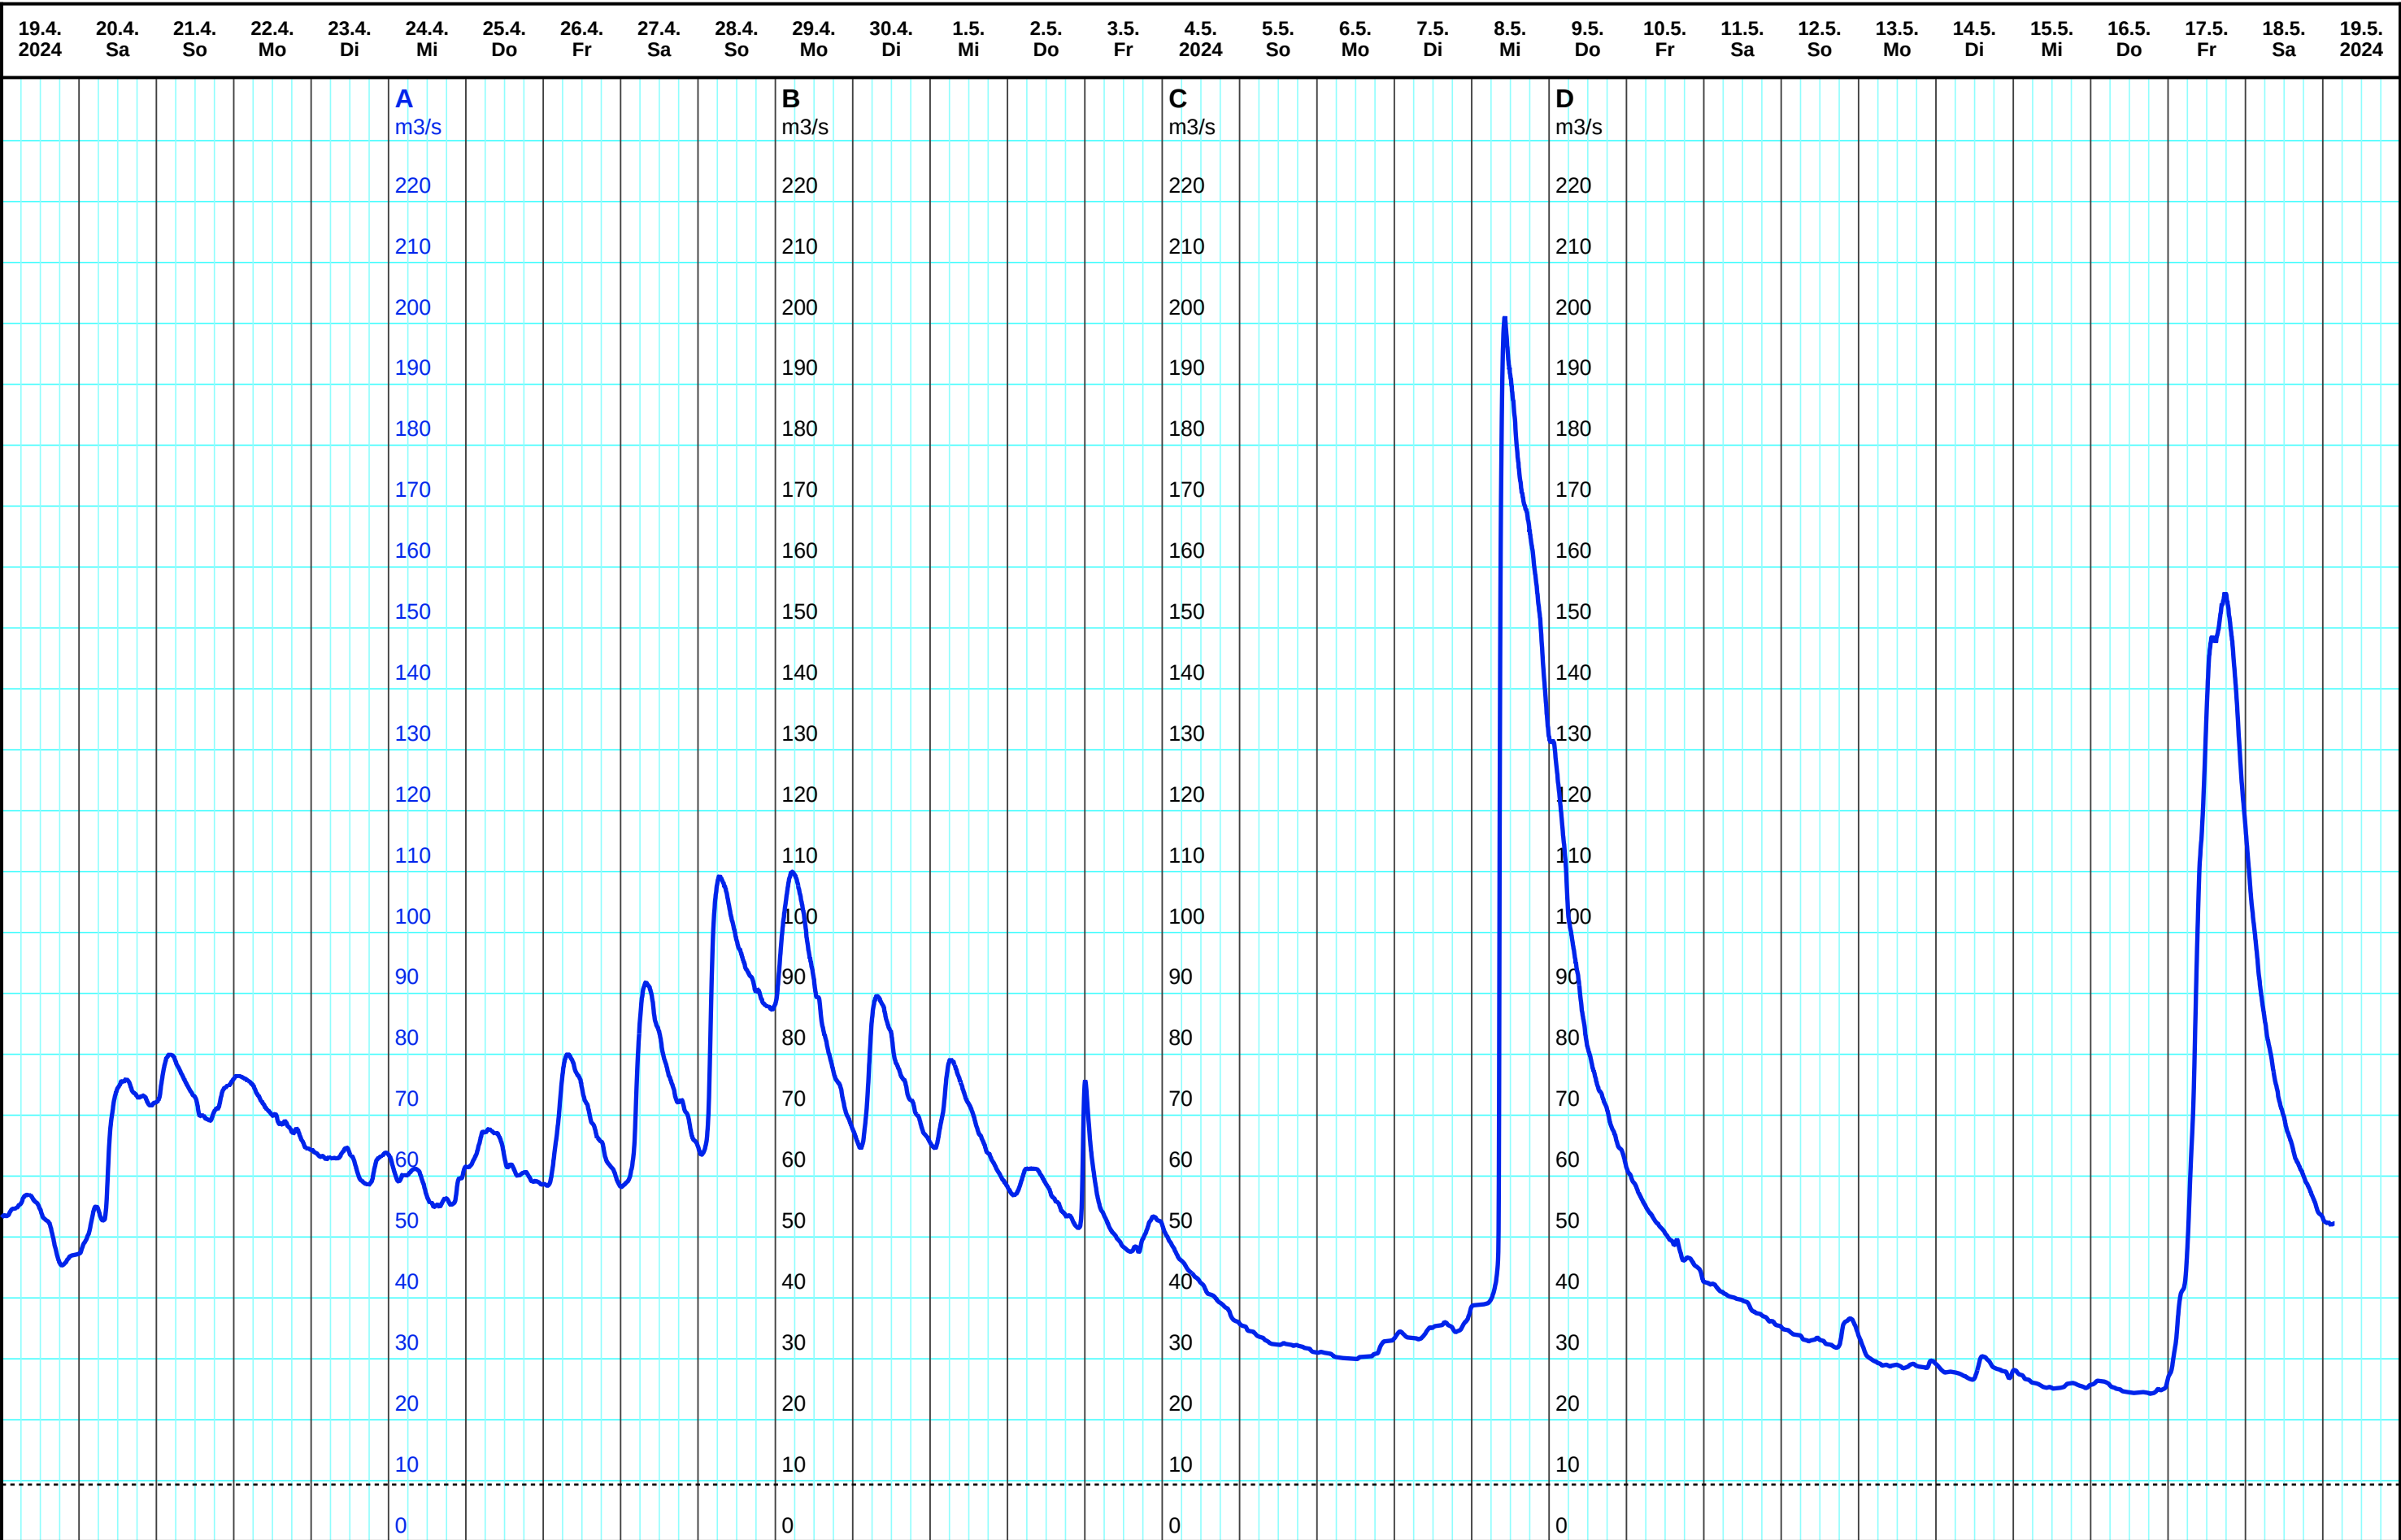

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss m3/s
B - - - - - Q(347) Messperiode 1904-2017; 9.34 m3/s
C Hochwasser Mai 1999; 1130 m3/s
D - . - . - . Max.Wert Messperiode (13.5.99); 1130 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Thur-Andelfingen (LH 2044)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

19.05.2024