


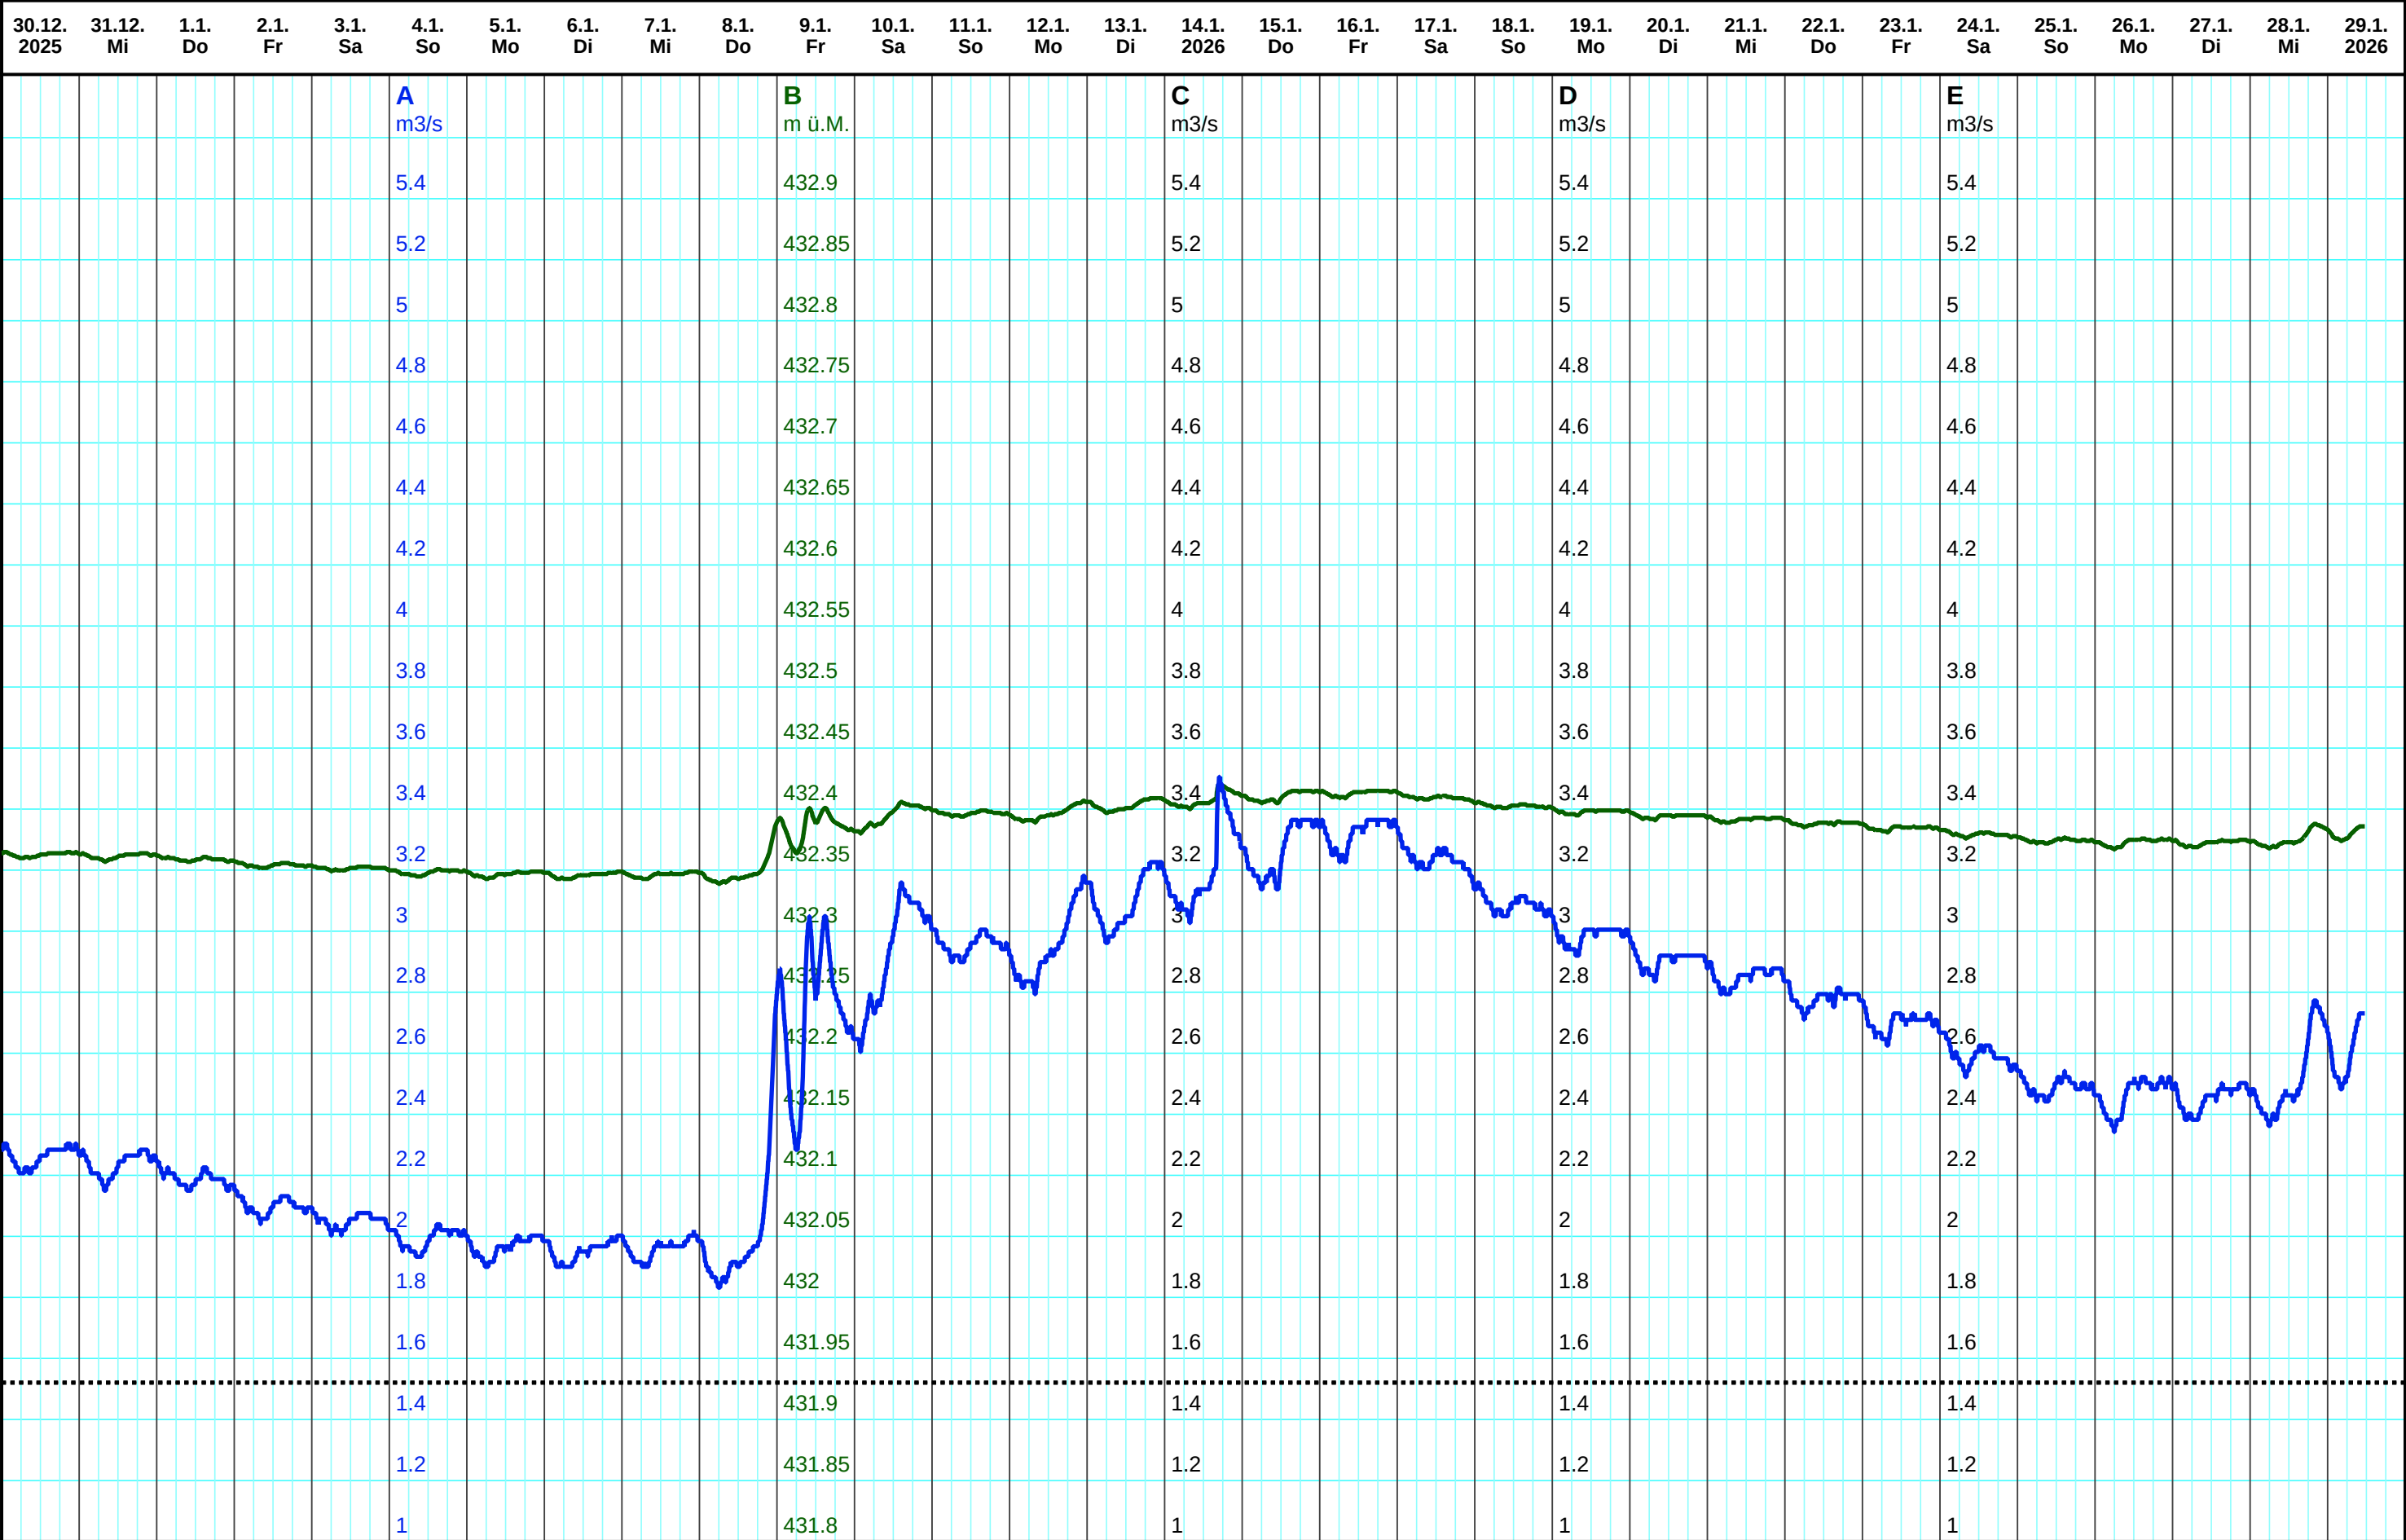

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A — Abfluss m3/s
- B — Pegel m ü.M. (Pegelnullpunkt 430.037 m ü.M.)
- C - - - - - Q(347) Messperiode 1970-2024; 1.52 m3/s
- D Hochwasser Mai 1999; 28.1 m3/s
- E ■■■■■ Max.Wert Messperiode (15.5.99); 28.1 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Glatt-Dübendorf (ZH 533)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

29.01.2026

HydroPRO Grafik