


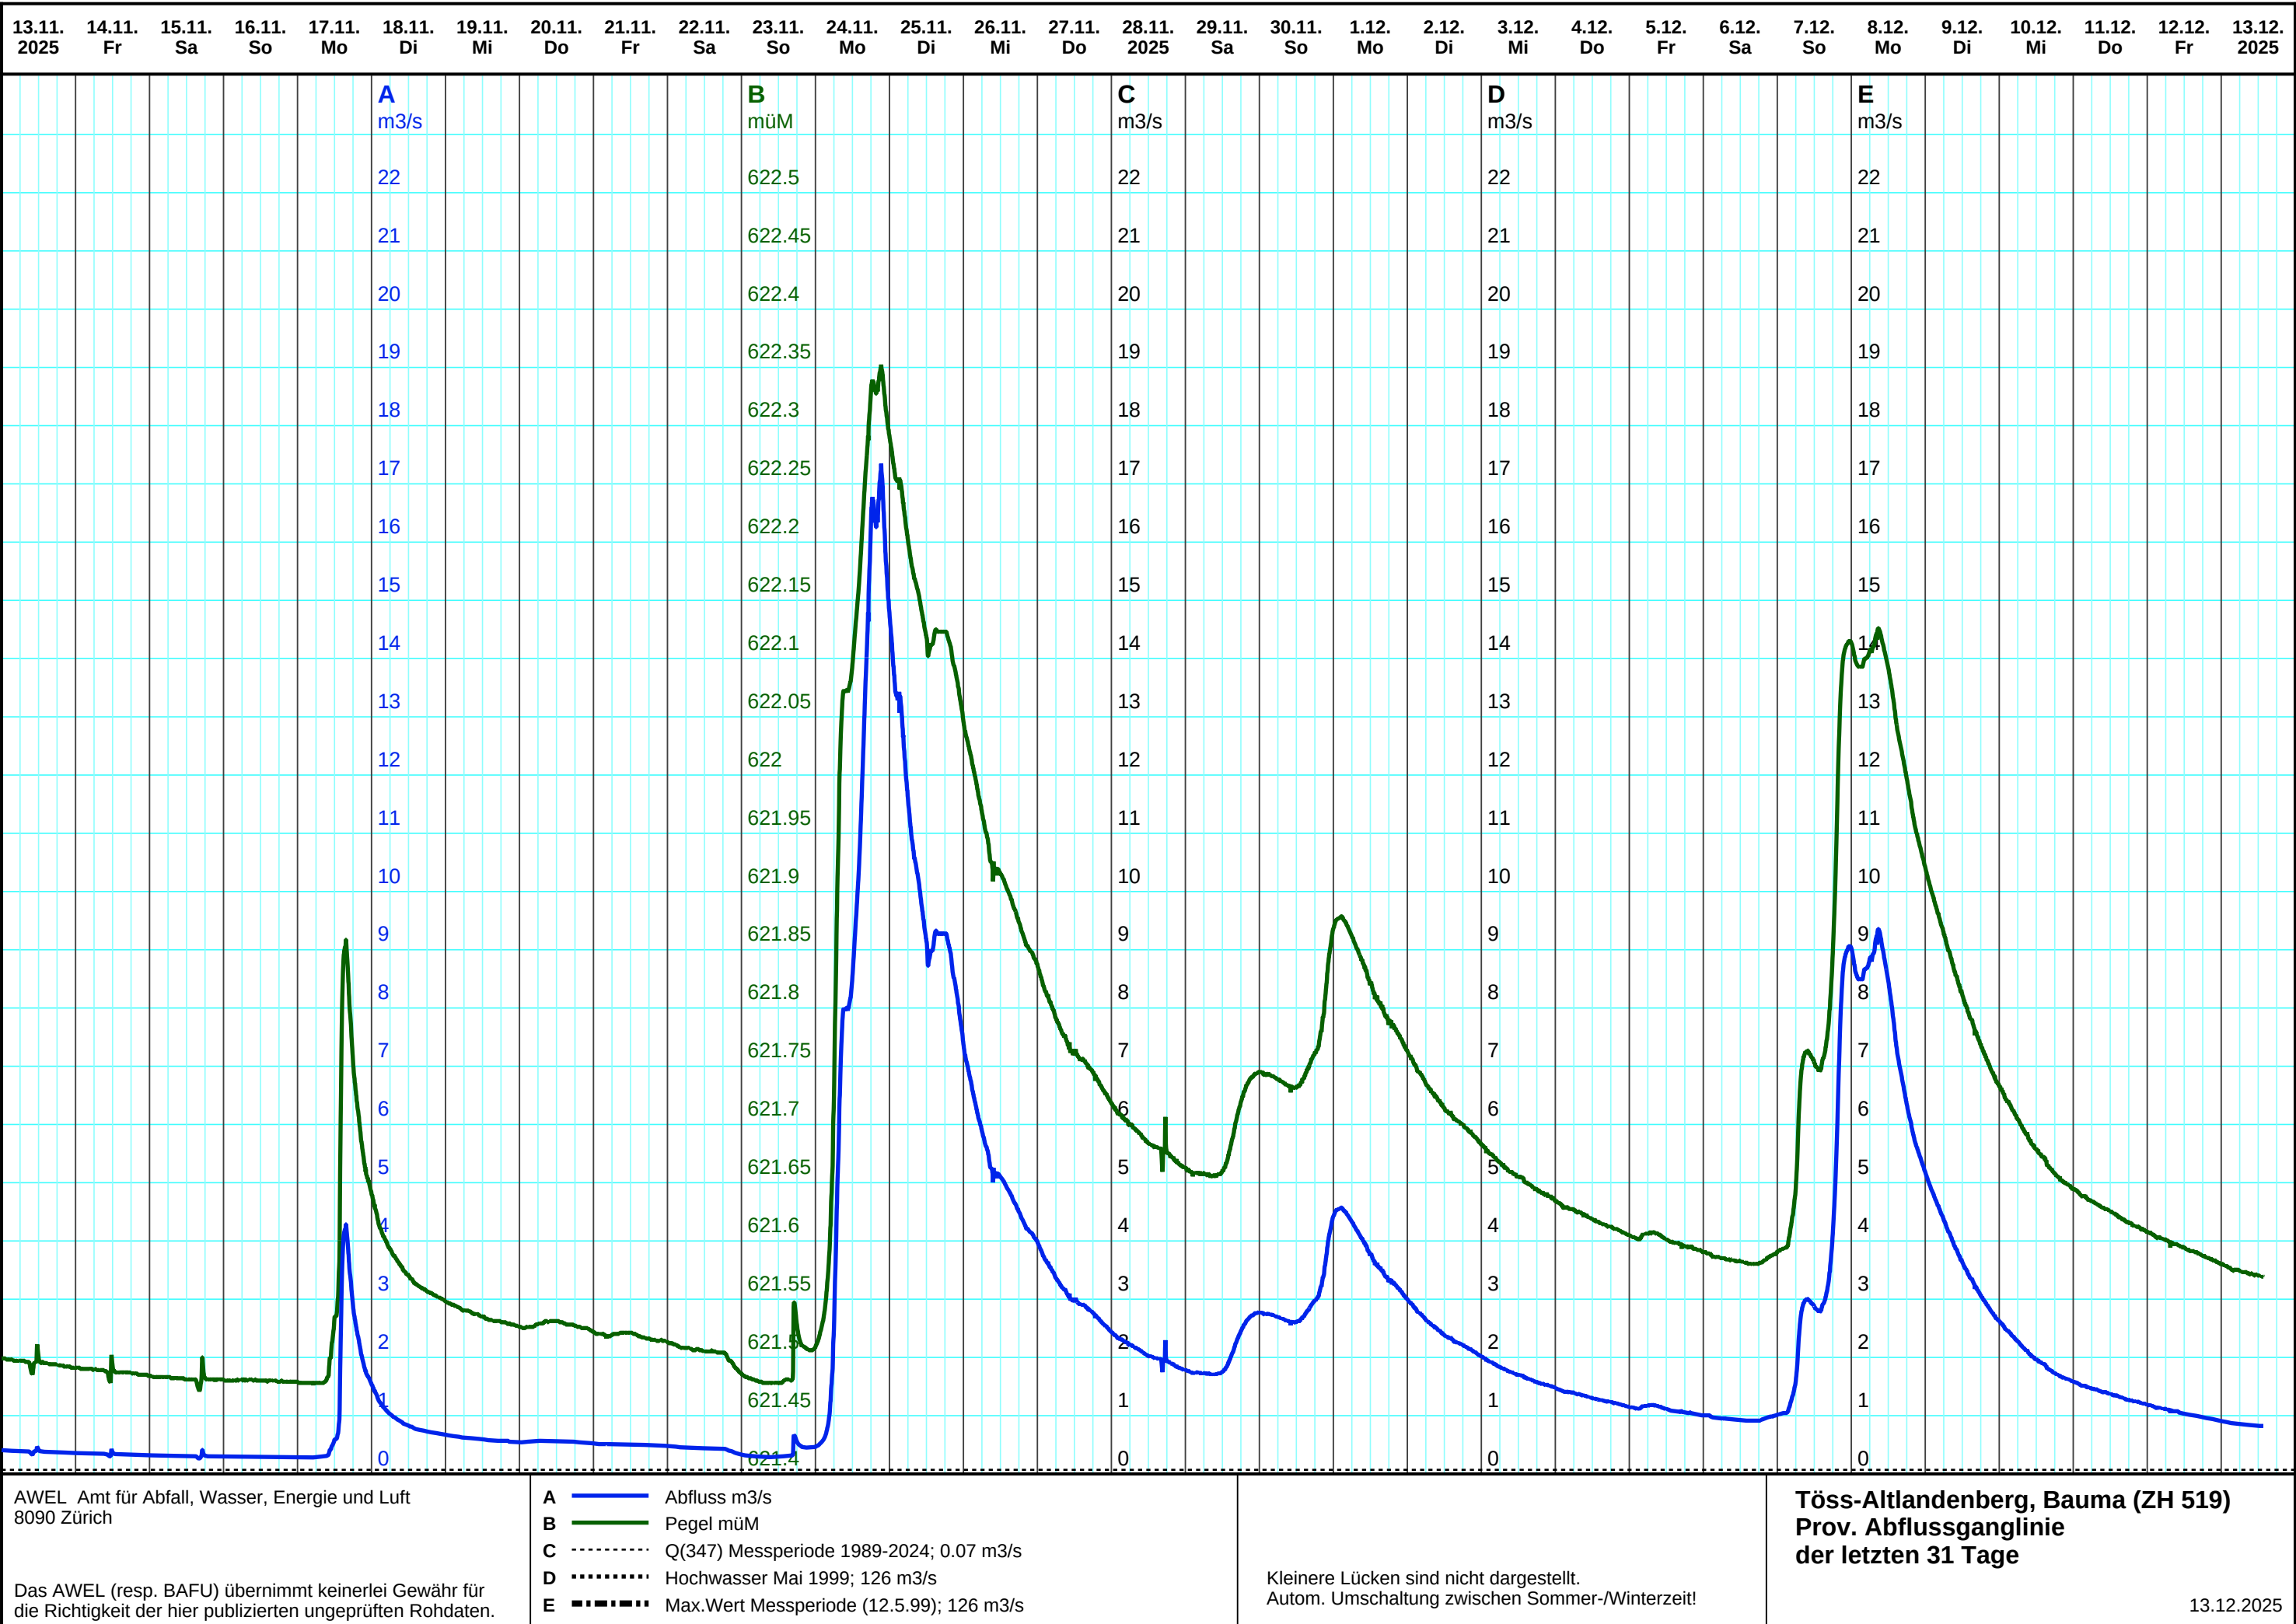

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A

B

C

D

E

Abfluss m3/s

Pegel müM

Q(347) Messperiode 1989-2024; 0.07 m3/s

Hochwasser Mai 1999; 126 m3/s

Max.Wert Messperiode (12.5.99); 126 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Töss-Altlandenberg, Bauma (ZH 519)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

13.12.2025

HydroPRO Grafik