


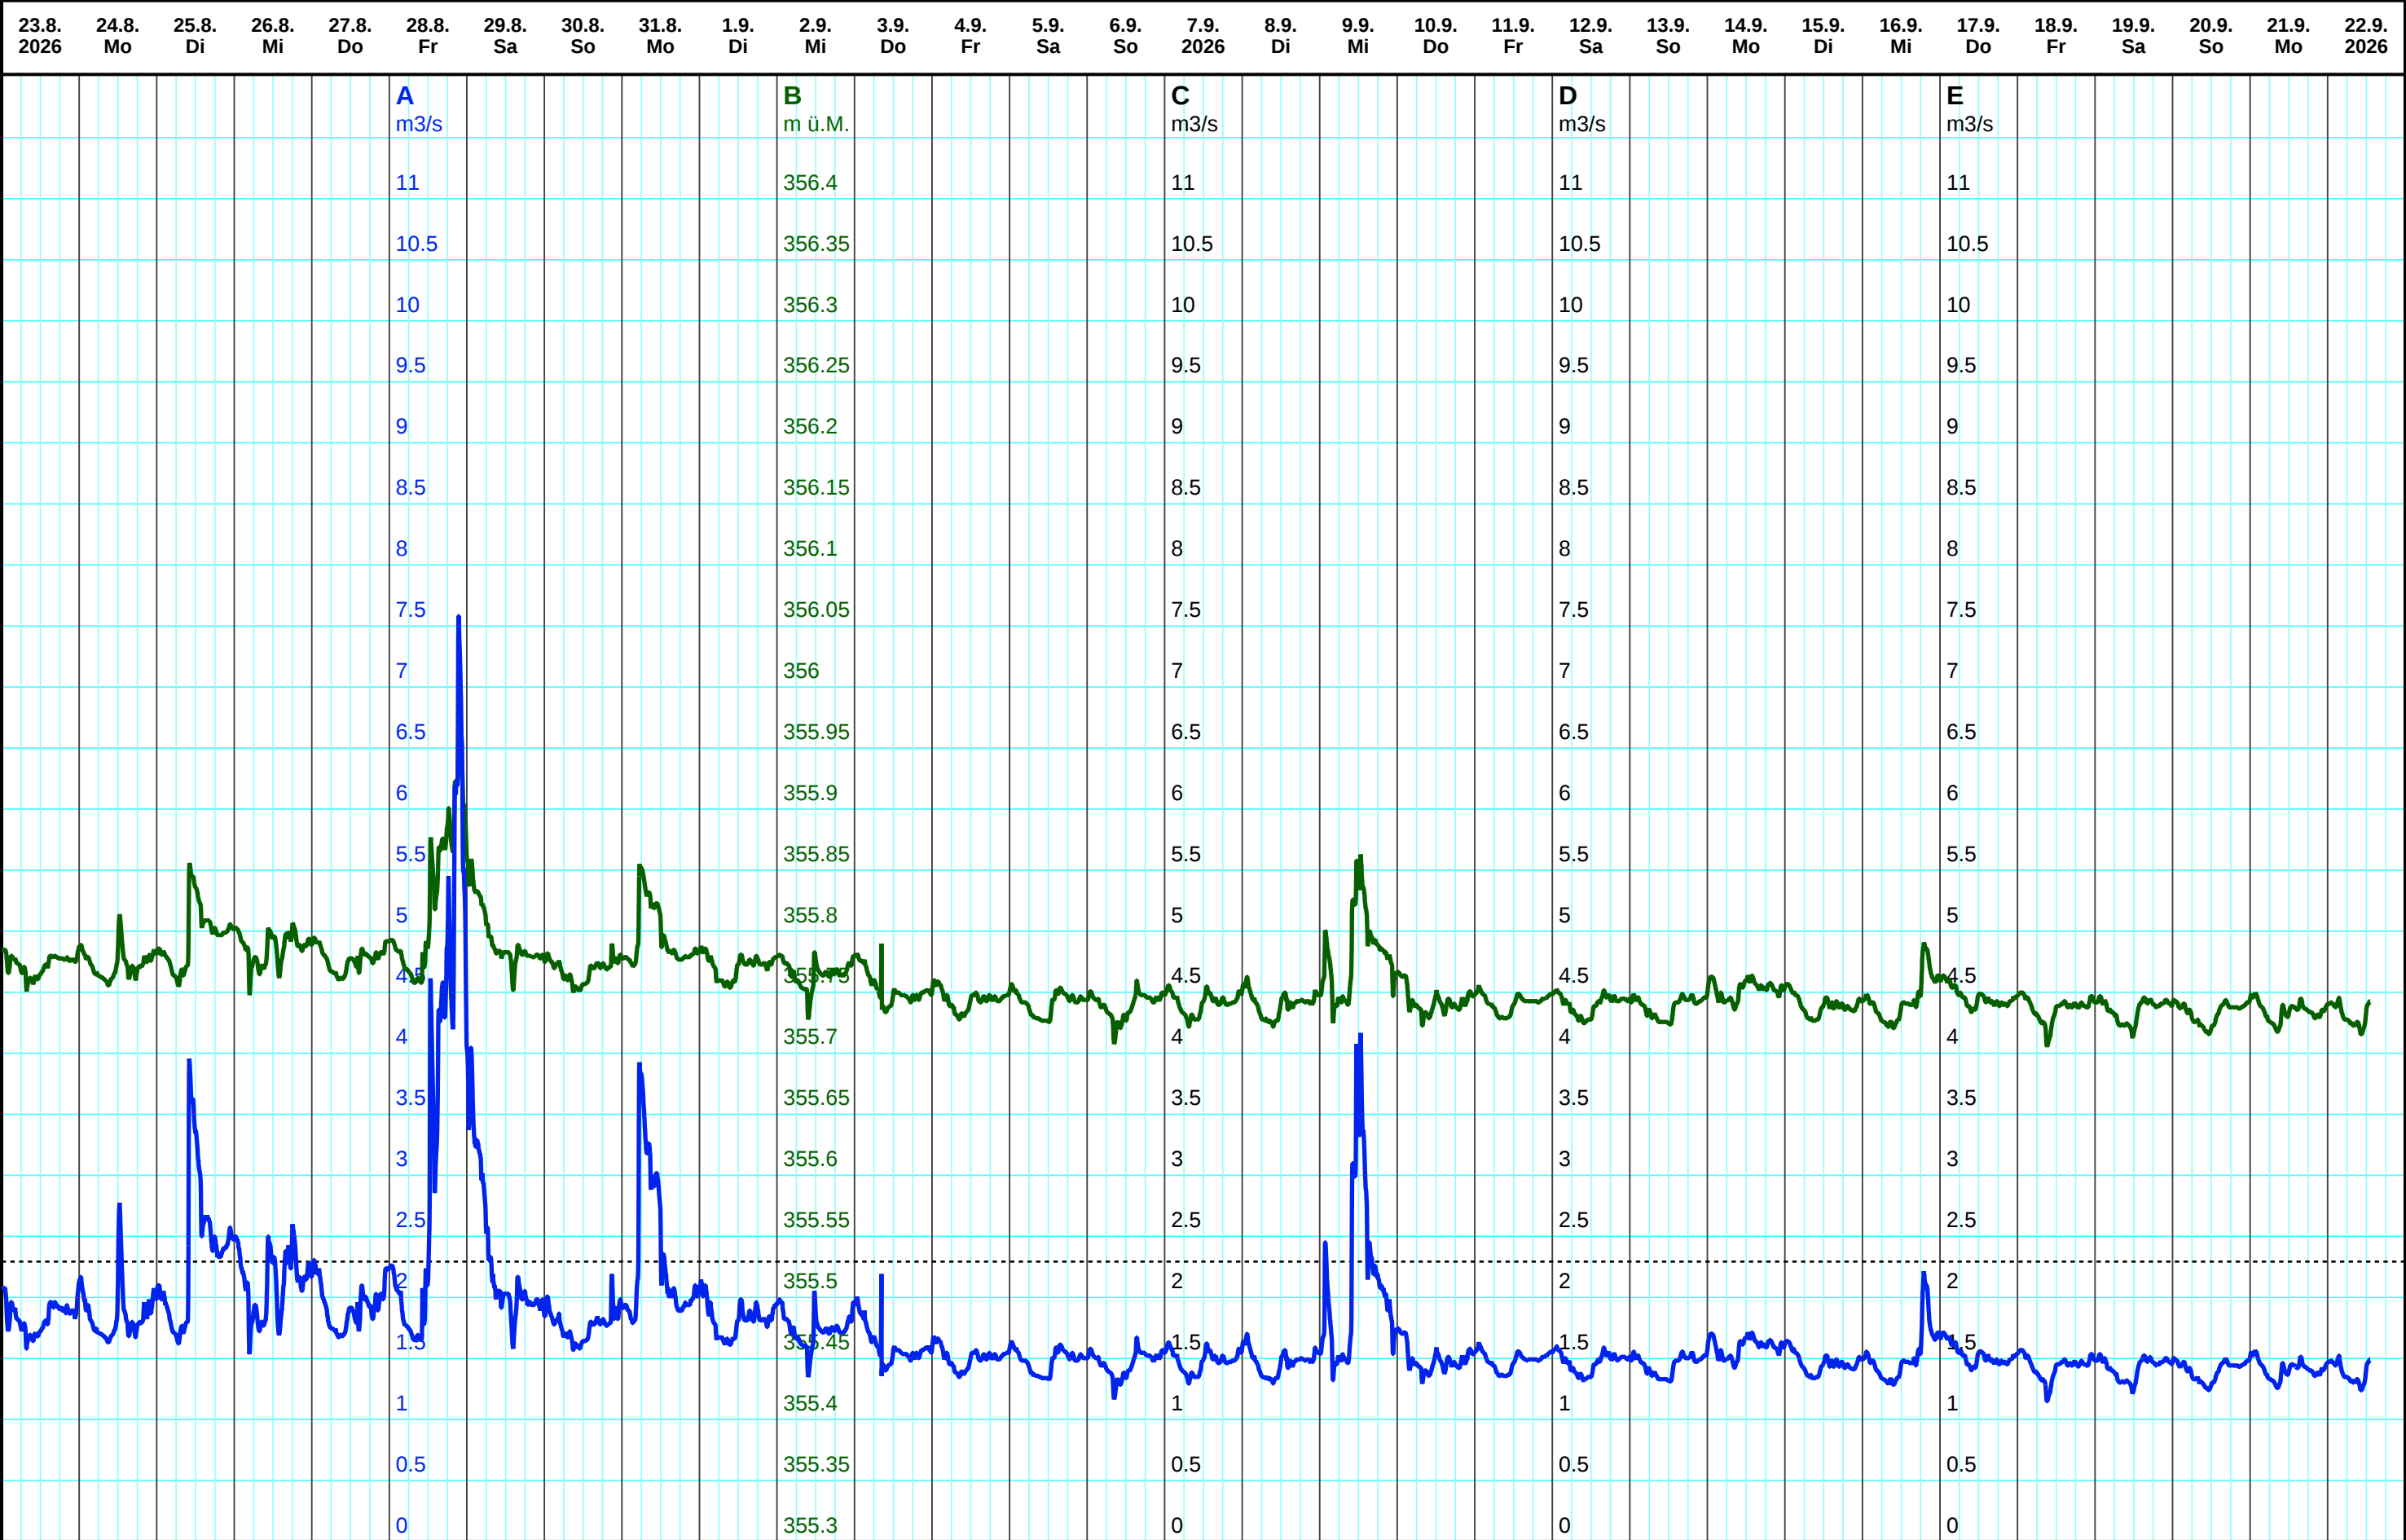

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A** — Abfluss m3/s
- B** — Pegel m ü.M. (Pegelnulldpunkt 355.533 m ü.M.)
- C** - - - - - Q(347) Messperiode 1985-2024; 2,29 m3/s
- D** Hochwasser 9.8.2007; 246 m3/s
- E** - - - - - Max.Wert Messperiode (12.5.99); 295 m3/s

z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge
Wasserkraftnutzung oberhalb der Messstelle.

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Töss-Freienstein (ZH 570)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

22.09.2026

HydroPRO Grafik