


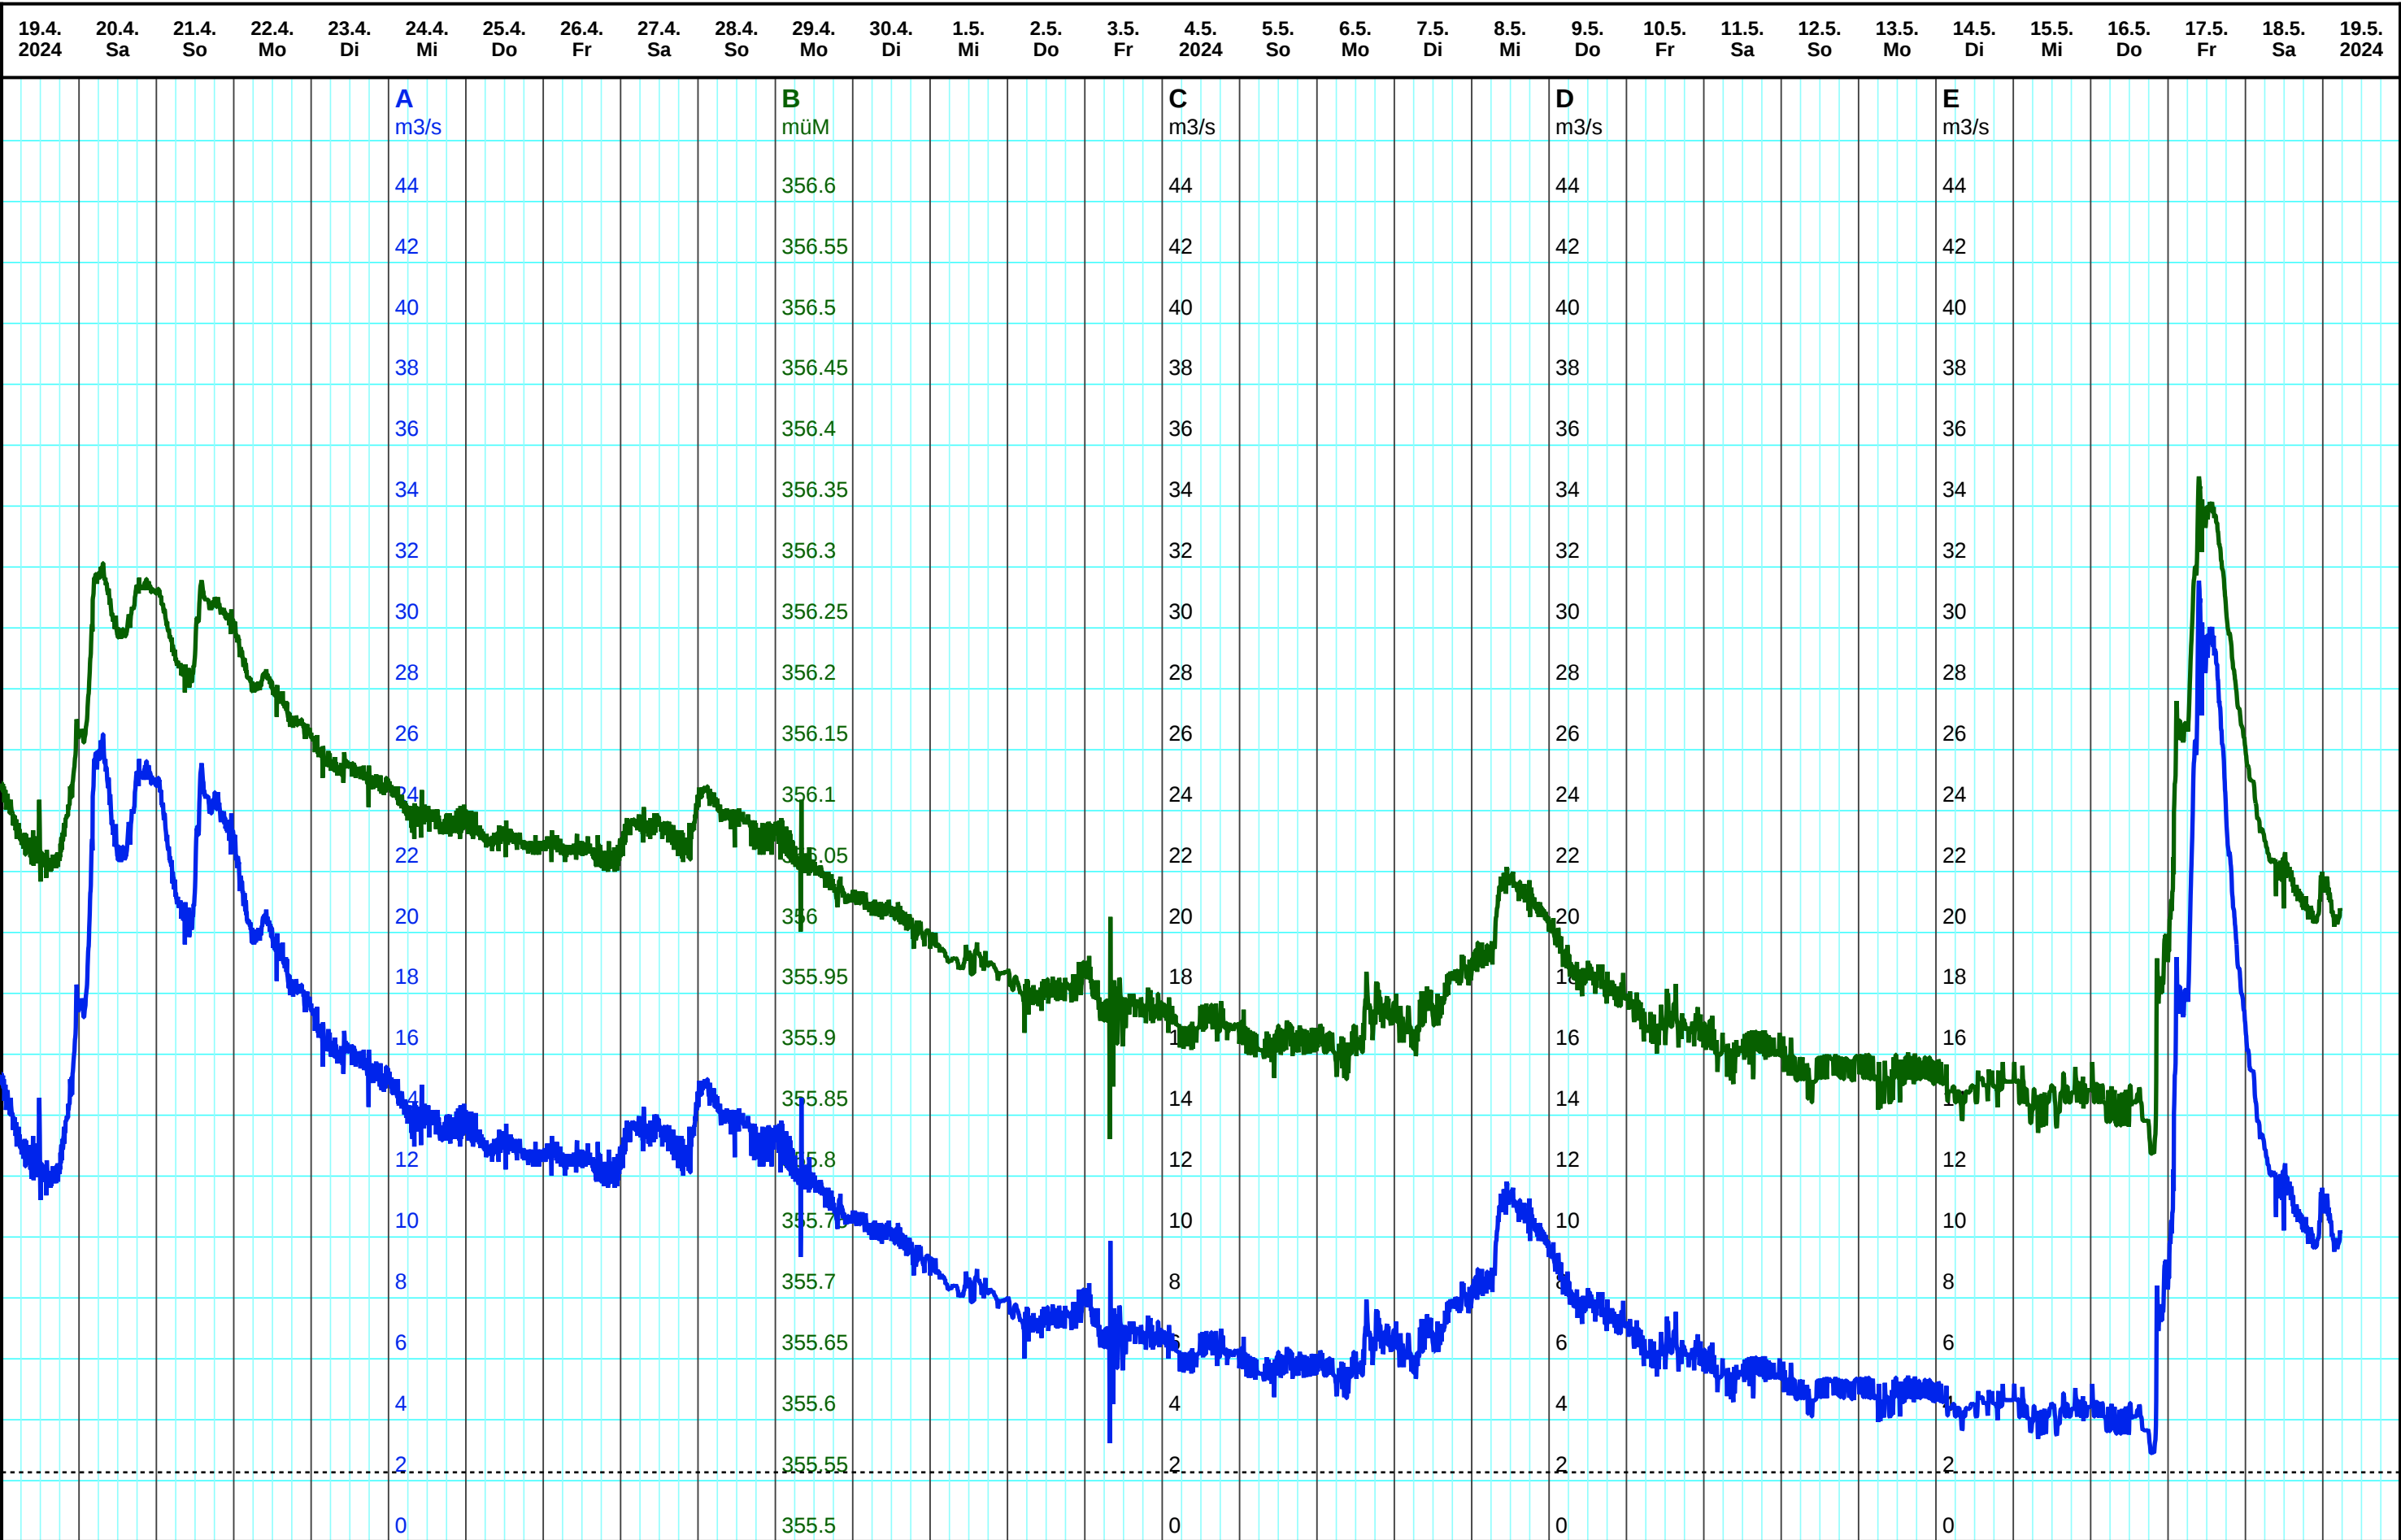

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss m³/s

B — Pegel m ü.M. (Pegelnulldpunkt 355.533 m ü.M.)

C - - - - - Q(347) Messperiode 1985-2022; 2,27 m³/s

D Hochwasser 9.8.2007; 246 m³/s

E - . - . - . Max.Wert Messperiode (12.5.99); 295 m³/s

z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge Wasserkraftnutzung oberhalb der Messstelle.

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Töss-Freienstein (ZH 570)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

19.05.2024

HydroPRO Grafik