

So 15. September 2024

Mo 16. September 2024

6:00

12:00


18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

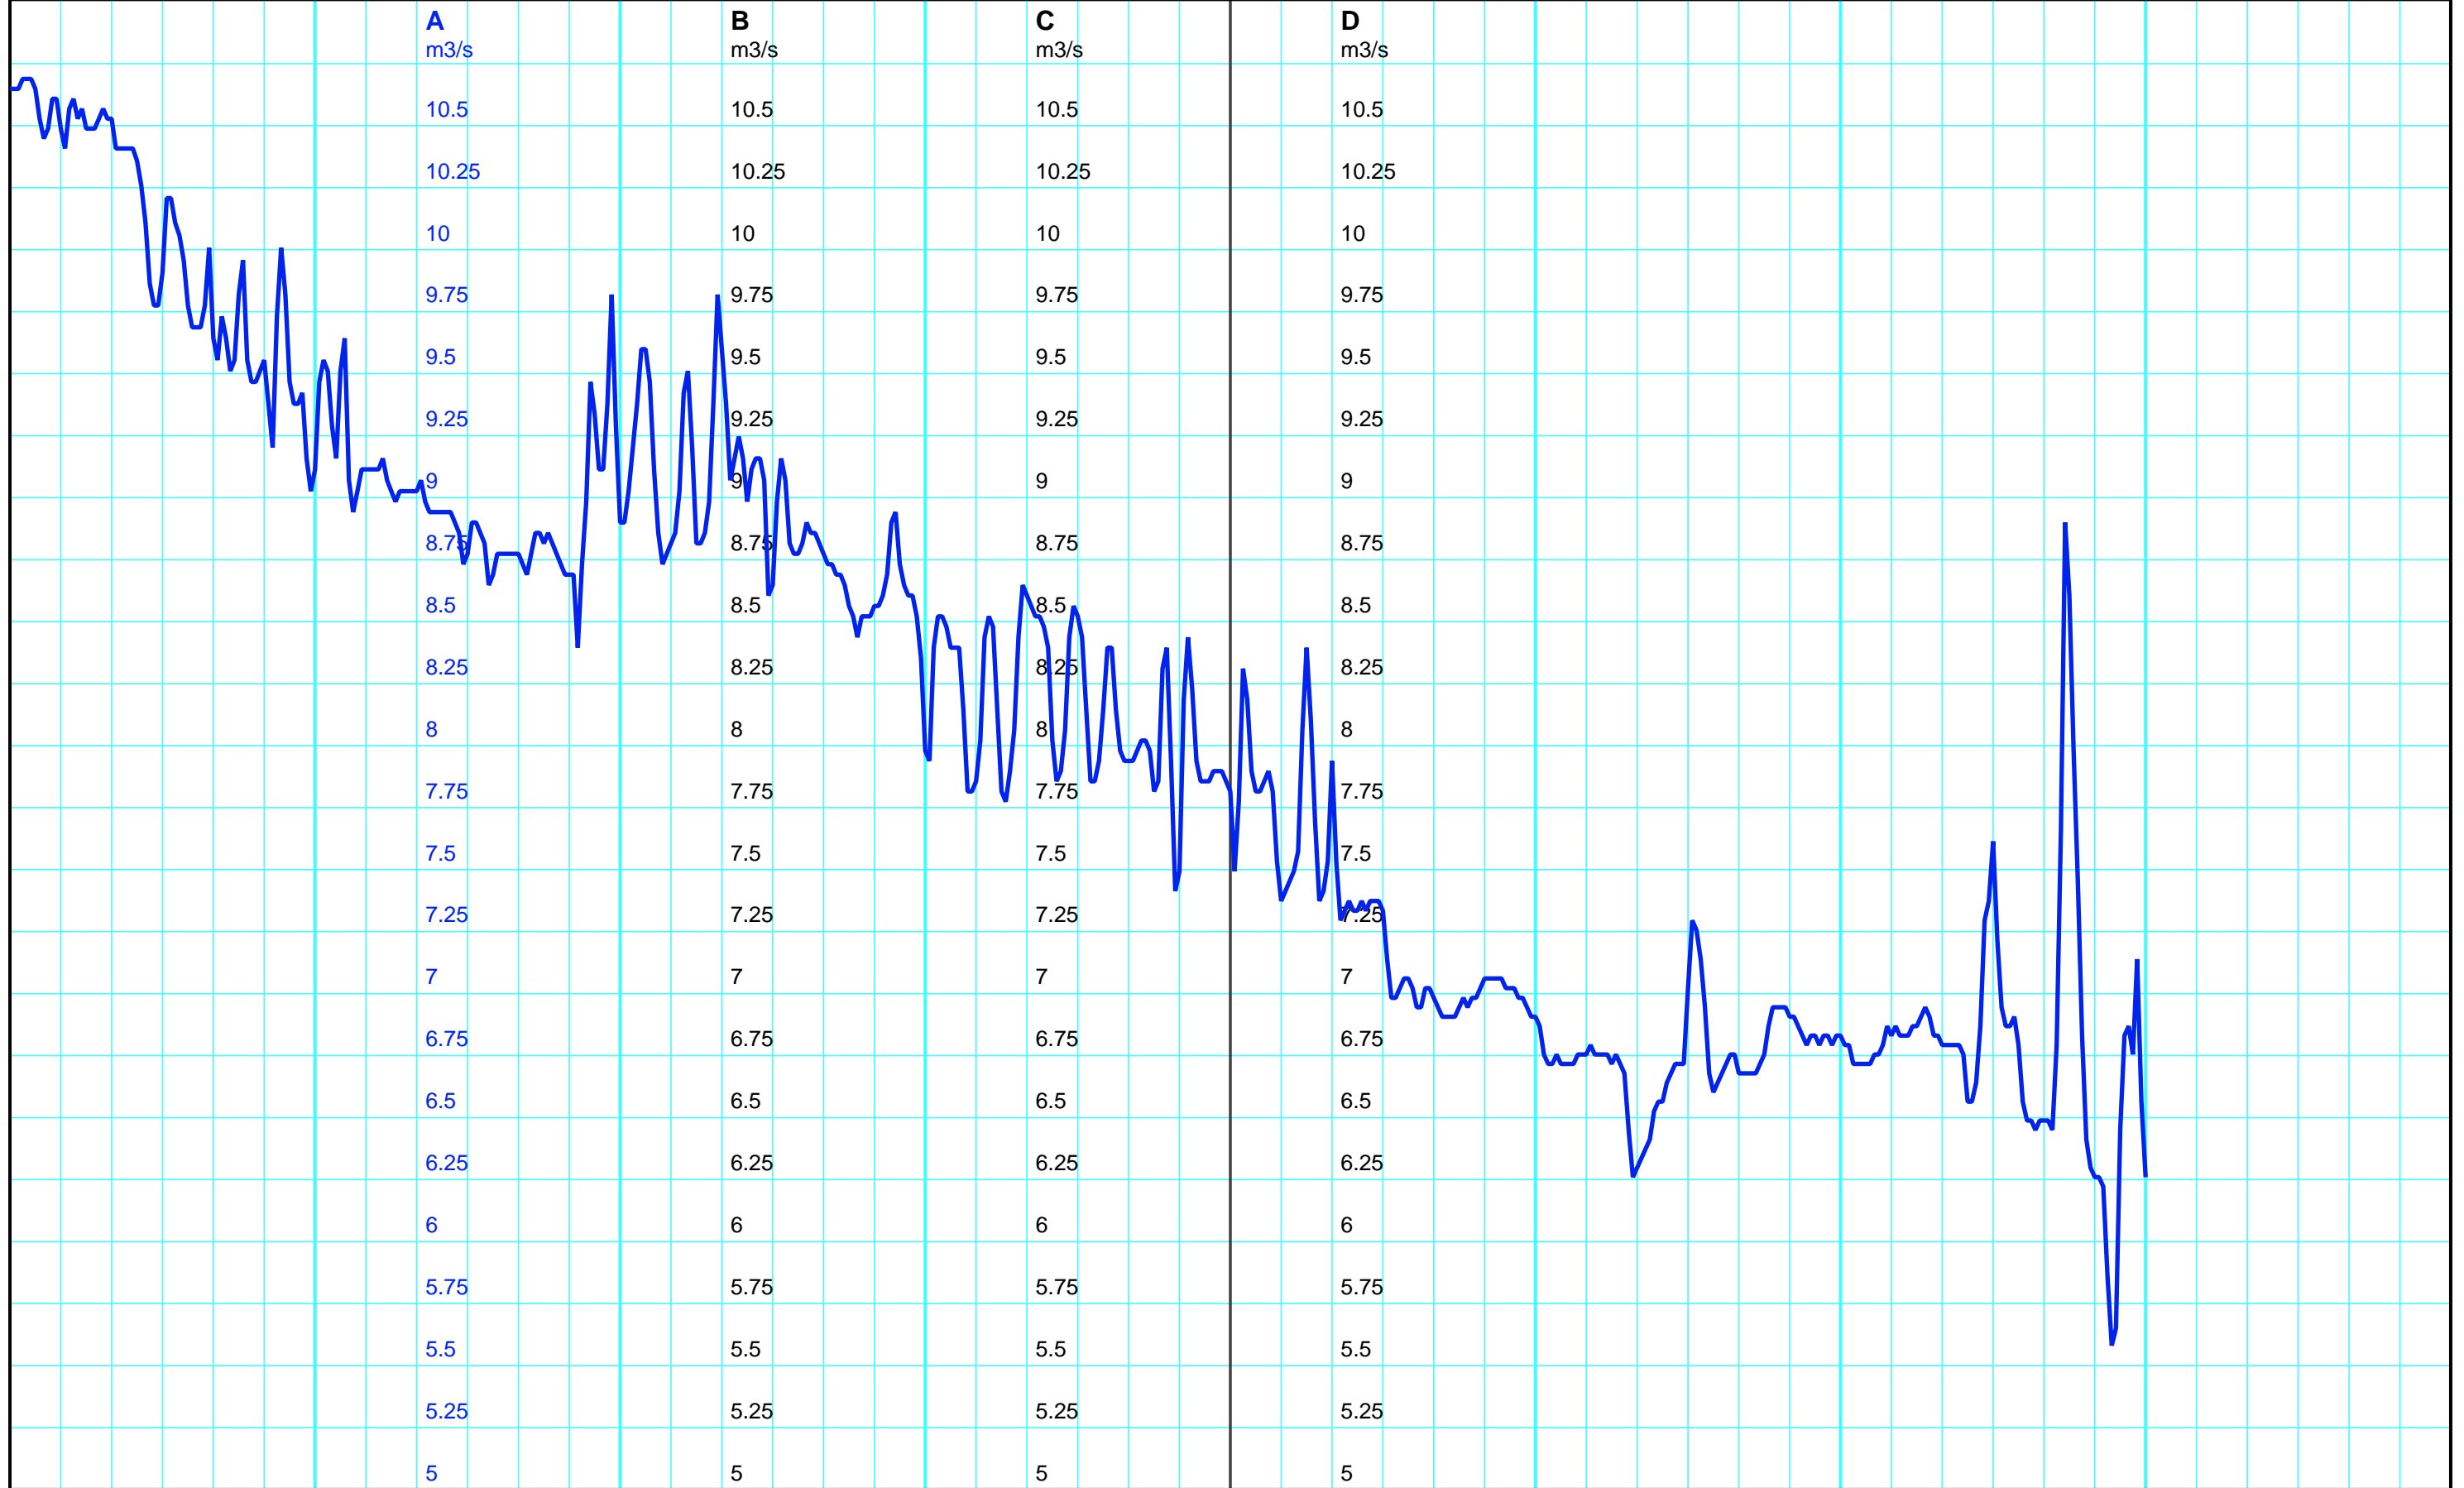

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A ——— Abfluss m3/s
- B - - - - - Q(347) Messperiode 1985-2022; 2,27 m3/s
- C ······· Hochwasser 9.8.2007; 246 m3/s
- D - - - - - Max.Wert Messperiode (12.5.99); 295 m3/s

z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge  
Wasserkraftnutzung oberhalb der Messstelle.

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Töss-Freienstein (ZH 570)**  
**Prov. Abflussganglinie**  
**des letzten Tages**

16.09.2024

HydroPRO Grafik