

Sa 7. September 2024

So 8. September 2024

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00


18:00

A  
l/s  
220  
210  
200  
190  
180  
170  
160  
150  
140  
130  
120  
110  
100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0

B  
l/s  
220  
210  
200  
190  
180  
170  
160  
150  
140  
130  
120  
110  
100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0

C  
l/s  
220  
210  
200  
190  
180  
170  
160  
150  
140  
130  
120  
110  
100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0

D  
l/s  
220  
210  
200  
190  
180  
170  
160  
150  
140  
130  
120  
110  
100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0

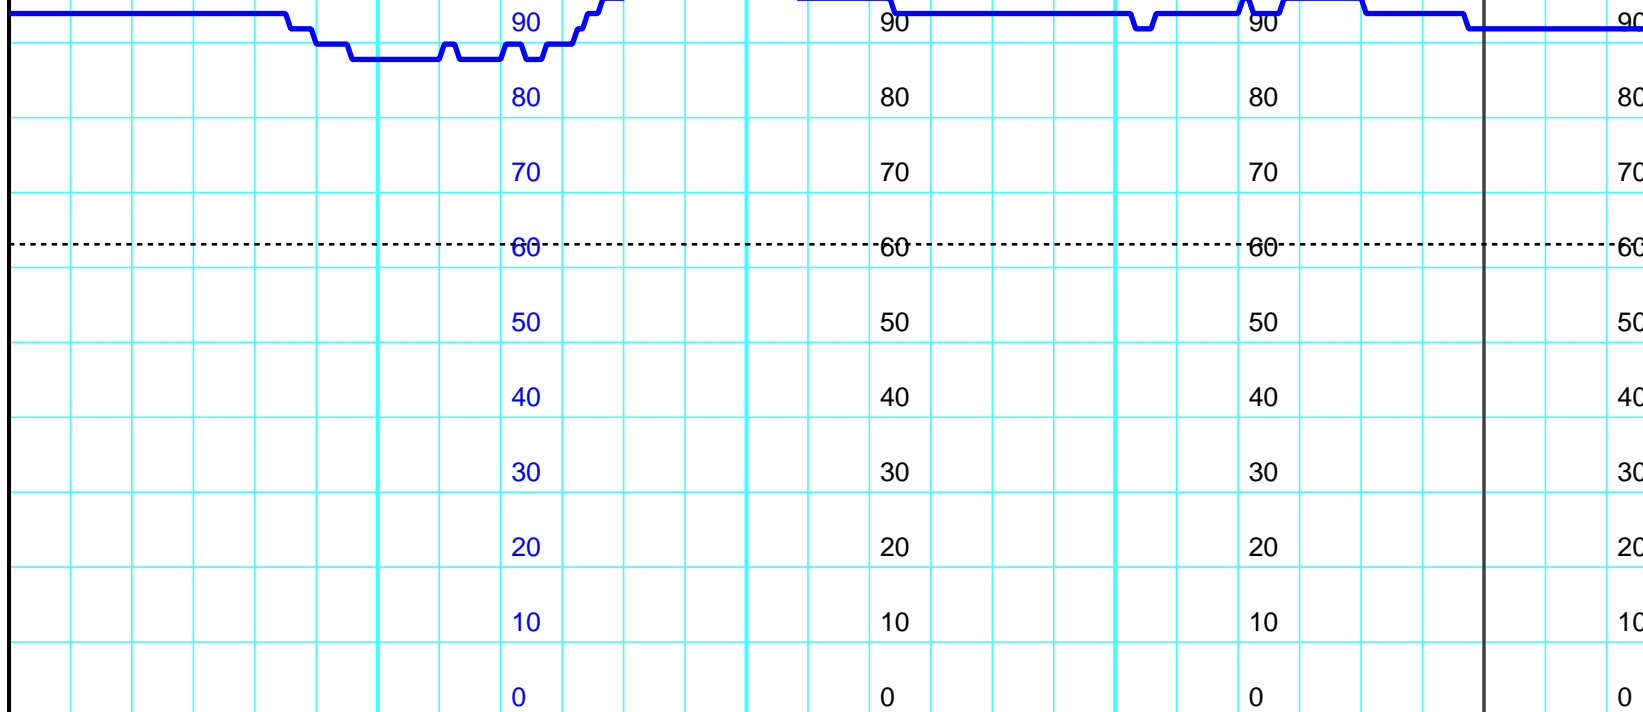

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für  
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A ——— Abfluss l/s
- B ..... Q(347) Messperiode 1999-2022; 63 l/s
- C -.-.-.-.- Hochwasser Mai 1999; 6110 l/s
- D - - - - - Max.Wert Messperiode (30.5.18); 12.274 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Surb-Niederweningen (ZH 585)**  
**Prov. Abflussganglinie**  
**des letzten Tages**

08.09.2024