


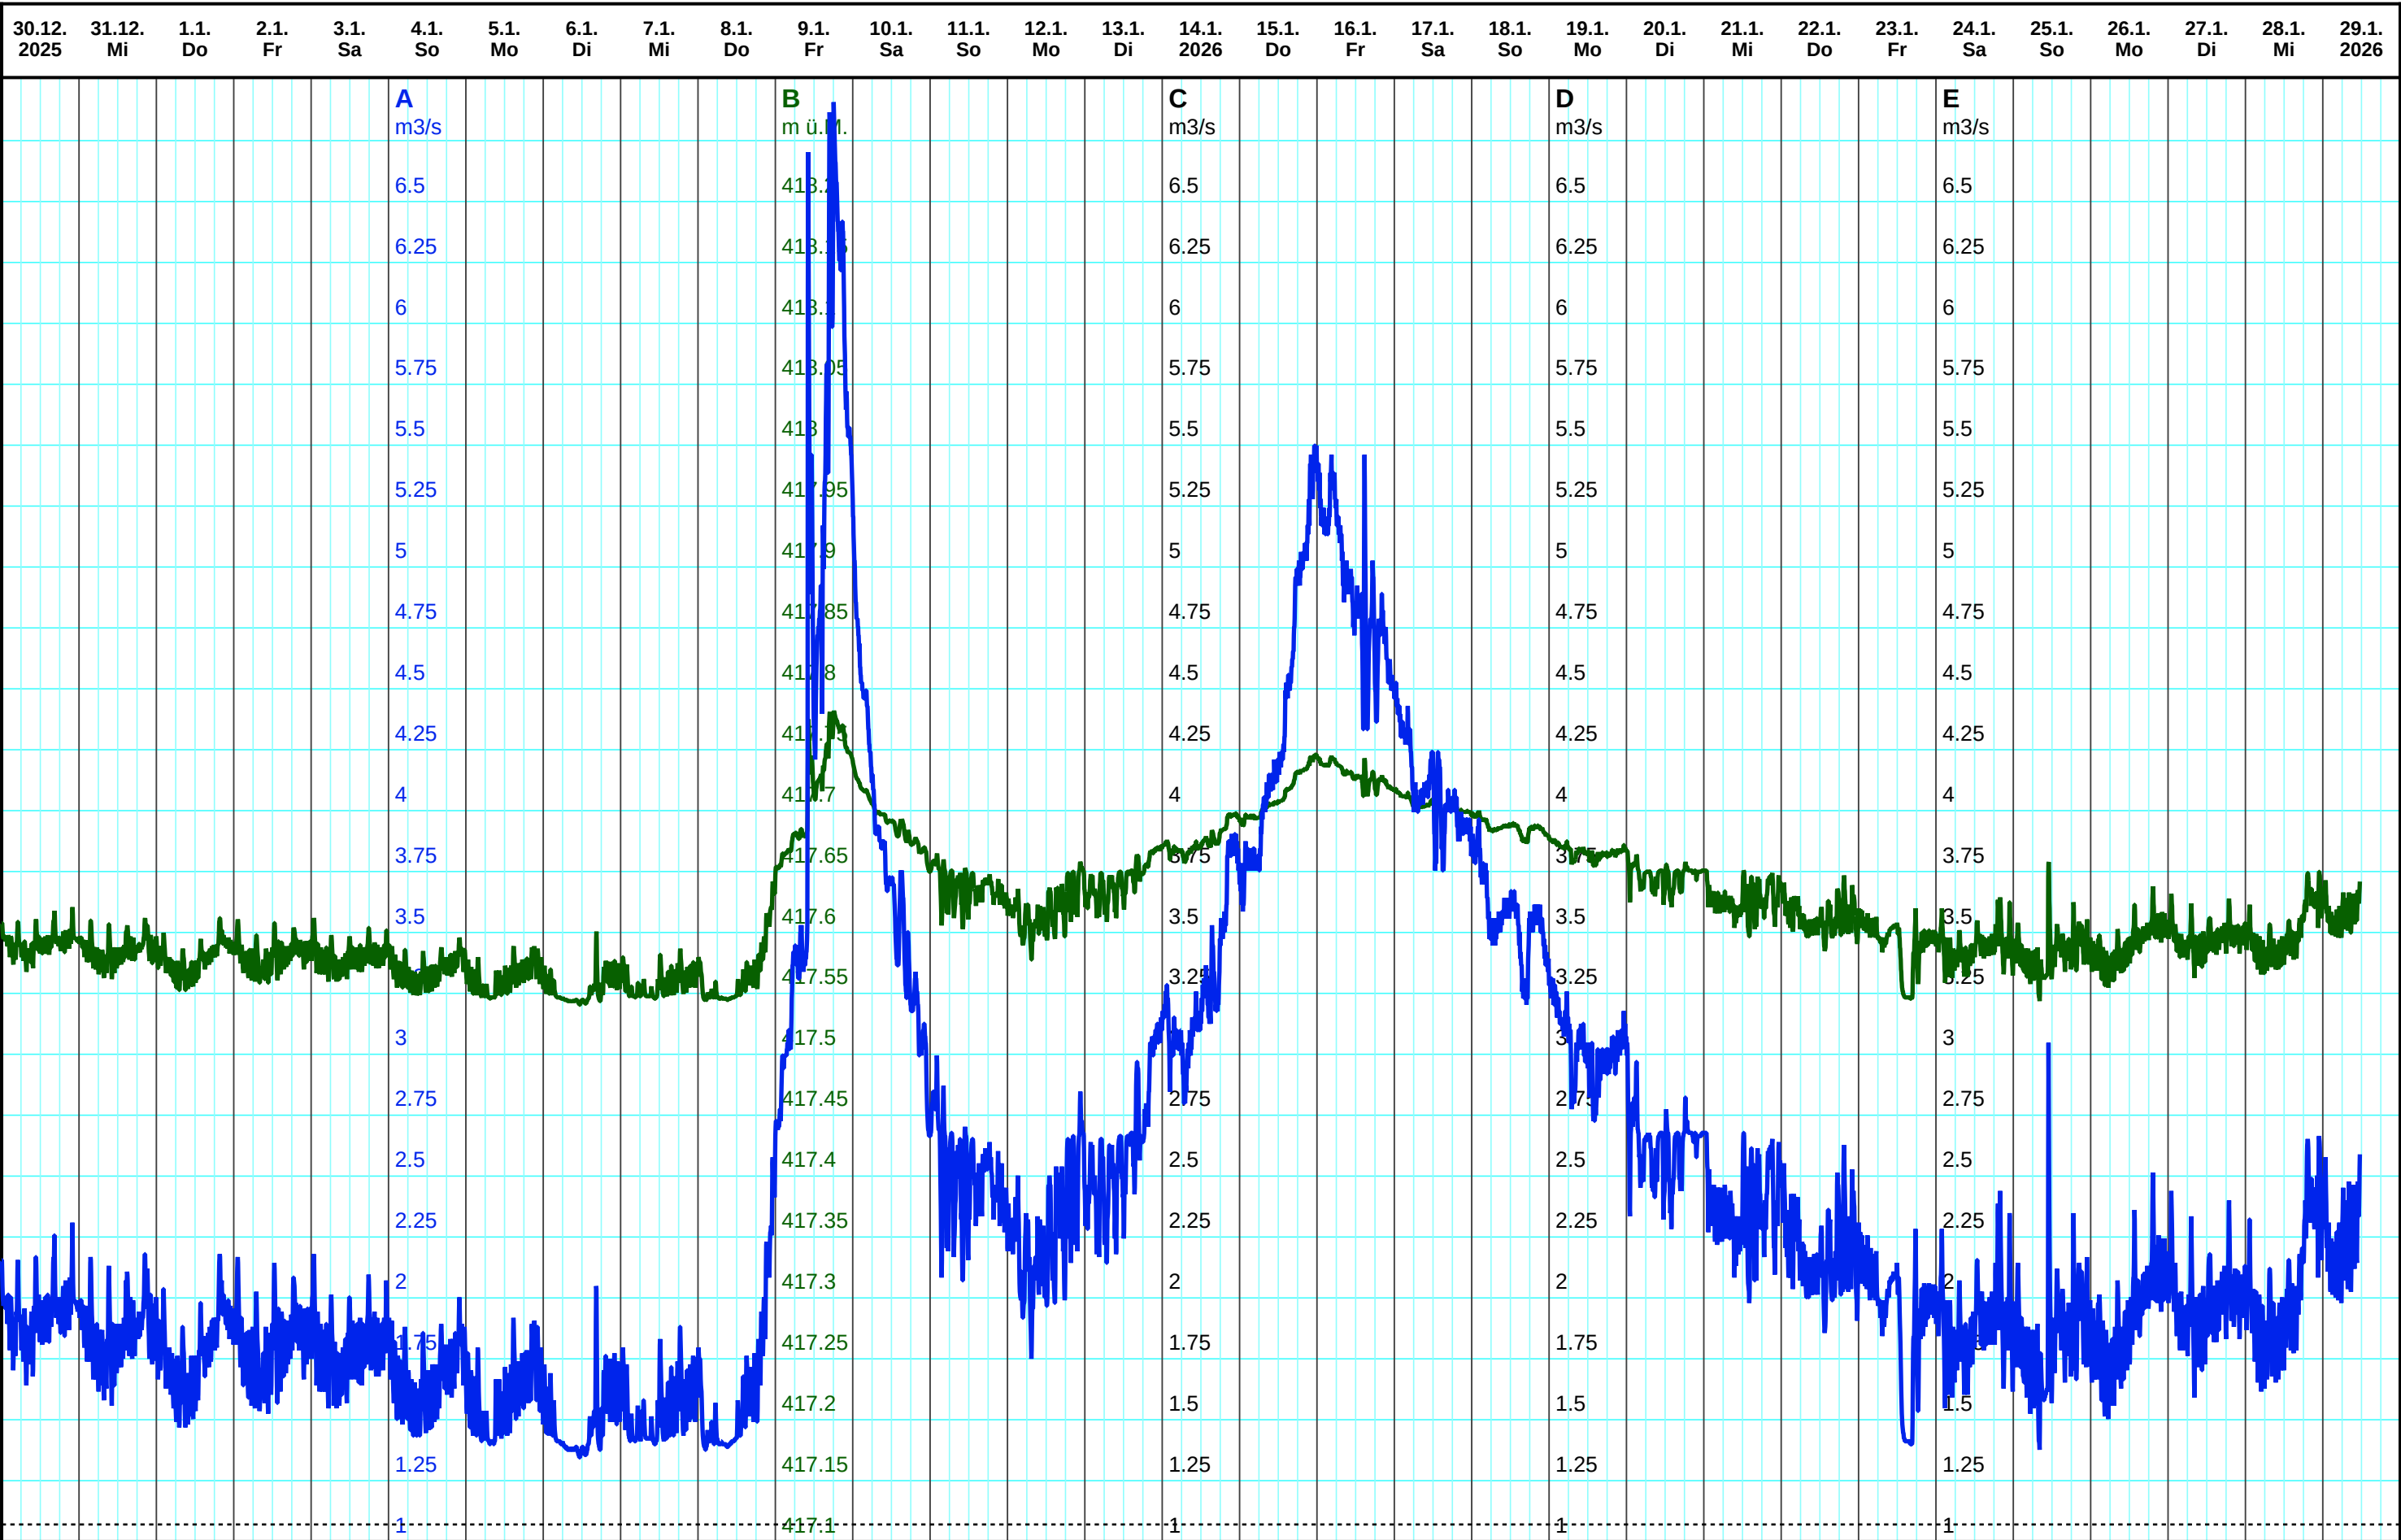

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss m3/s
B — Pegel m ü.M. (Pegelnullpunkt 417.302 m ü.M.)
C - - - - - Q(347) Messperiode 1965-2024; 1.07 m3/s
D Hochwasser Mai 1999; 252 m3/s
E - - - - - Max.Wert Messperiode (12.5.99); 252 m3/s

**Töss-Wülflingen (ZH 518)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage**

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

29.01.2026