


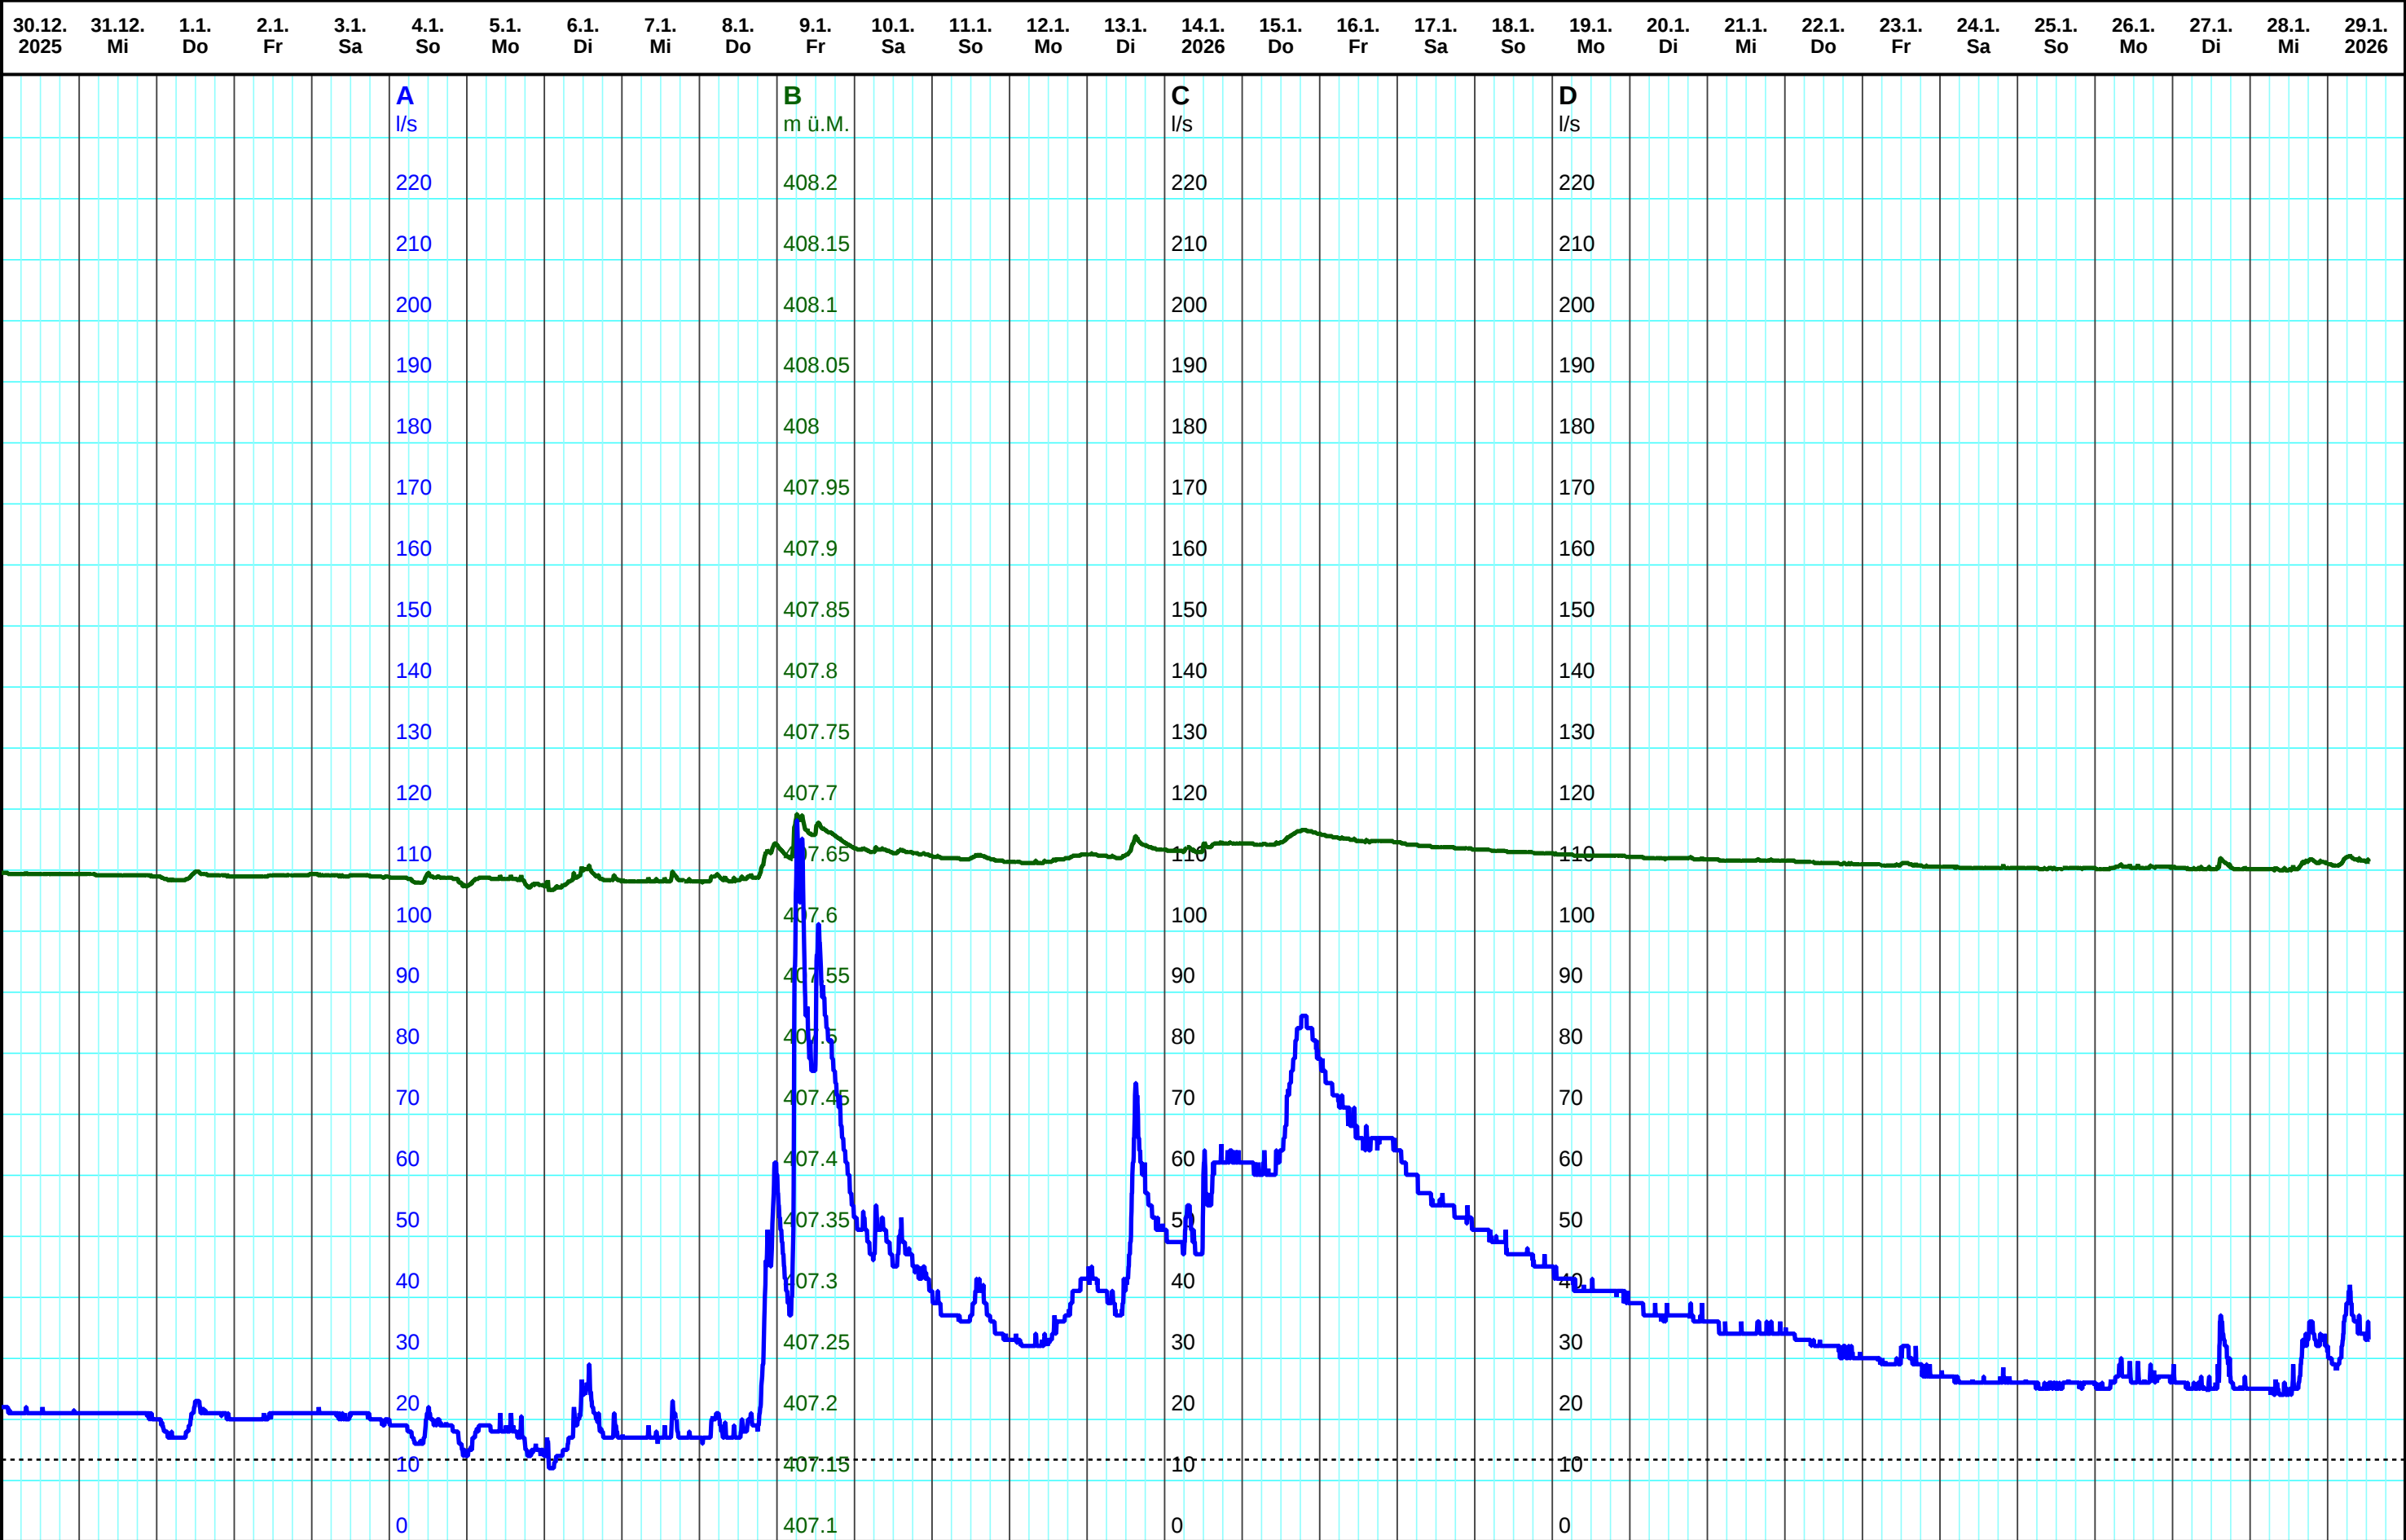

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A — Abfluss l/s
- B — Pegel müM
- C - - - - - Q(347) Messperiode 2004-2015; 13 l/s
- D Max. Wert Messperiode (10.06.08); 11'000 l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Dorfbach-Meilen (ZH 587)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

29.01.2026

HydroPRO Grafik