

Fr 4. Oktober 2024

Sa 5. Oktober 2024

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00


18:00

A
l/s
940
920
900
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500

B
l/s
940
920
900
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500

C
l/s
940
920
900
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500

D
l/s
940
920
900
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500

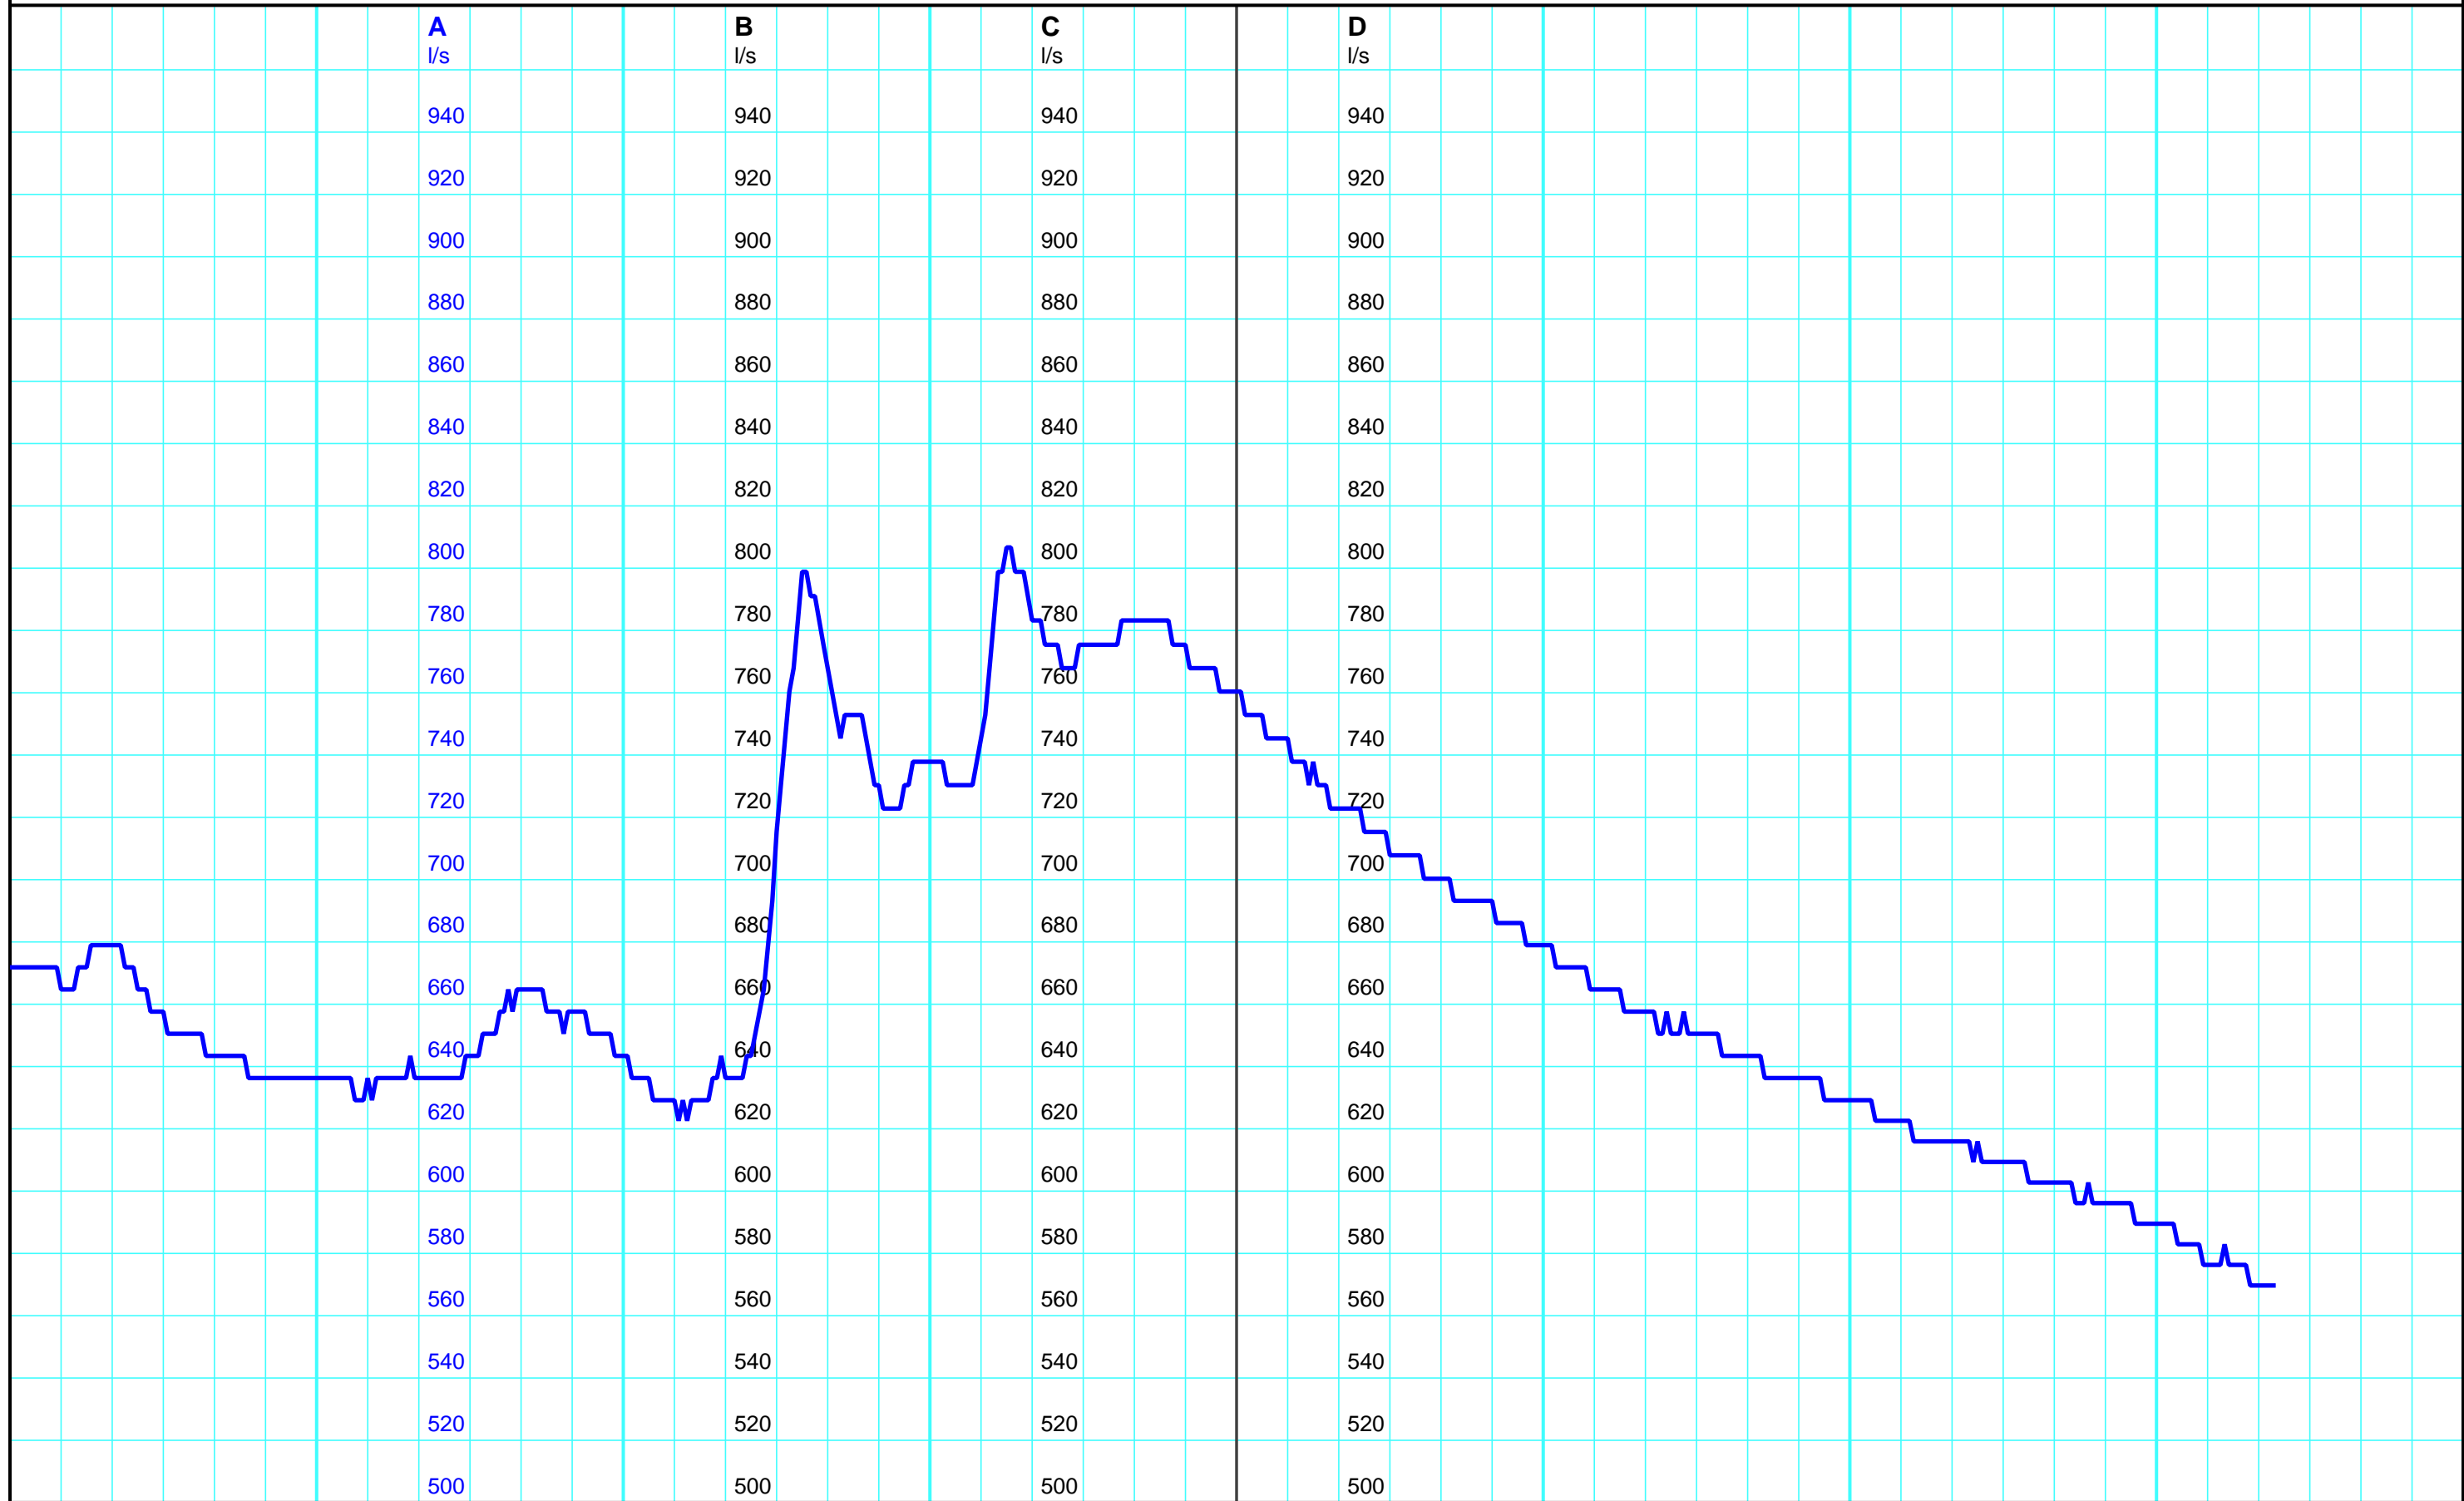

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A ——— Abfluss l/s
- B Q(347) Messperiode 1991-2022; 66 l/s
- C -.-.-.- Hochwasser Mai 1999; 24900 l/s
- D - - - - - Max.Wert Messperiode (8.8.07); 25400 l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Kempt-Fehraltorf (ZH 580)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

05.10.2024

HydroPRO Grafik