

Fr 14. März 2025

Sa 15. März 2025

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00


18:00

**A**  
l/s  
320  
310  
300  
290  
280  
270  
260  
250  
240  
230  
220  
210  
200  
190  
180  
170  
160  
150  
140  
130  
120  
110  
100

**B**  
l/s  
320  
310  
300  
290  
280  
270  
260  
250  
240  
230  
220  
210  
200  
190  
180  
170  
160  
150  
140  
130  
120  
110  
100

**C**  
l/s  
320  
310  
300  
290  
280  
270  
260  
250  
240  
230  
220  
210  
200  
190  
180  
170  
160  
150  
140  
130  
120  
110  
100

**D**  
l/s  
320  
310  
300  
290  
280  
270  
260  
250  
240  
230  
220  
210  
200  
190  
180  
170  
160  
150  
140  
130  
120  
110  
100

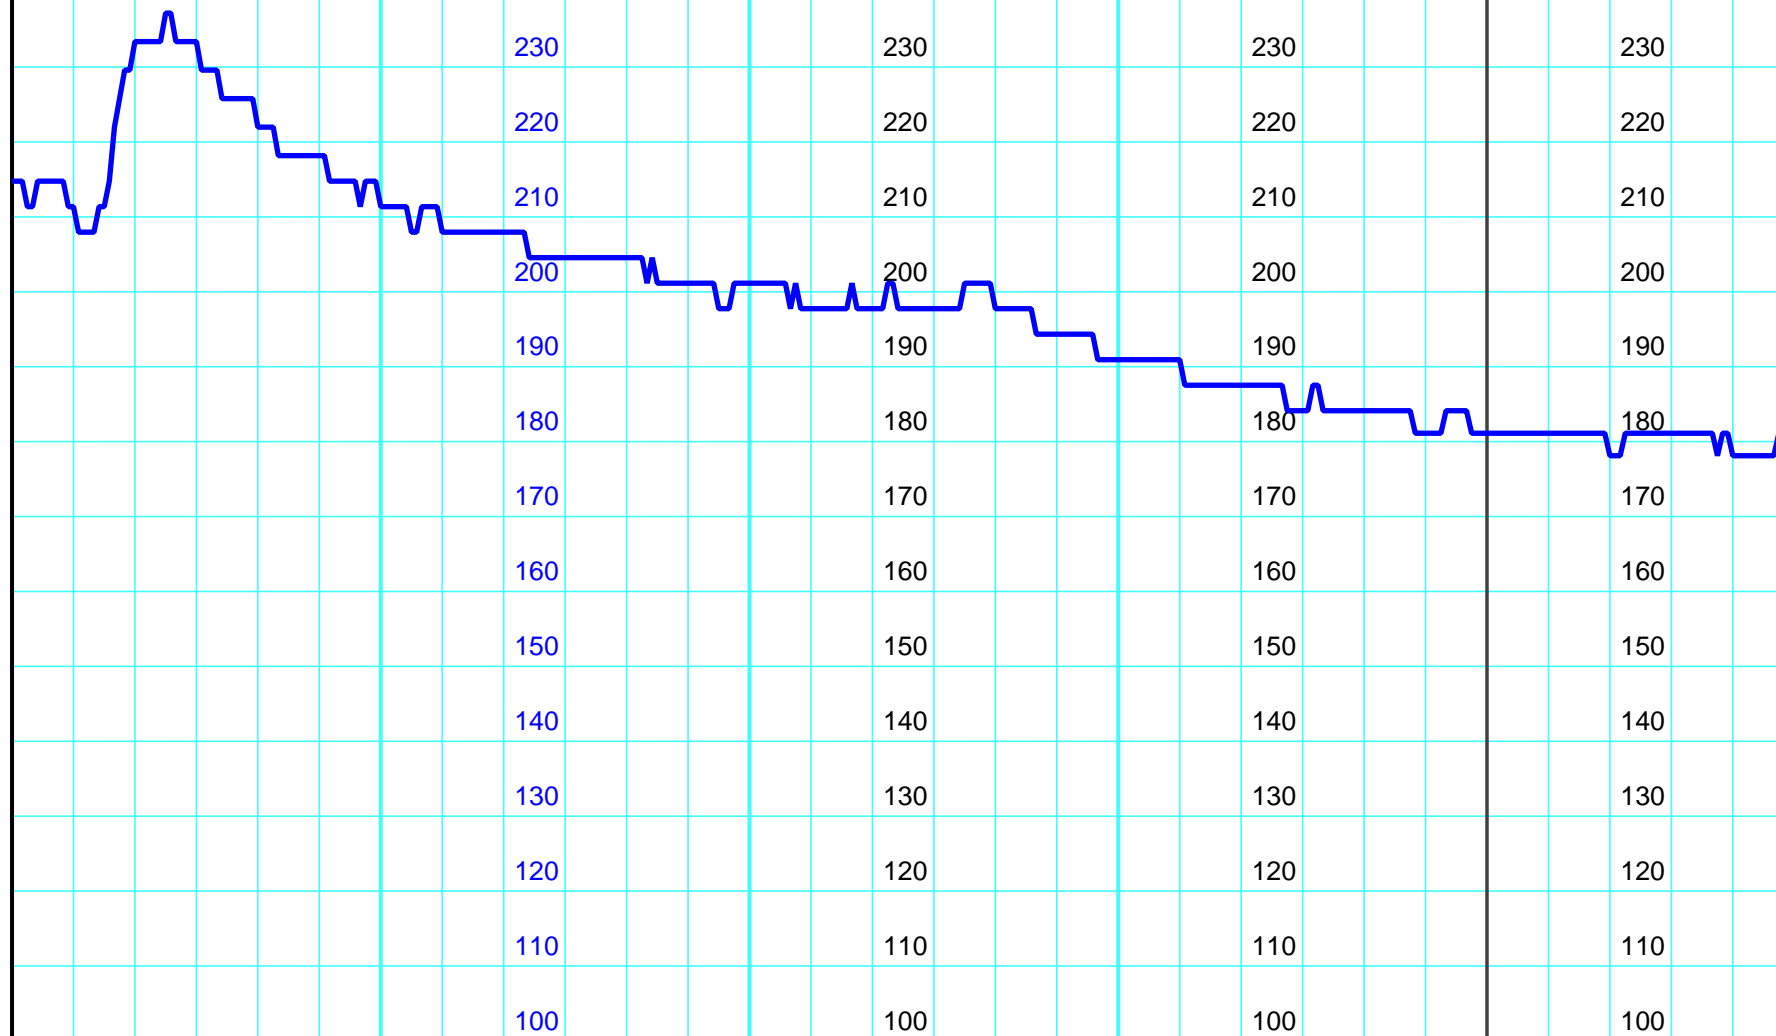

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für  
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A** ——— Abfluss l/s
- B** ..... Q(347) Messperiode 1991-2022; 66 l/s
- C** ..... Hochwasser Mai 1999; 24900 l/s
- D** ..... Max.Wert Messperiode (8.8.07); 25400 l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Kempt-Fehraltorf (ZH 580)**  
**Prov. Abflussganglinie**  
**des letzten Tages**

15.03.2025

HydroPRO Grafik