


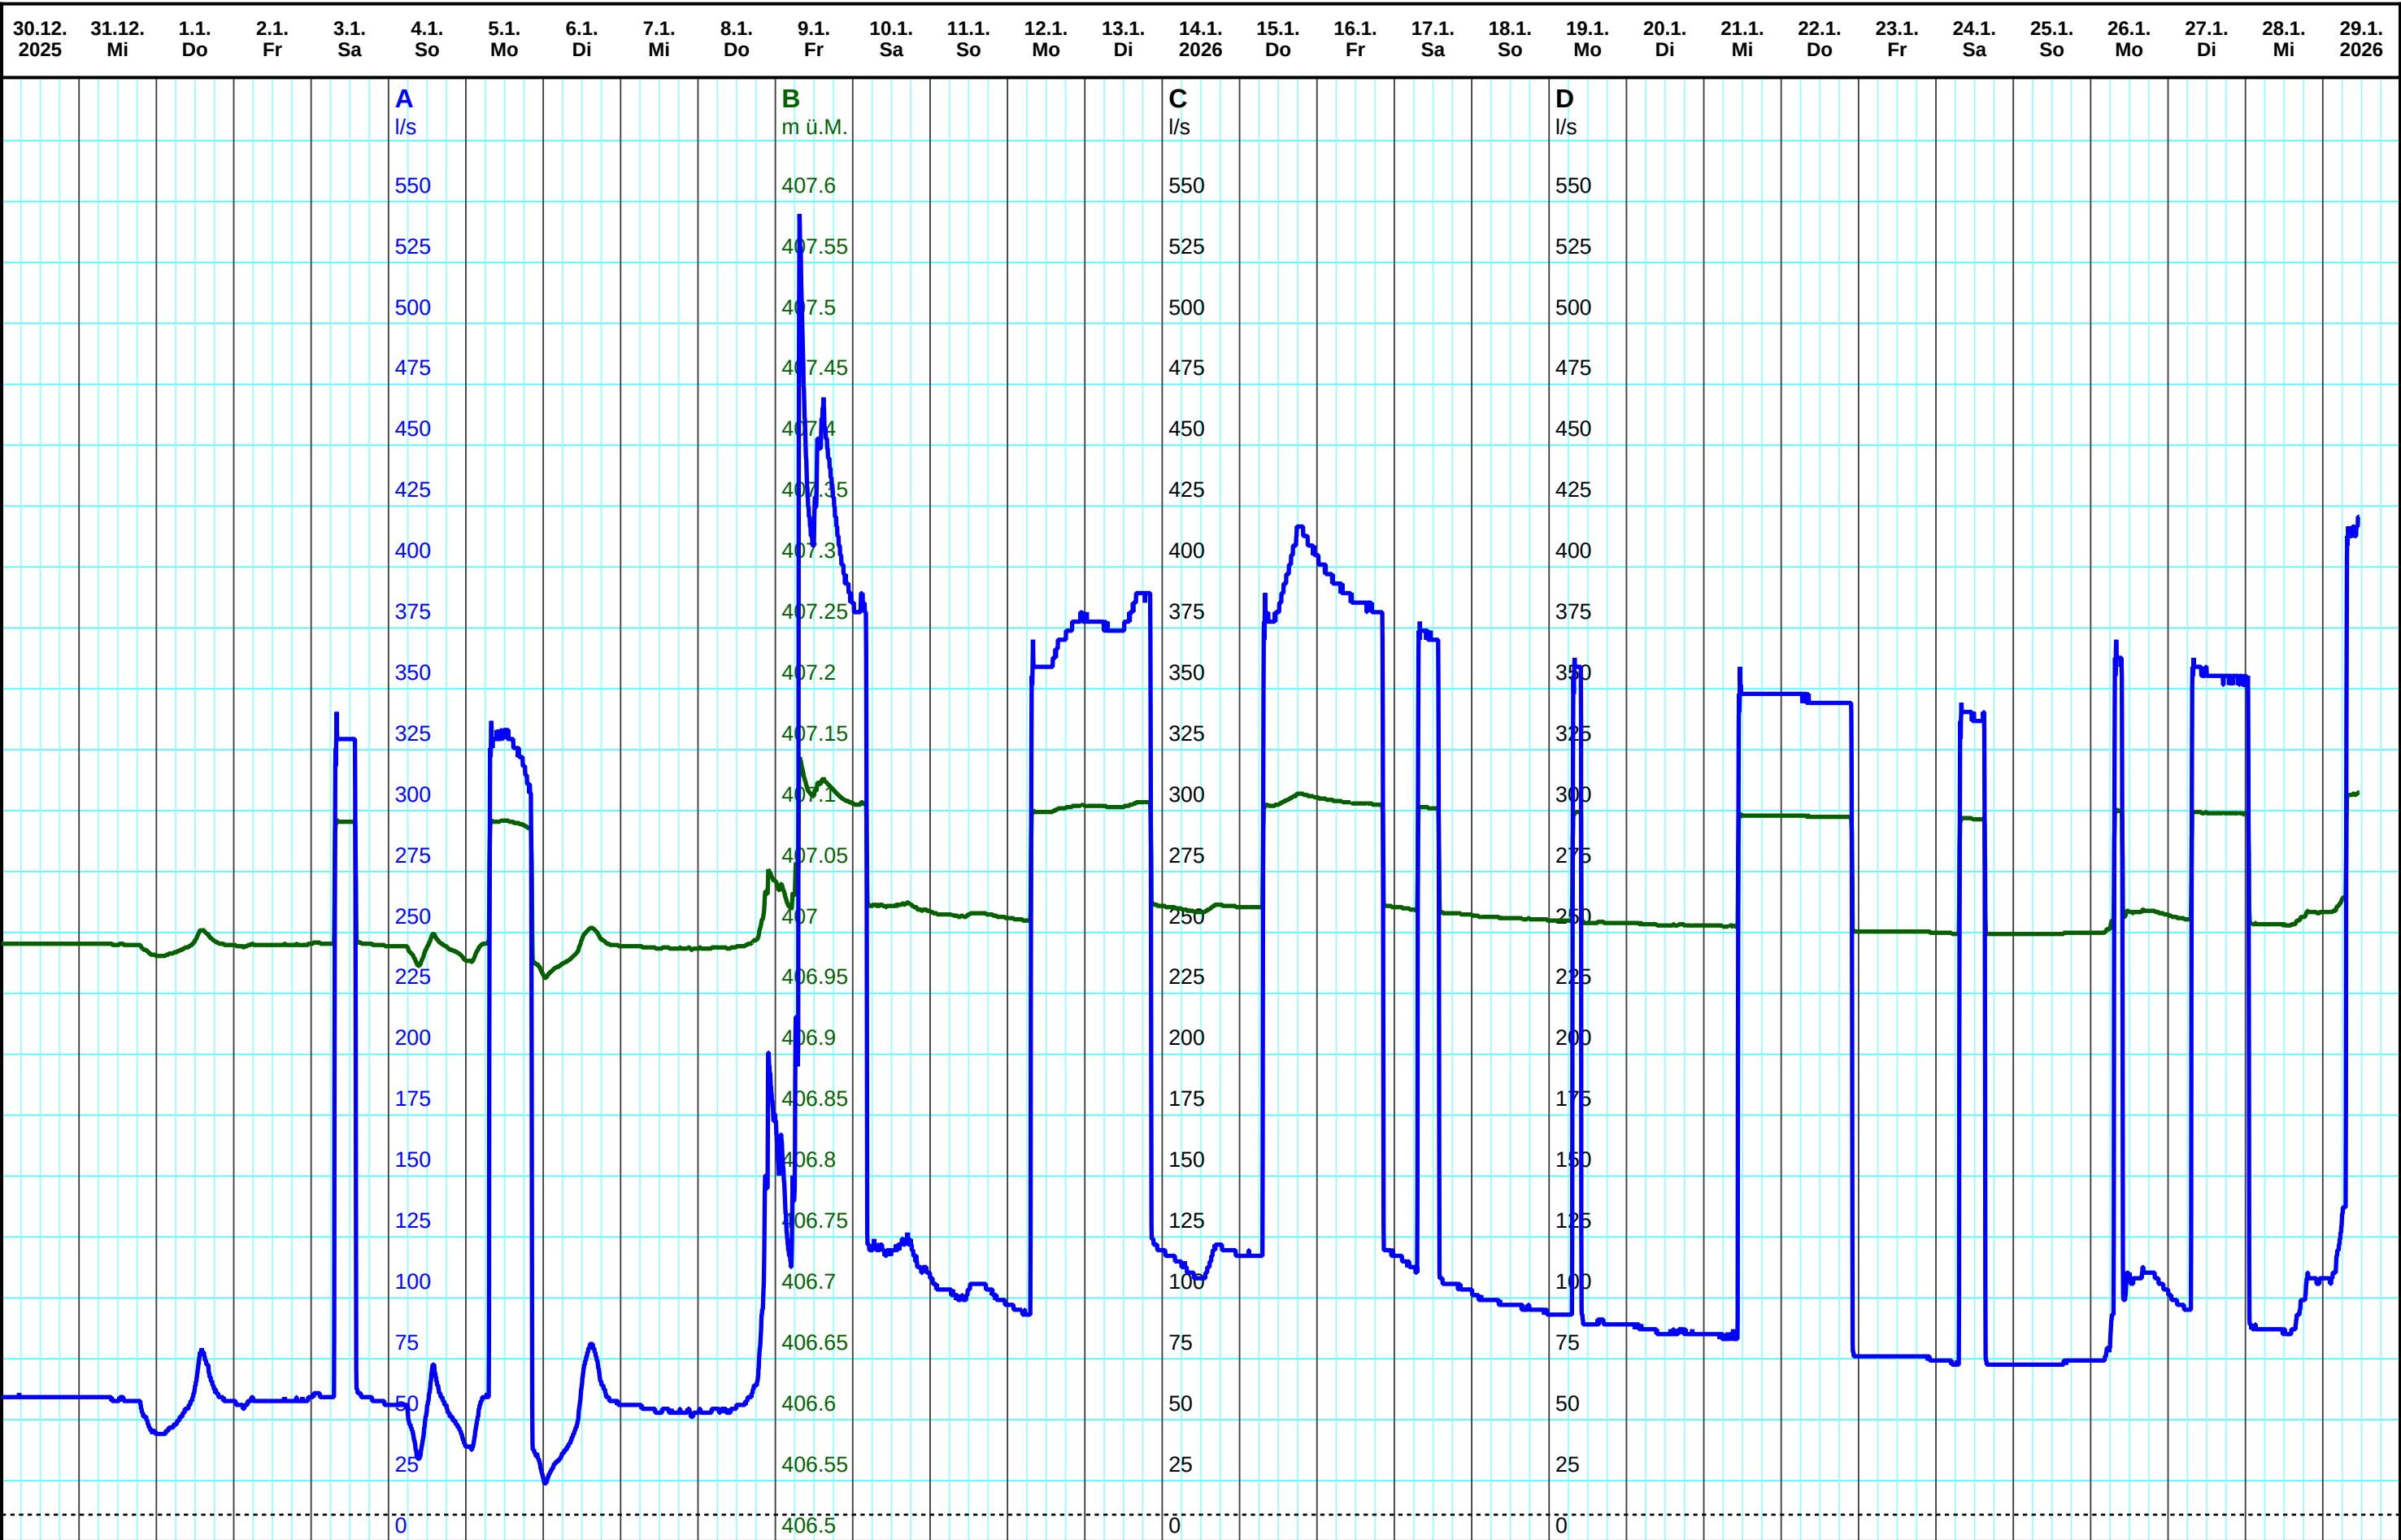

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	A — Abfluss l/s B — Pegel m ü.M. (Pegelnulldpunkt 406.843 m ü.M.) C - - - - - Q(347) Messperiode 2005-2024; 11 l/s D Max. Wert Messperiode (22.8.2005); 18900 l/s	z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge Wasserkraftnutzung oberhalb der Messstelle. Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Aabach-Käpfnach, Horgen (ZH 589) Prov. Abflussganglinie der letzten 31 Tage 29.01.2026
--	---	---	---