

Fr 29. Mai 2026

Sa 30. Mai 2026

6:00

12:00


18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

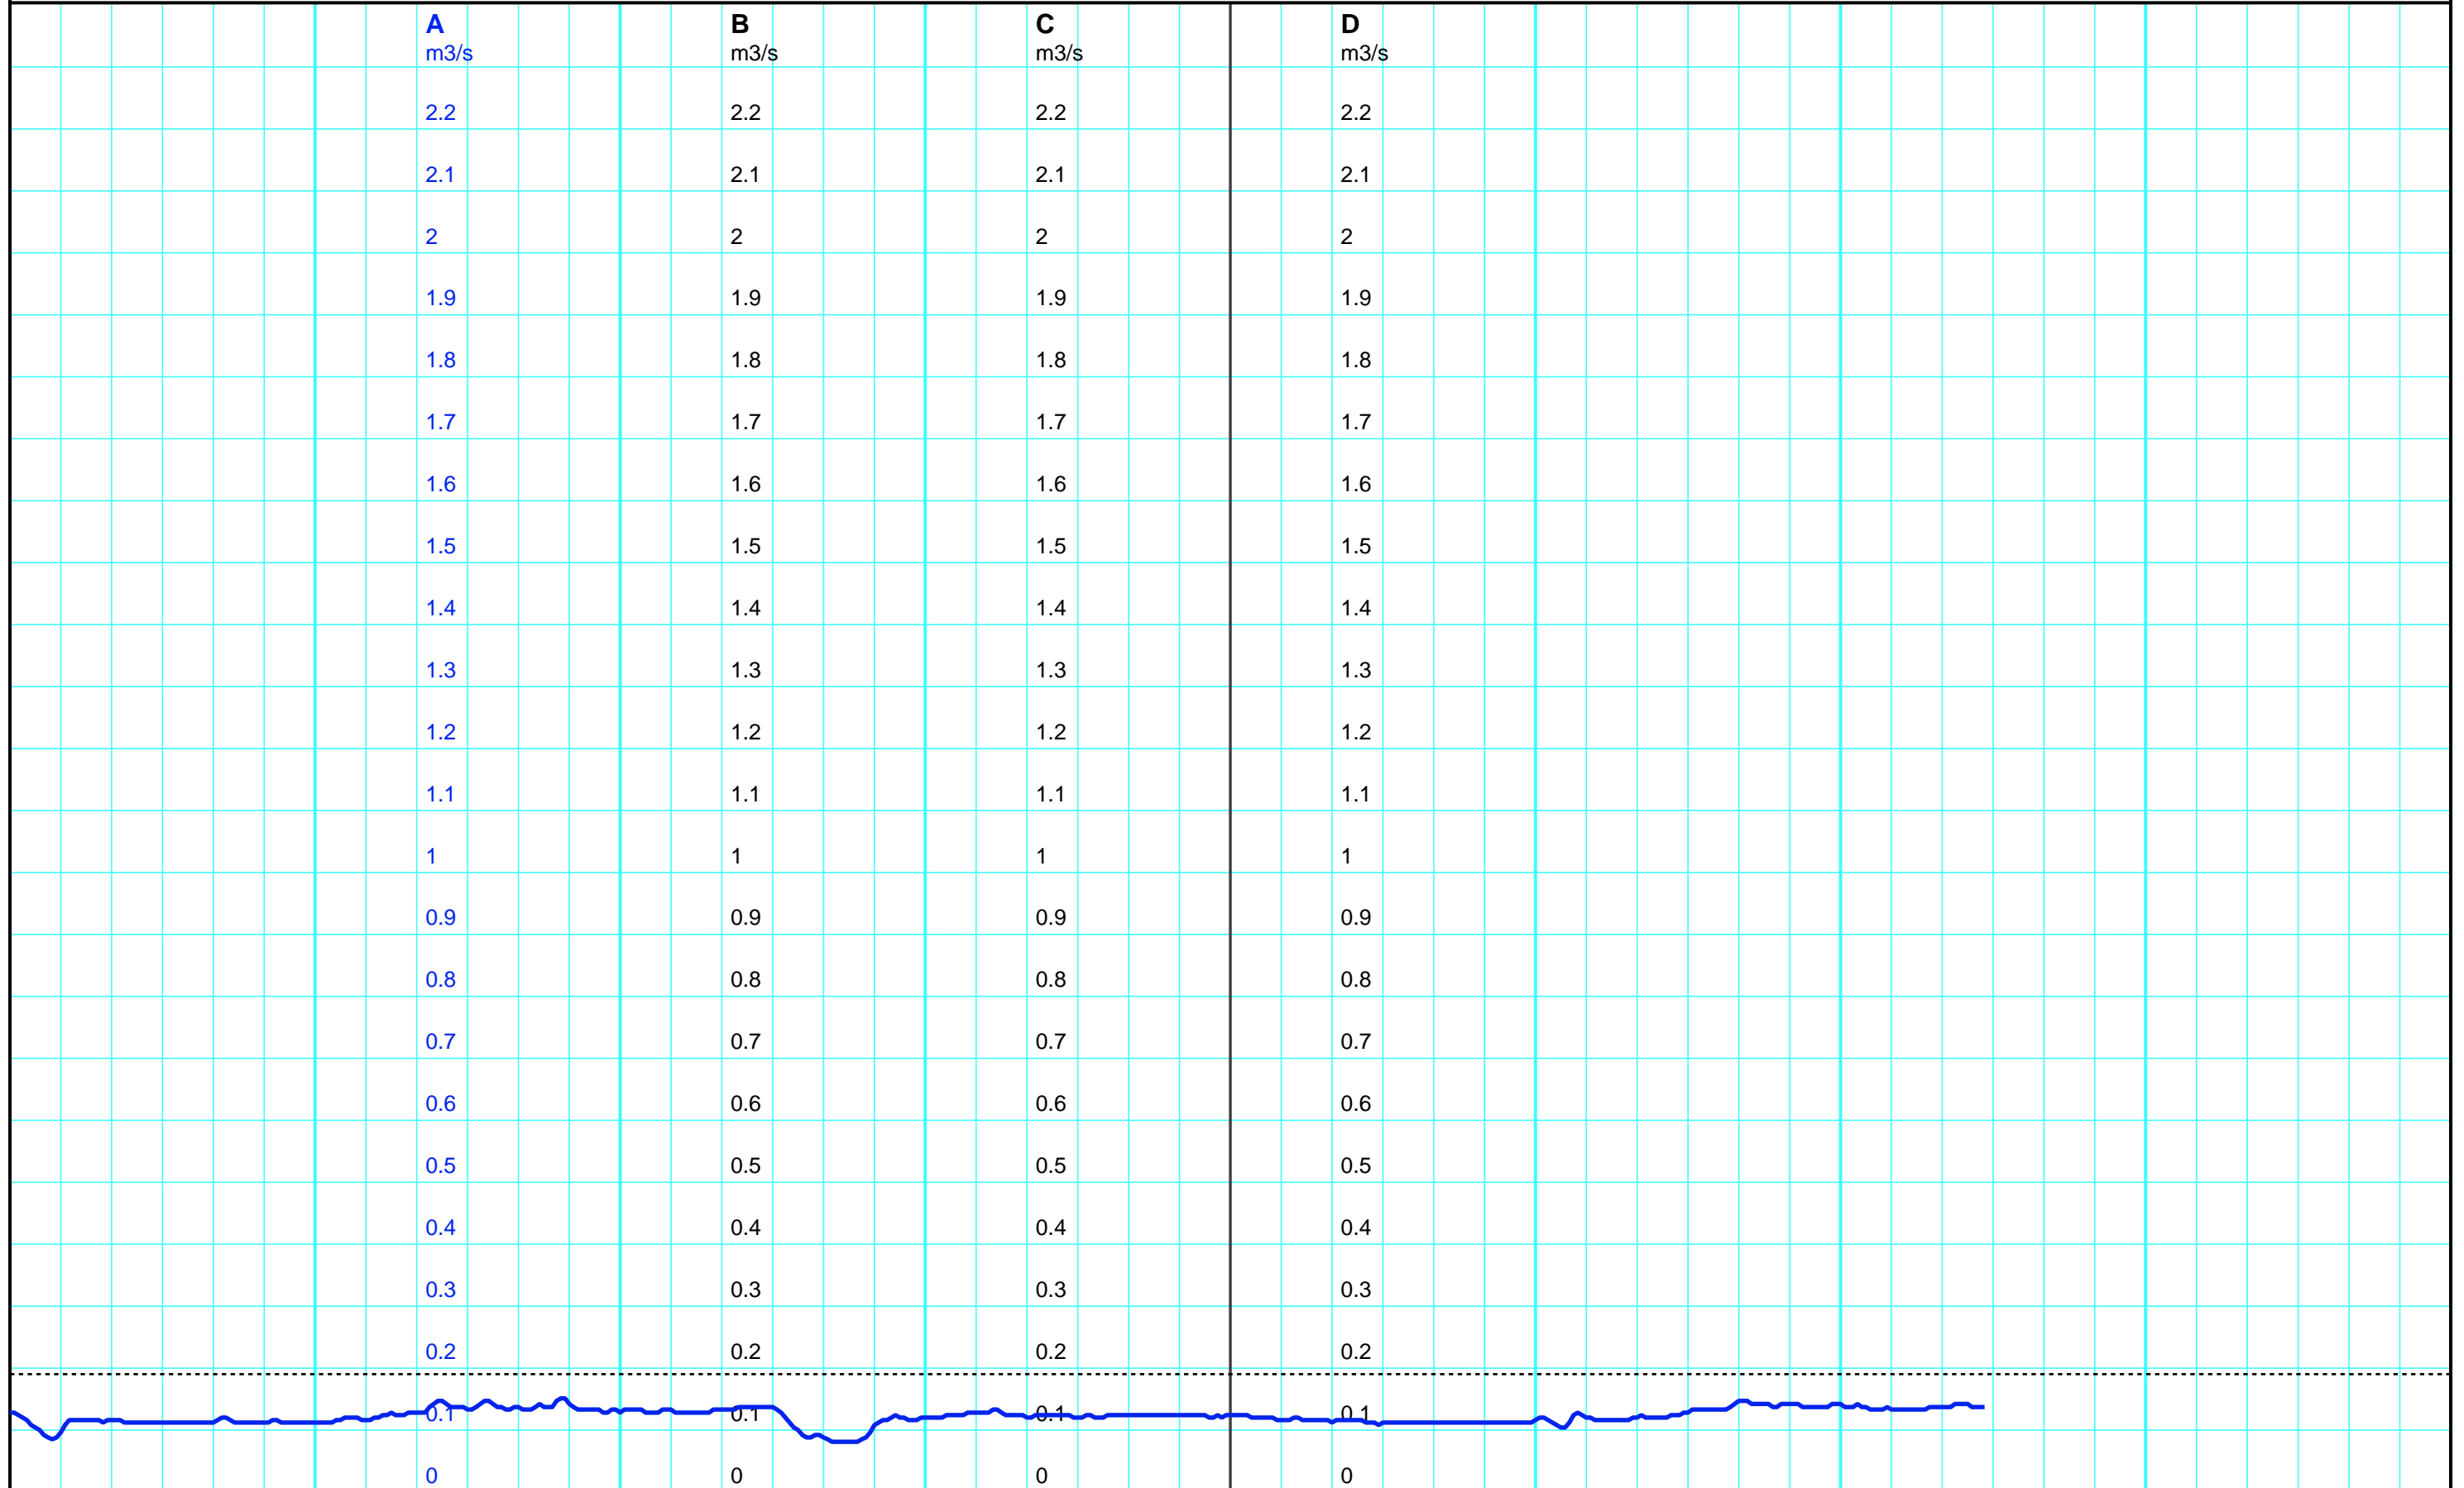

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A ——— Abfluss m3/s
- B - - - - - Q(347) Messperiode 1970-2024; 0.187 m3/s
- C ······· Hochwasser 8.8.2007; 30.3 m3/s
- D ■■■■■ Max.Wert Messperiode (12.6.03); 52,7 m3/s

z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge
Wasserkraftnutzung oberhalb der Messstelle.

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Jona-Pilgersteg (ZH540)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

30.05.2026

HydroPRO Grafik