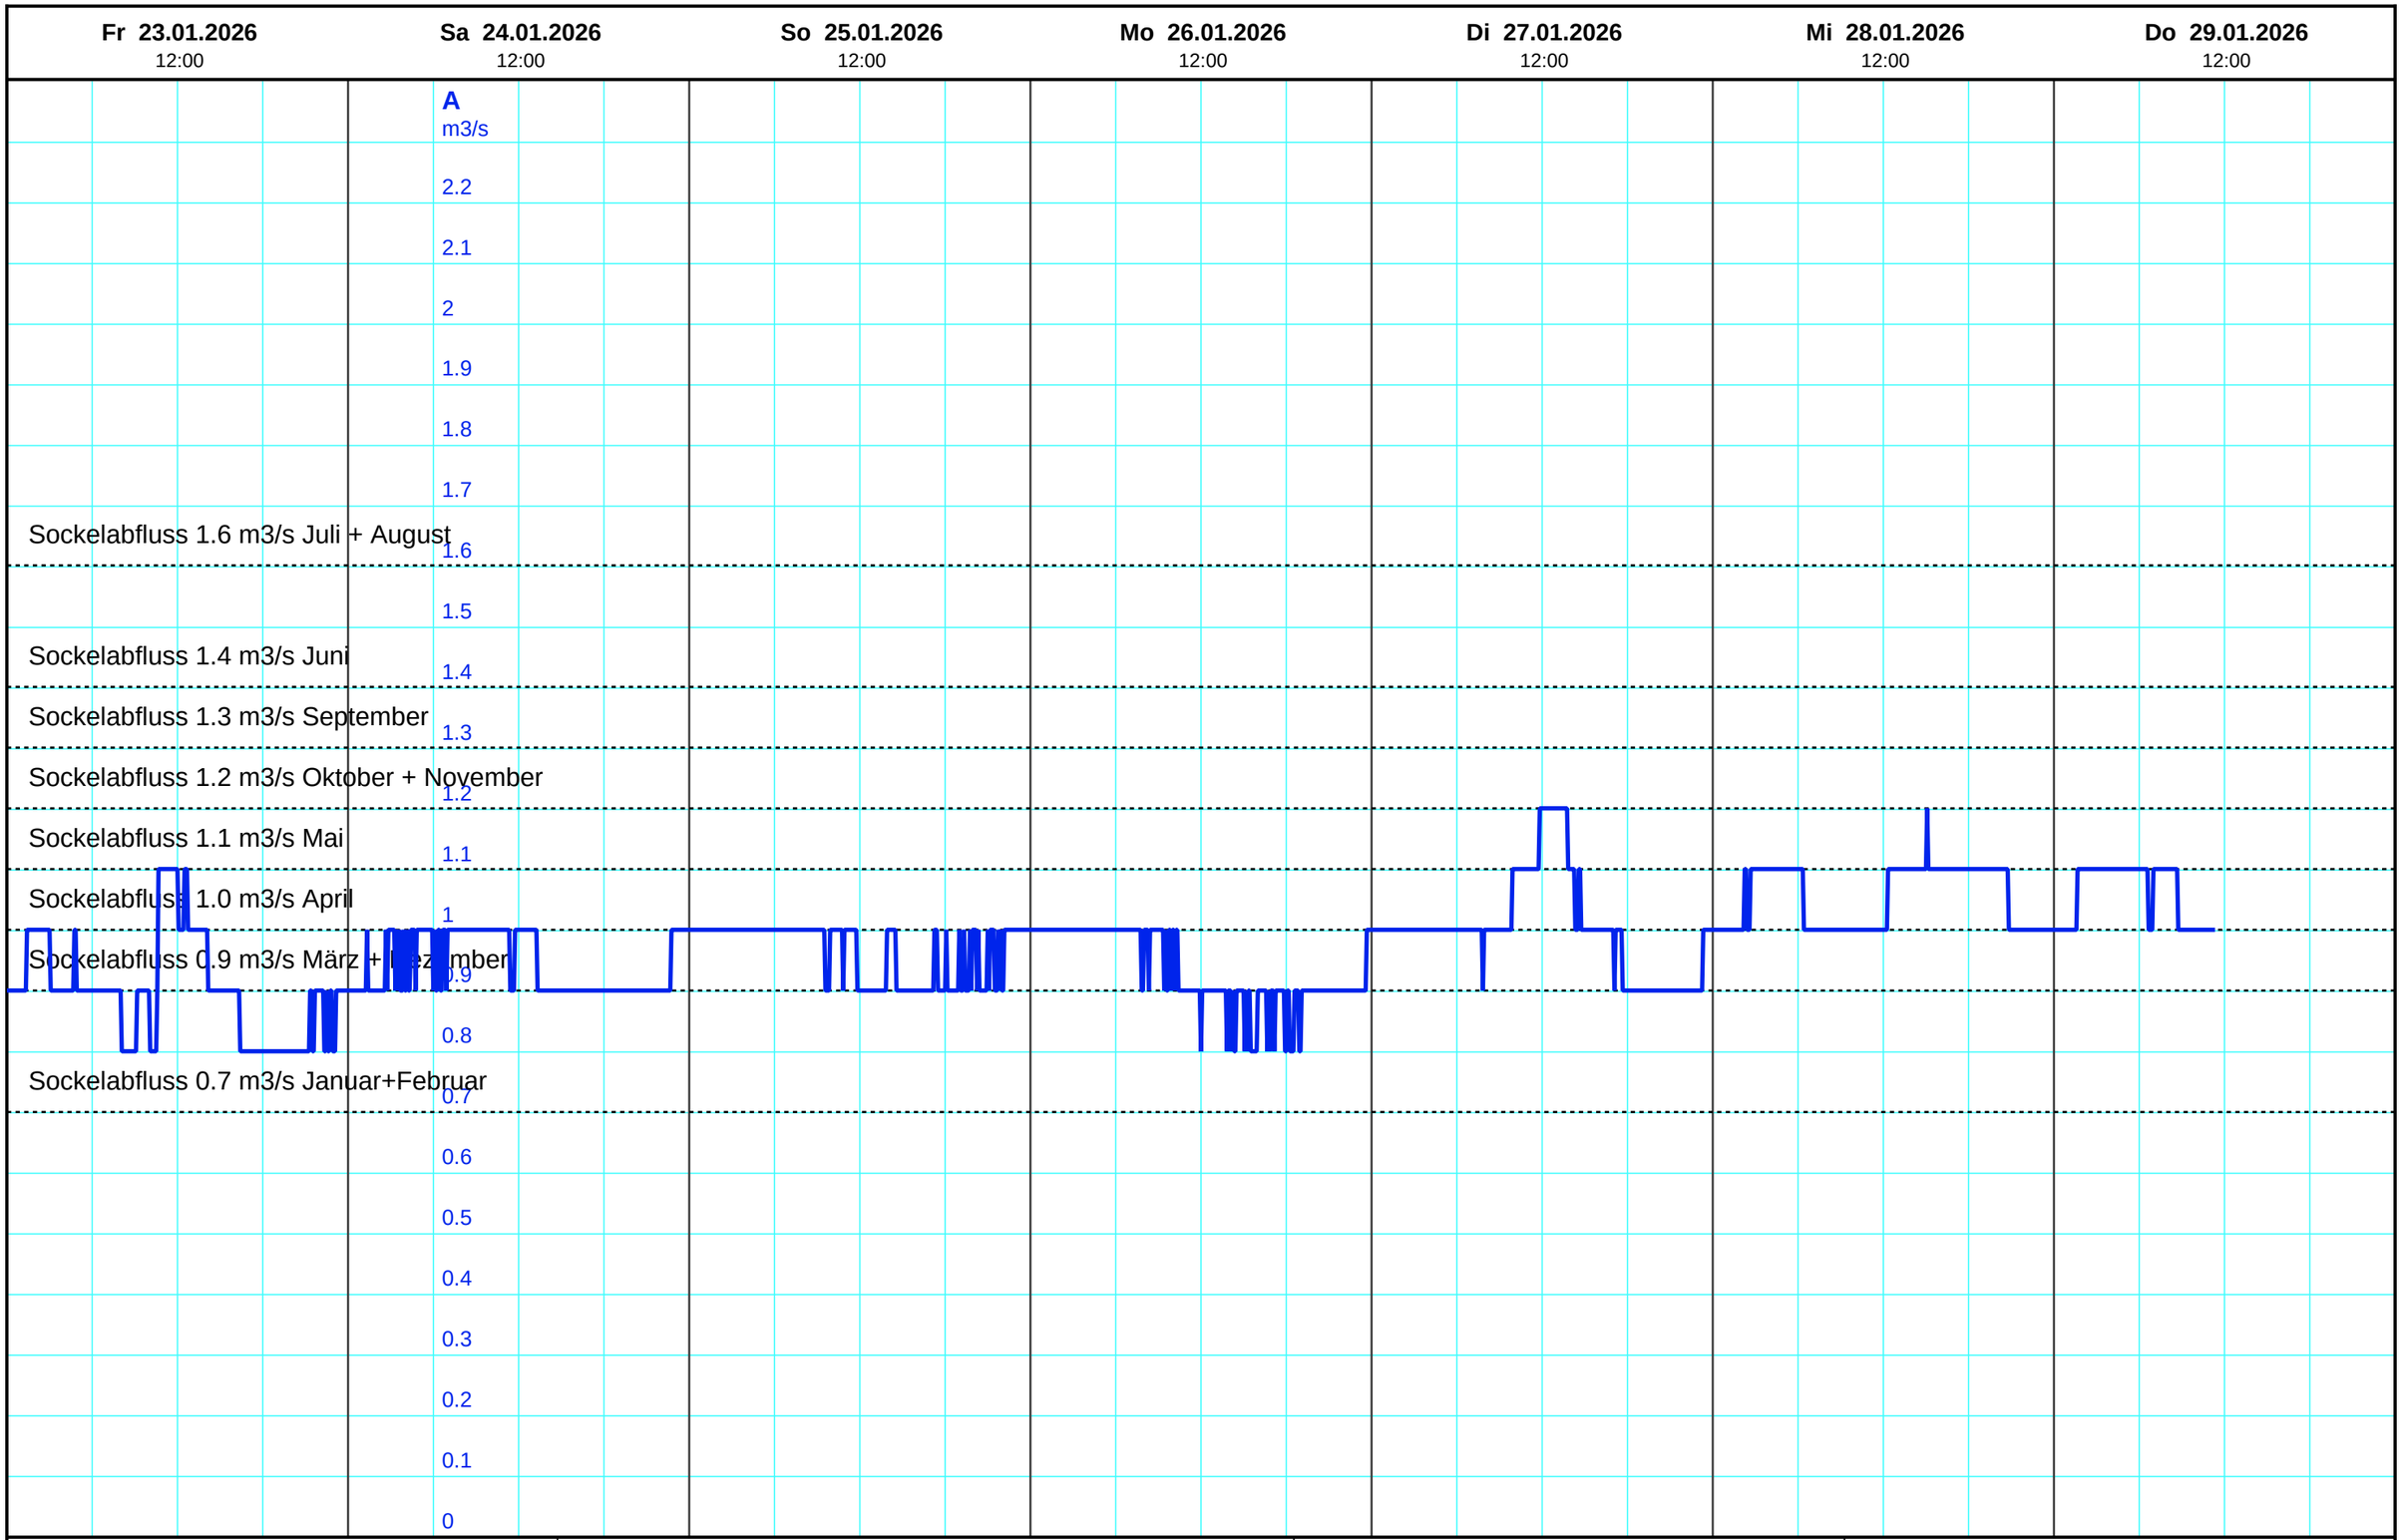

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A Abfluss m3/s (ALARM)

(Messung von Etzelwerk AG)
Achtung Auflösung für Hochwasser.
Für Kontrolle Dotierung ungeeignet.

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Sihl-Schlagen (ZH 598)
(Sihlseeabfluss)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 7 Tage

29.01.2026

HydroPRO Grafik