


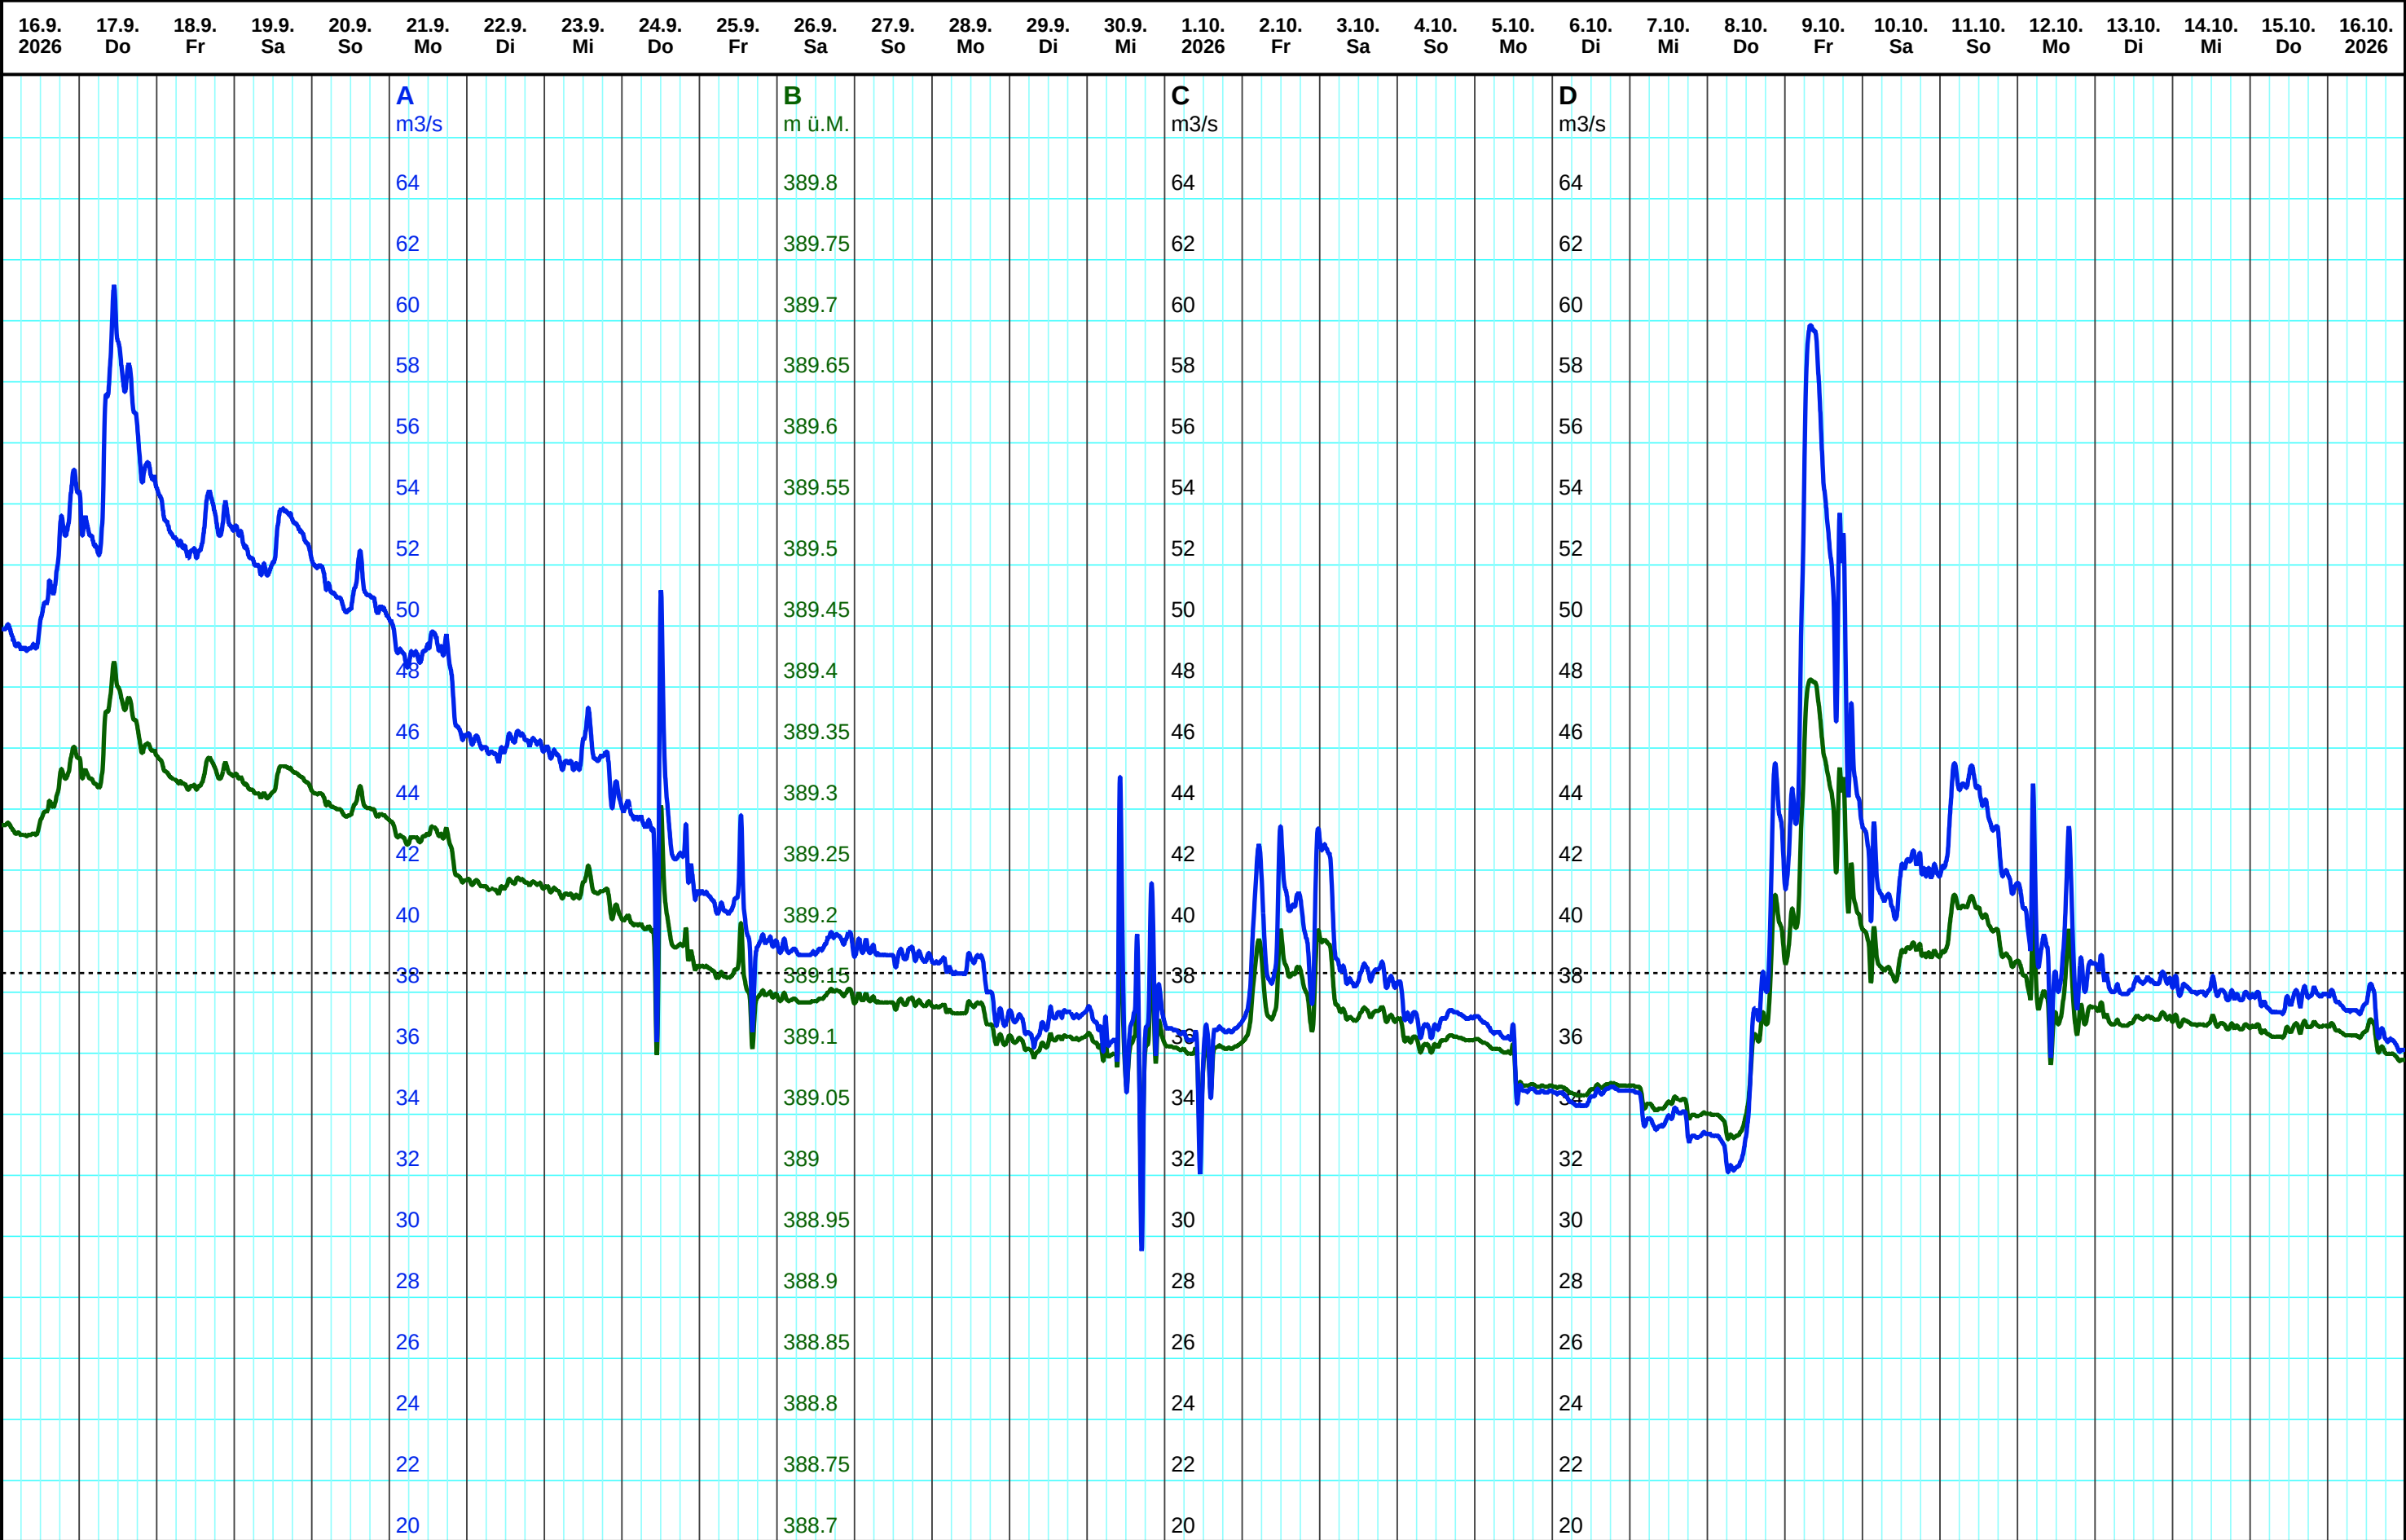

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss m³/s
B — Pegel m ü.M.
C - - - - - Q(347) Messperiode 1935-2020; 38.6 m³/s
D Max. Wert Messperiode (22.8.2005); prov. 839 m³/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Reuss Mühlau, Hünenb. (LH 2110)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

16.10.2026

HydroPRO Grafik