

Do 13. März 2025

Fr 14. März 2025

6:00

12:00


18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

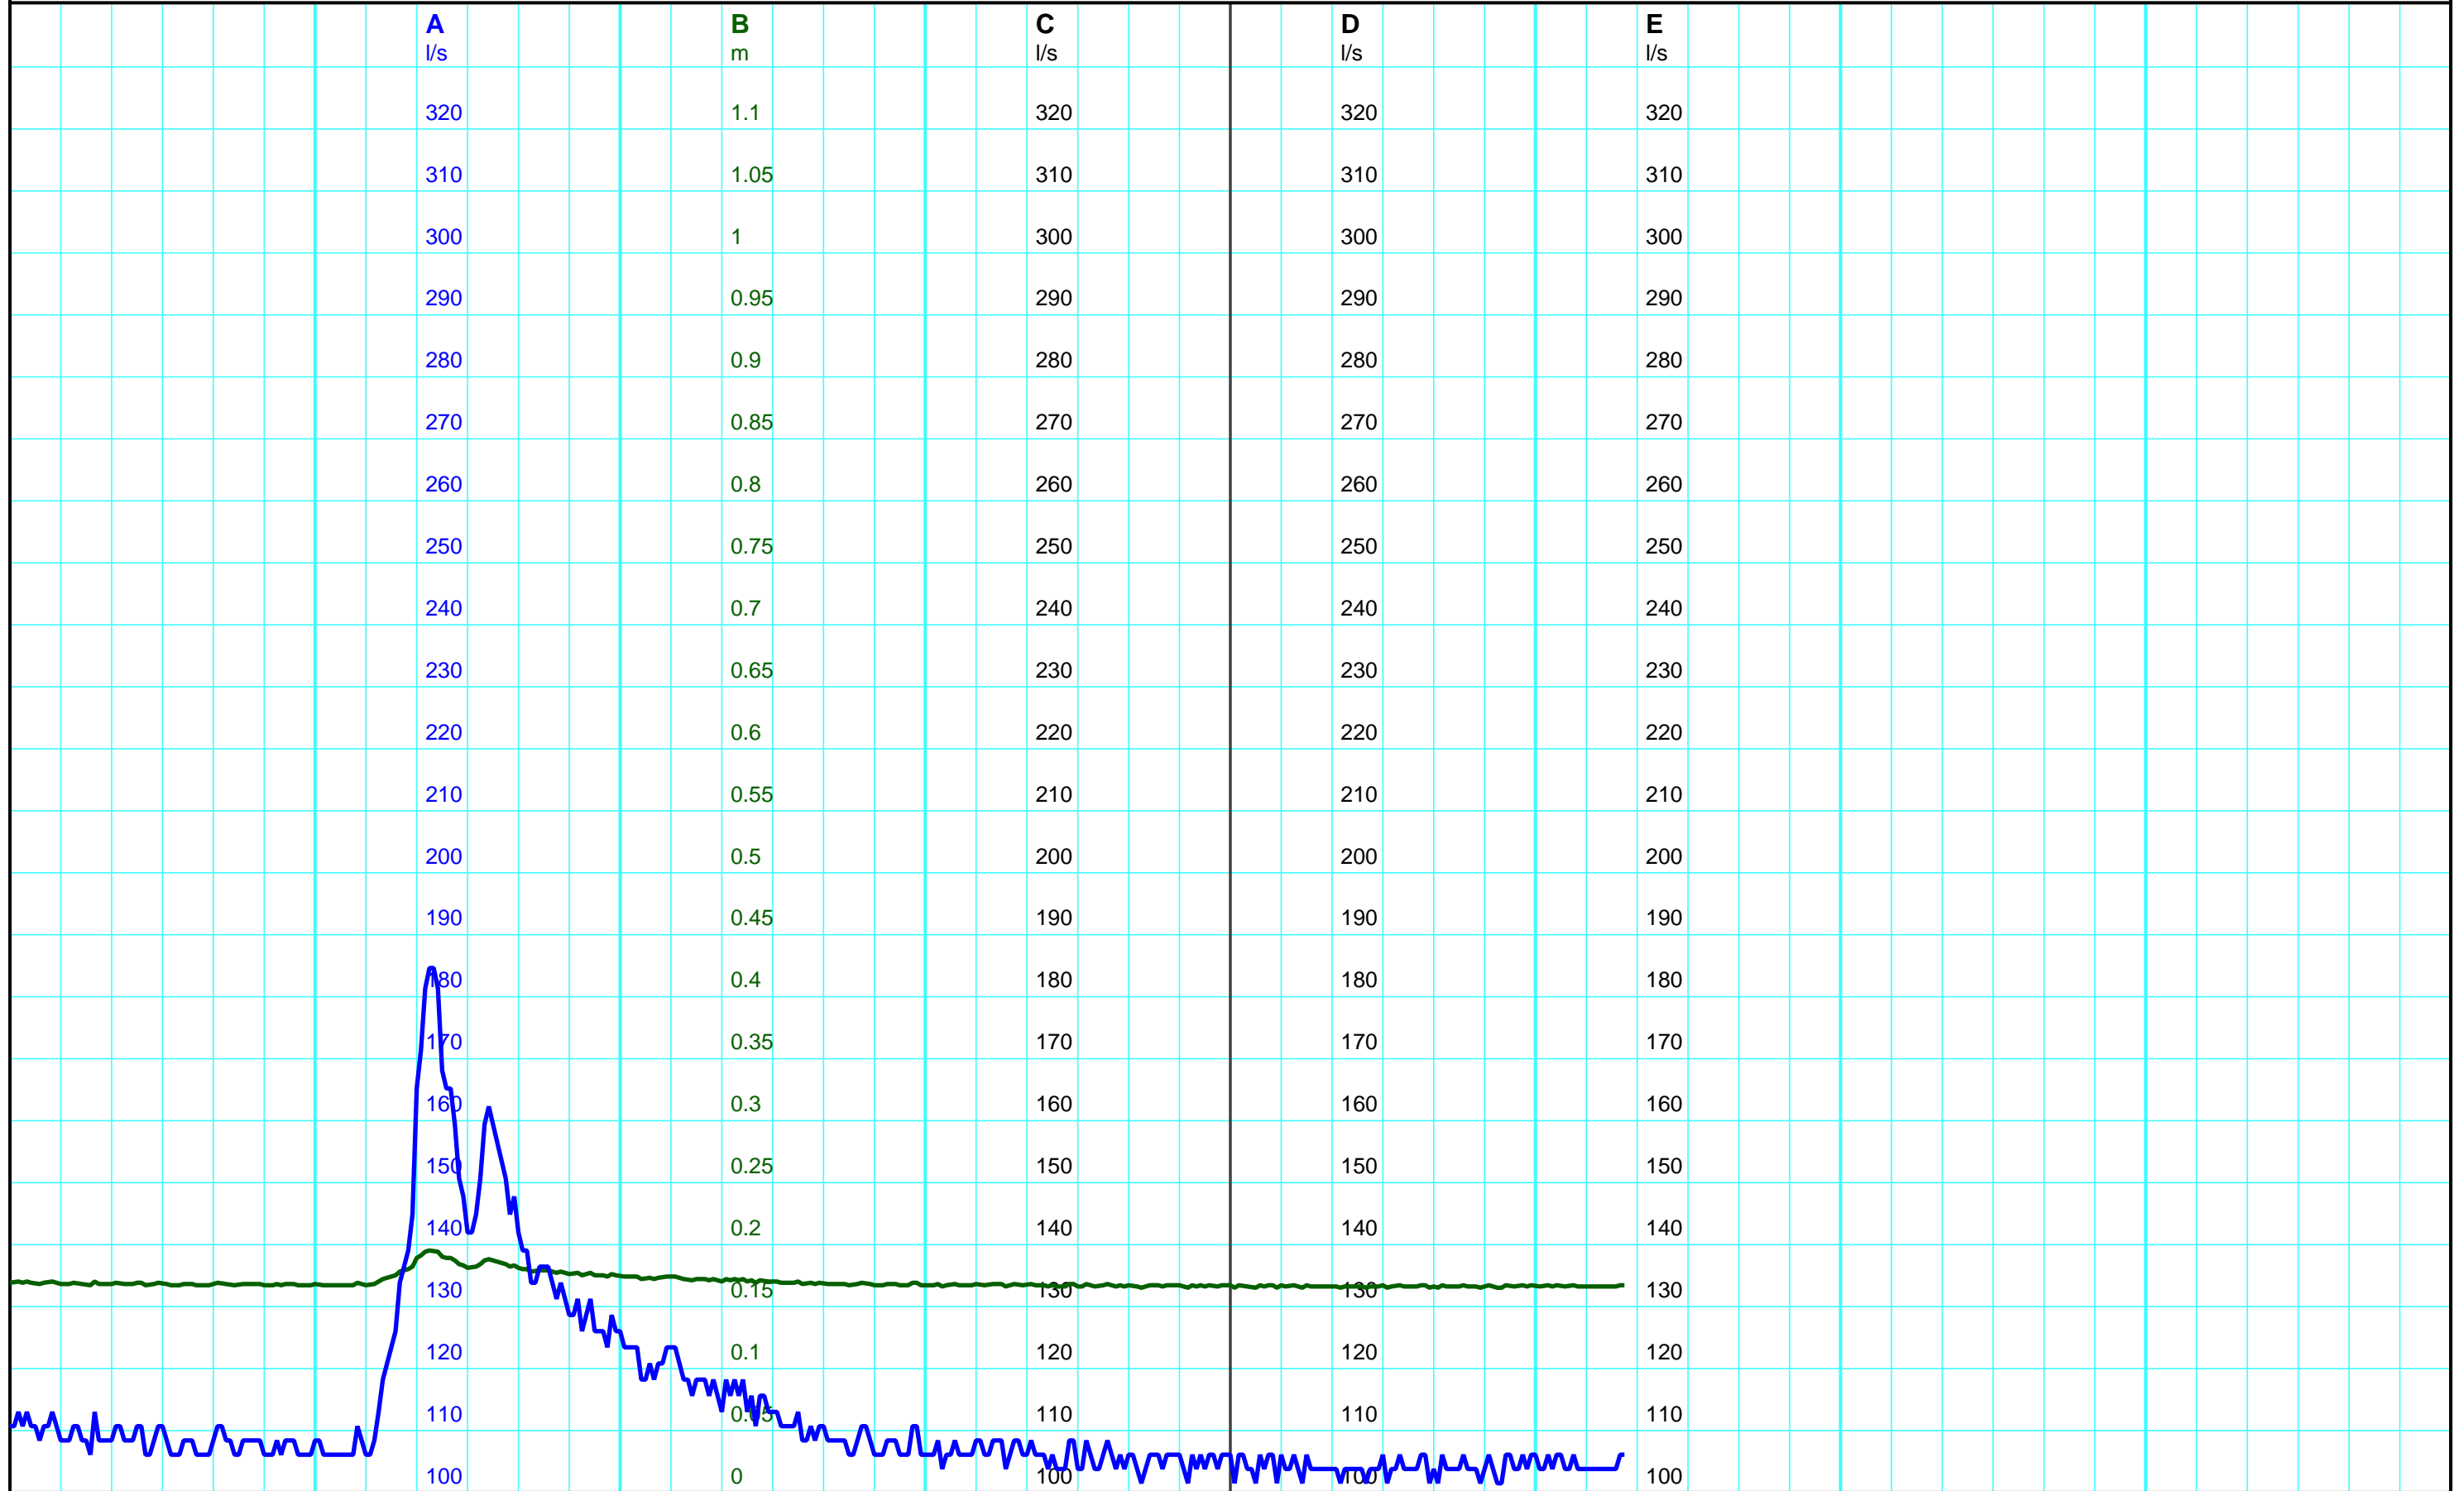

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A ——— Abfluss l/s
- B ——— Pegel m
- C - - - - - Q(347) Messperiode 1977-2022; 35 l/s
- D ······· Hochwasser Mai 1999; 9170 l/s
- E ■■■■■ Max.Wert Messperiode (19.5.94); 10800/l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Altbach-Bassersdorf (ZH 545)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

14.03.2025

HydroPRO Grafik