


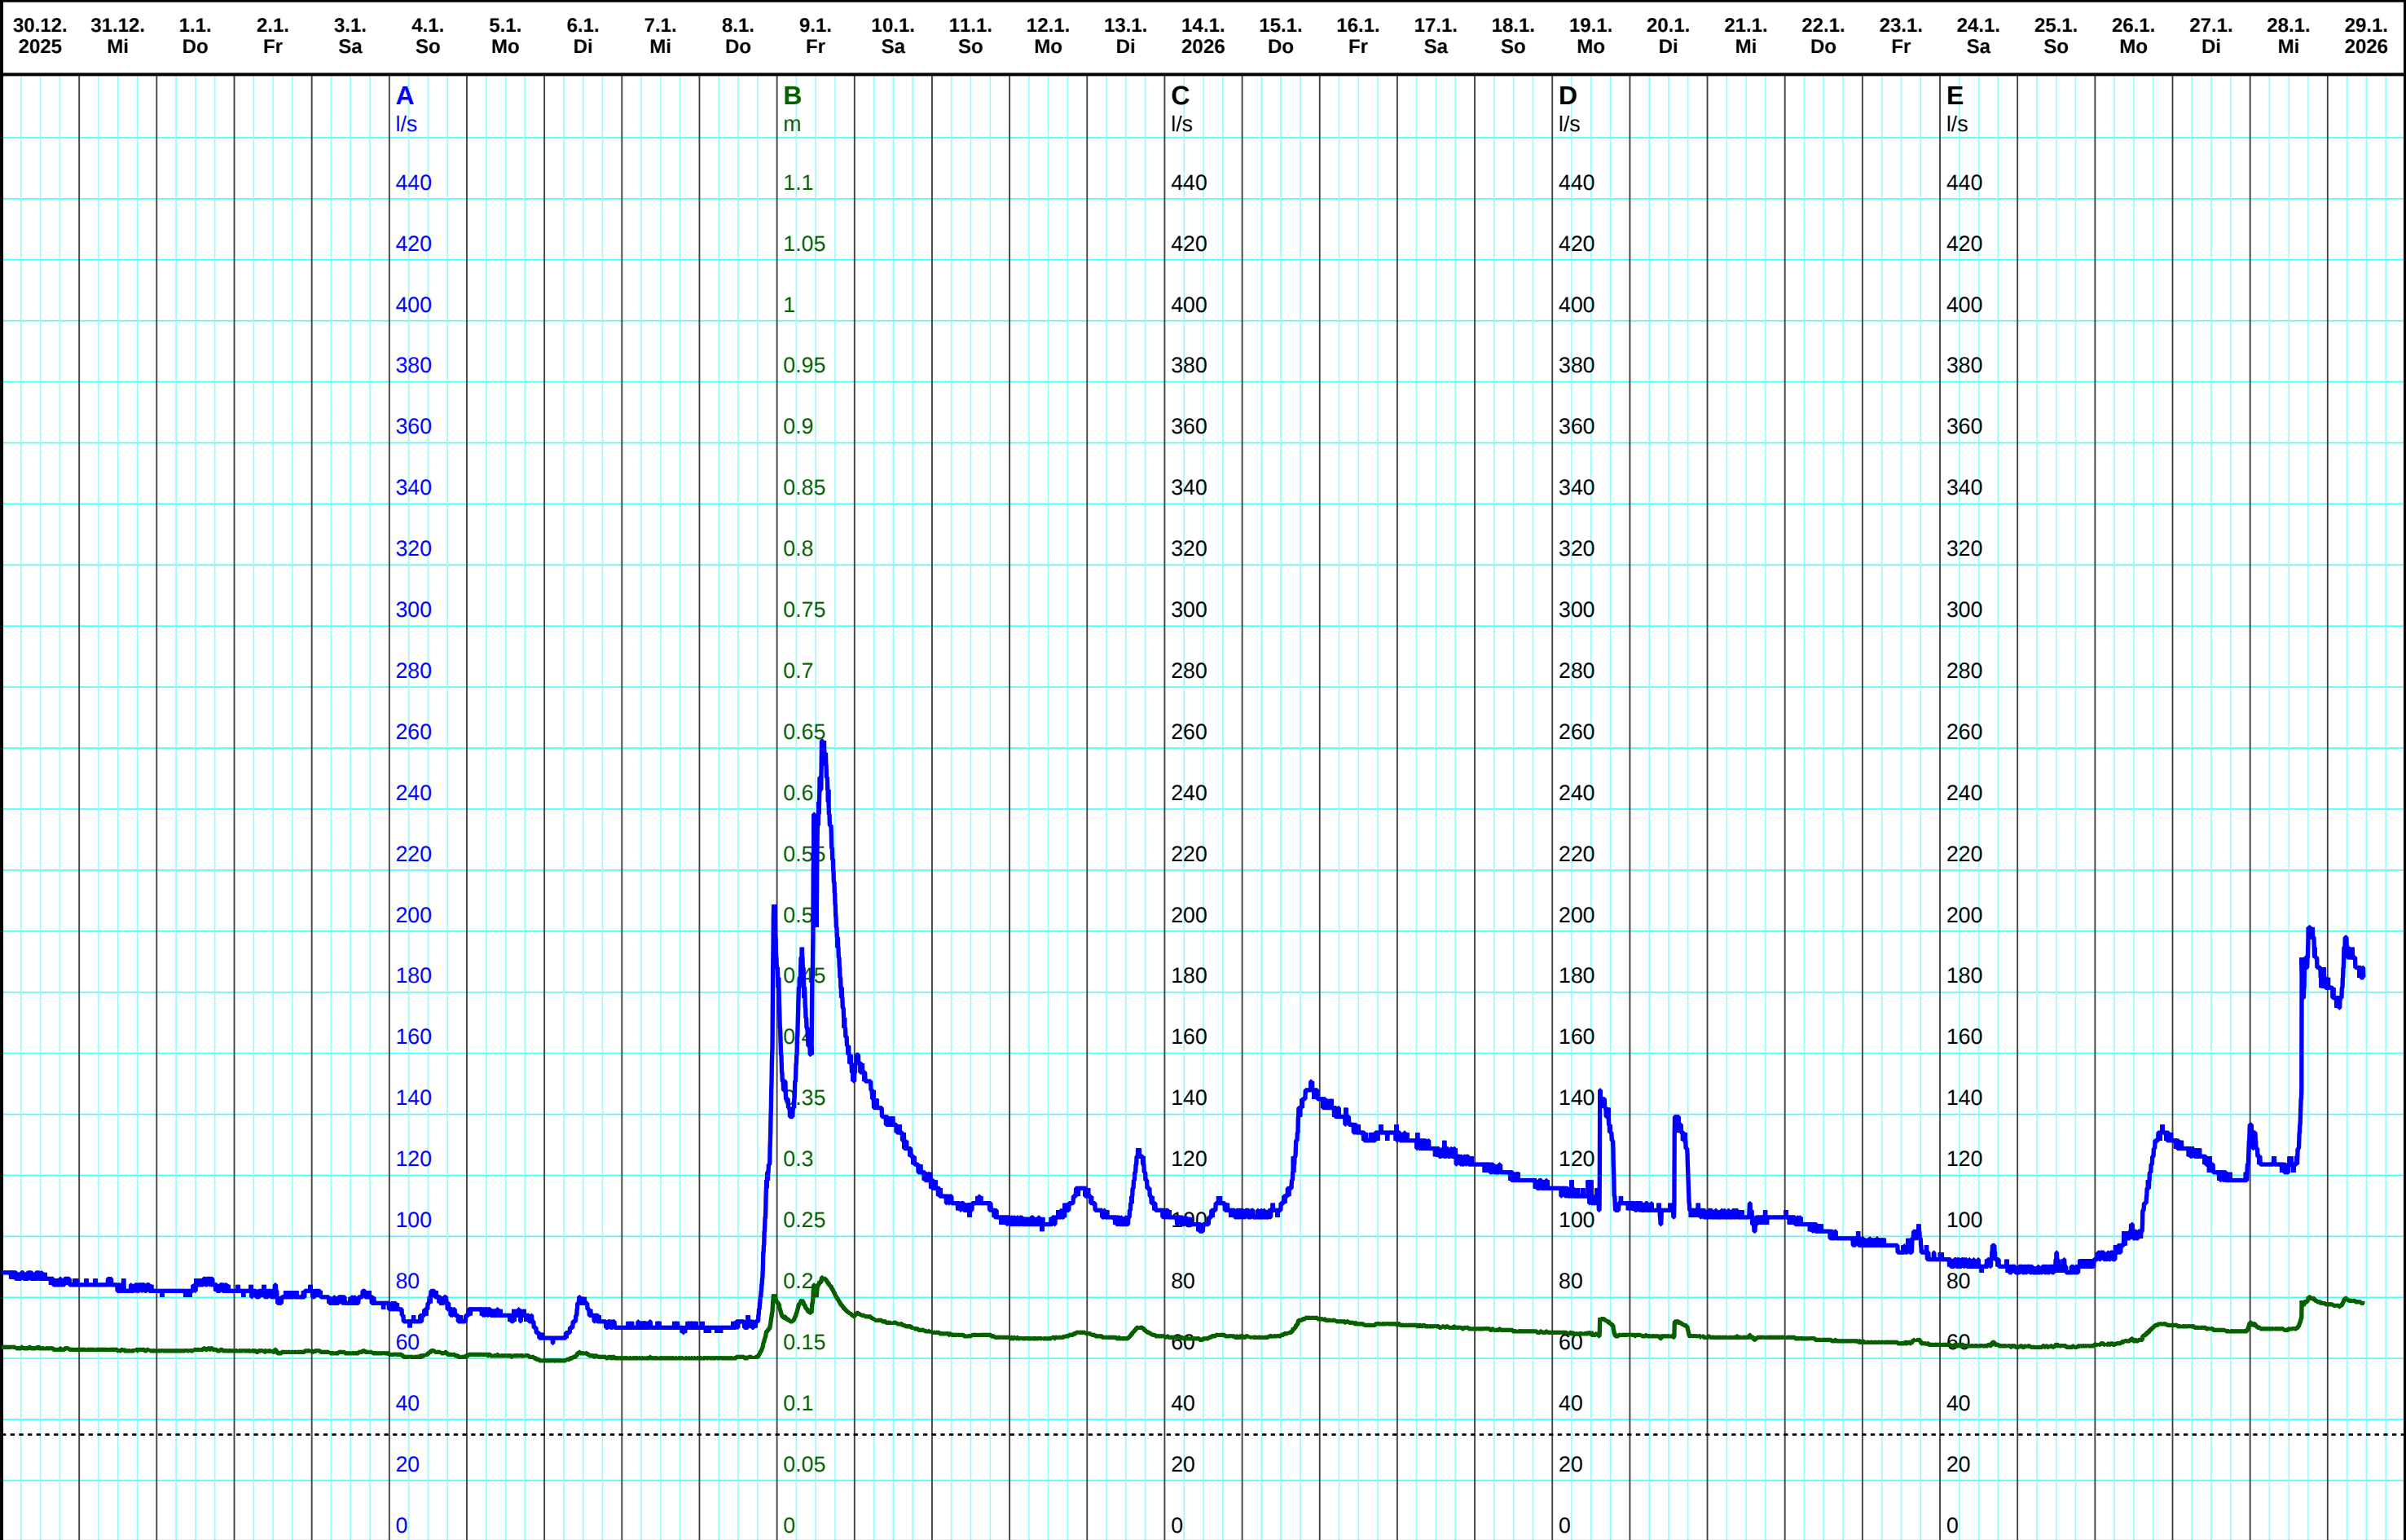

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A — Abfluss l/s
- B — Pegel m
- C Q(347) Messperiode 1977-2024; 35 l/s
- D Hochwasser Mai 1999; 9170 l/s
- E - - - - - Max.Wert Messperiode (19.5.94); 10800l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Altbach-Bassersdorf (ZH 545)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

29.01.2026

HydroPRO Grafik