


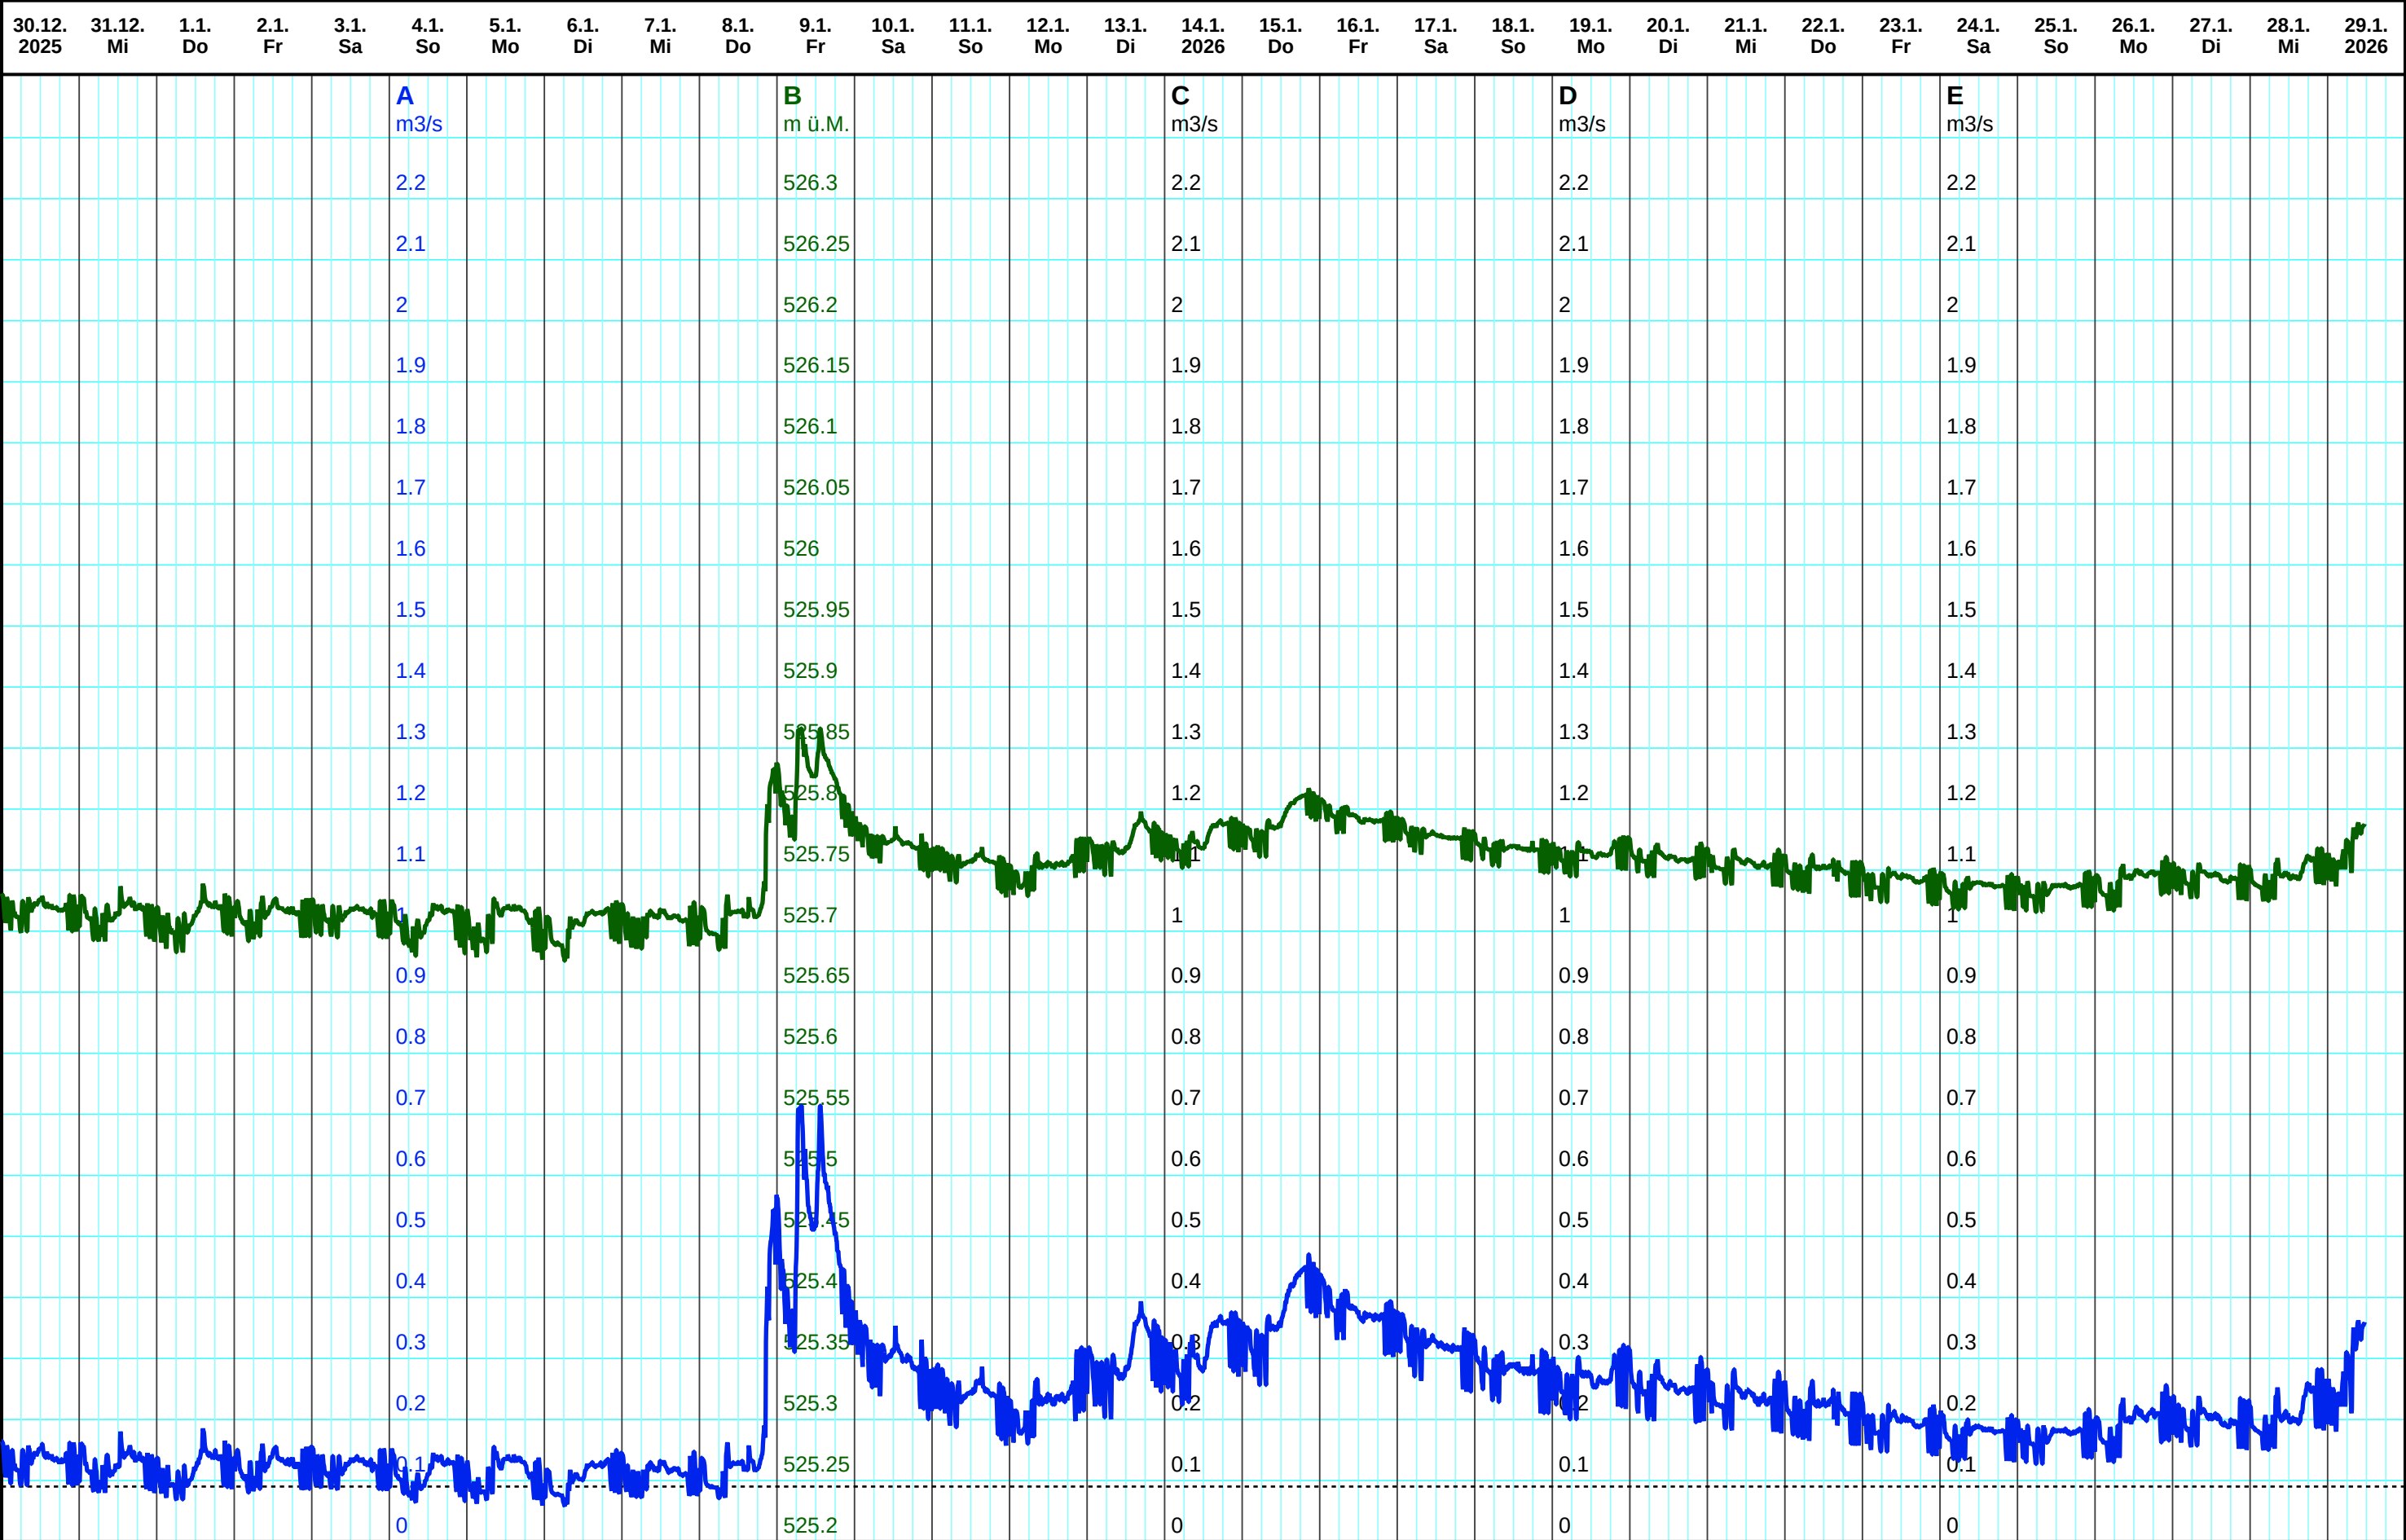

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A — Abfluss m³/s
- B — Pegel m ü.M. (Pegelnulldpunkt 525.534 m ü.M.)
- C - - - - - Q(347) Messperiode 1951-2024; 0.086 m³/s
- D Hochwasser Mai 1999; 35 m³/s
- E - . - . - . Max. Wert Messperiode (10.08.84); 45 m³/s

Achtung: Seit Herbst 2000 ist ein Rückhaltebecken
oberhalb von Wetzikon in Betrieb!

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Wildbach-Wetzikon (ZH 526)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

29.01.2026

HydroPRO Grafik