


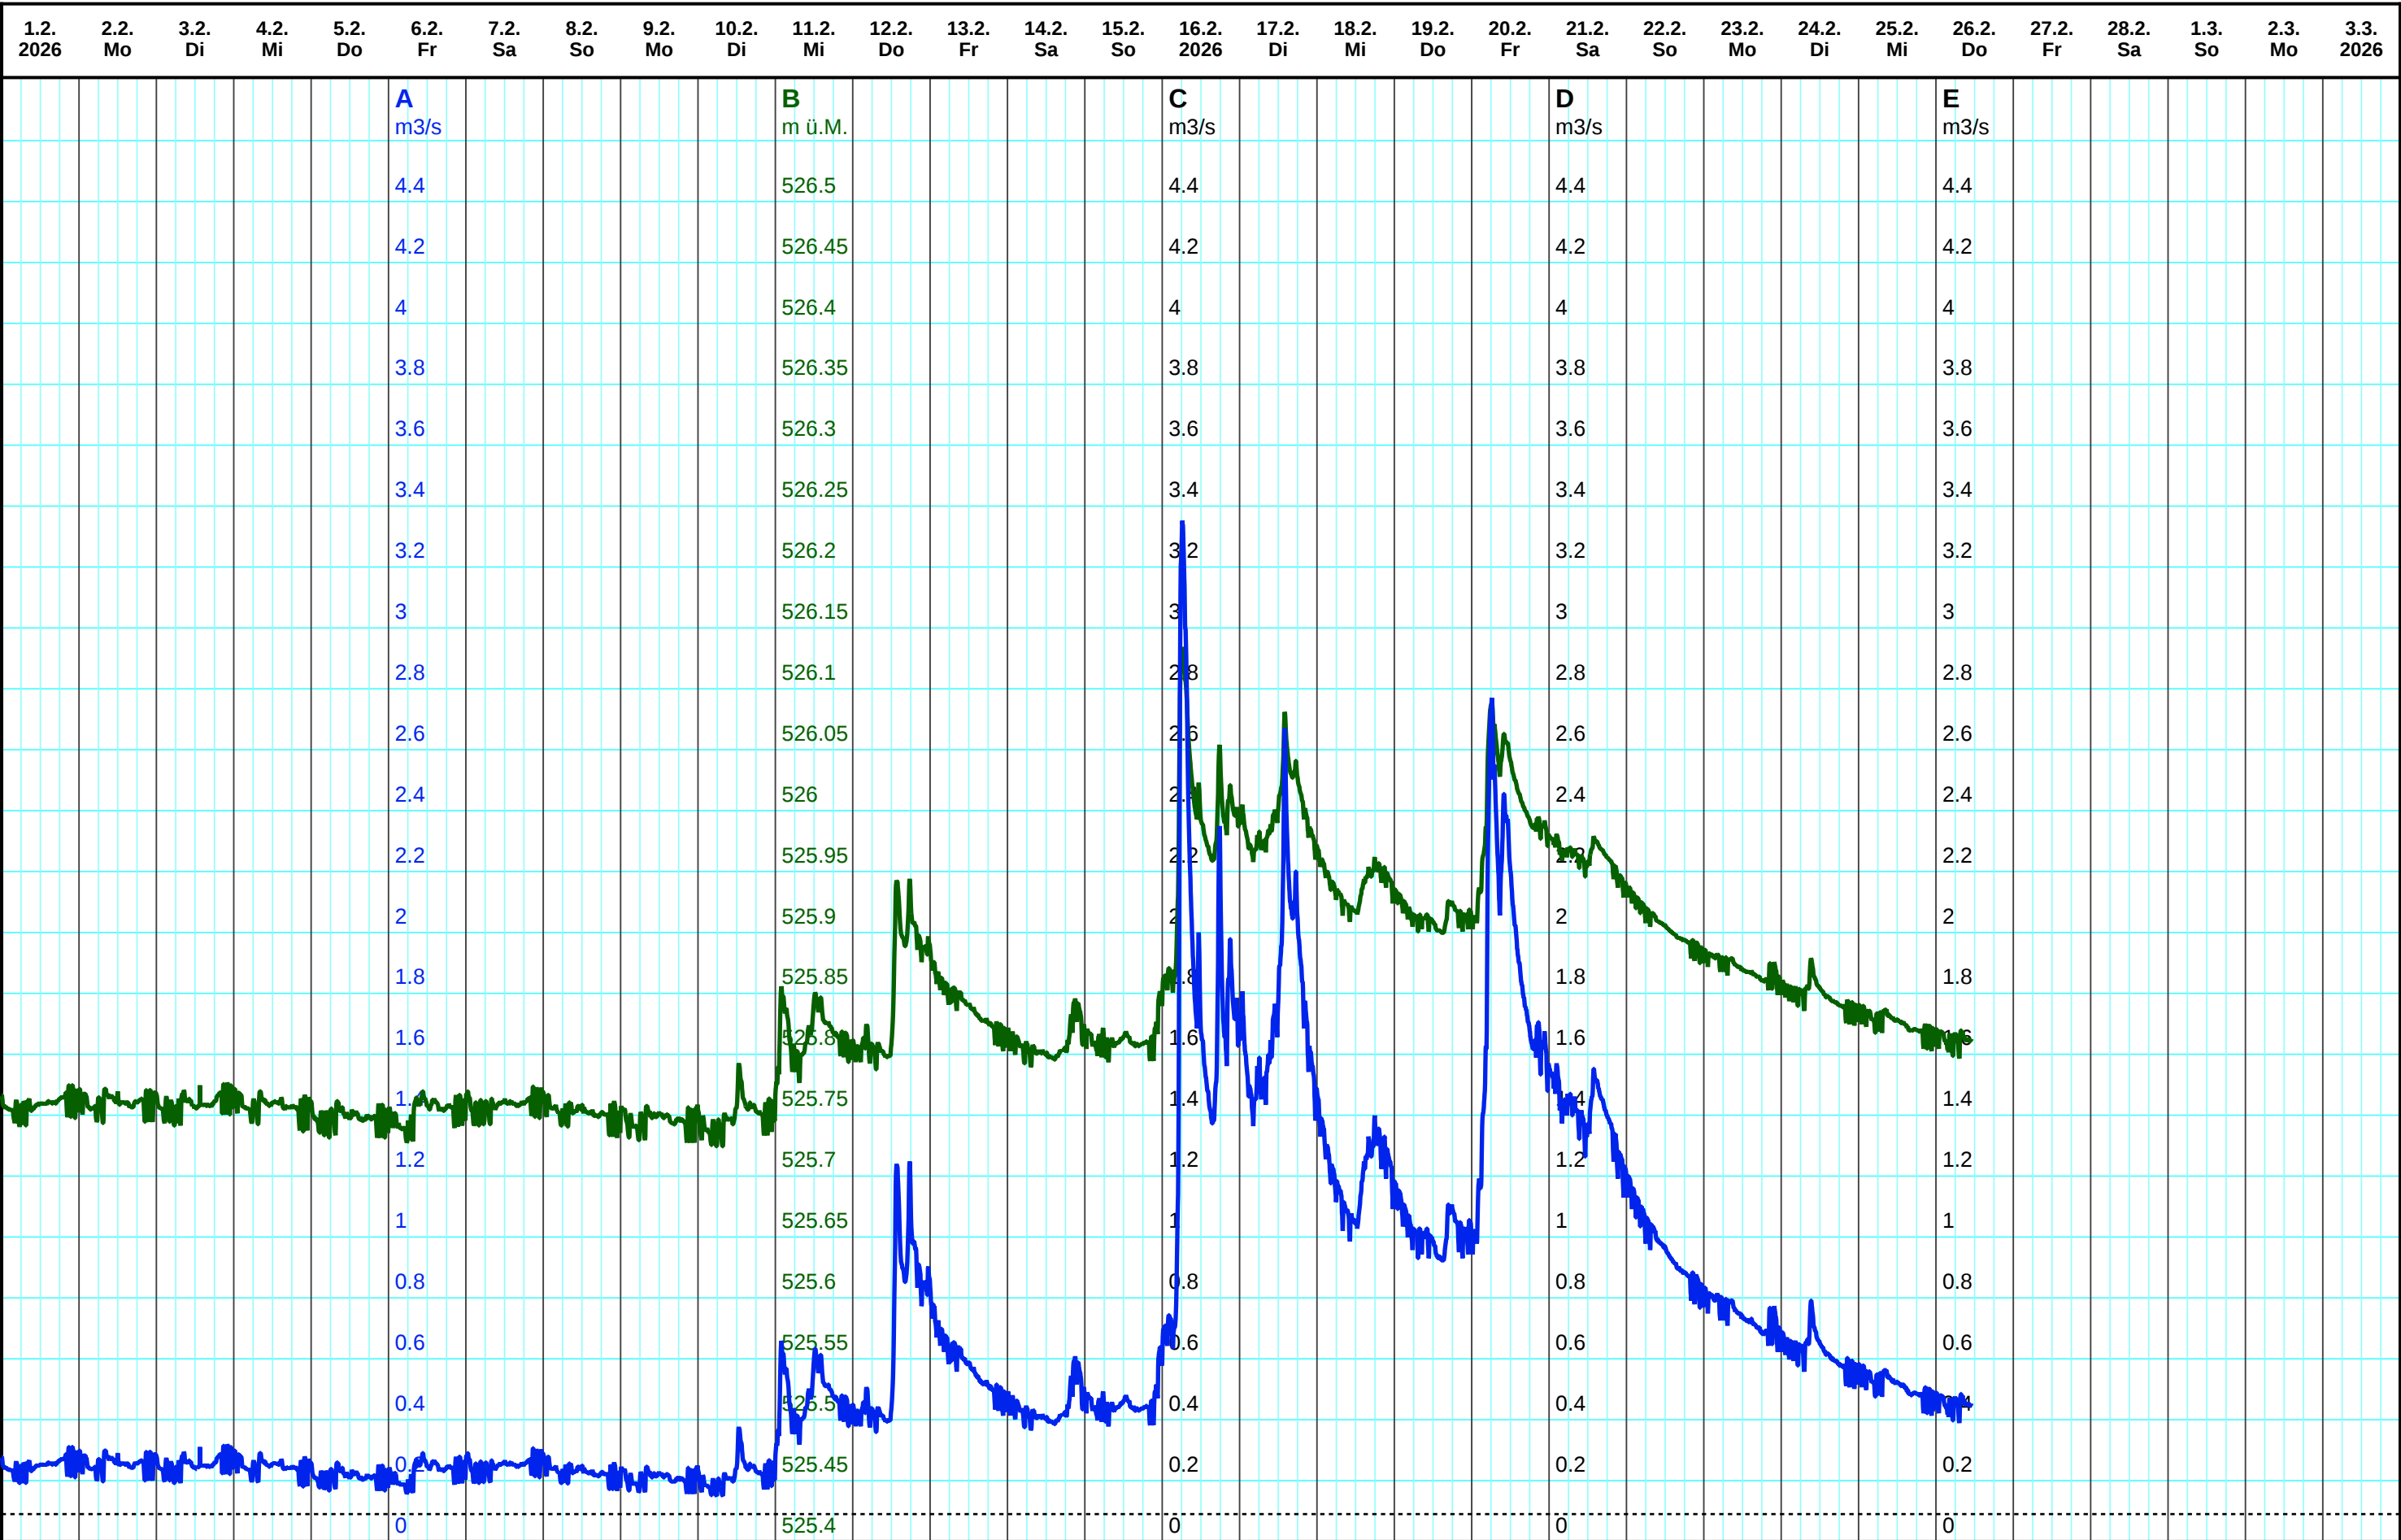

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	A — Abfluss m3/s B — Pegel m ü.M. (Pegelnullpunkt 525.534 m ü.M.) C - - - - - Q(347) Messperiode 1951-2024; 0.086 m3/s D Hochwasser Mai 1999; 35 m3/s E - . - . - . Max. Wert Messperiode (10.08.84); 45 m3/s	Achtung: Seit Herbst 2000 ist ein Rückhaltebecken oberhalb von Wetzikon in Betrieb! Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Wildbach-Wetzikon (ZH 526) Prov. Abflussganglinie der letzten 31 Tage 03.03.2026
--	---	---	---