

So 15. September 2024

Mo 16. September 2024

6:00

12:00


18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

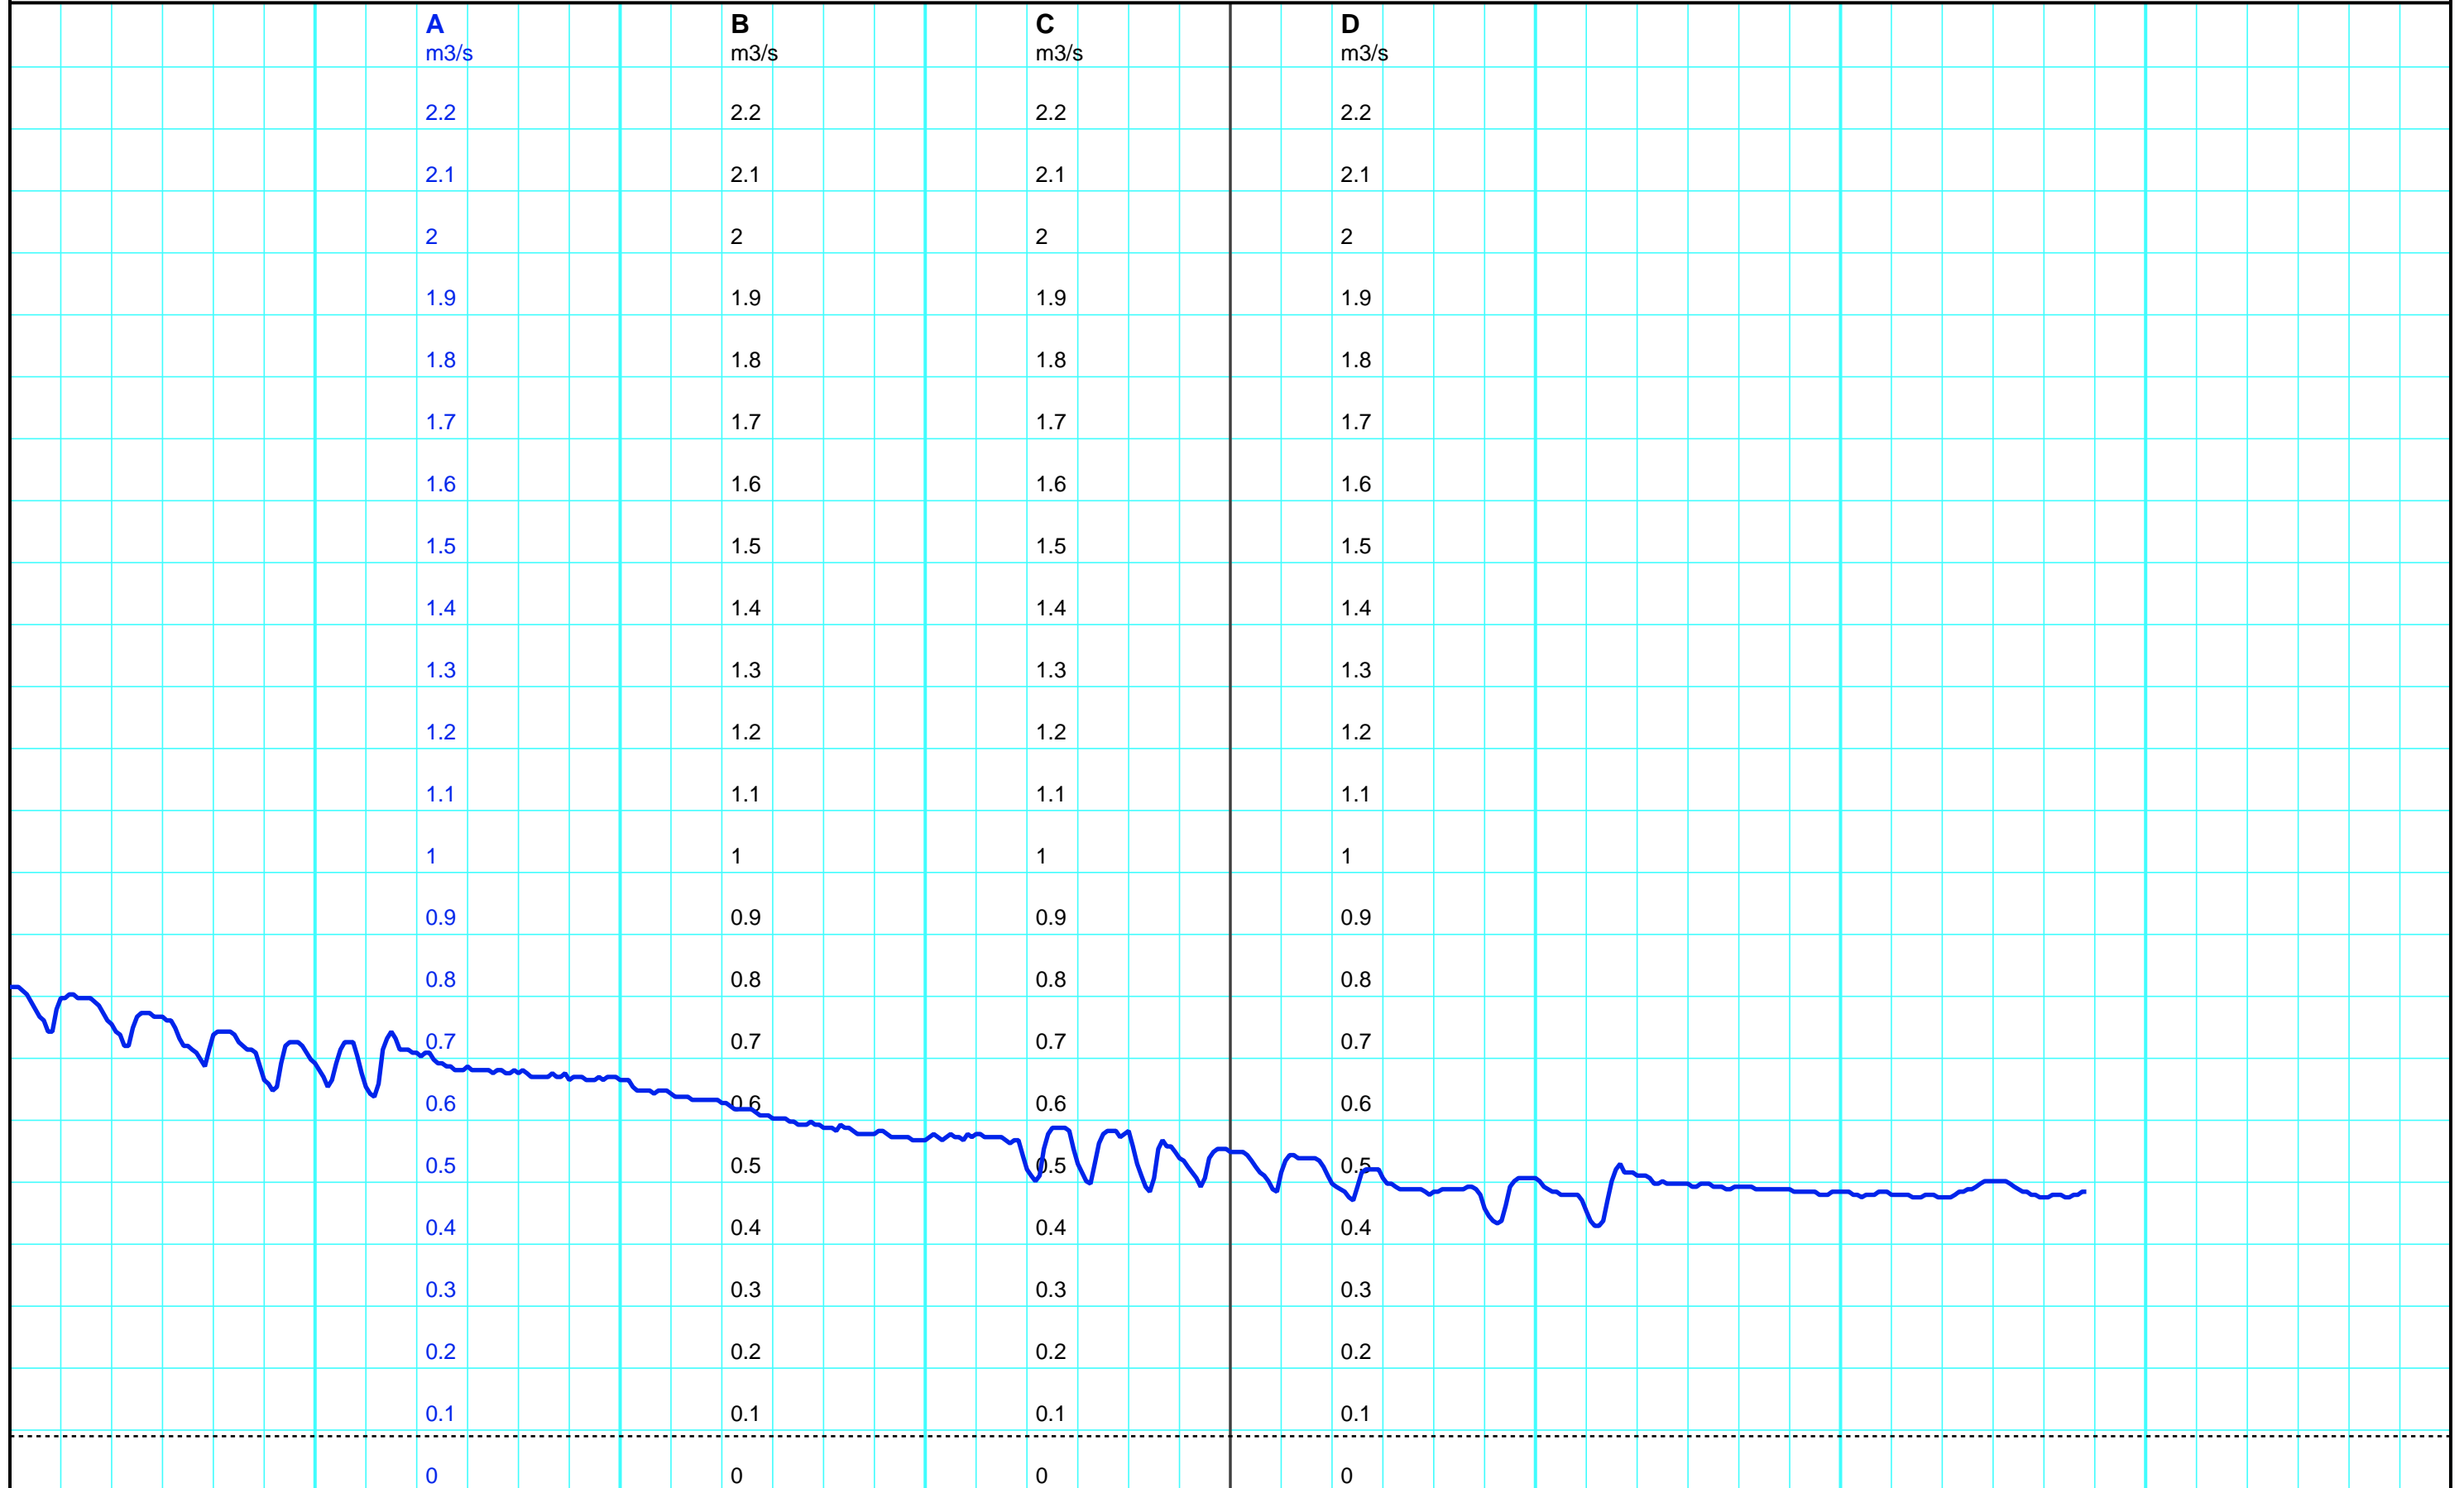

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A ——— Abfluss m3/s
- B - - - - - Q(347) Messperiode 1951-2022; 0.087 m3/s
- C ······· Hochwasser Mai 1999; 35 m3/s
- D - · - · - · Max. Wert Messperiode (10.08.84); 45 m3/s

Achtung: Seit Herbst 2000 ist ein Rückhaltebecken
oberhalb von Wetzikon in Betrieb!

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Wildbach-Wetzikon (ZH 526)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

16.09.2024

HydroPRO Grafik