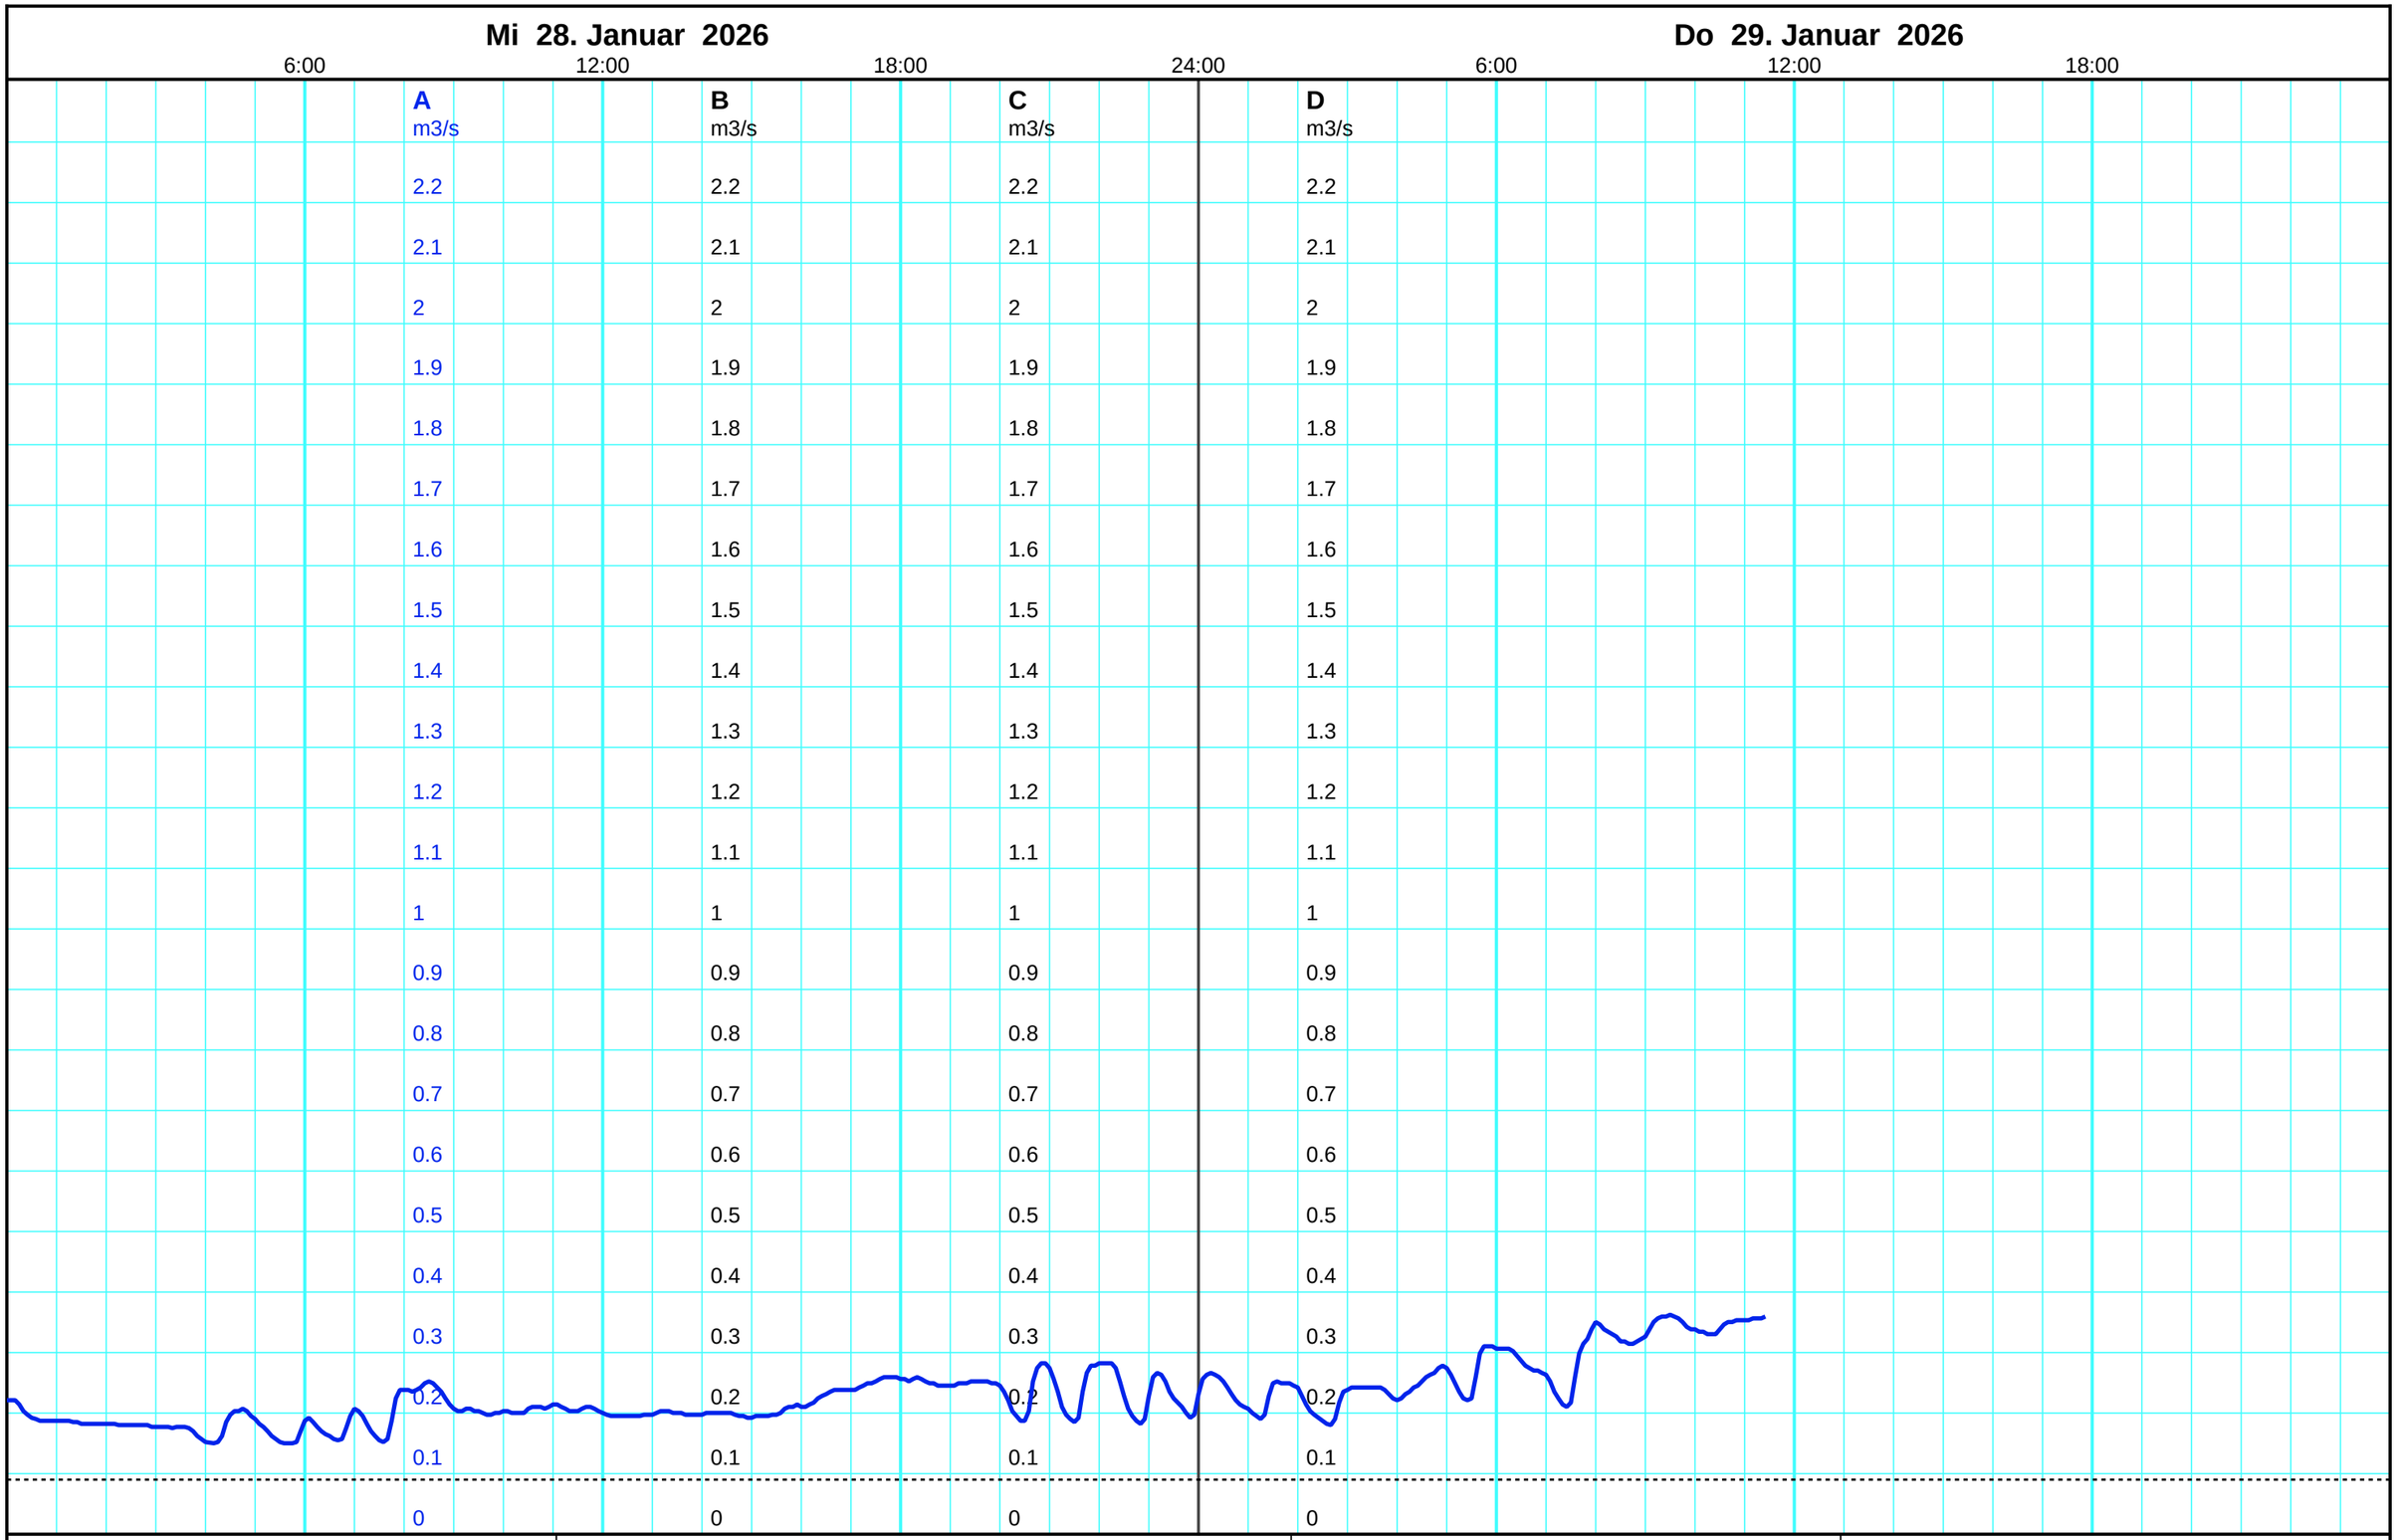

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A Abfluss m3/s
B Q(347) Messperiode 1951-2024; 0.086 m3/s
C Hochwasser Mai 1999; 35 m3/s
D Max. Wert Messperiode (10.08.84); 45 m3/s

Achtung: Seit Herbst 2000 ist ein Rückhaltebecken oberhalb von Wetzikon in Betrieb!

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Wildbach-Wetzikon (ZH 526)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

29.01.2026

HydroPRO Grafik