


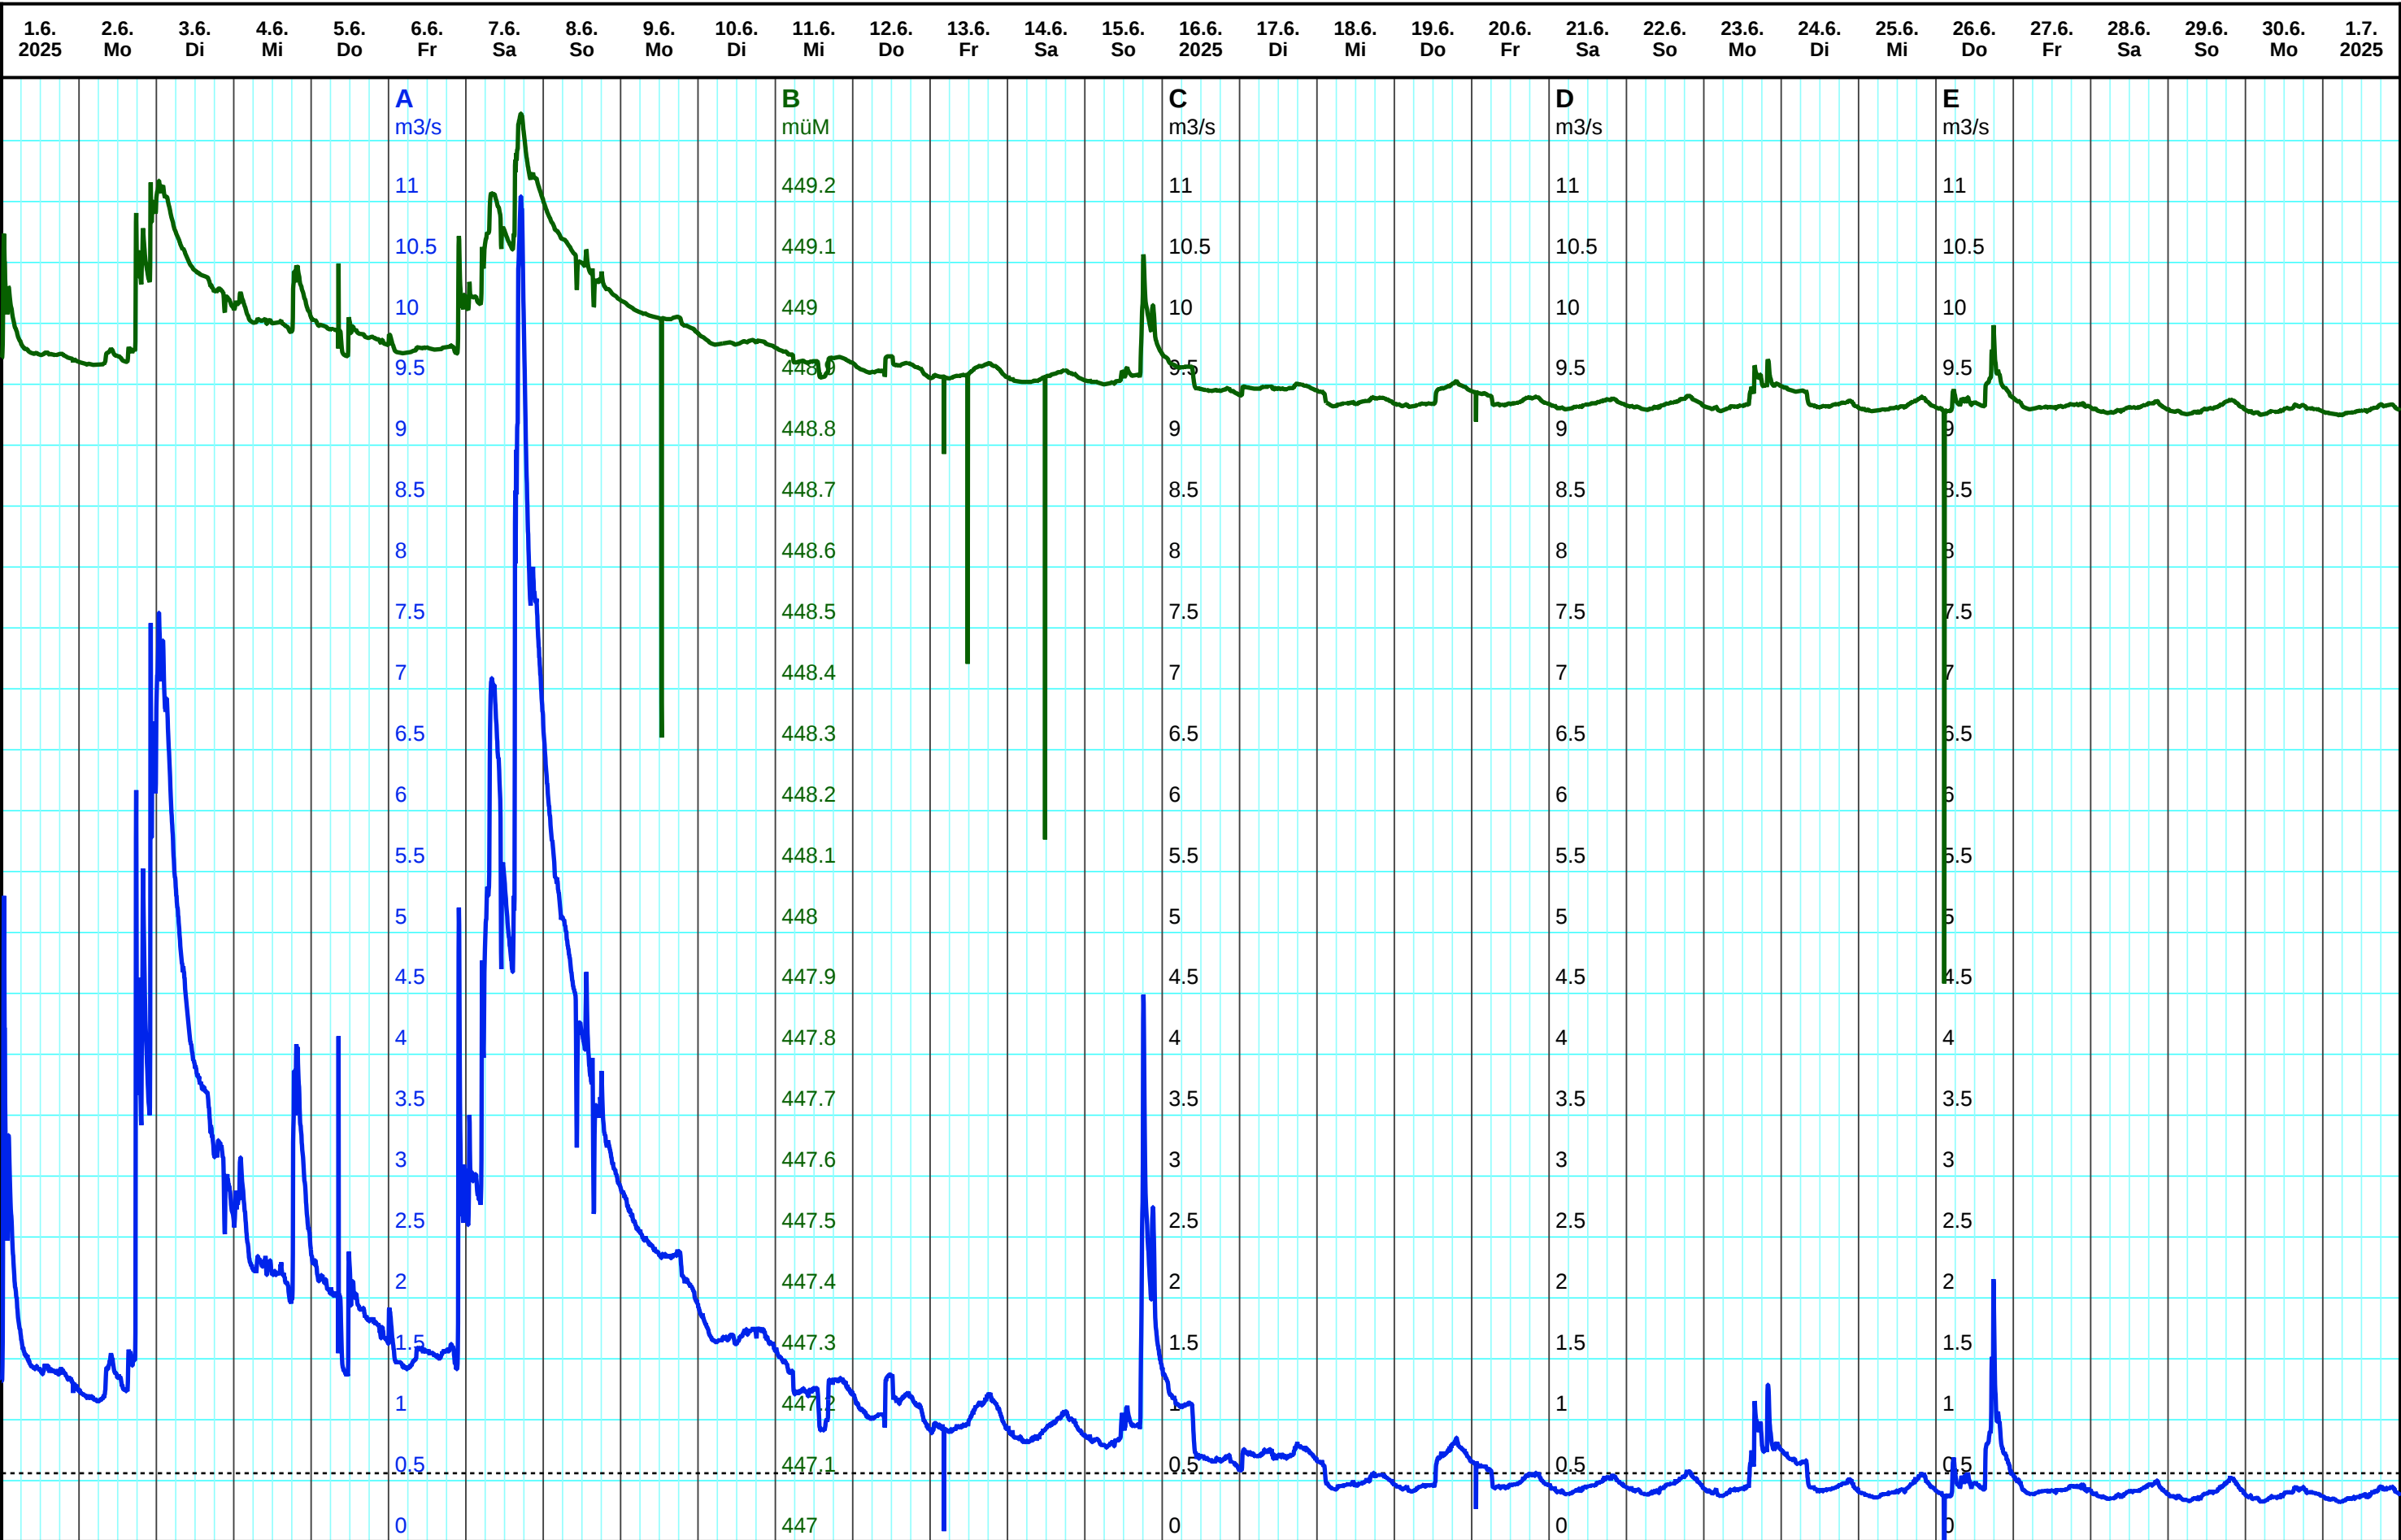

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	A — Abfluss m3/s B — Pegel m ü.M. (Pegelnulldpunkt 448.557 m ü.M.) C - - - - - Q(347) Messperiode 1994-2022; 0.56 m3/s D Hochwasser 22.8.2005; 51 m3/s E - . - . - . Max.Wert Messperiode (1.6.13); 76.4 m3/s	z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge Wasserkraftnutzung oberhalb der Messstelle. Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Jona-Rüti (ZH 582) Prov. Abflussganglinie der letzten 31 Tage
--	---	---	---