

So 15. September 2024

Mo 16. September 2024

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00


18:00

**A**  
m3/s

**B**  
m3/s

**C**  
m3/s

**D**  
m3/s

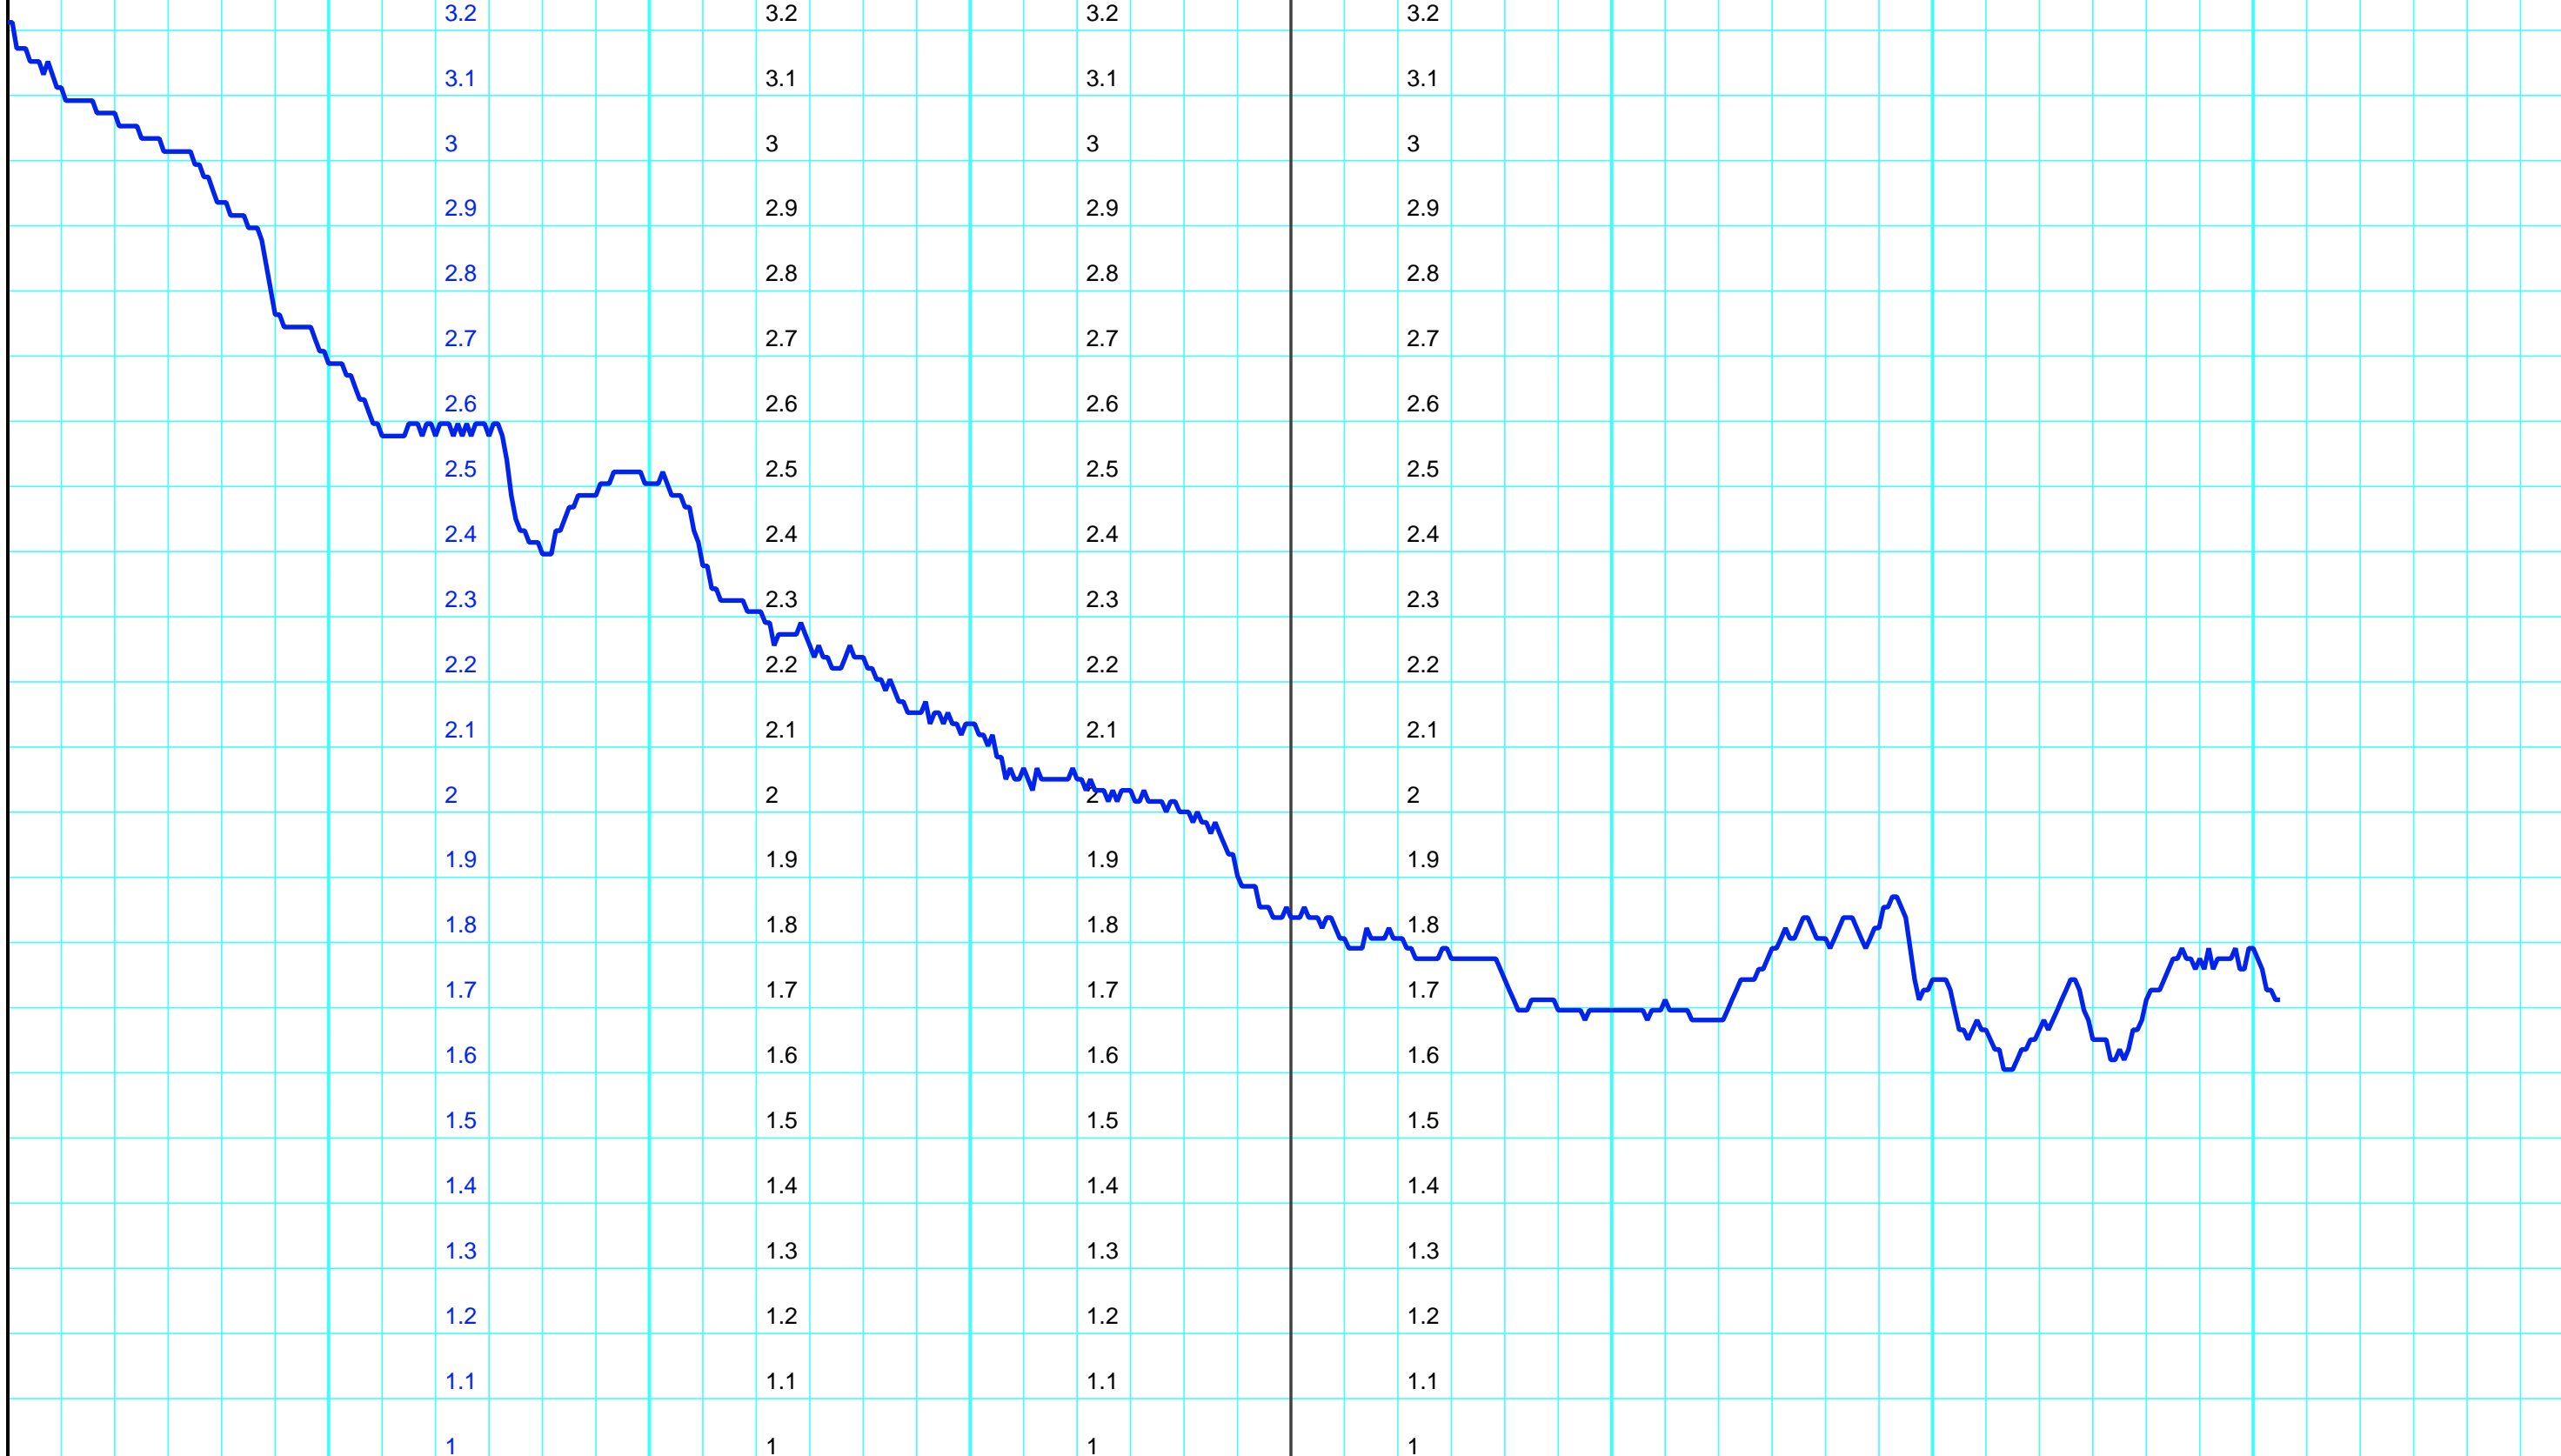

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für  
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A** ——— Abfluss m3/s
- B** ..... Q(347) Messperiode 1994-2022; 0.56 m3/s
- C** ..... Hochwasser Mai 1999; 59.3 m3/s
- D** ..... Max.Wert Messperiode (1.6.13); 76.4 m3/s

z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge  
Wasserkraftnutzung oberhalb der Messstelle.

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Jona-Rüti (ZH 582)**  
**Prov. Abflussganglinie**  
**des letzten Tages**

16.09.2024

HydroPRO Grafik