

Mo 30. Juni 2025

Di 1. Juli 2025

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

**A**  
m3/s

**B**  
müM

**C**  
m3/s


**D**  
m3/s

4.4  
4.2  
4  
3.8  
3.6  
3.4  
3.2  
3  
2.8  
2.6  
2.4  
2.2  
2  
1.8  
1.6  
1.4  
1.2  
1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

434.4  
434.35  
434.3  
434.25  
434.2  
434.15  
434.1  
434.05  
434  
433.95  
433.9  
433.85  
433.8  
433.75  
433.7  
433.65  
433.6  
433.55  
433.5  
433.45  
433.4  
433.35  
433.3

4.4  
4.2  
4  
3.8  
3.6  
3.4  
3.2  
3  
2.8  
2.6  
2.4  
2.2  
2  
1.8  
1.6  
1.4  
1.2  
1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

4.4  
4.2  
4  
3.8  
3.6  
3.4  
3.2  
3  
2.8  
2.6  
2.4  
2.2  
2  
1.8  
1.6  
1.4  
1.2  
1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

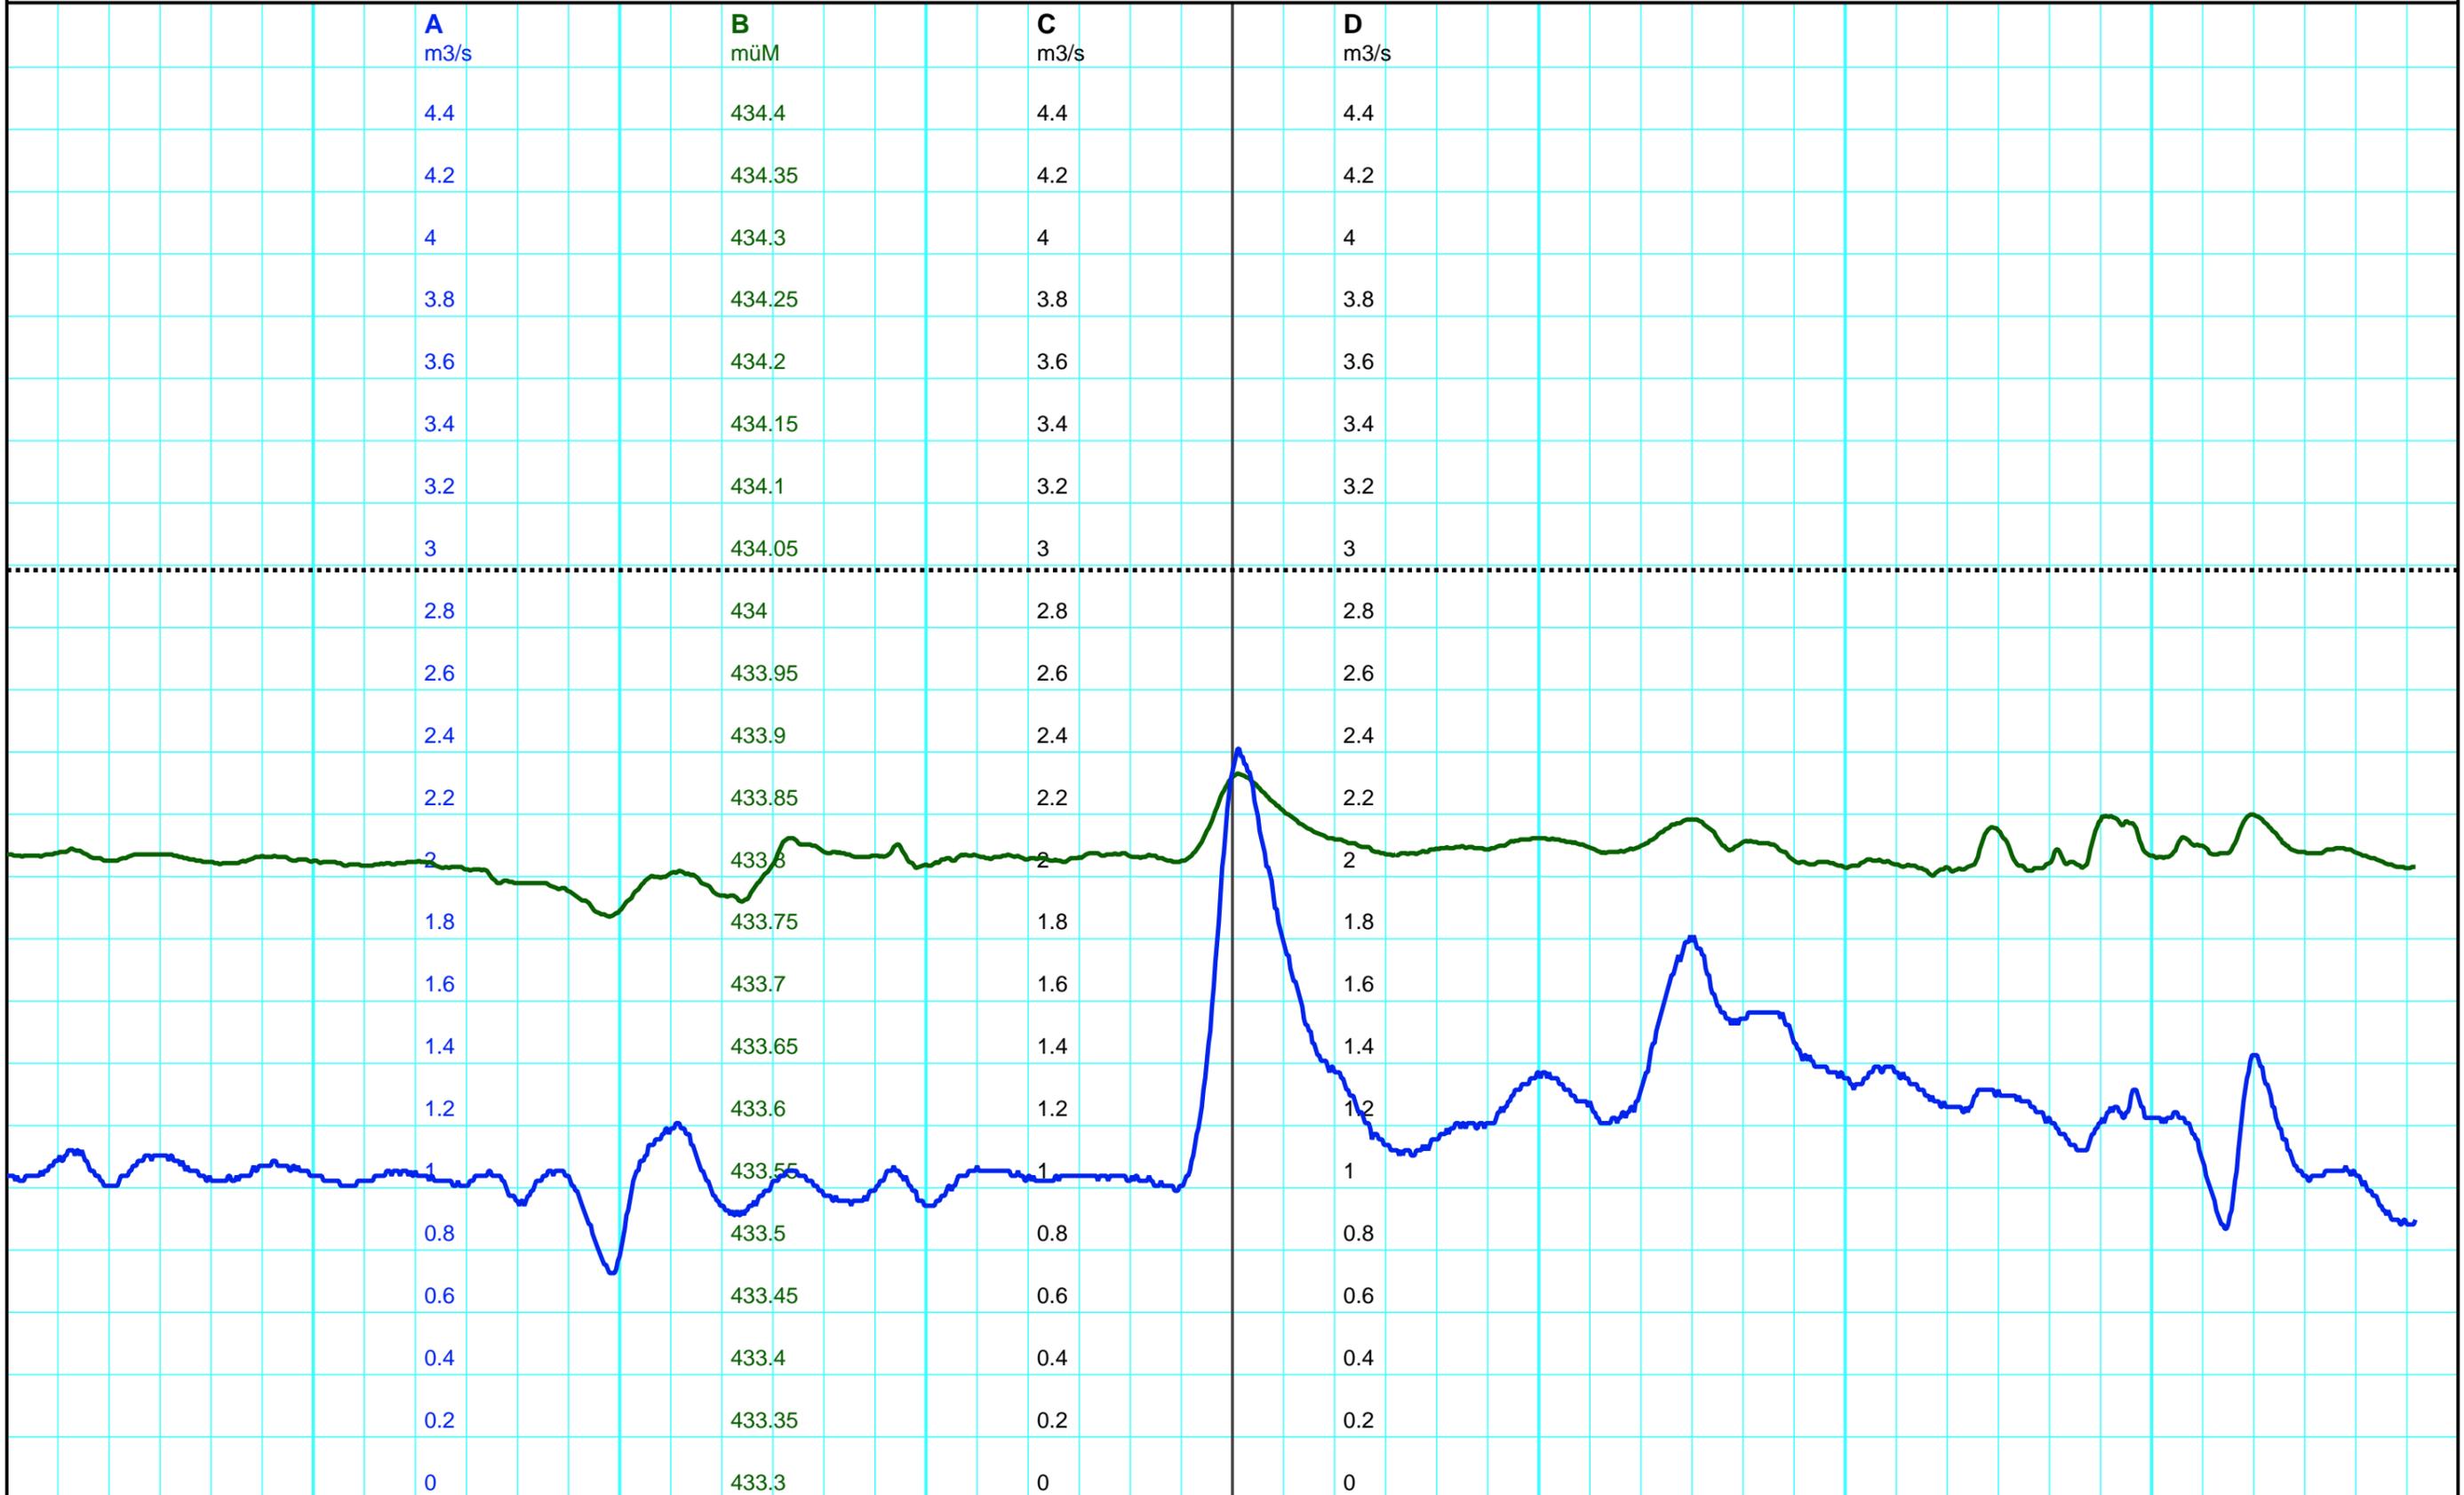

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A — 2634 10 10 Abfluss m3/s/Kleine Emme-Emmen
- B — 2634 02 01 Pegel müM/Kleine Emme-Emmen
- C ..... Q(347) Messperiode 1978-2018; 0.2.98 m3/s
- D - - - - - Max. Wert Messperiode (2005) 650 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**2-Tagesgang**  
**LH 2634 Kleine Emme-Emmen**

01.07.2025

HydroPRO Grafik