

So 8. September 2024

Mo 9. September 2024

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

**A**  
m3/s

**B**  
müM

**C**  
m3/s


**D**  
m3/s

55  
52.5  
50  
47.5  
45  
42.5  
40  
37.5  
35  
32.5  
30  
27.5  
25  
22.5  
20  
17.5  
15  
12.5  
10  
7.5  
5  
2.5  
0

434.8  
434.75  
434.7  
434.65  
434.6  
434.55  
434.5  
434.45  
434.4  
434.35  
434.3  
434.25  
434.2  
434.15  
434.1  
434.05  
434  
433.95  
433.9  
433.85  
433.8  
433.75  
433.7

55  
52.5  
50  
47.5  
45  
42.5  
40  
37.5  
35  
32.5  
30  
27.5  
25  
22.5  
20  
17.5  
15  
12.5  
10  
7.5  
5  
2.5  
0

55  
52.5  
50  
47.5  
45  
42.5  
40  
37.5  
35  
32.5  
30  
27.5  
25  
22.5  
20  
17.5  
15  
12.5  
10  
7.5  
5  
2.5  
0

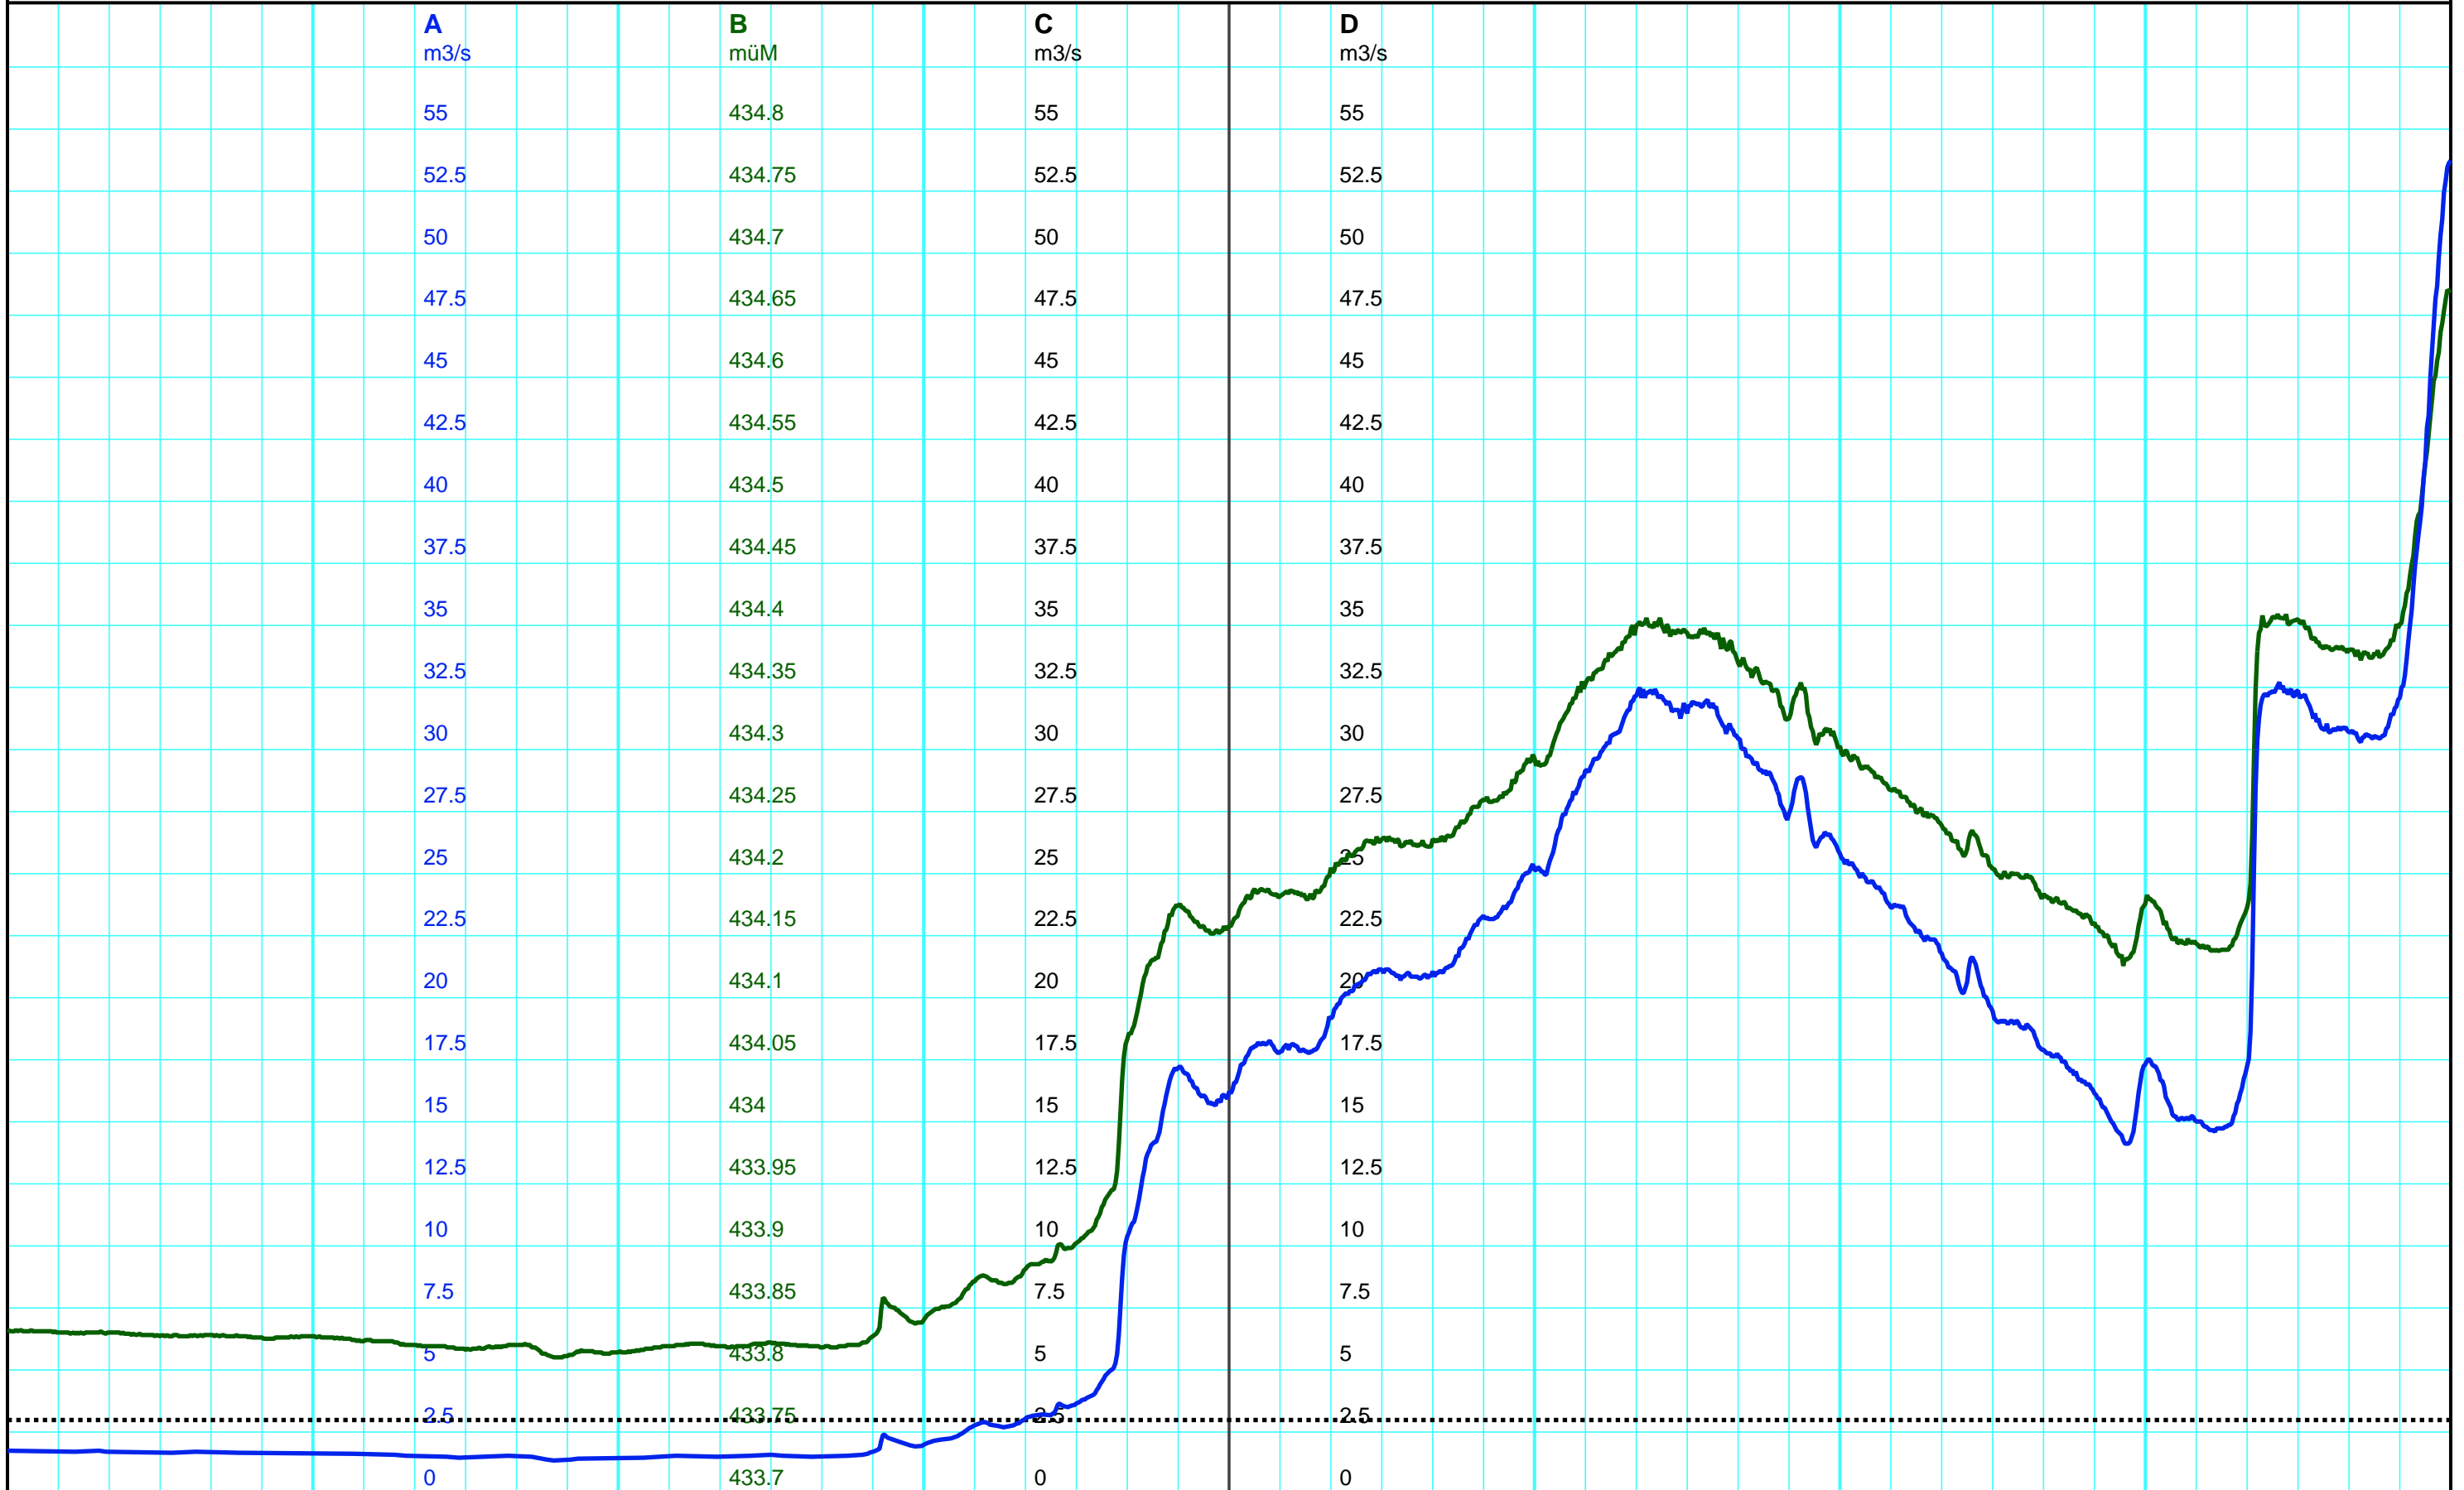

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für  
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A** — 2634 10 10 Abfluss m3/s/Kleine Emme-Emmen
- B** — 2634 02 01 Pegel müM/Kleine Emme-Emmen
- C** ..... Q(347) Messperiode 1978-2018; 0.2.98 m3/s
- D** - - - - - Max. Wert Messperiode (2005) 650 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**2-Tagesgang**  
**LH 2634 Kleine Emme-Emmen**

09.09.2024

HydroPRO Grafik