


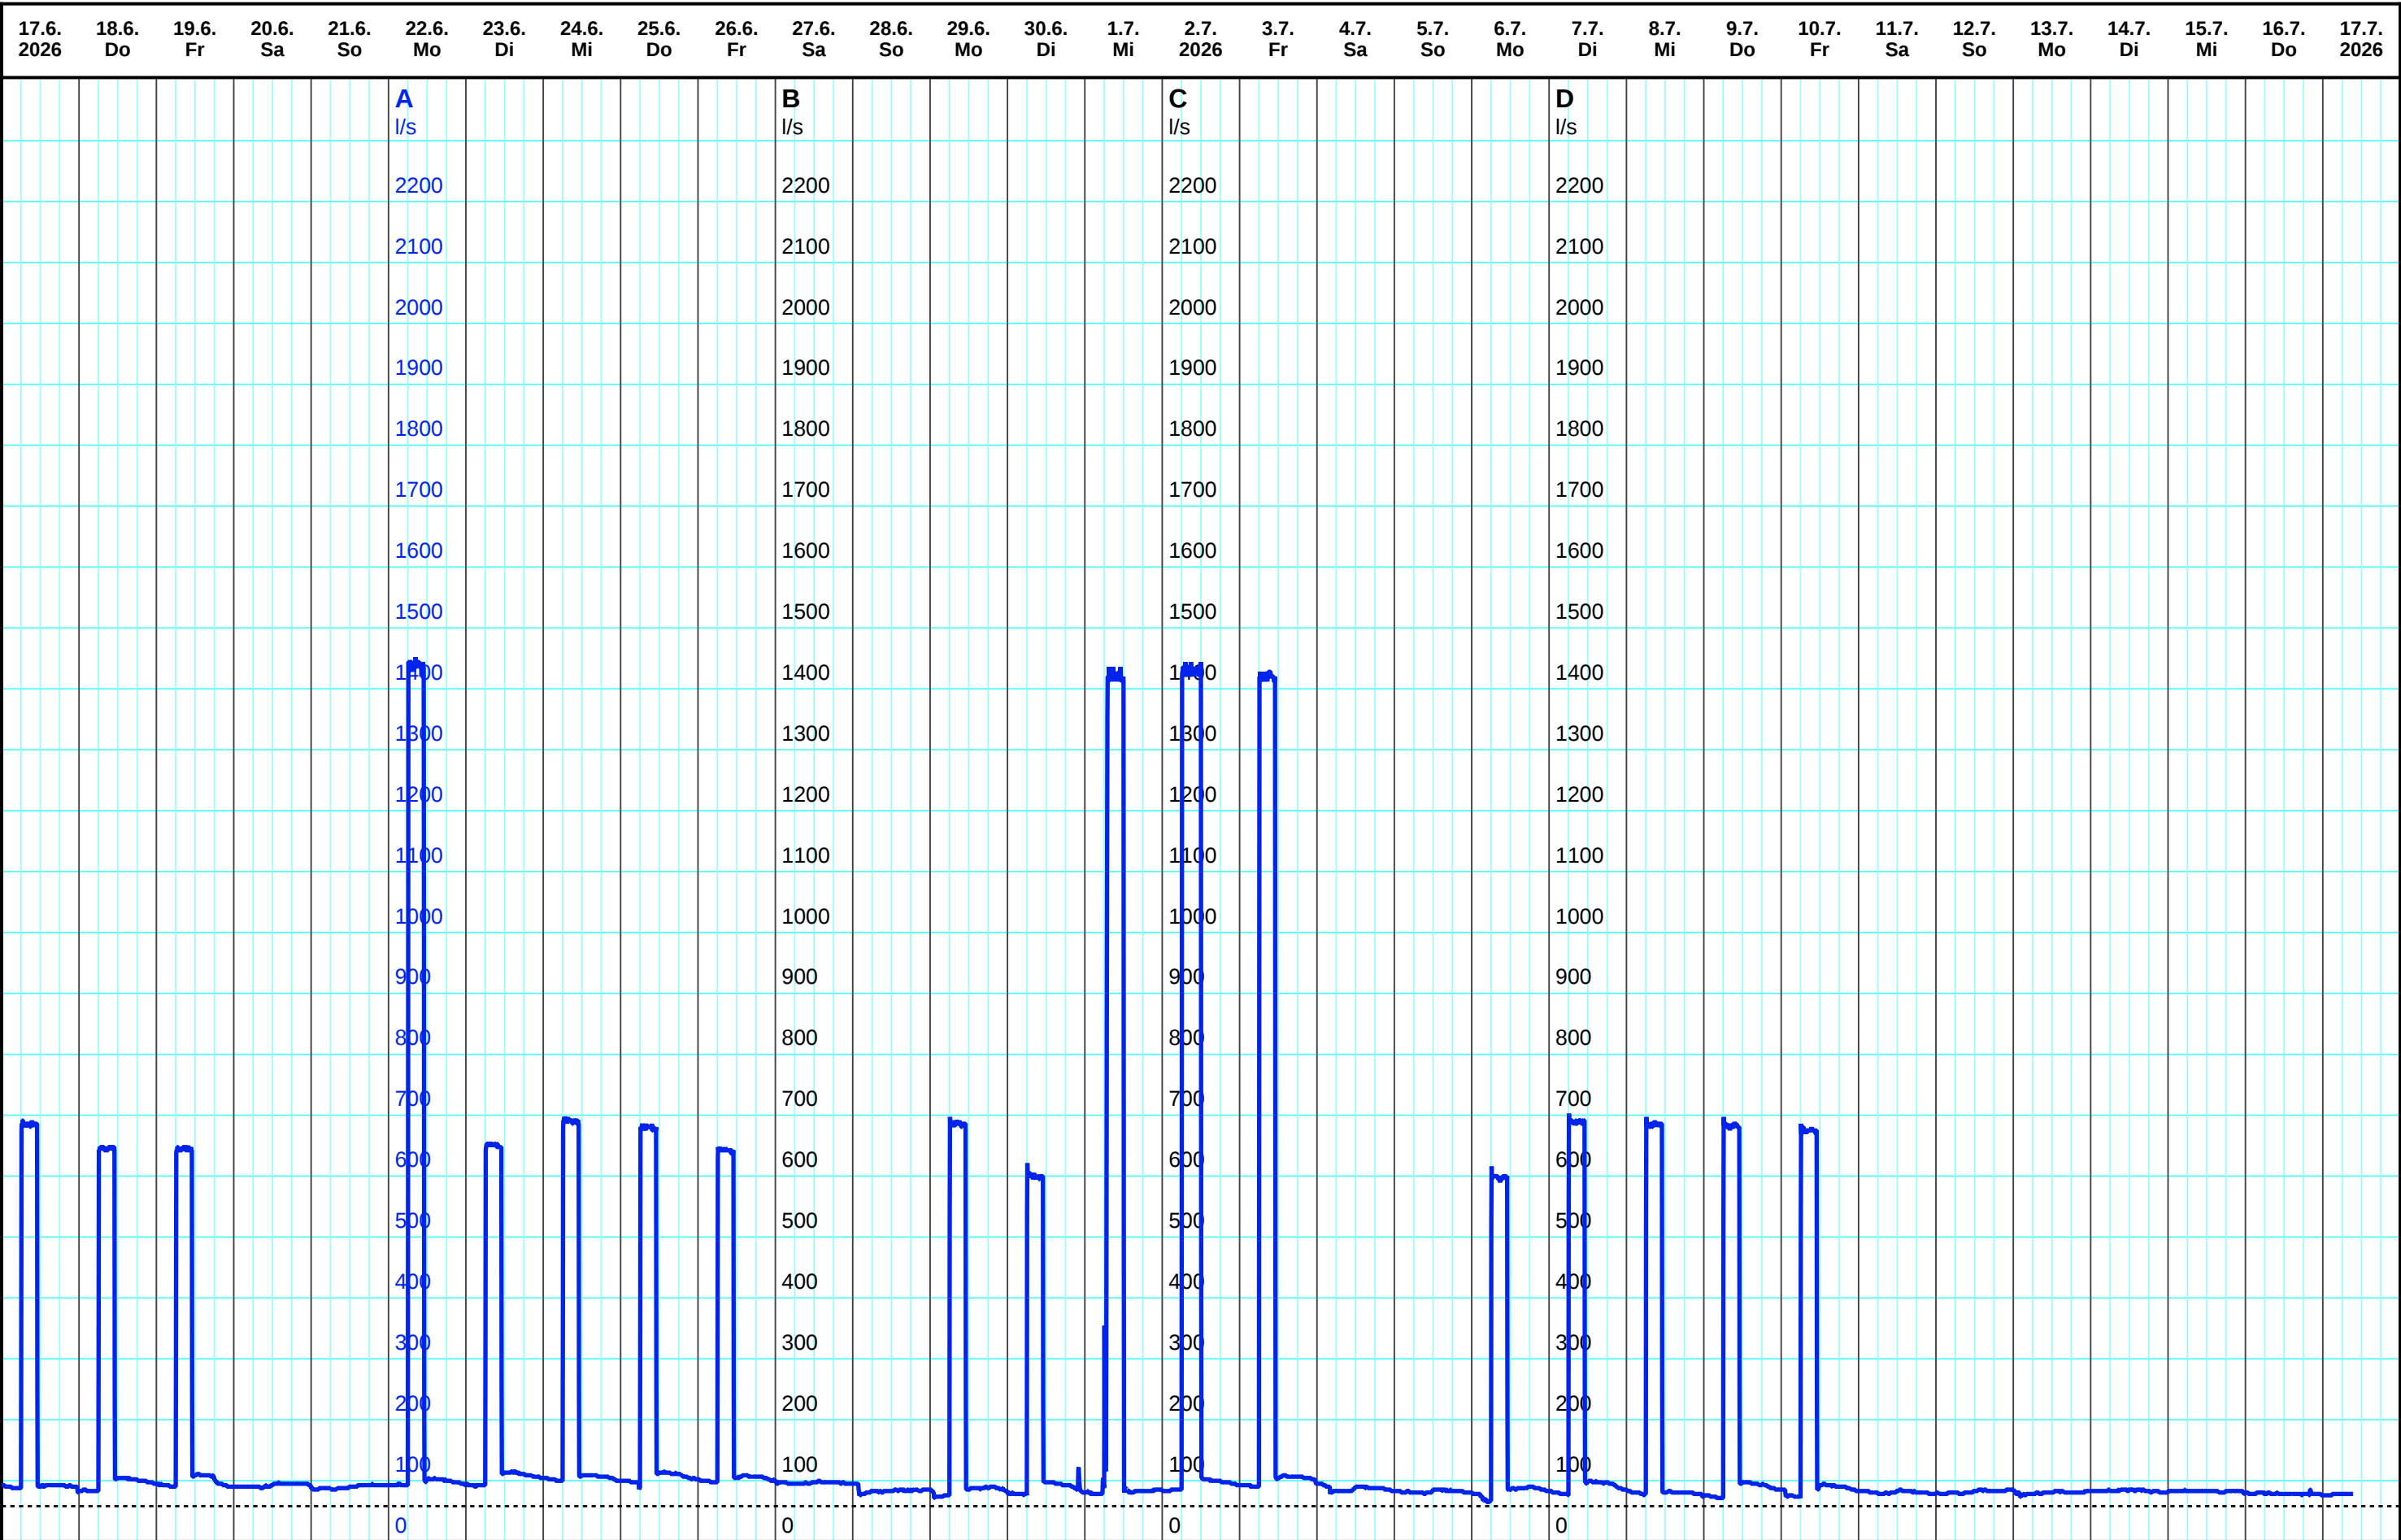

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	A — Abfluss l/s B - - - - - Q(347) Messperiode 1951-2024; 58 l/s C - - - - - Hochwasser Mai 1999; 6490 l/s D - - - - - Max.Wert Messperiode (22.05.64); 7240 l/s	z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge Wasserkraftnutzung des Pfäffikersees gemäss Wehrreglement Pfäffikerseeregulierung. Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Aa-Stegen-Wetzikon (ZH 525) Prov. Abflussganglinie der letzten 31 Tage 17.07.2026
--	--	--	--