


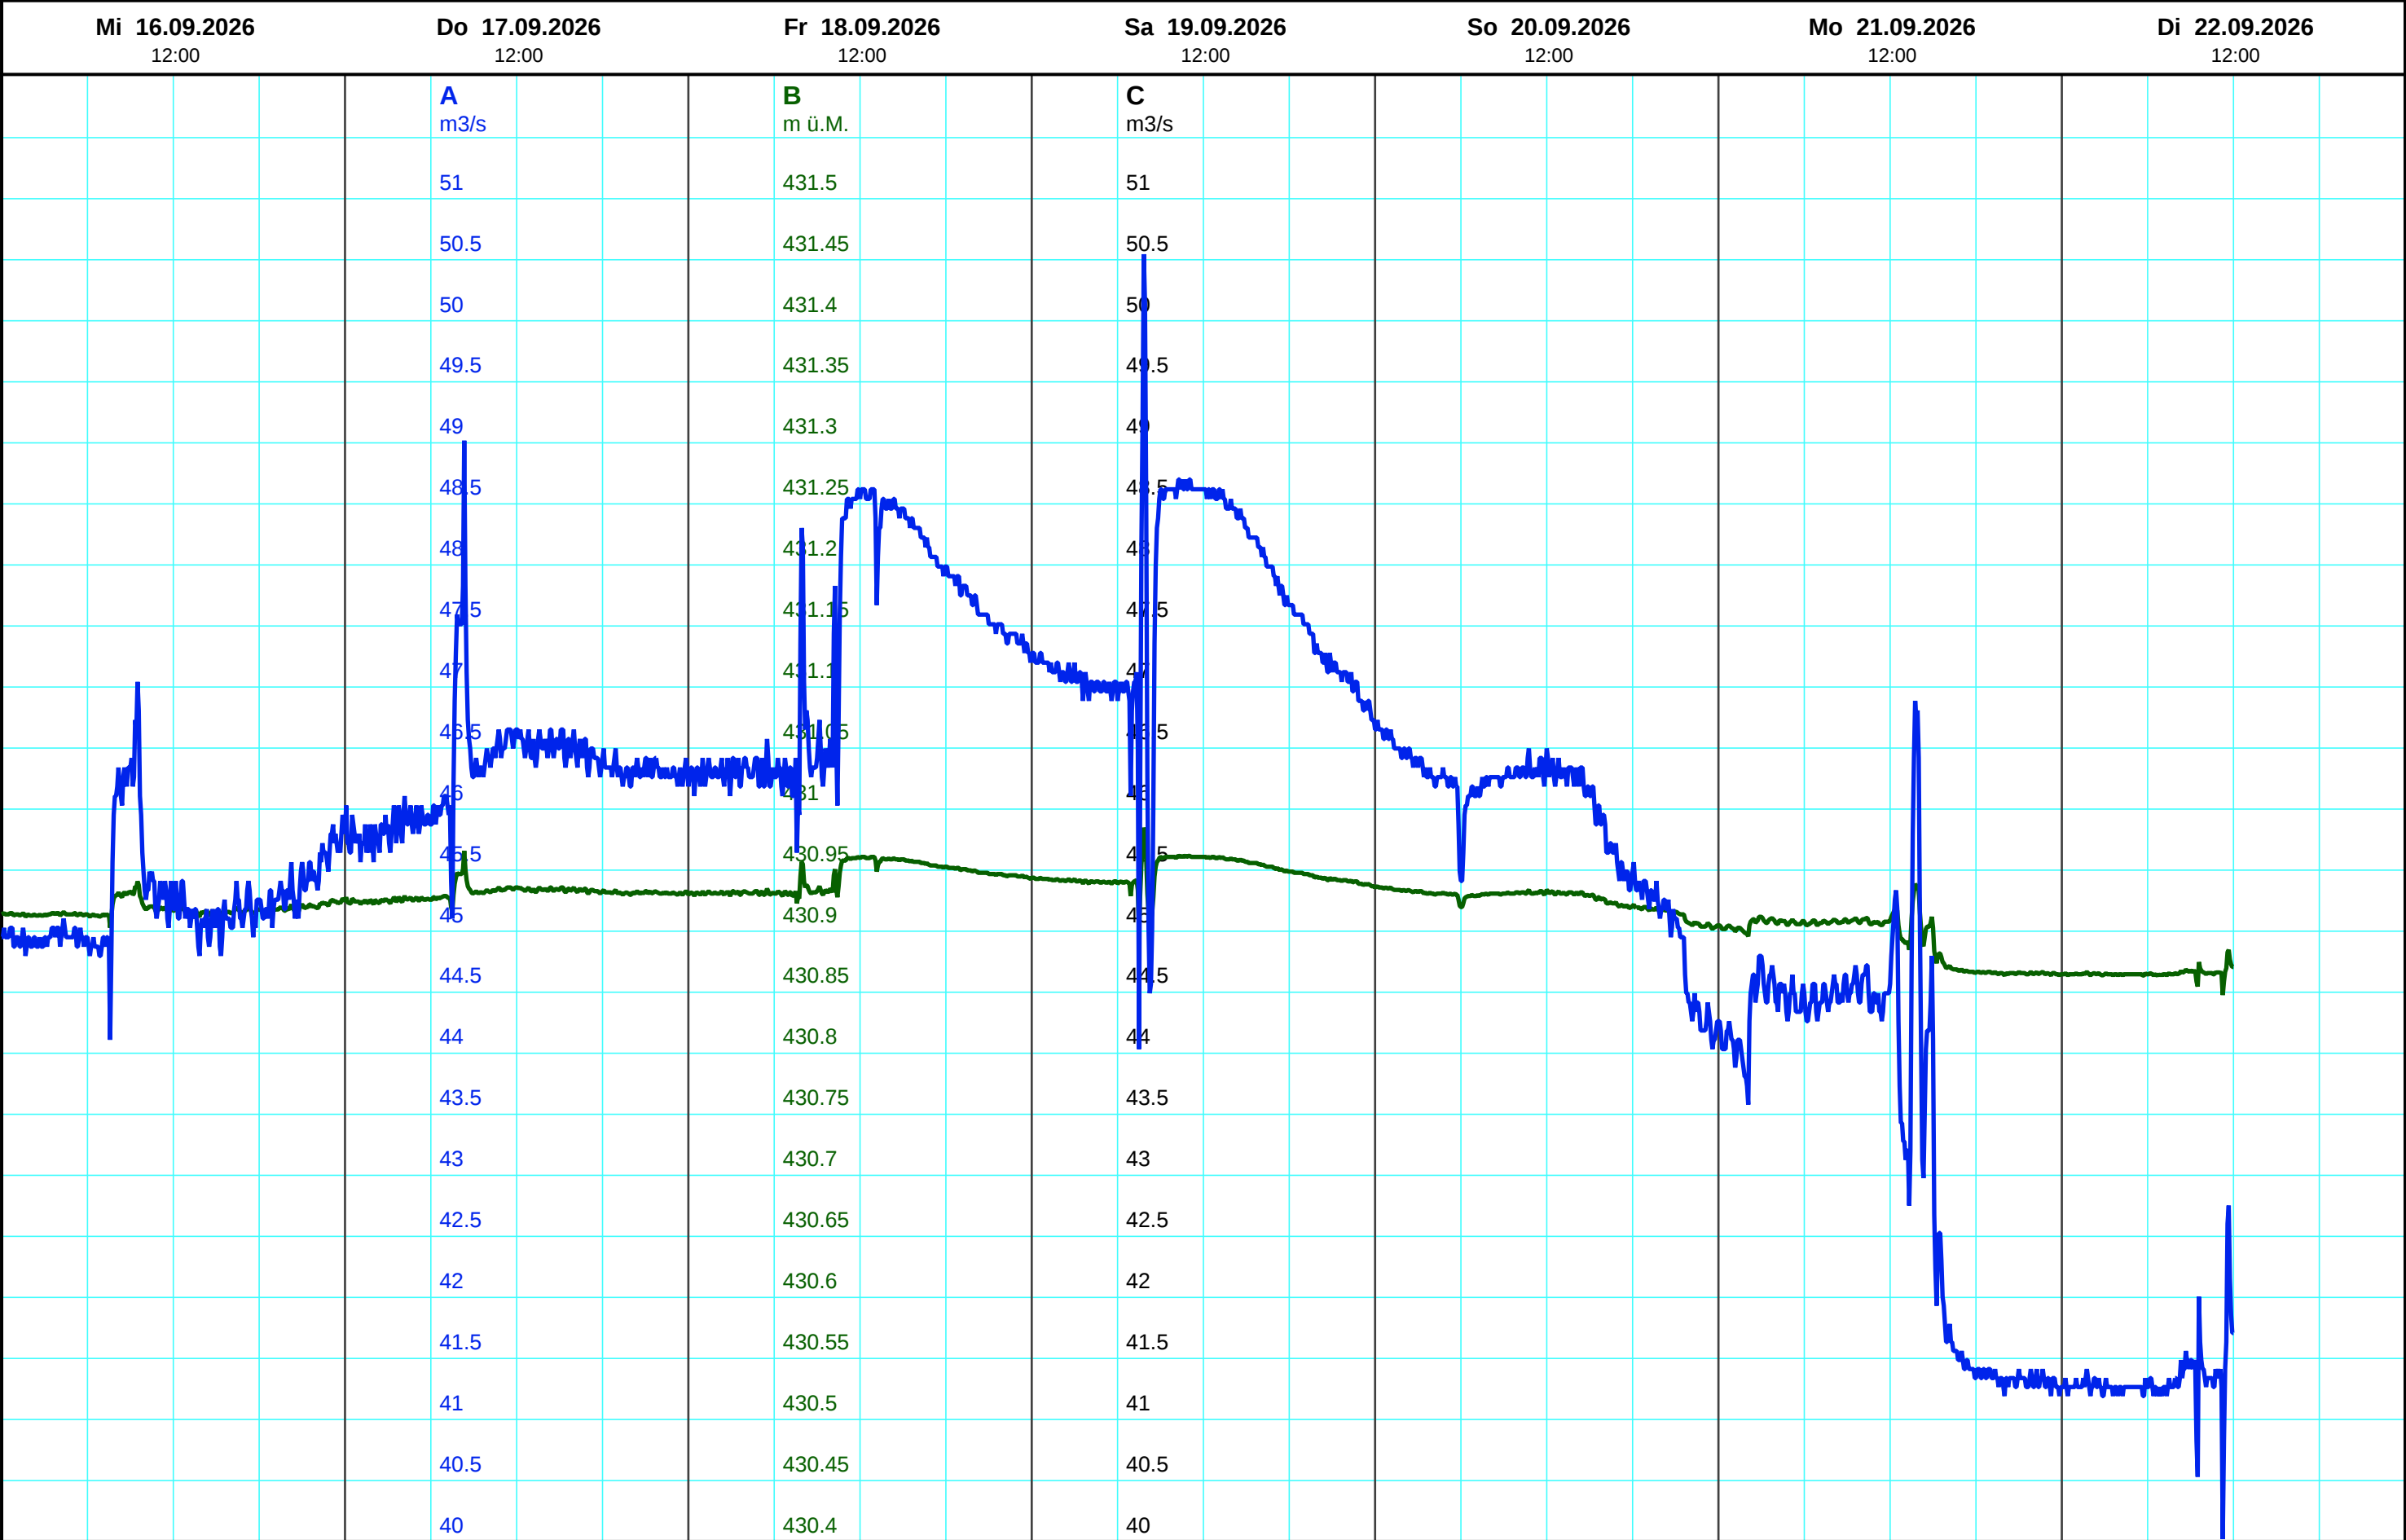

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A

—

Abfluss m3/s

B

—

Pegel m ü. M.

C

Q(347) (1935-2020); 31.7 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Wochenganglinie

LH 2152 Reuss-Luzern,

Geissmattbrücke

22.09.2026

HydroPRO Grafik