


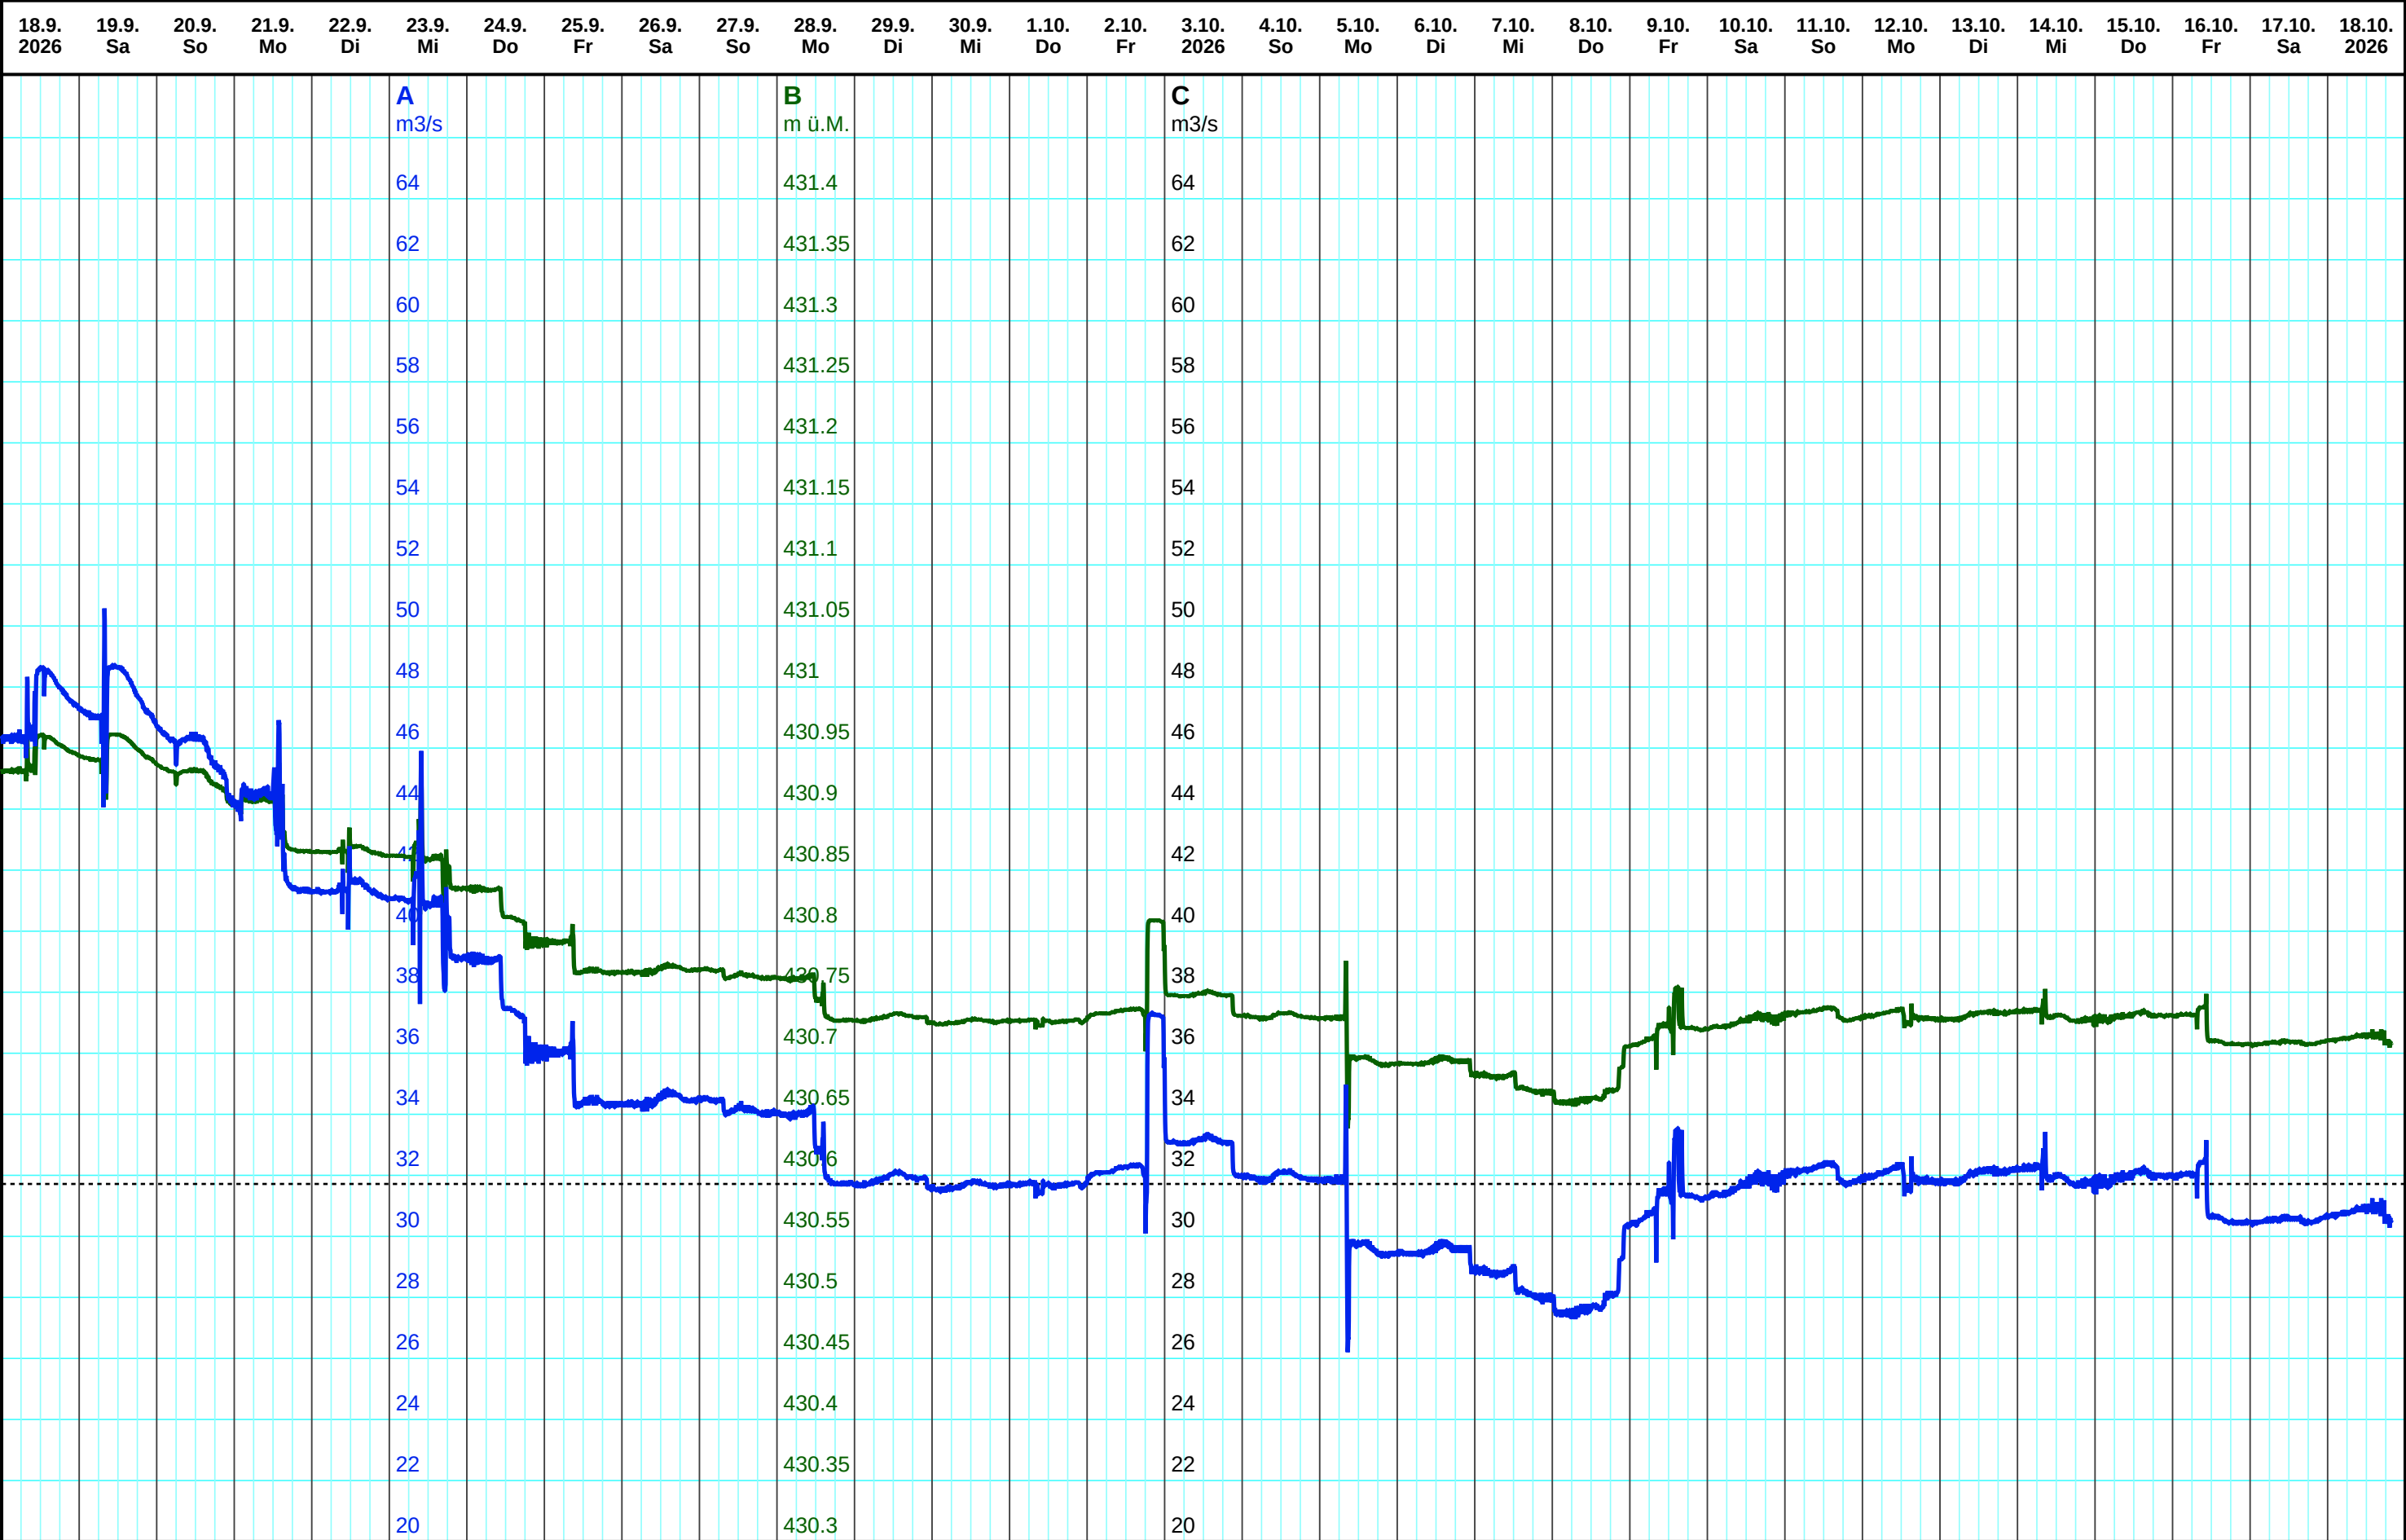

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für  
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss m3/s  
B — Pegel m ü. M.  
C - - - - - Q(347) (1935-2020); 31.7 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Monatsganglinie  
LH 2152 Reuss-Luzern,  
Geissmattbrücke

18.10.2026

HydroPRO Grafik