

Mi 28. Januar 2026

Do 29. Januar 2026

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

A
l/s

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

B
l/s

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

C
l/s

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

D
l/s

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110


100

90

80

70

60

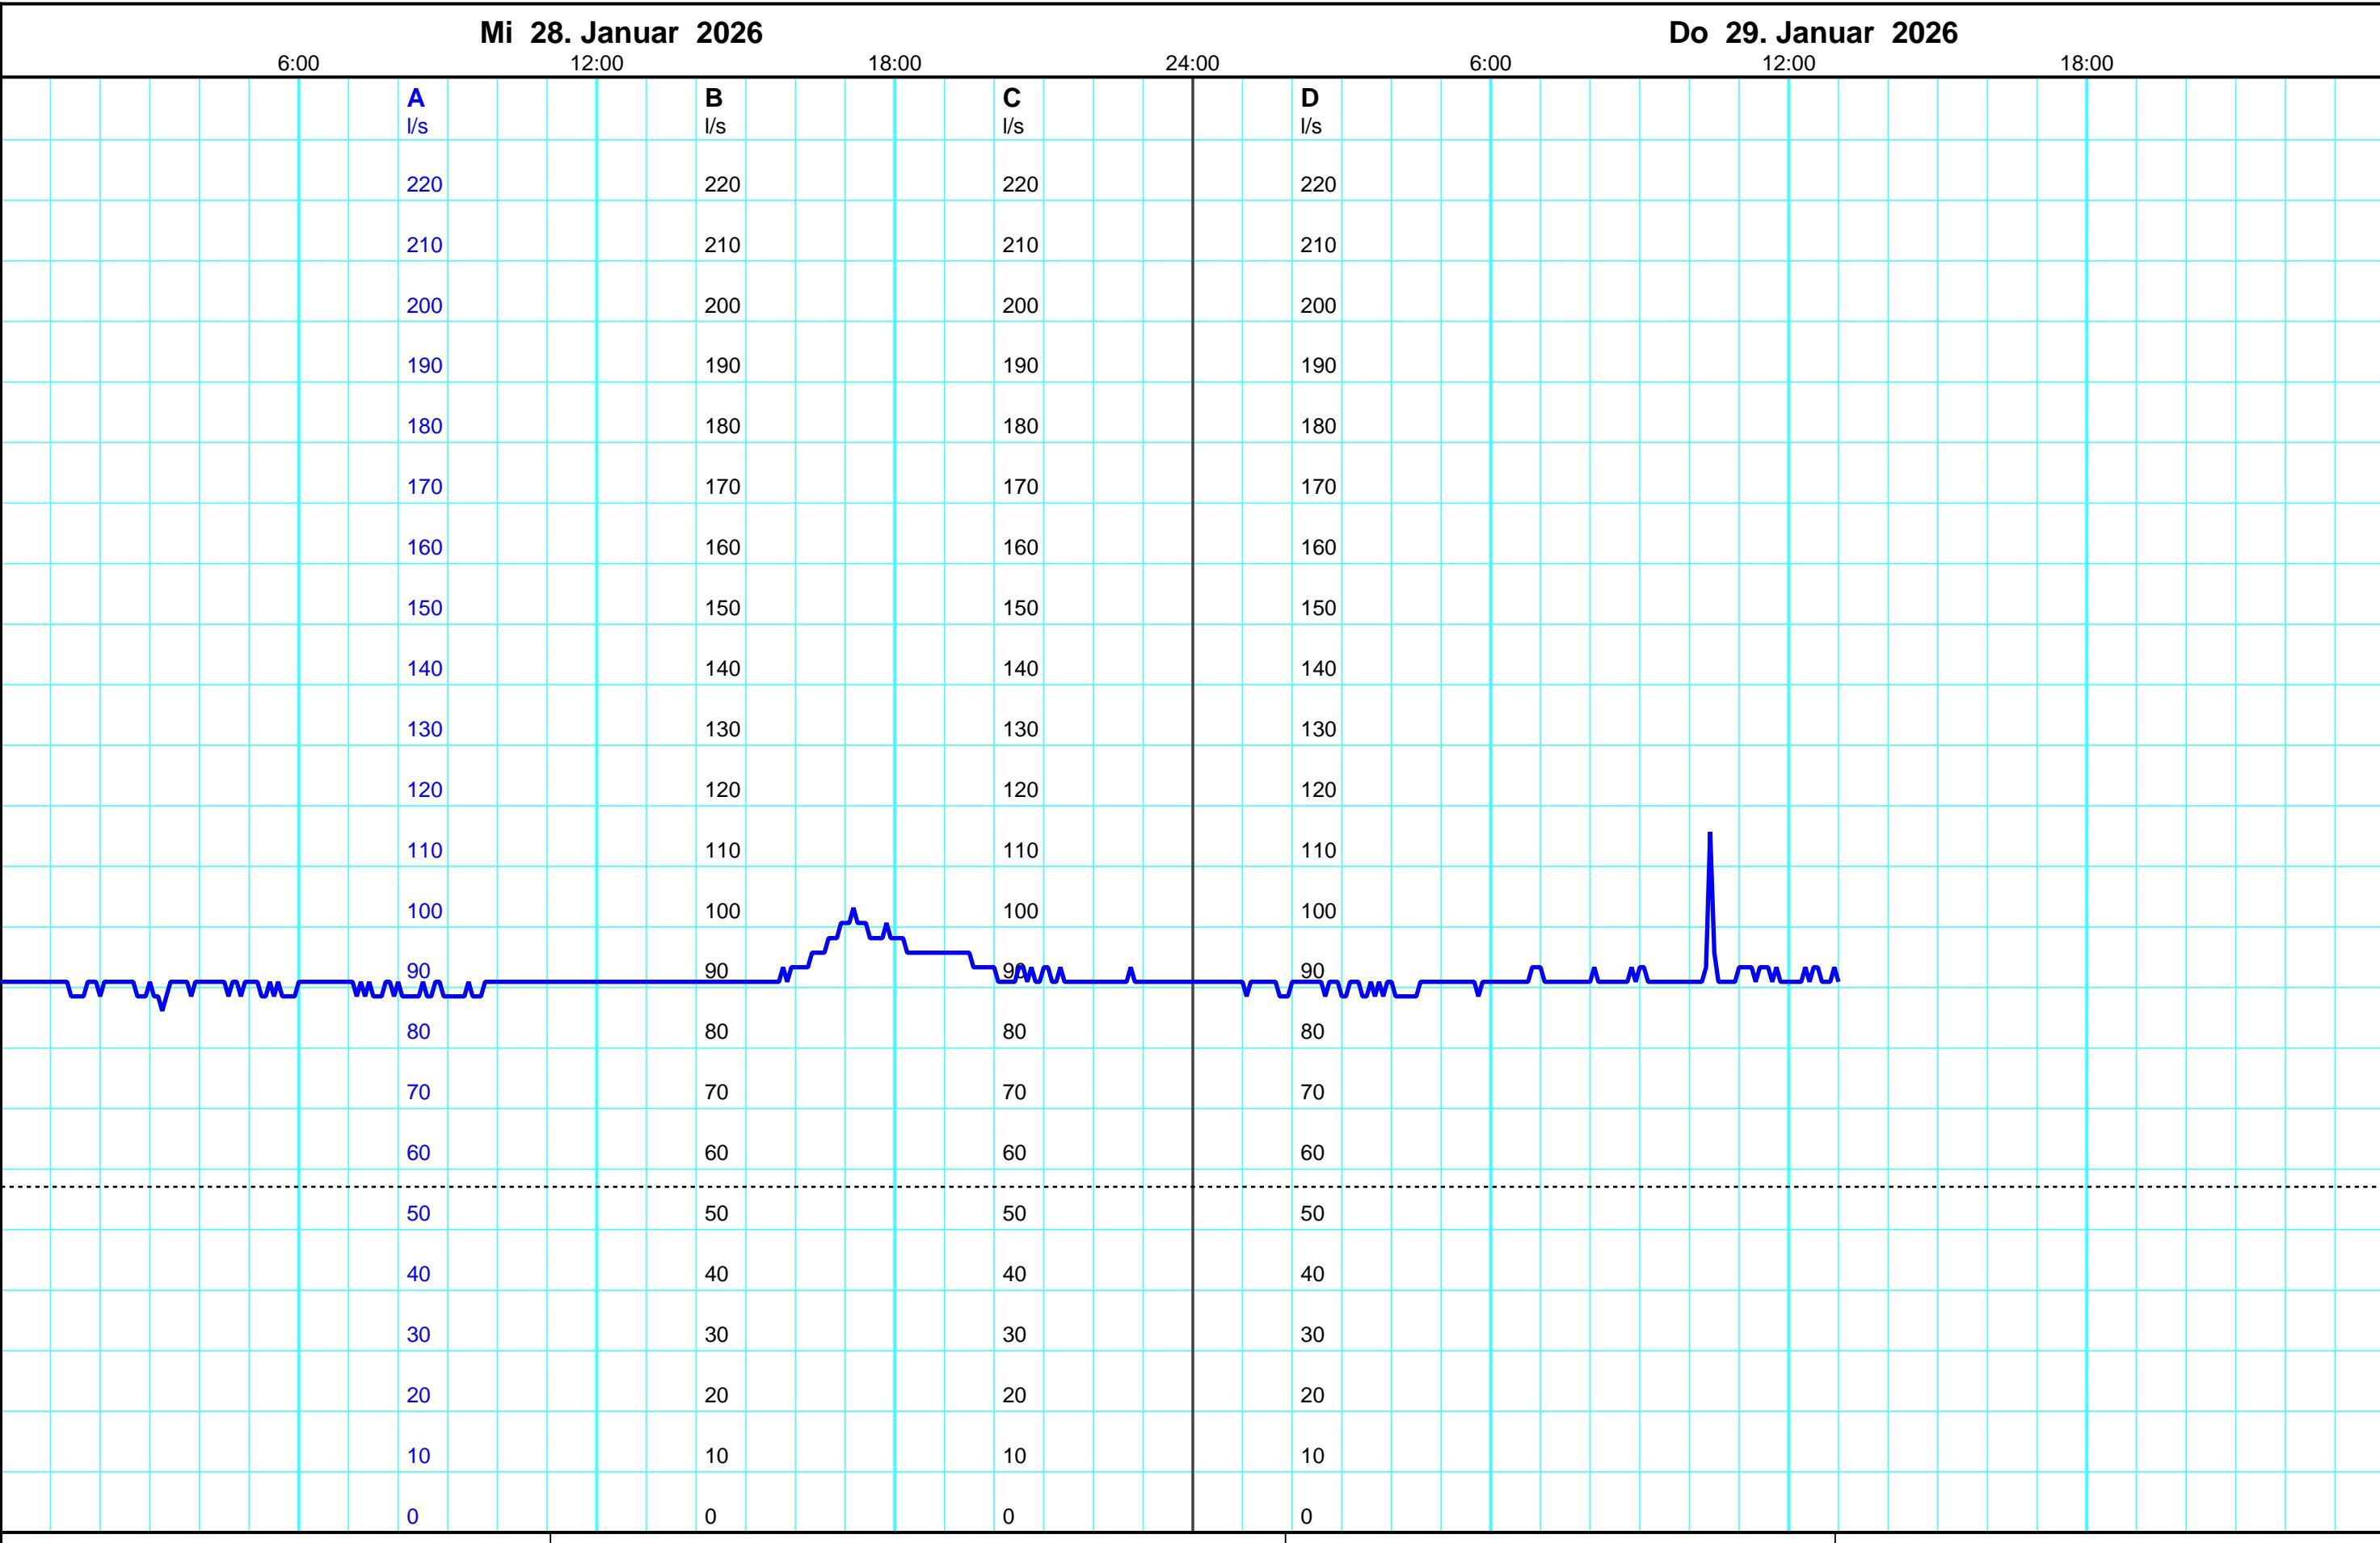

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss l/s
B - - - - - Q(347) Messperiode 1995-2024; 57 l/s
C - - - - - Hochwasser Mai 1999; 1500 l/s
D - - - - - Max. Wert Messperiode (1.6.1995); 1840 l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

2-Tagesgang
ZH 583 Mülibach-Rietmüli

29.01.2026

HydroPRO Grafik