


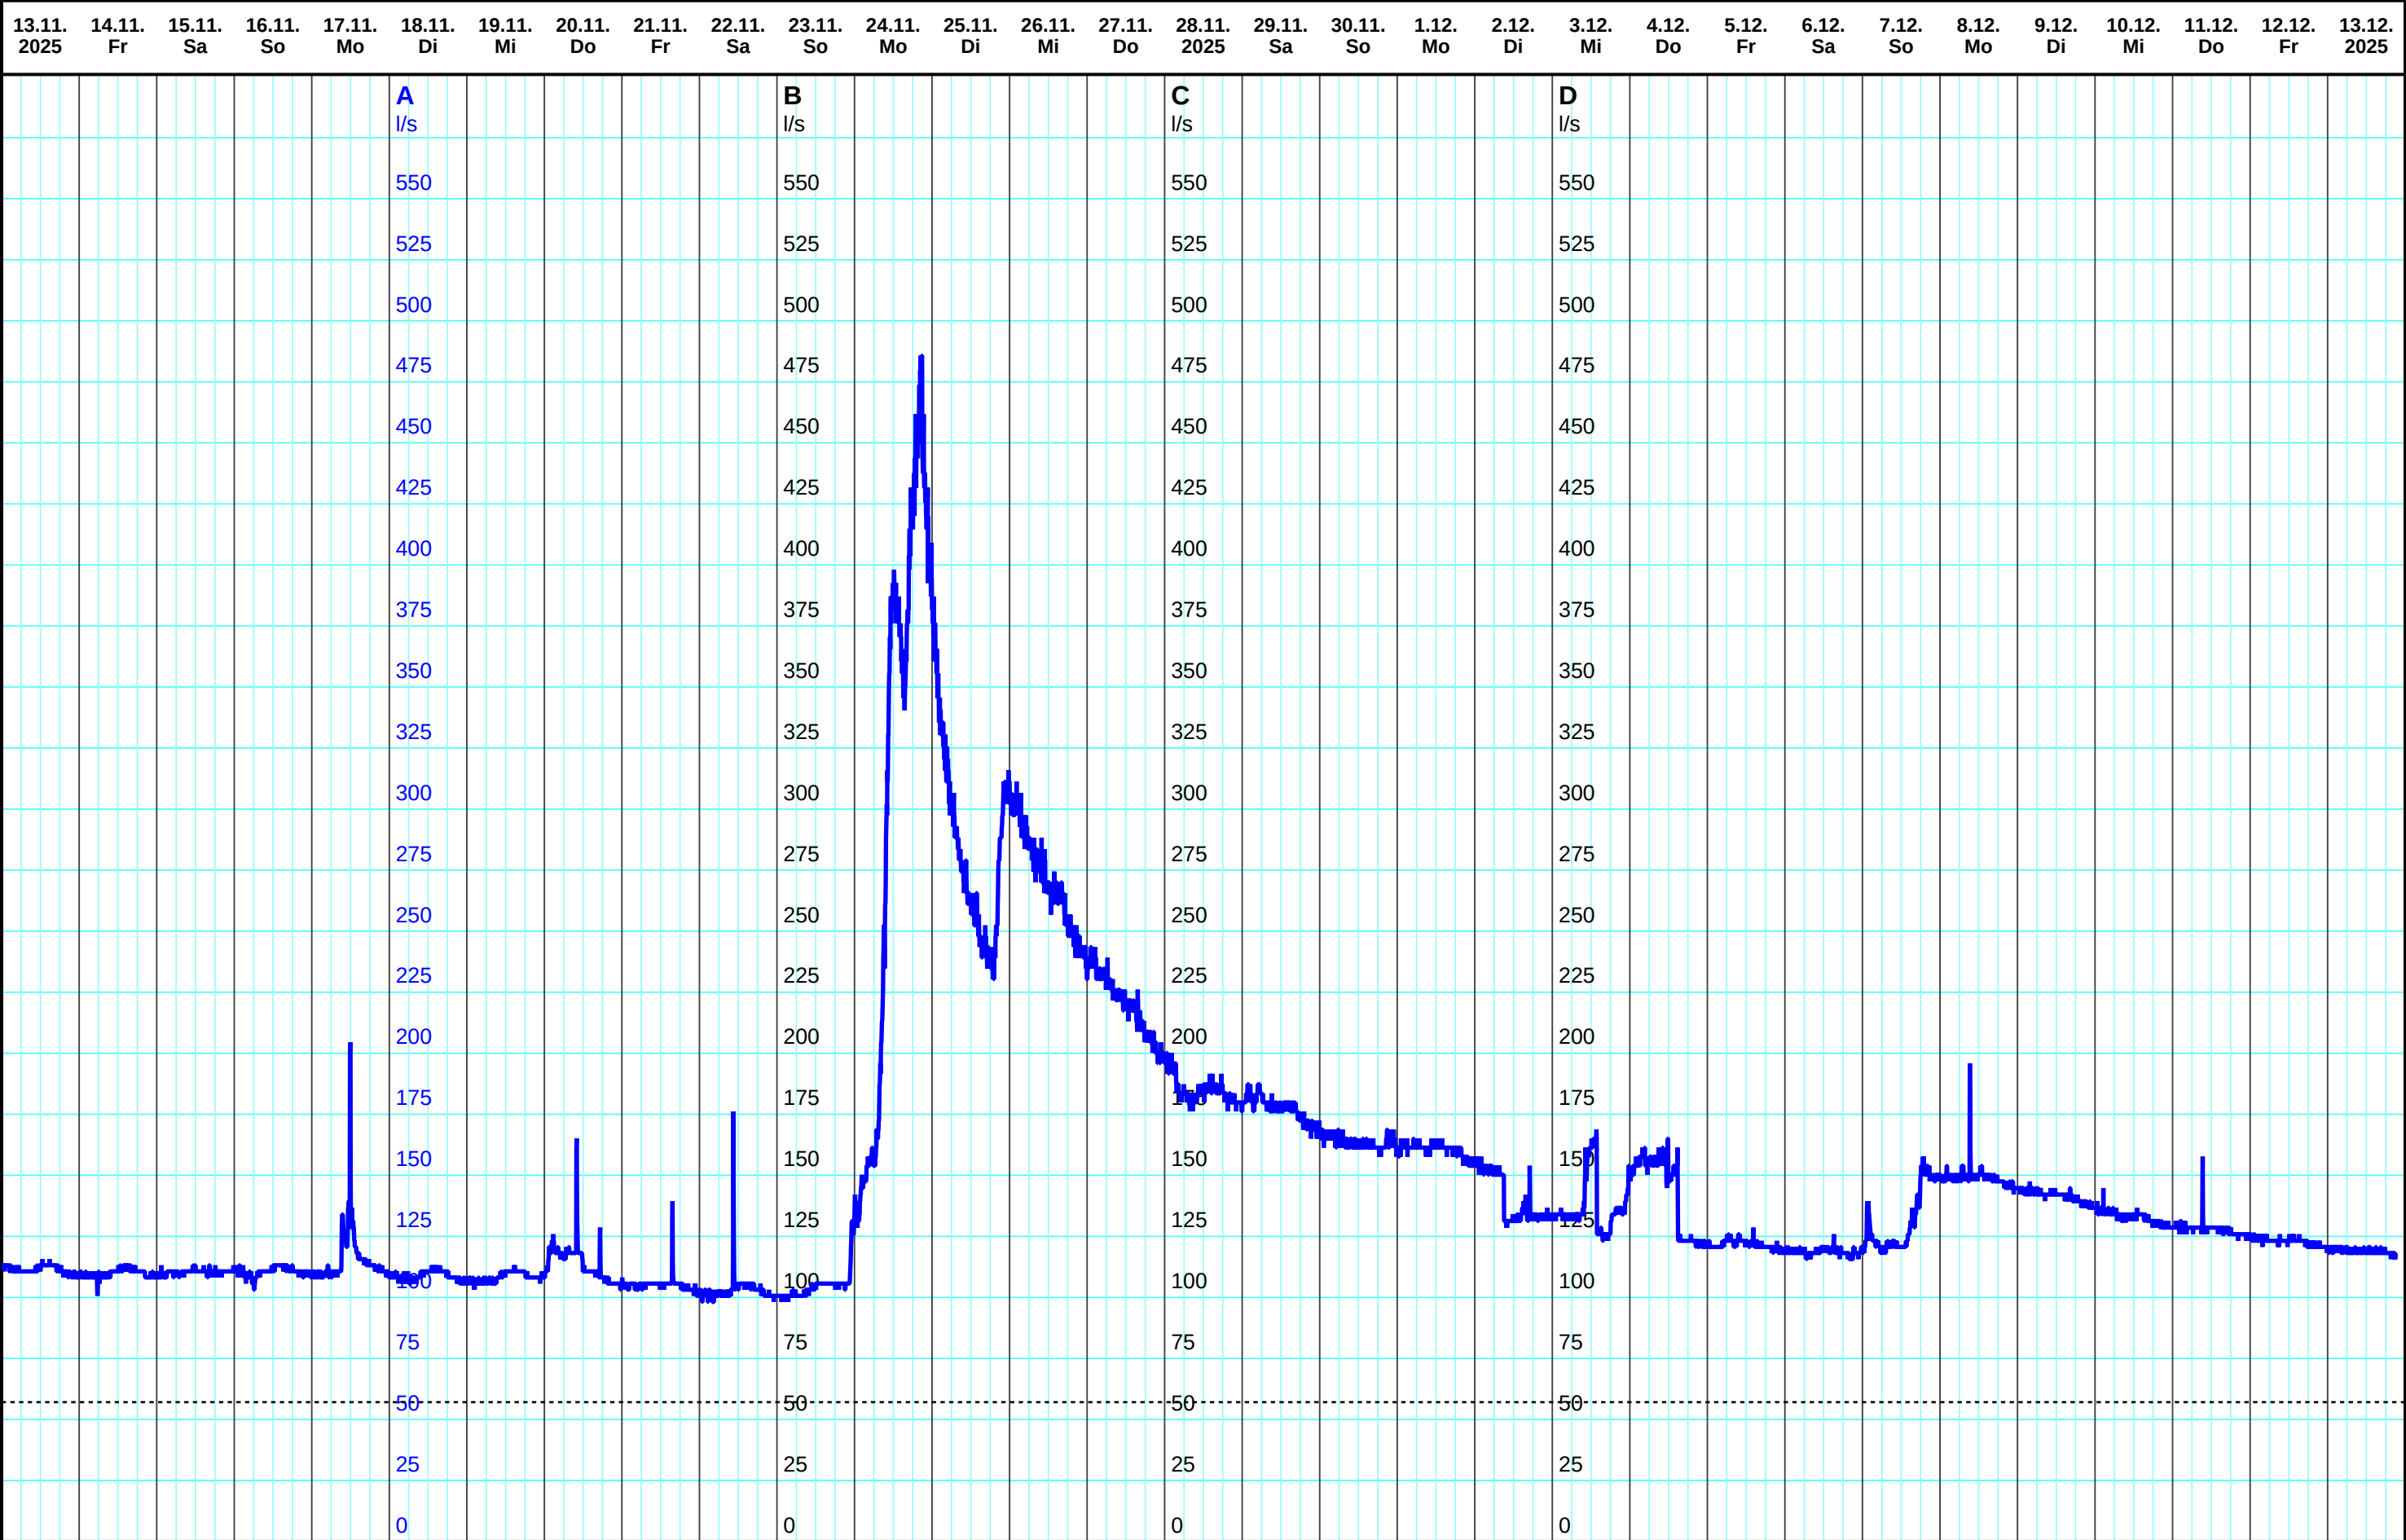

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss l/s
B - - - - - Q(347) Messperiode 1995-2024; 57 l/s
C Hochwasser Mai 1999; 1500 l/s
D - . - . - . Max. Wert Messperiode (1.6.1995); 1840 l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Monatsganglinie
ZH 583 Mülibach-Rietmüli**

13.12.2025

HydroPRO Grafik