Mo 13.05.2024	Di 14.05.2024	Mi 15.05.2024	Do 16.05.2024	Fr 17.05.2024	Sa 18.05.2024	So 19.05.2024
12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00

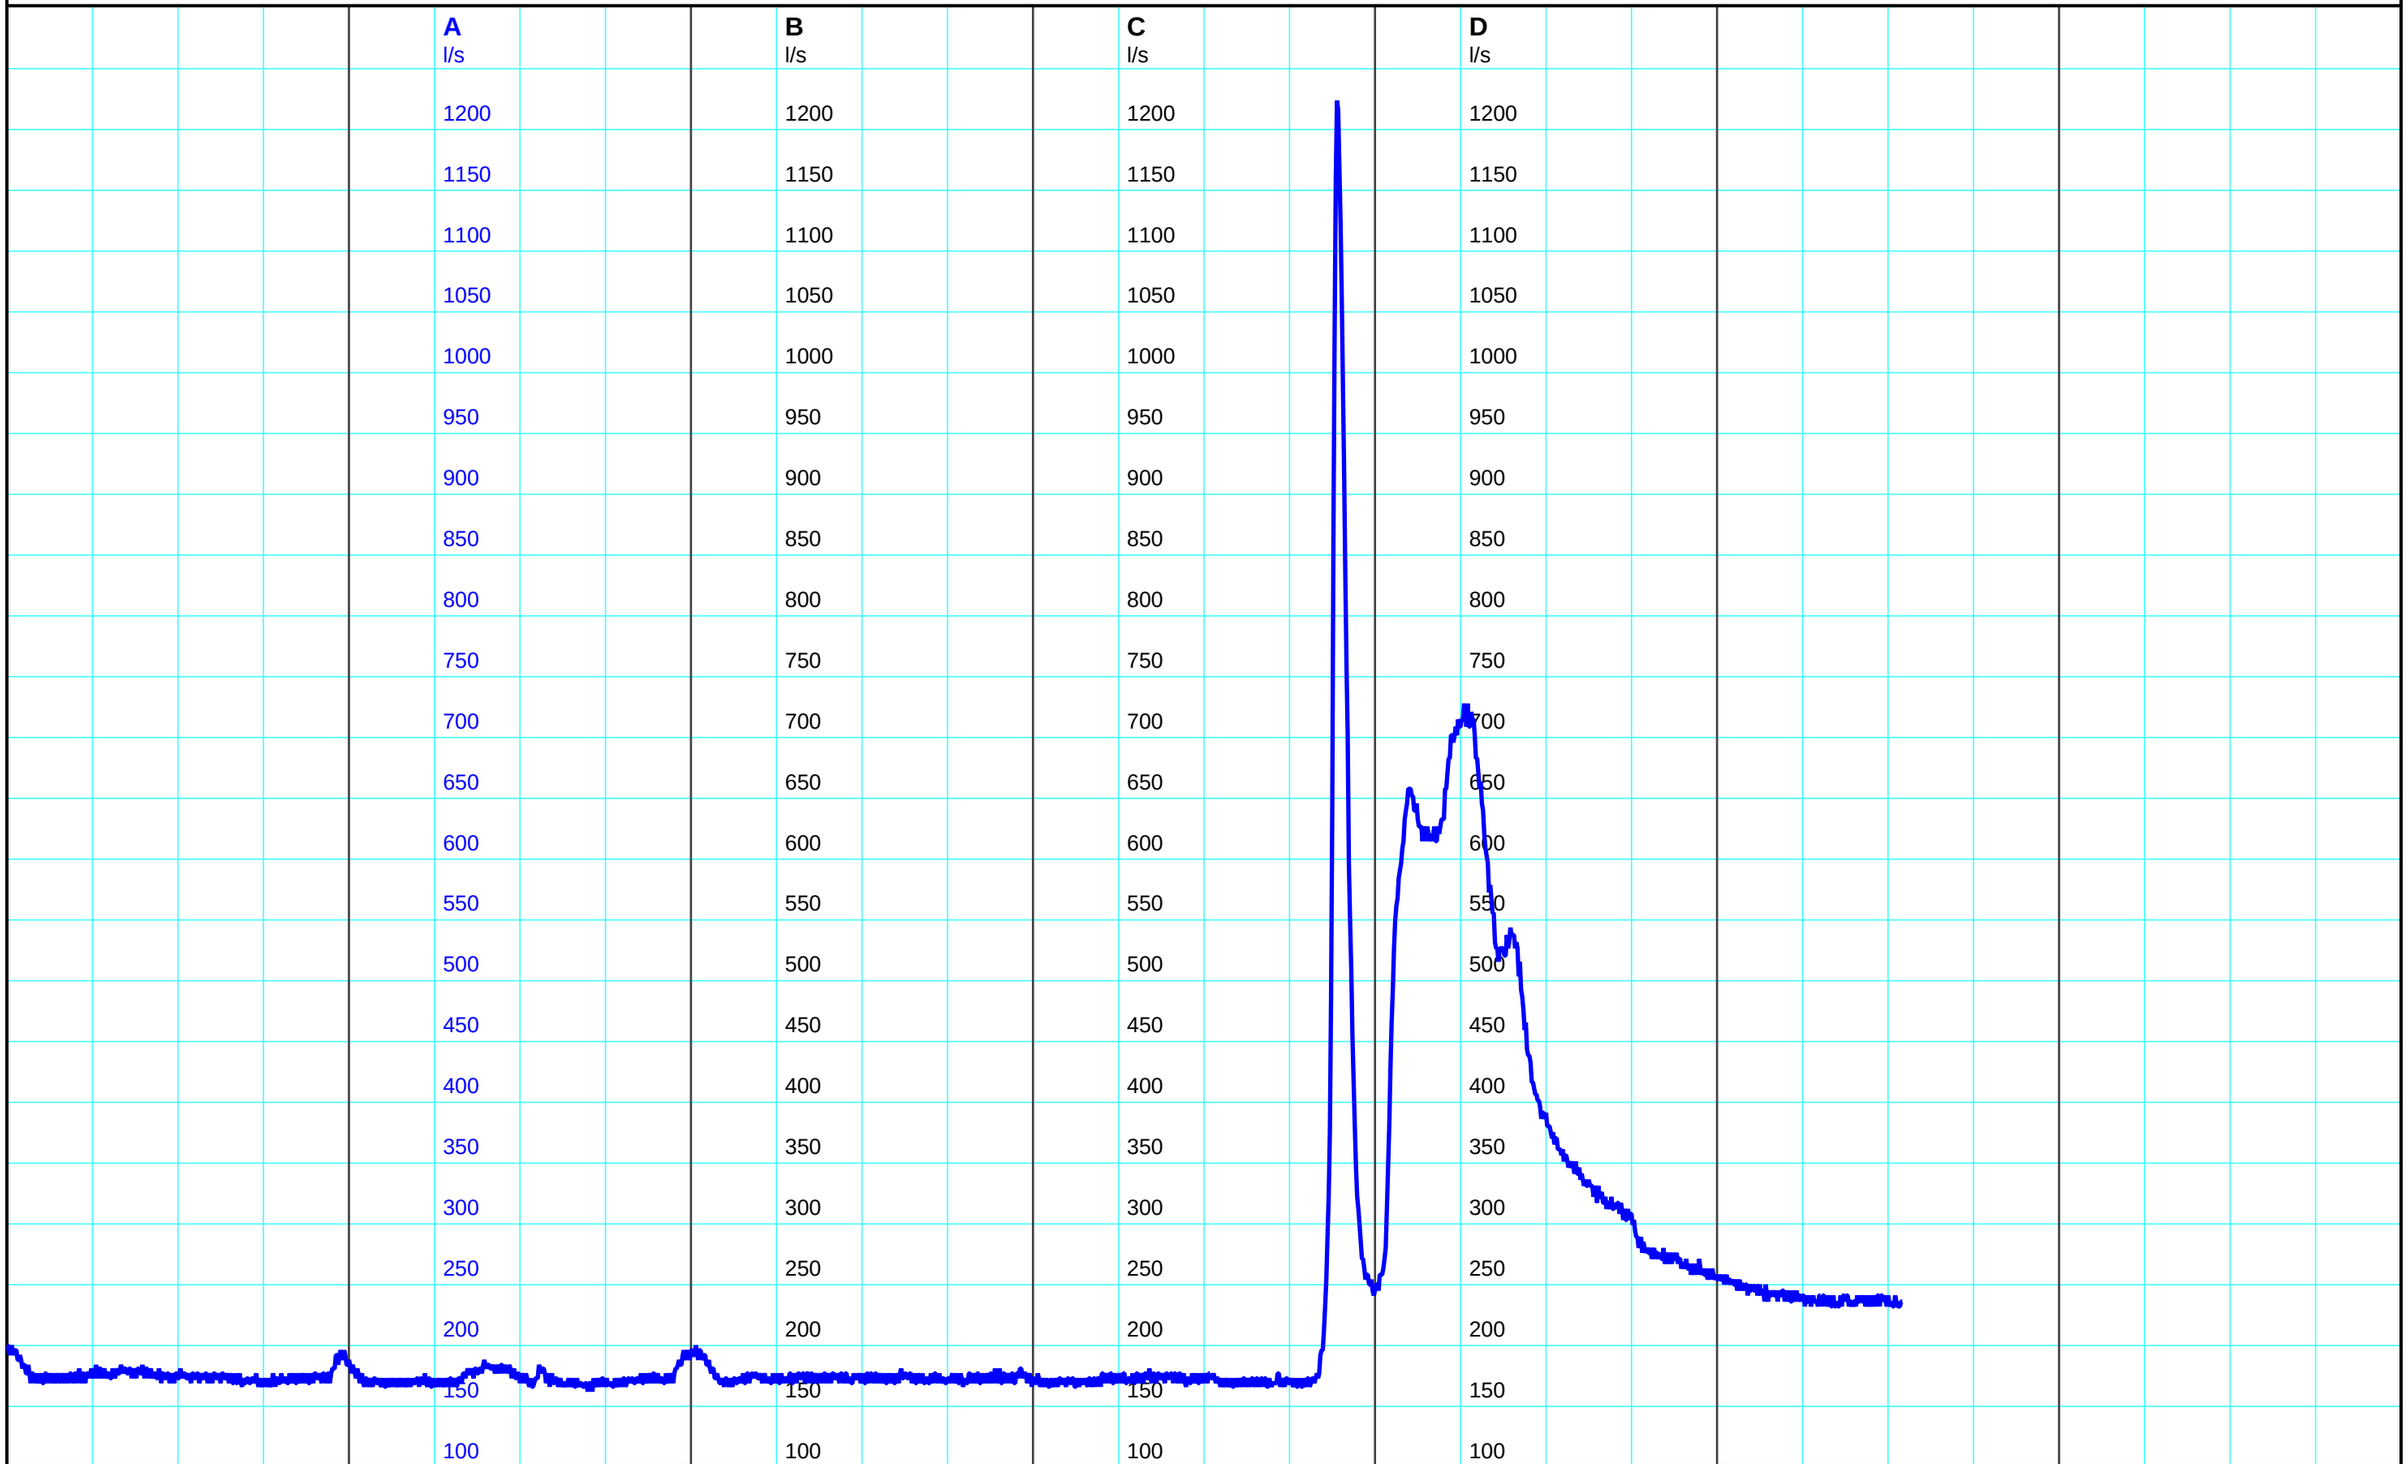

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A Abfluss l/s
B Q(347) Messperiode 1990-2022; 94 l/s
C Hochwasser Mai 1999; 1464 l/s
D Max. Wert Messperiode (19.5.1994) 5800 l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Wochenganglinie
ZH 576 Geisslibach-Furtmüli

19.05.2024

HydroPRO Grafik