

Sa 7. September 2024

So 8. September 2024

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00


12:00

18:00

A
m3/s

B
m3/s

C
m3/s

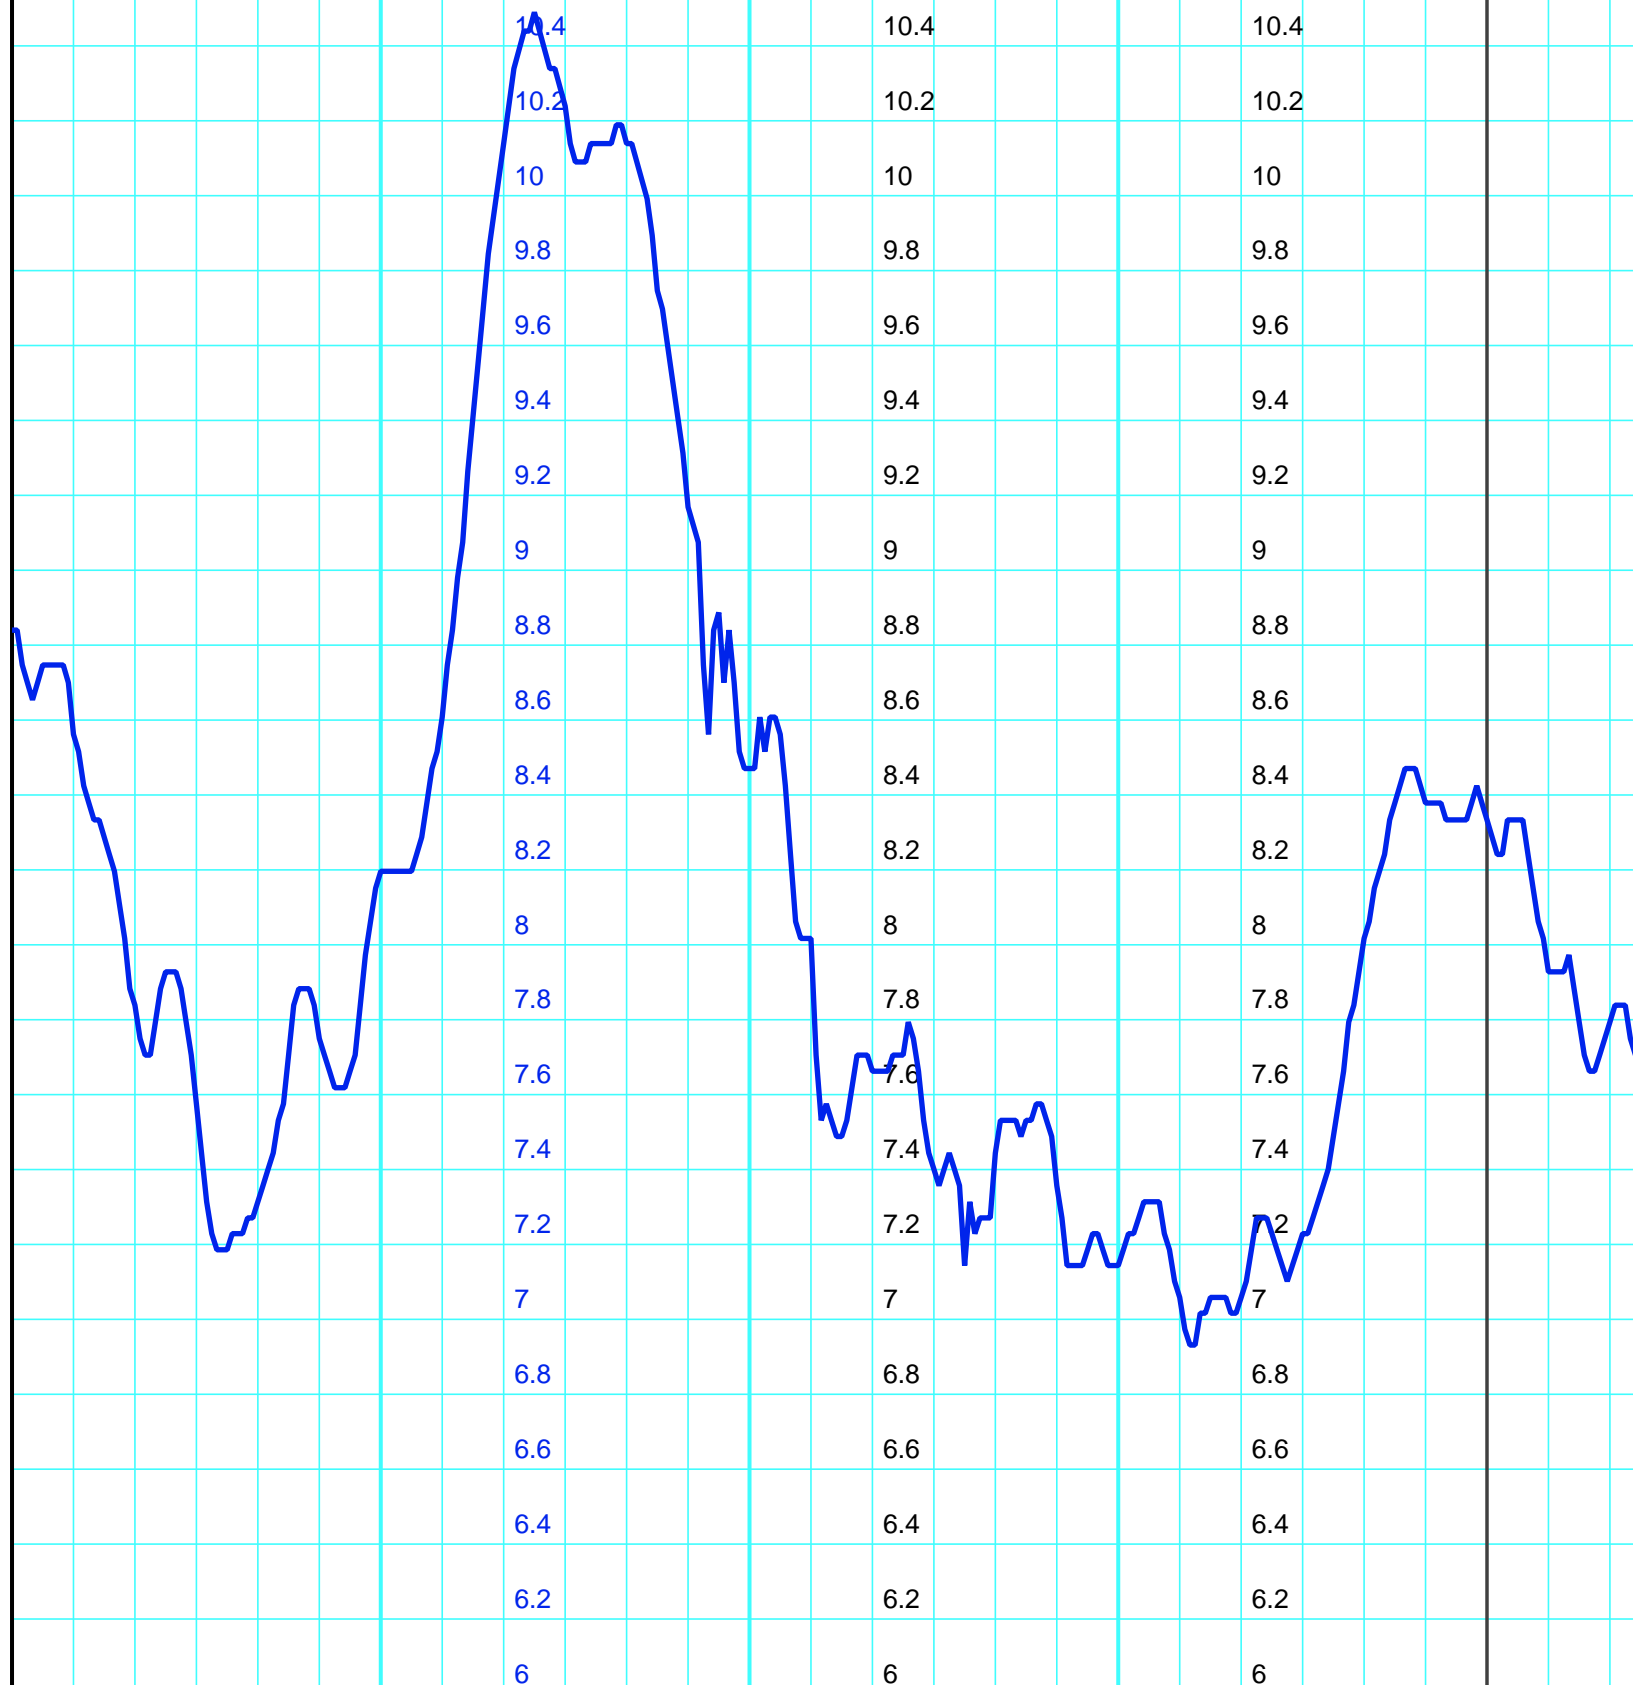

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

A — 2181 10 11 Abfluss m3/s/Thur-Halden
B - - - - - Hochwasser Mai 1999 (12.5); 920 m3/s
C - · - · - · Max.Wert Messperiode (August 1978) 1170 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Thur-Halden (LH 2181)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

08.09.2024

HydroPRO Grafik