


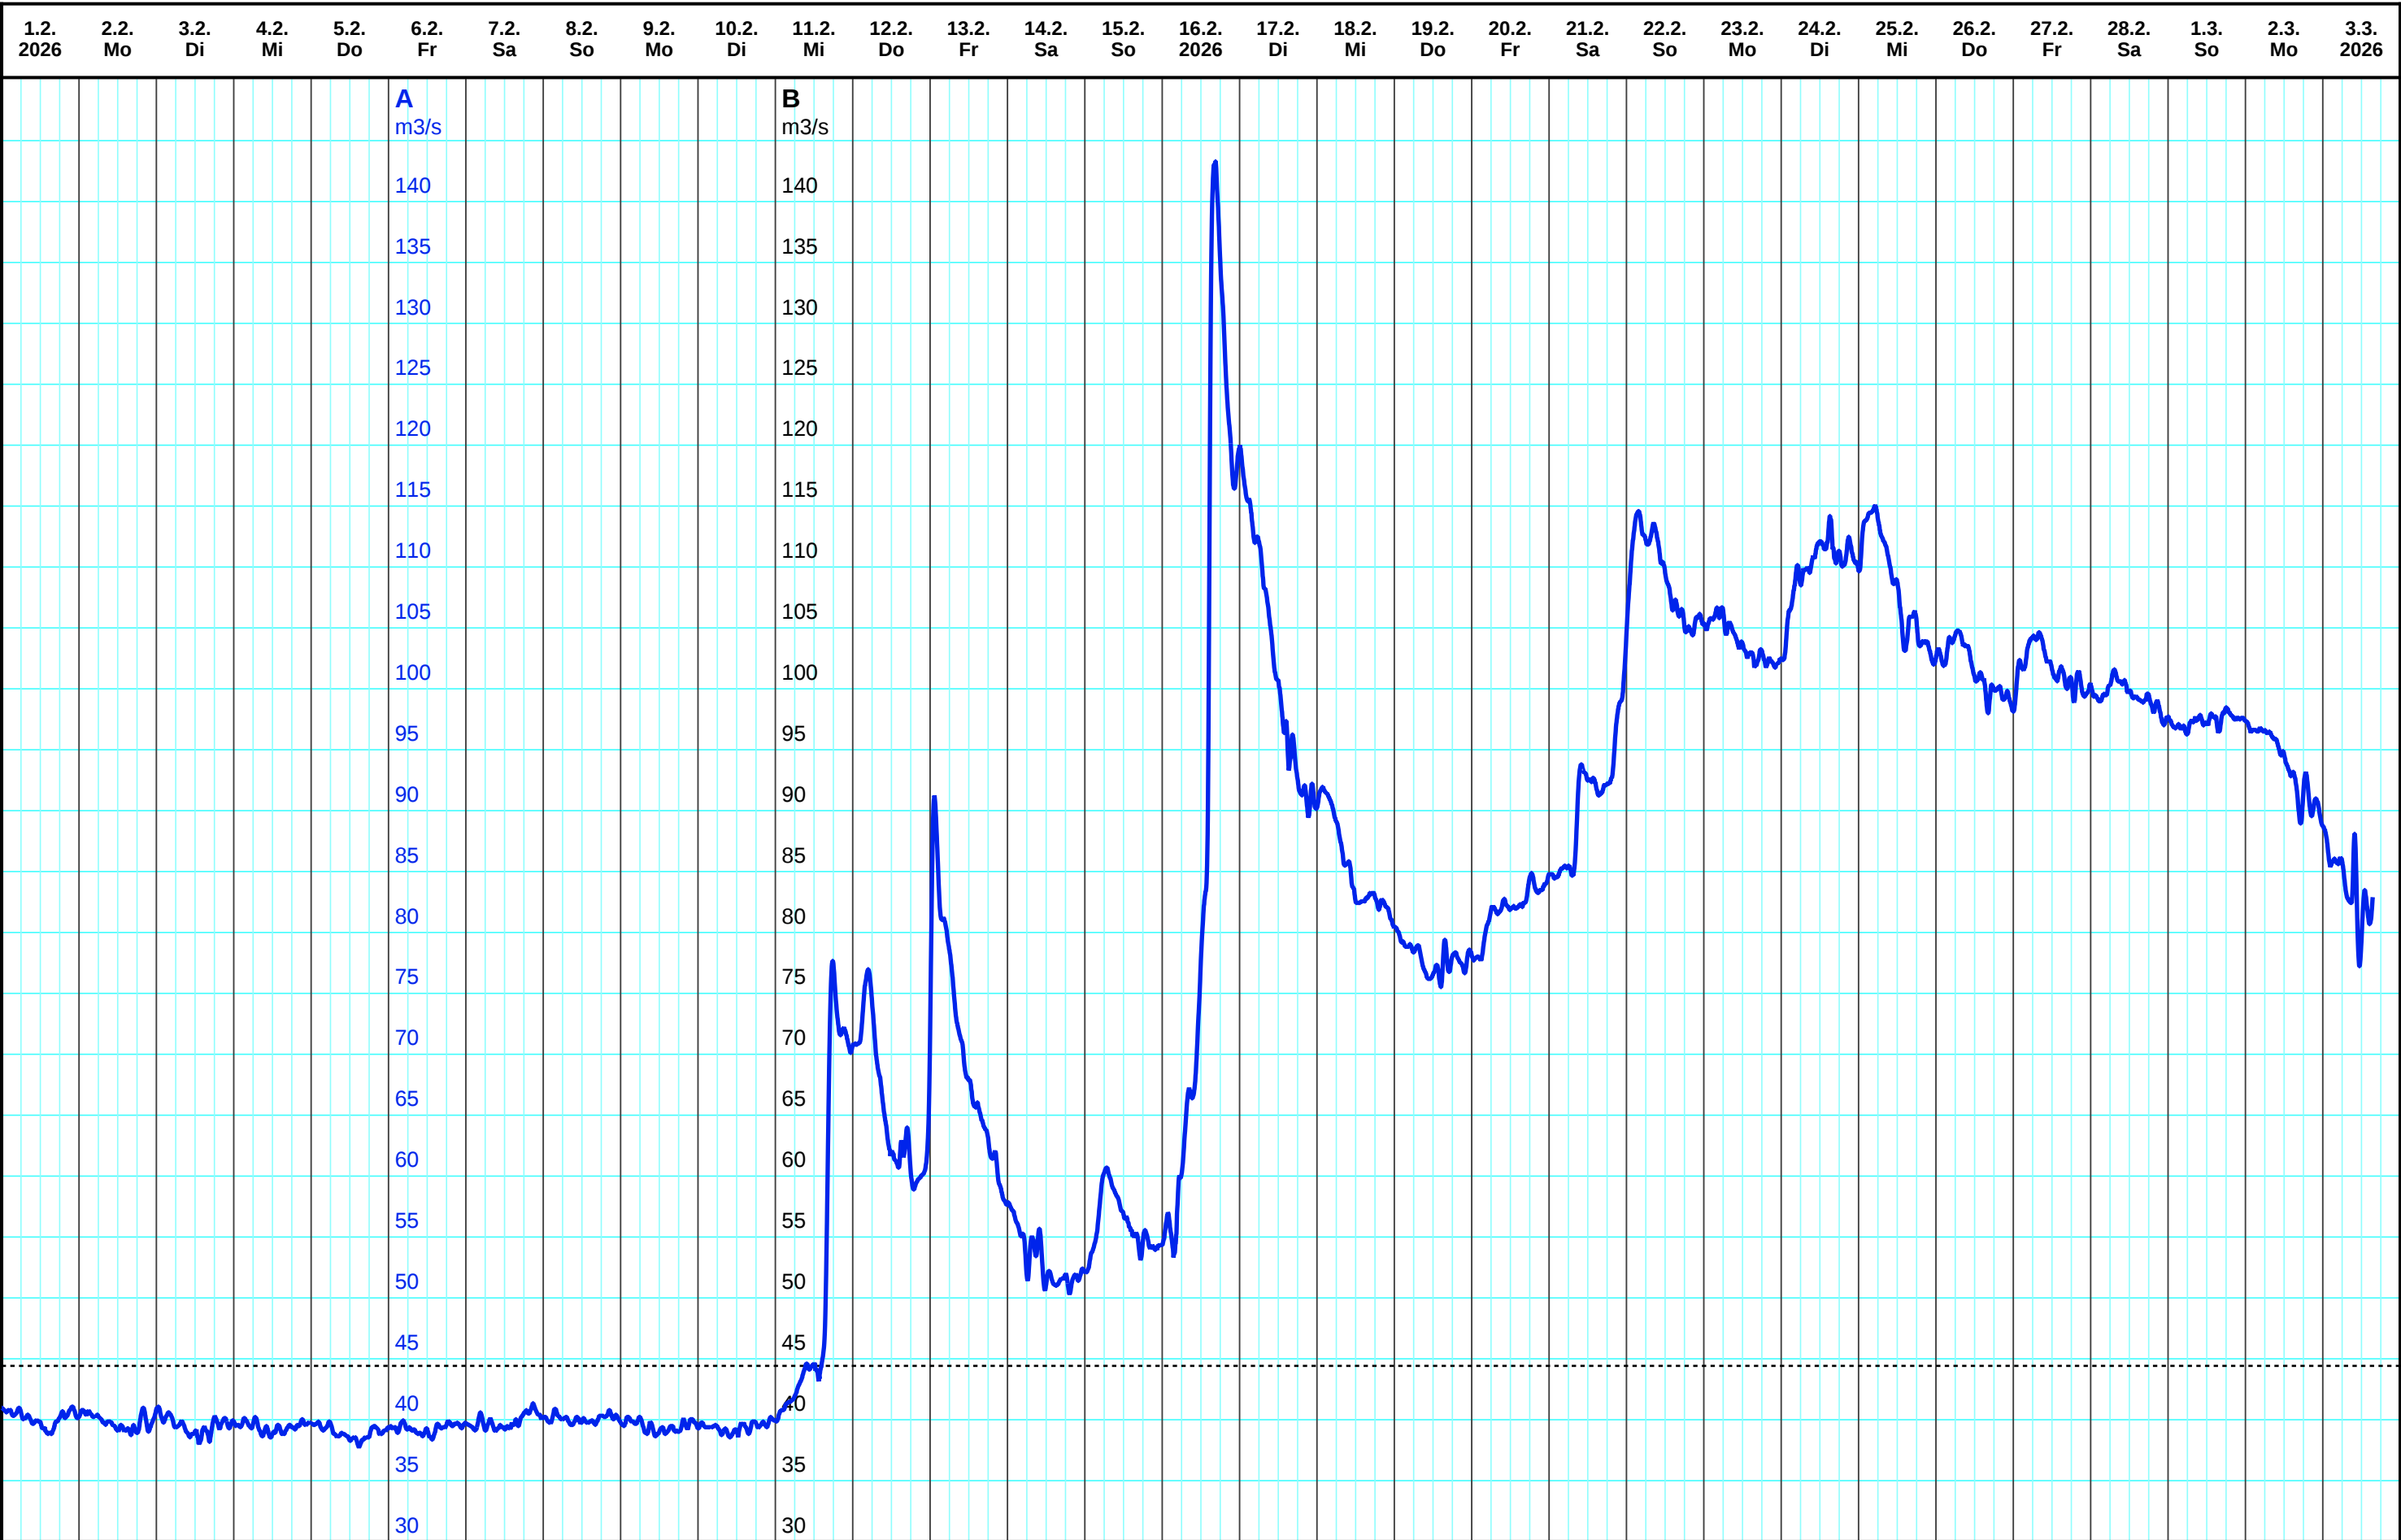

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss m³/s
B - - - - - Q(347) (1935-2020); 44.4 m³/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Reuss-Mellingen (LH 1818)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 7 Tage

03.03.2026

HydroPRO Grafik