


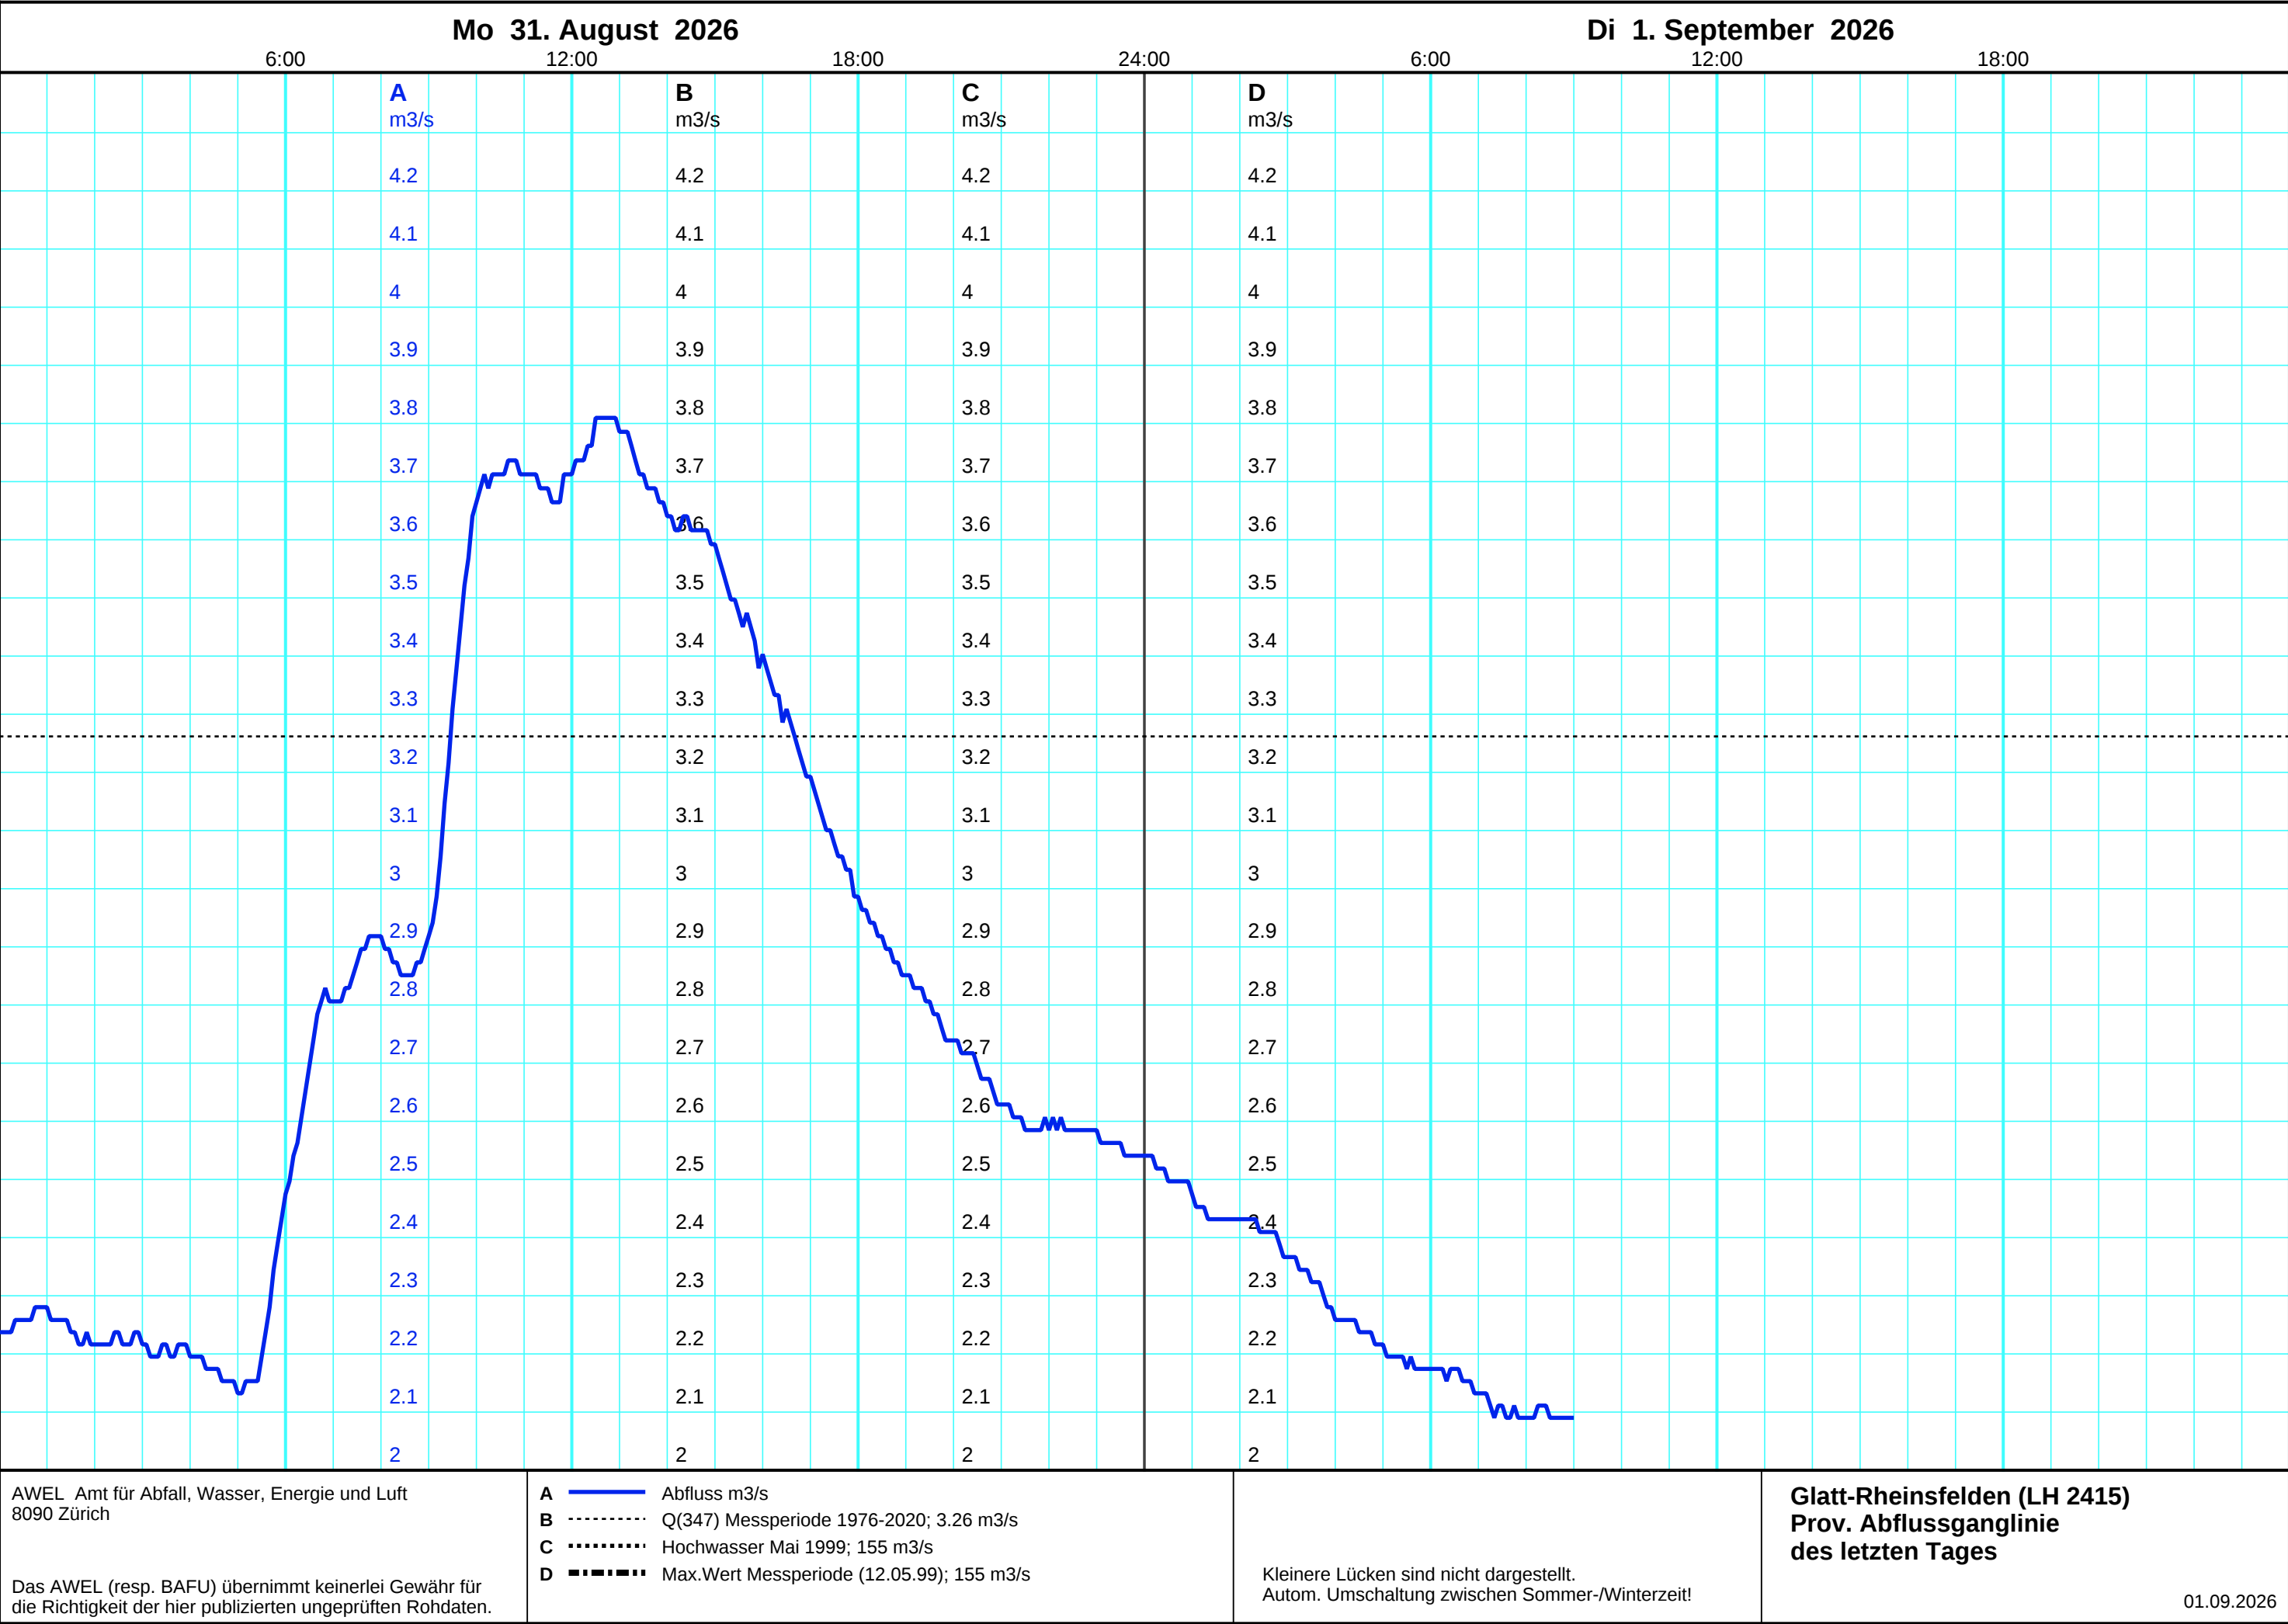

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss m3/s

B Q(347) Messperiode 1976-2020; 3.26 m3/s

C Hochwasser Mai 1999; 155 m3/s

D - - - - - Max.Wert Messperiode (12.05.99); 155 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Glatt-Rheinsfelden (LH 2415)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

01.09.2026

HydroPRO Grafik