


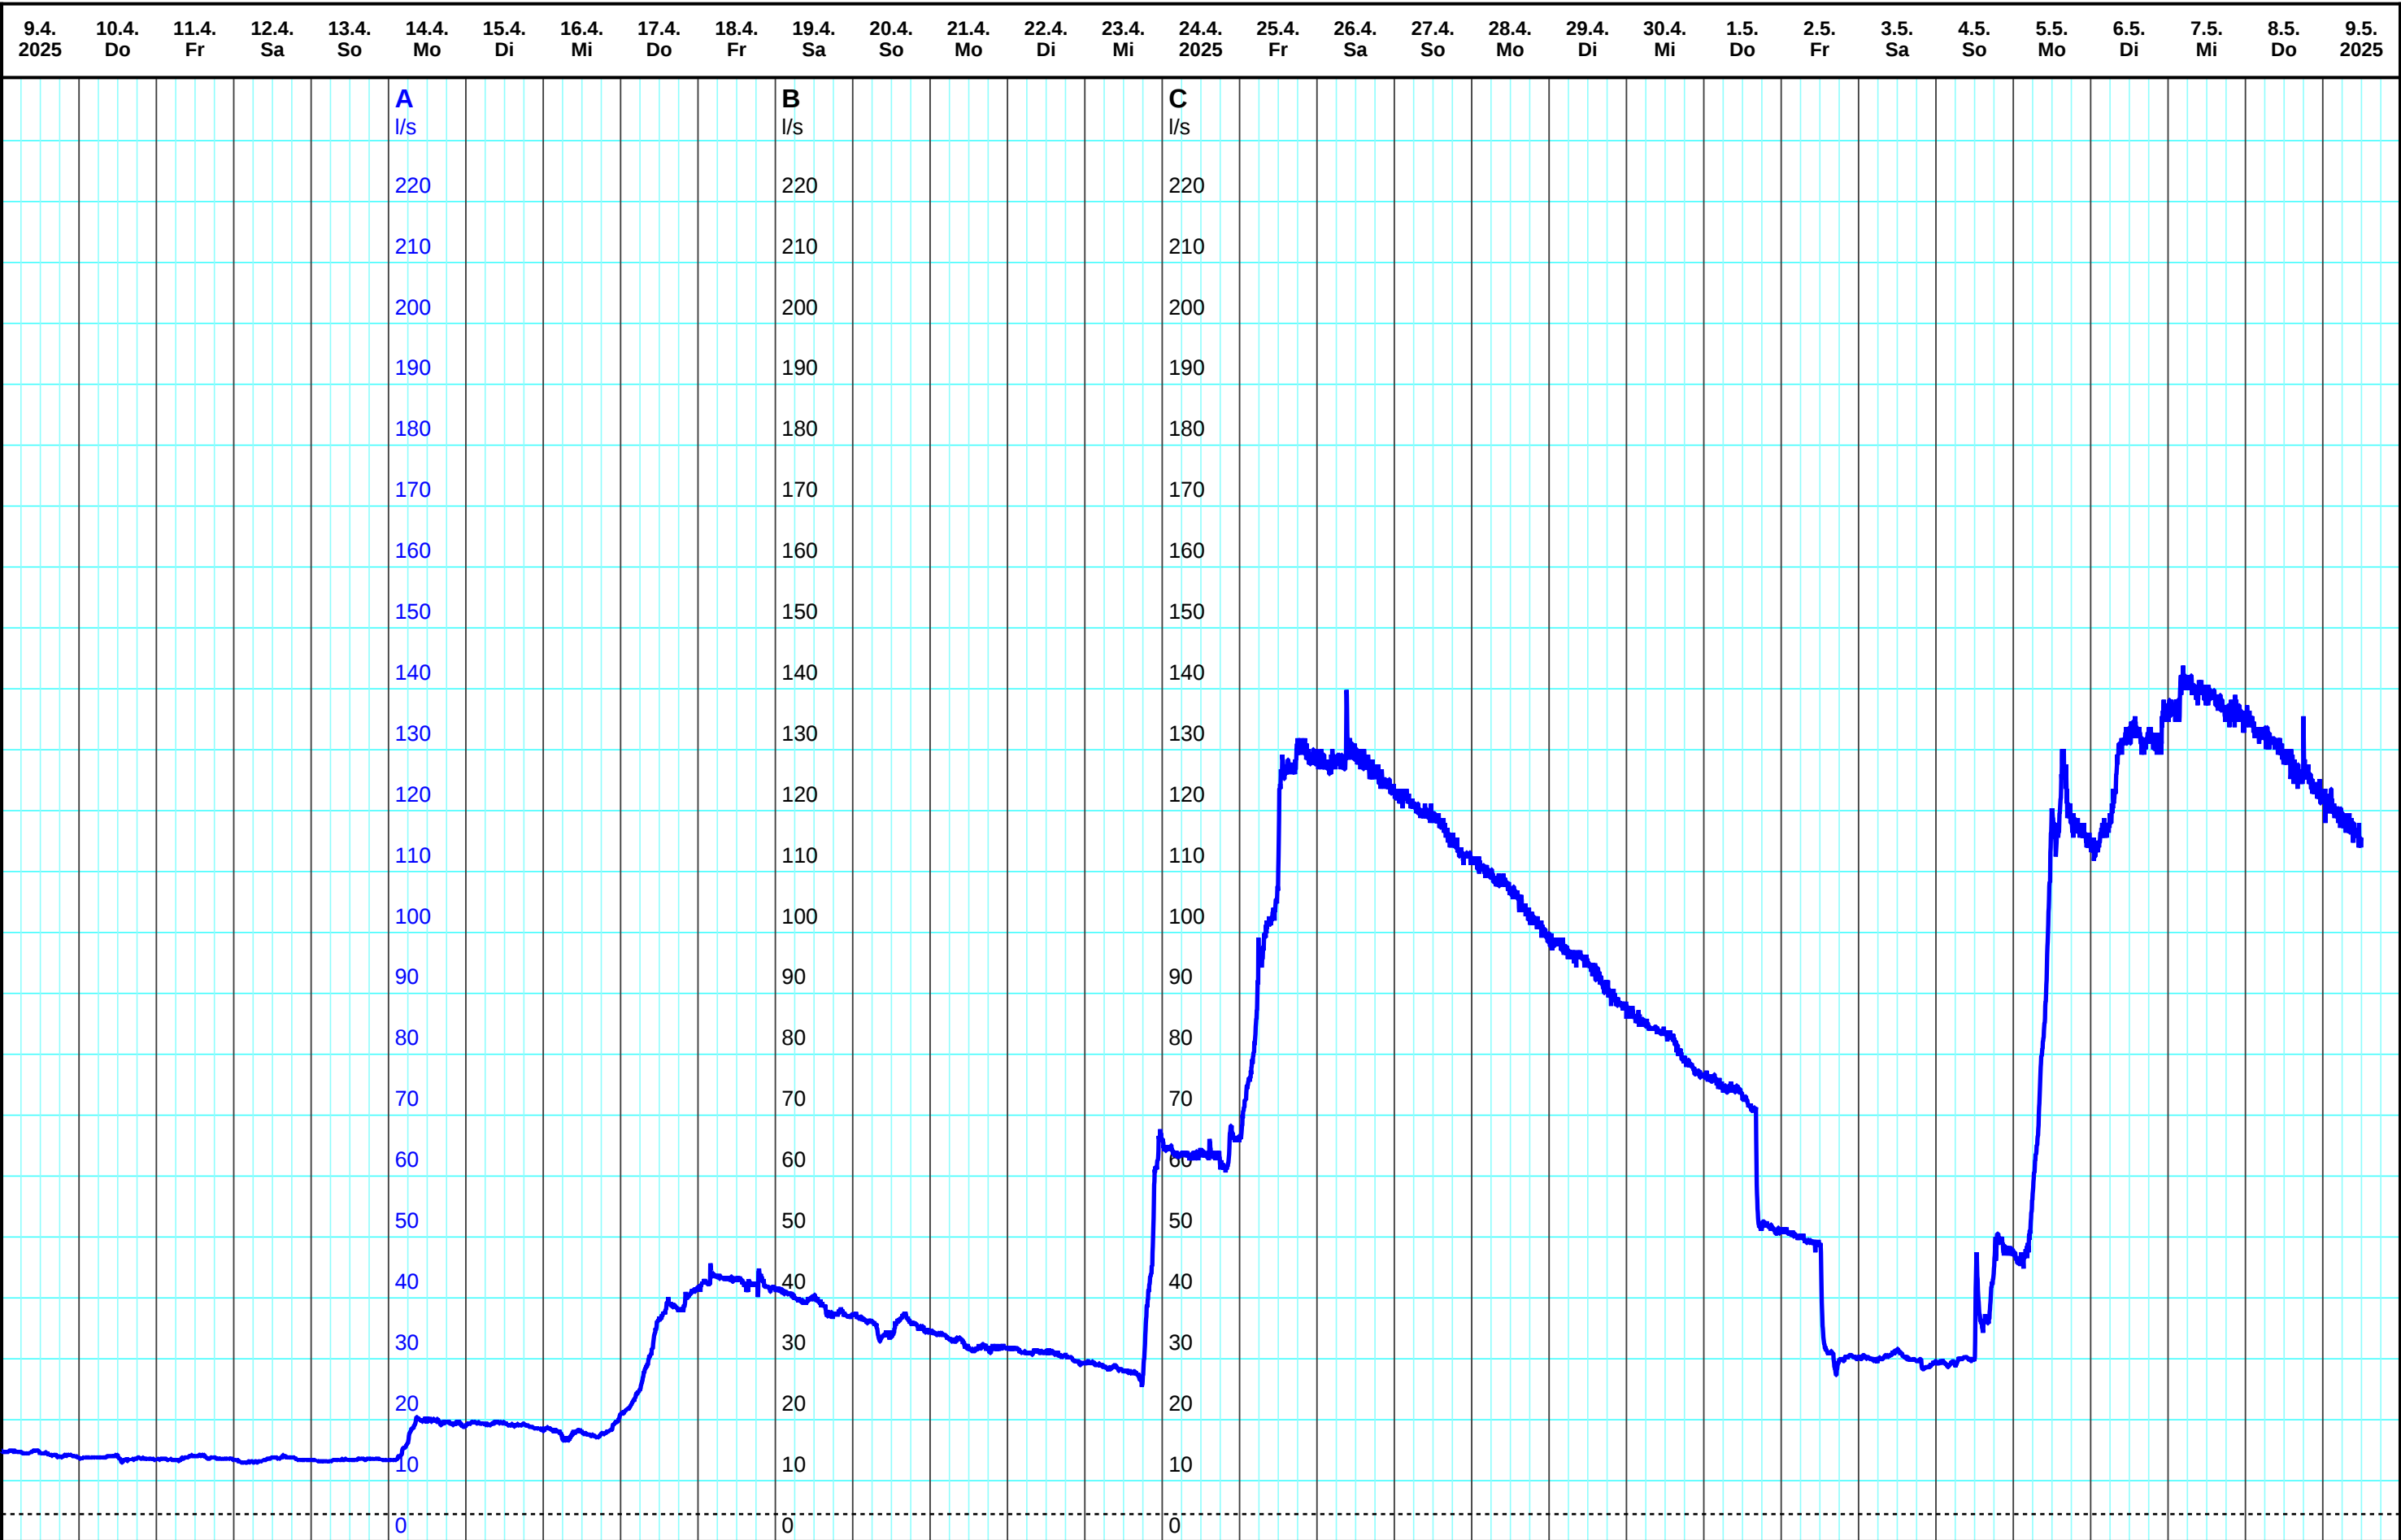

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Abfluss l/s
B - - - - - Q(347) Messperiode 2004-2022; 4.5 l/s
C Max. Wert Messperiode (8.8.95); 1380 l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Türlensee-Abfluss (ZH 561)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage**

09.05.2025

HydroPRO Grafik