


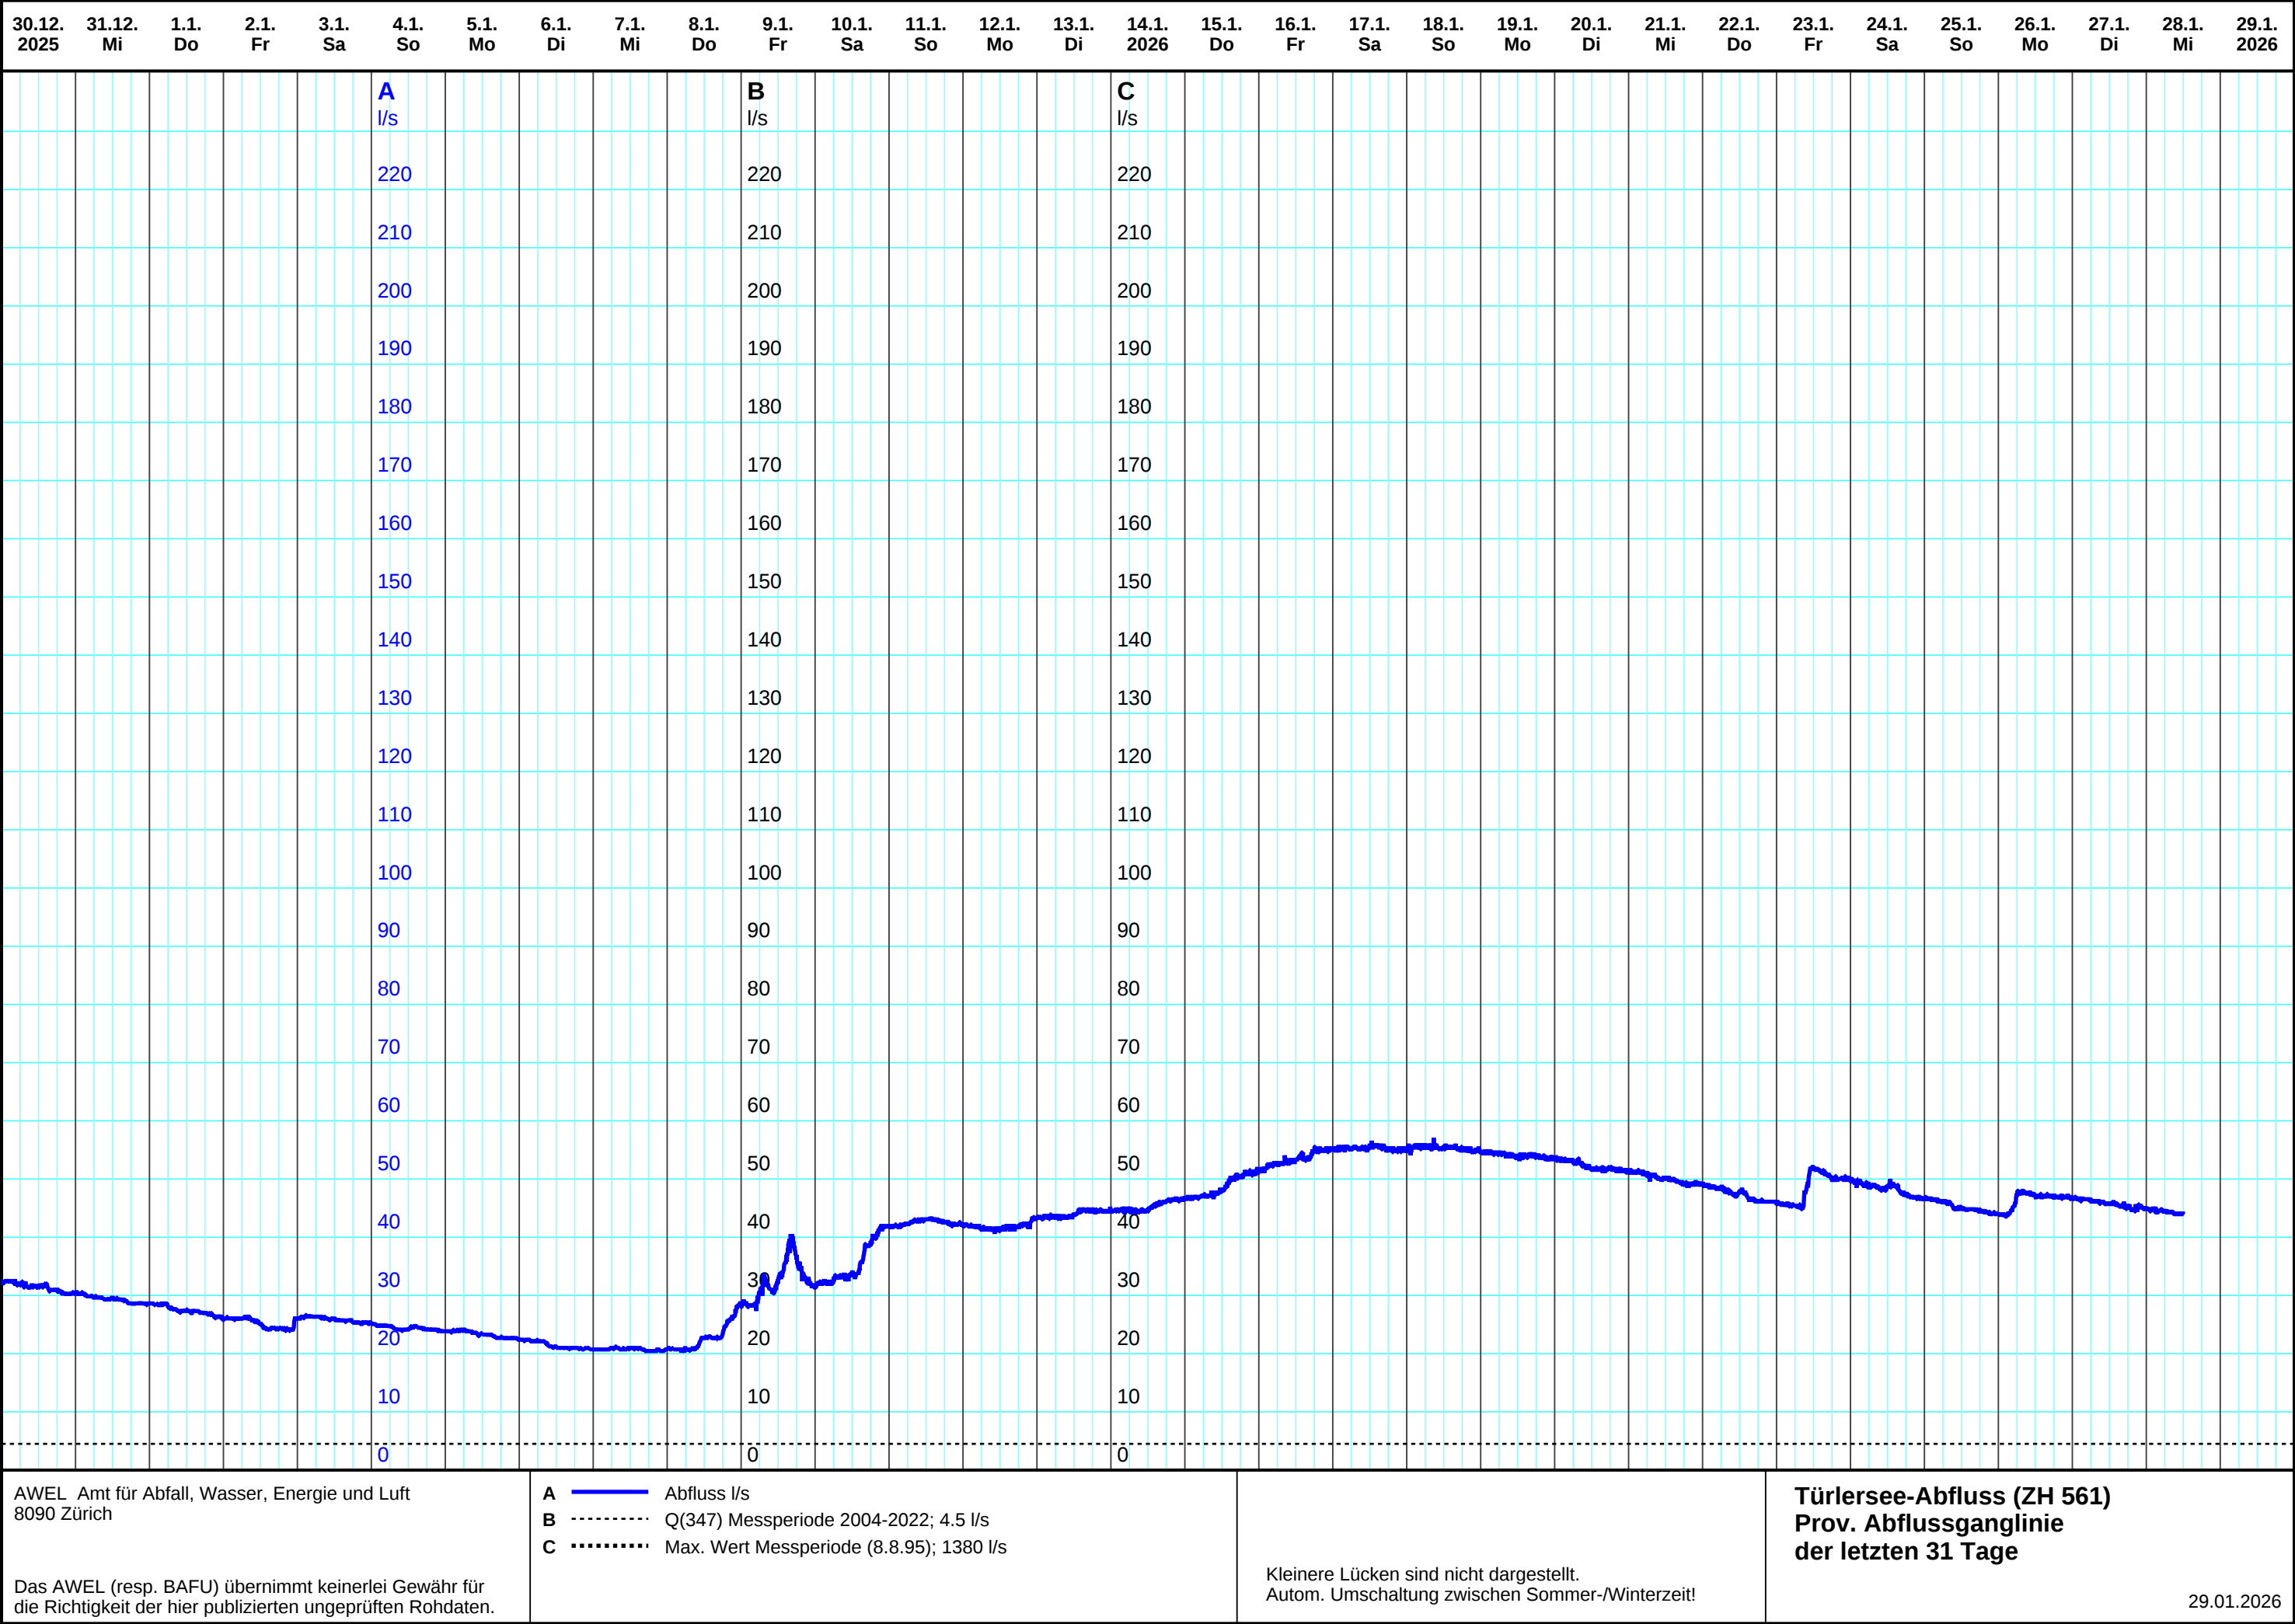

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A

—

Abfluss l/s

B

- - - - -

Q(347) Messperiode 2004-2022; 4.5 l/s

C

.....

Max. Wert Messperiode (8.8.95); 1380 l/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Türlensee-Abfluss (ZH 561)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

29.01.2026

HydroPRO Grafik