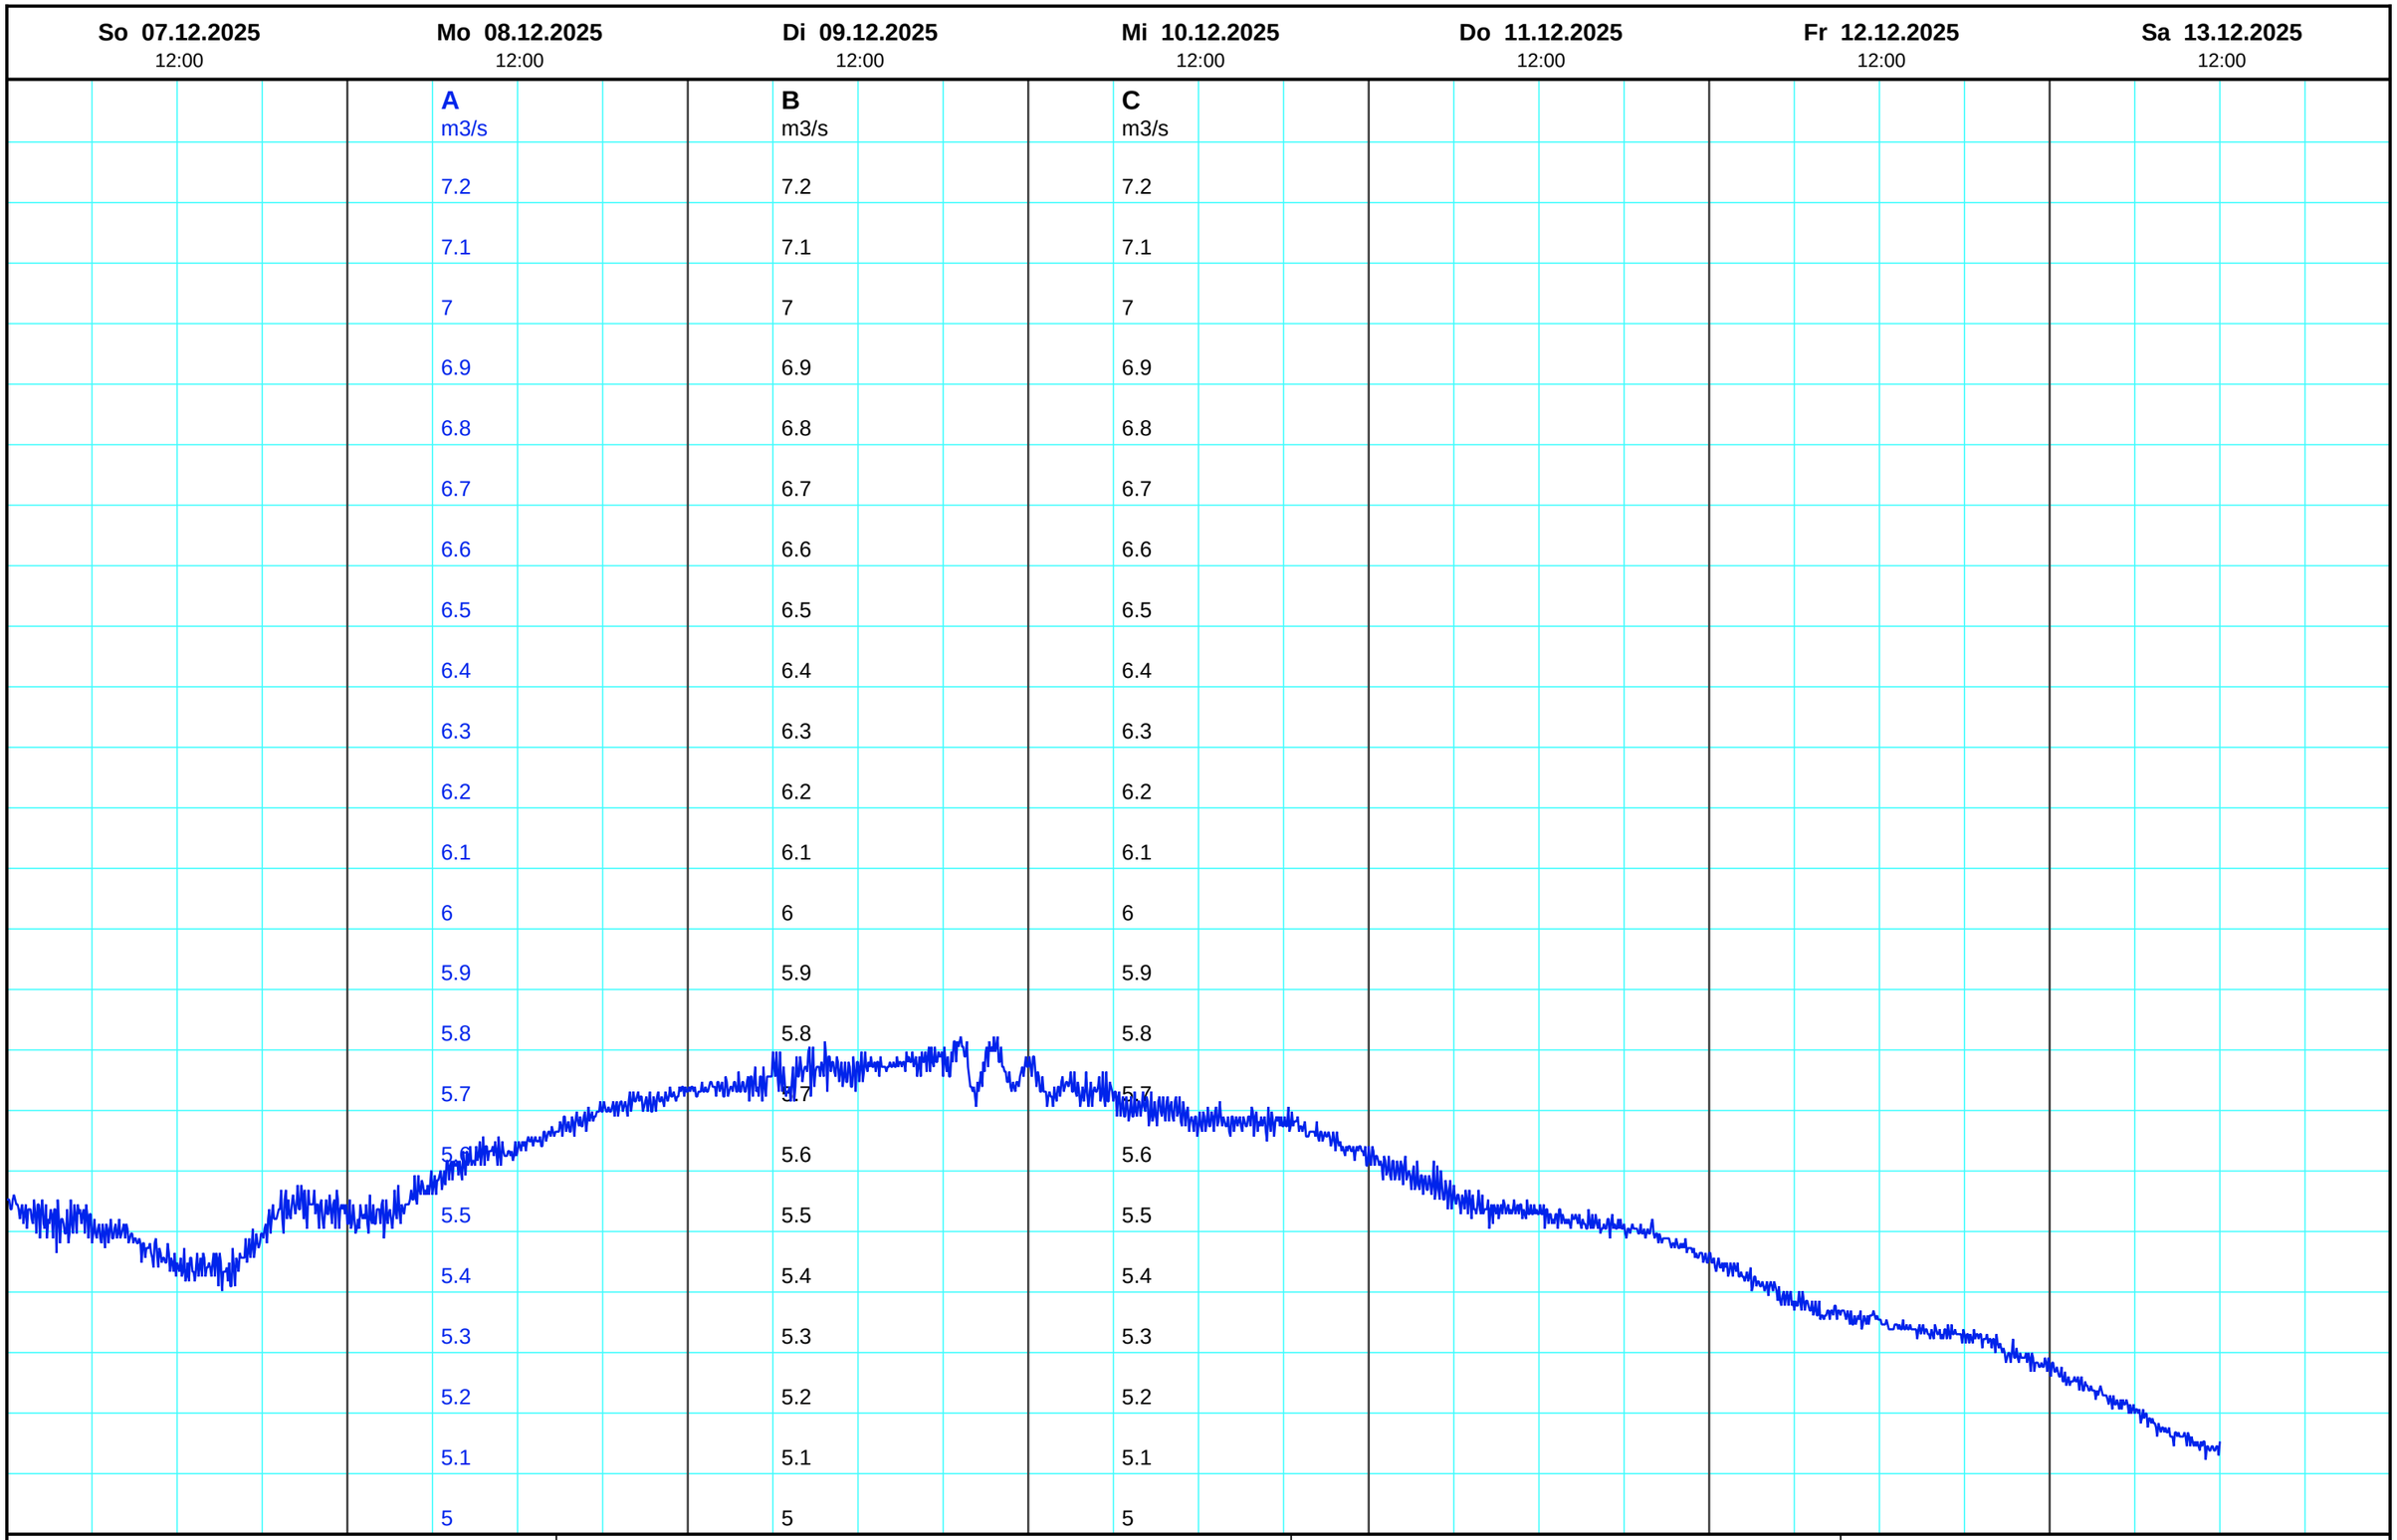

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A ——— 531 10 10 Abfluss m3/s/Glatt-Wuhrbrücke
B - - - - - Q(347) Messperiode 1977-2024;1.33 m3/s
C ····· Hochwassser Mai 1999 26.2 m3/s (max Wert Periode)

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Wochenganglinie
ZH 531 Glatt-Wuhrbrücke

13.12.2025

HydroPRO Grafik