


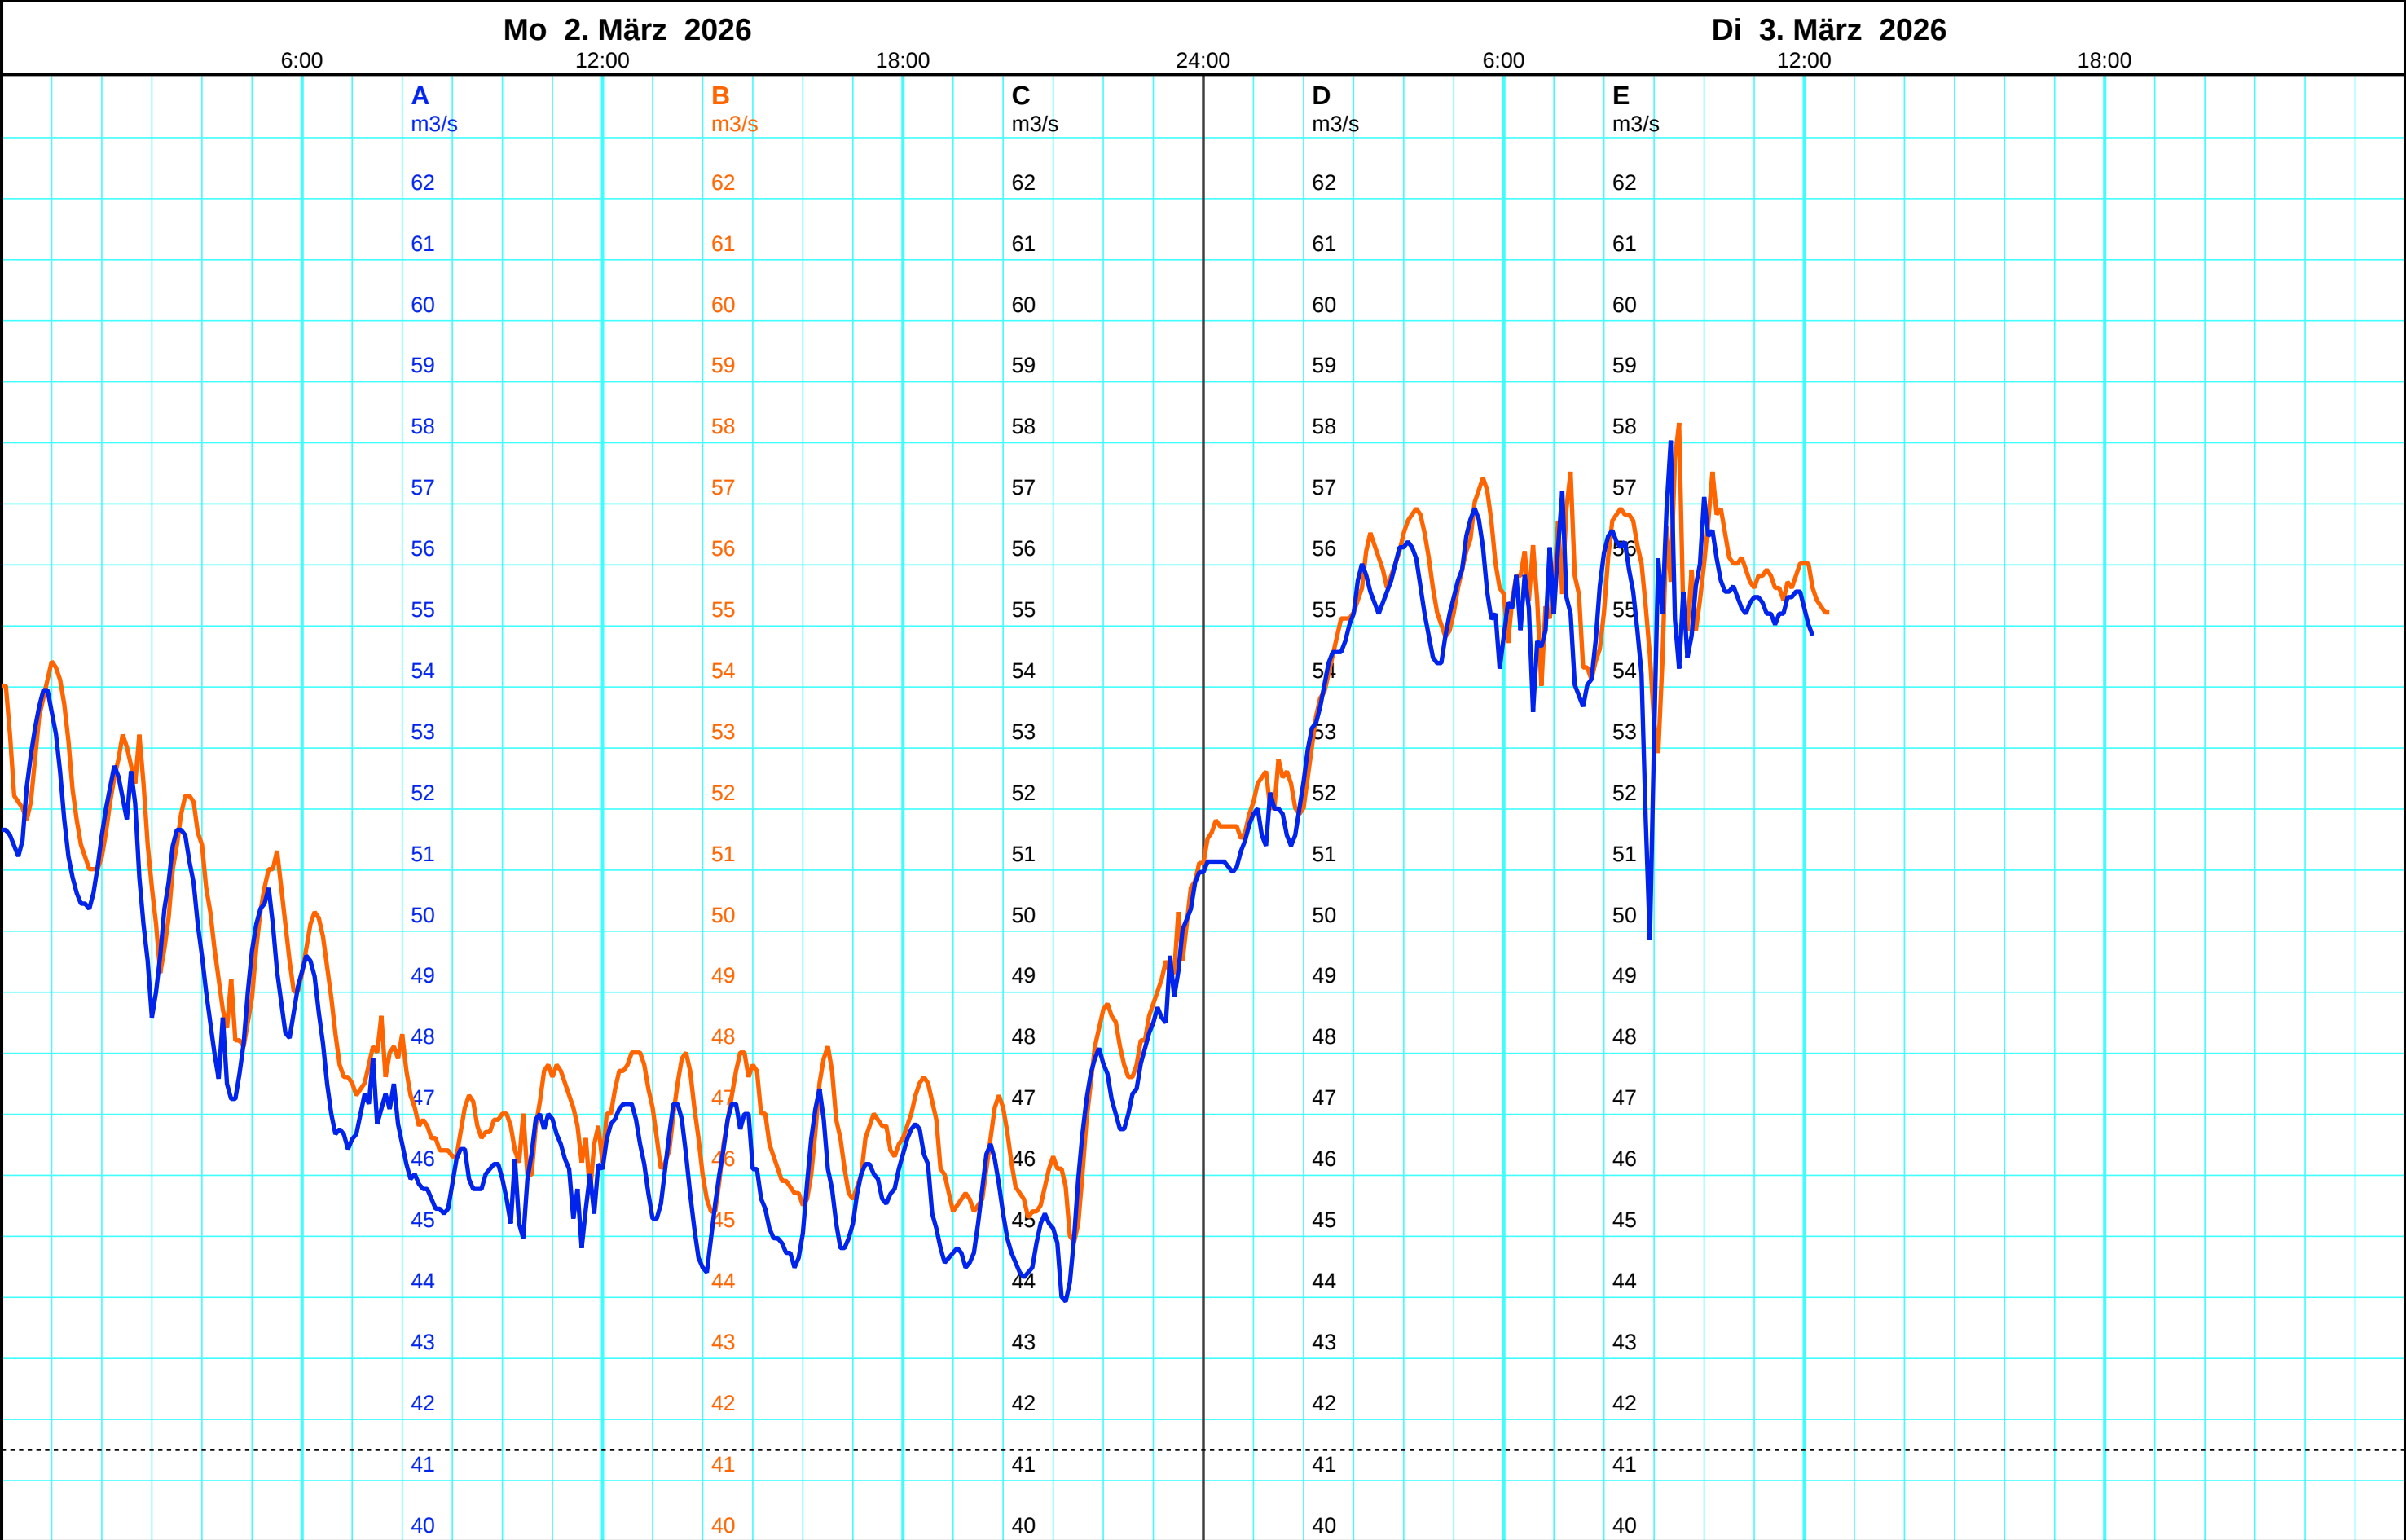

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A — Abfluss m3/s
- B — Gerechneter Limmatabfluss f. Limmattalalarm
- C - - - - - Q(347) Messperiode 1938-2020; 41.5 m3/s
- D Hochwasser Mai 1999; 590 m3/s
- E - - - - - Max.Wert Messperiode (22.05.99); 590 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Limmat-Zch.Unterhard (LH 2099)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

03.03.2026

HydroPRO Grafik