

Do 13. März 2025

Fr 14. März 2025

6:00

12:00


18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

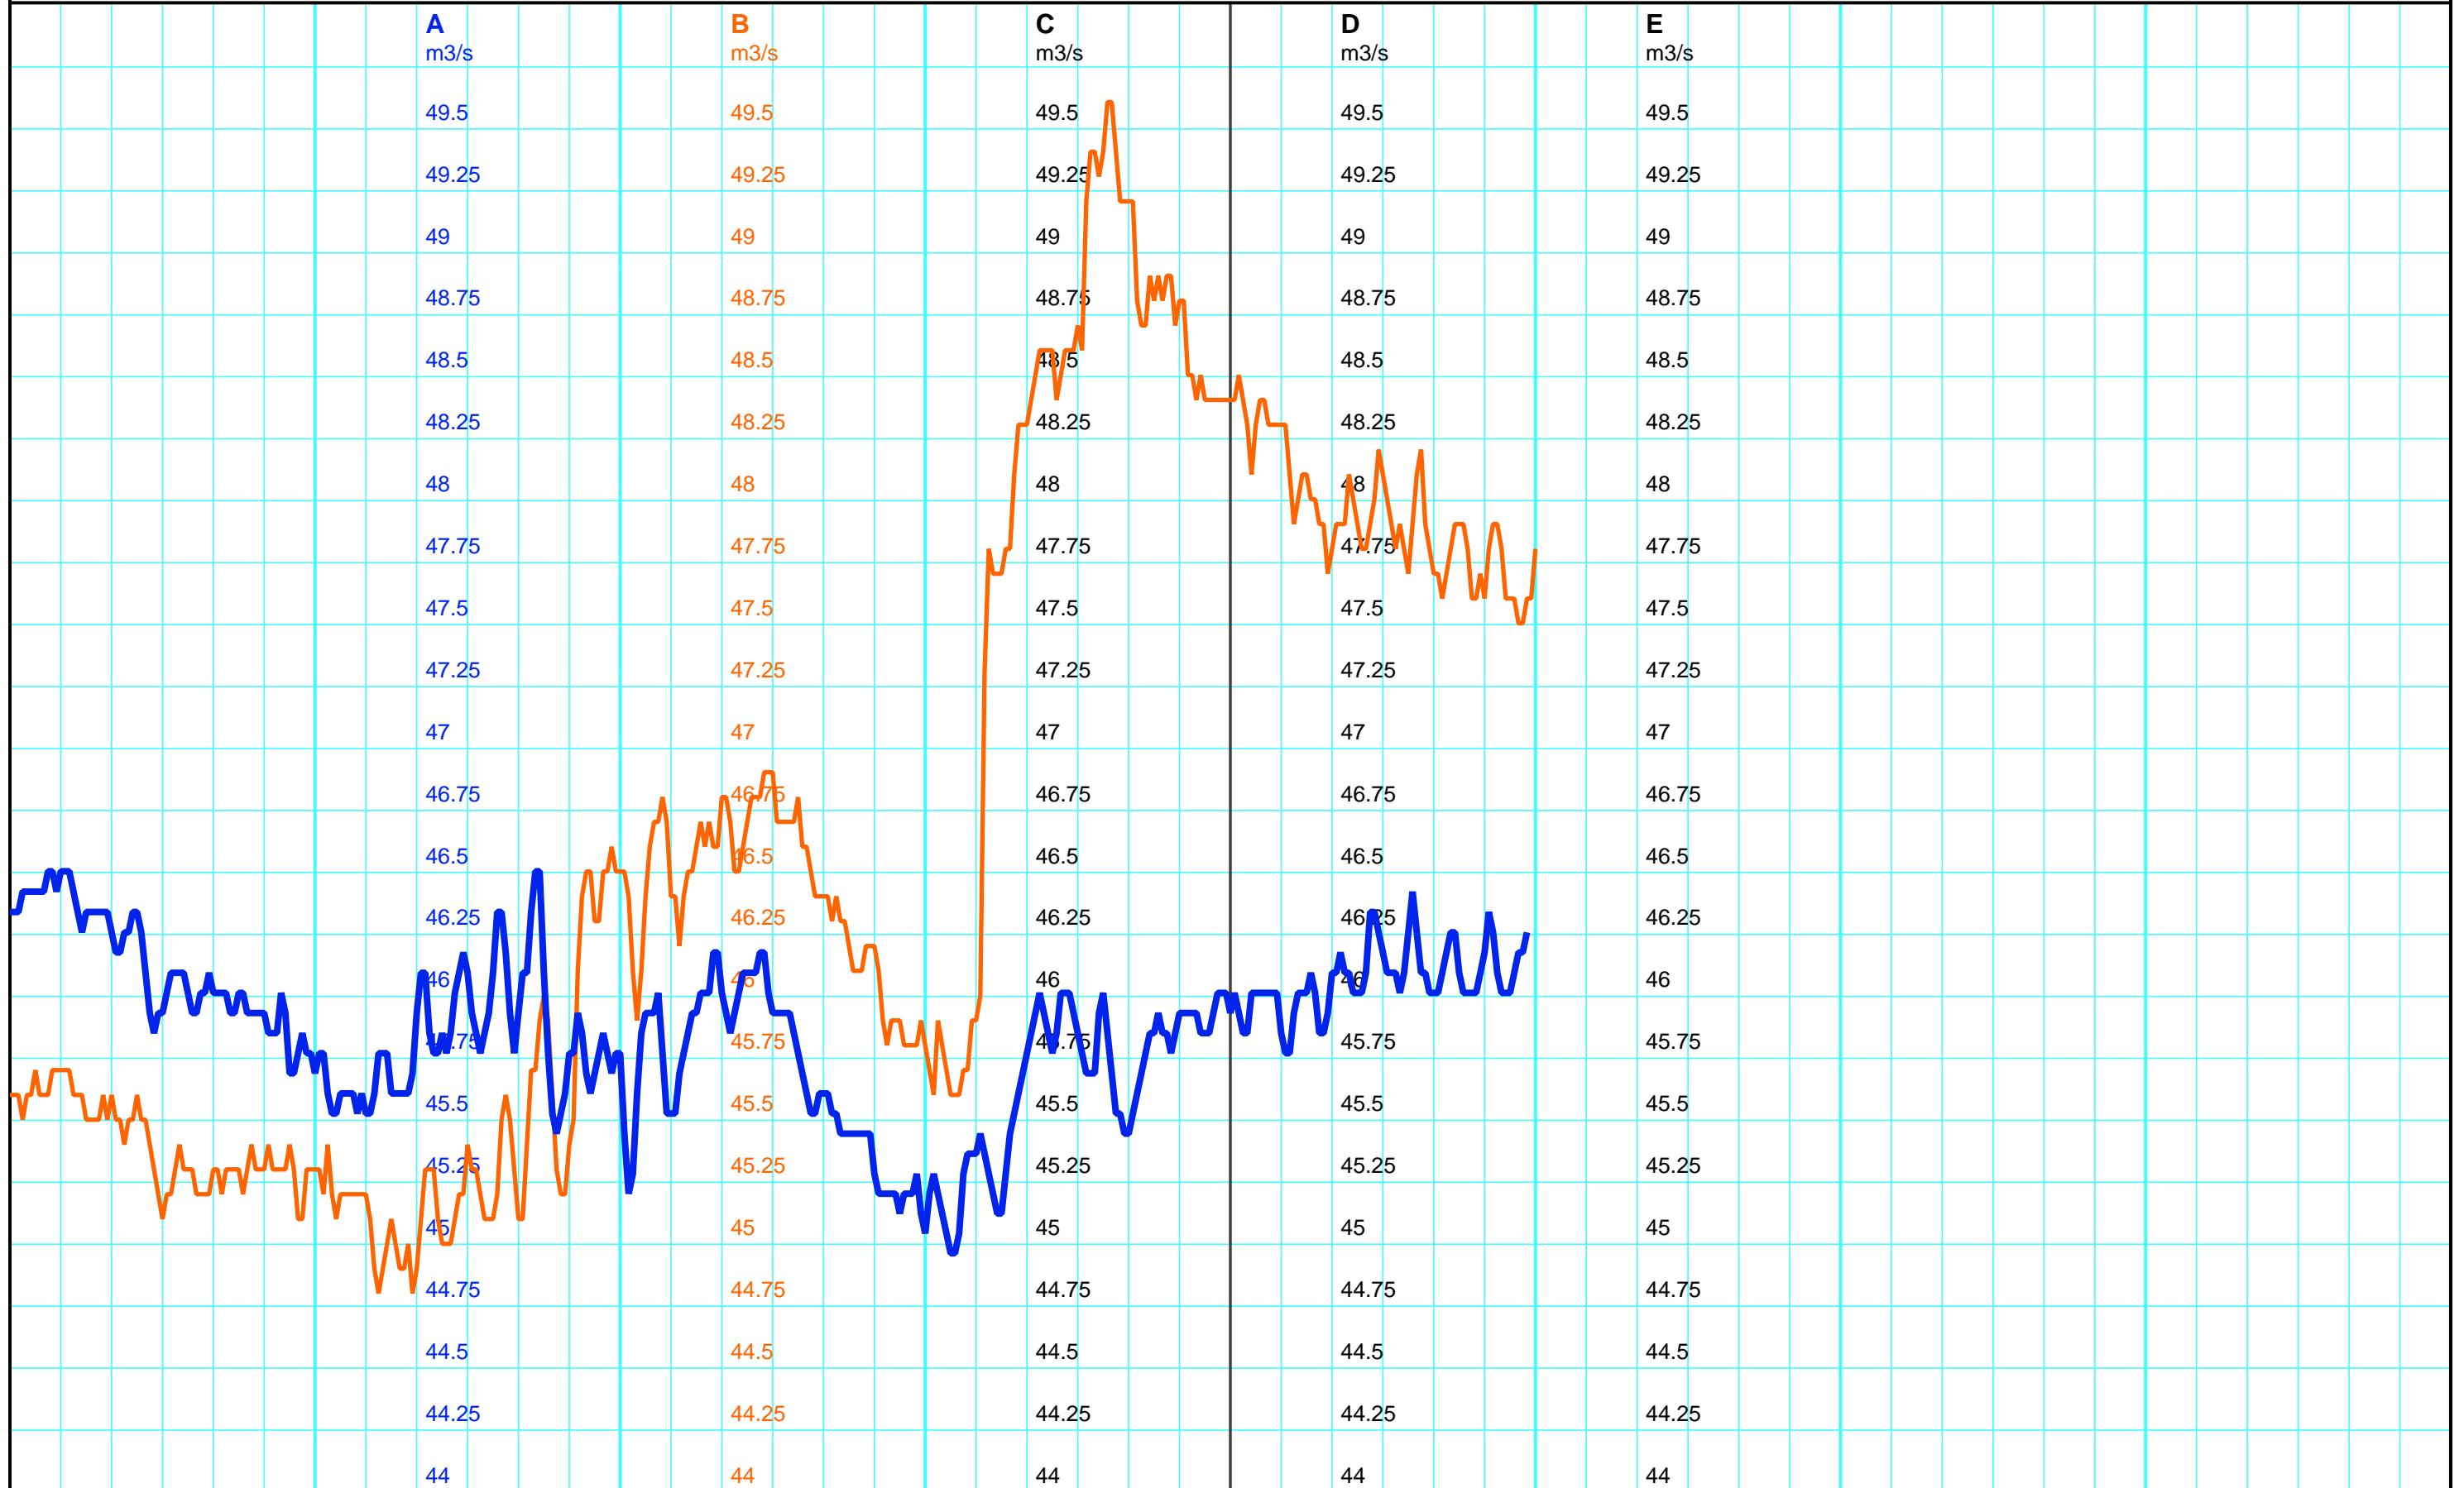

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A — Abfluss m3/s
- B — Gerechneter Limmatabfluss f. Limmattalalarm
- C ····· Q(347) Messperiode 1938-2017; 41.4 m3/s
- D ····· Hochwasser Mai 1999; 590 m3/s
- E ····· Max. Wert Messperiode (22.05.99); 590 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Limmat-Zch.Unterhard (LH 2099)
Prov. Abflussganglinie
des letzten Tages

14.03.2025

HydroPRO Grafik