

So 15. September 2024

Mo 16. September 2024

6:00

12:00


18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

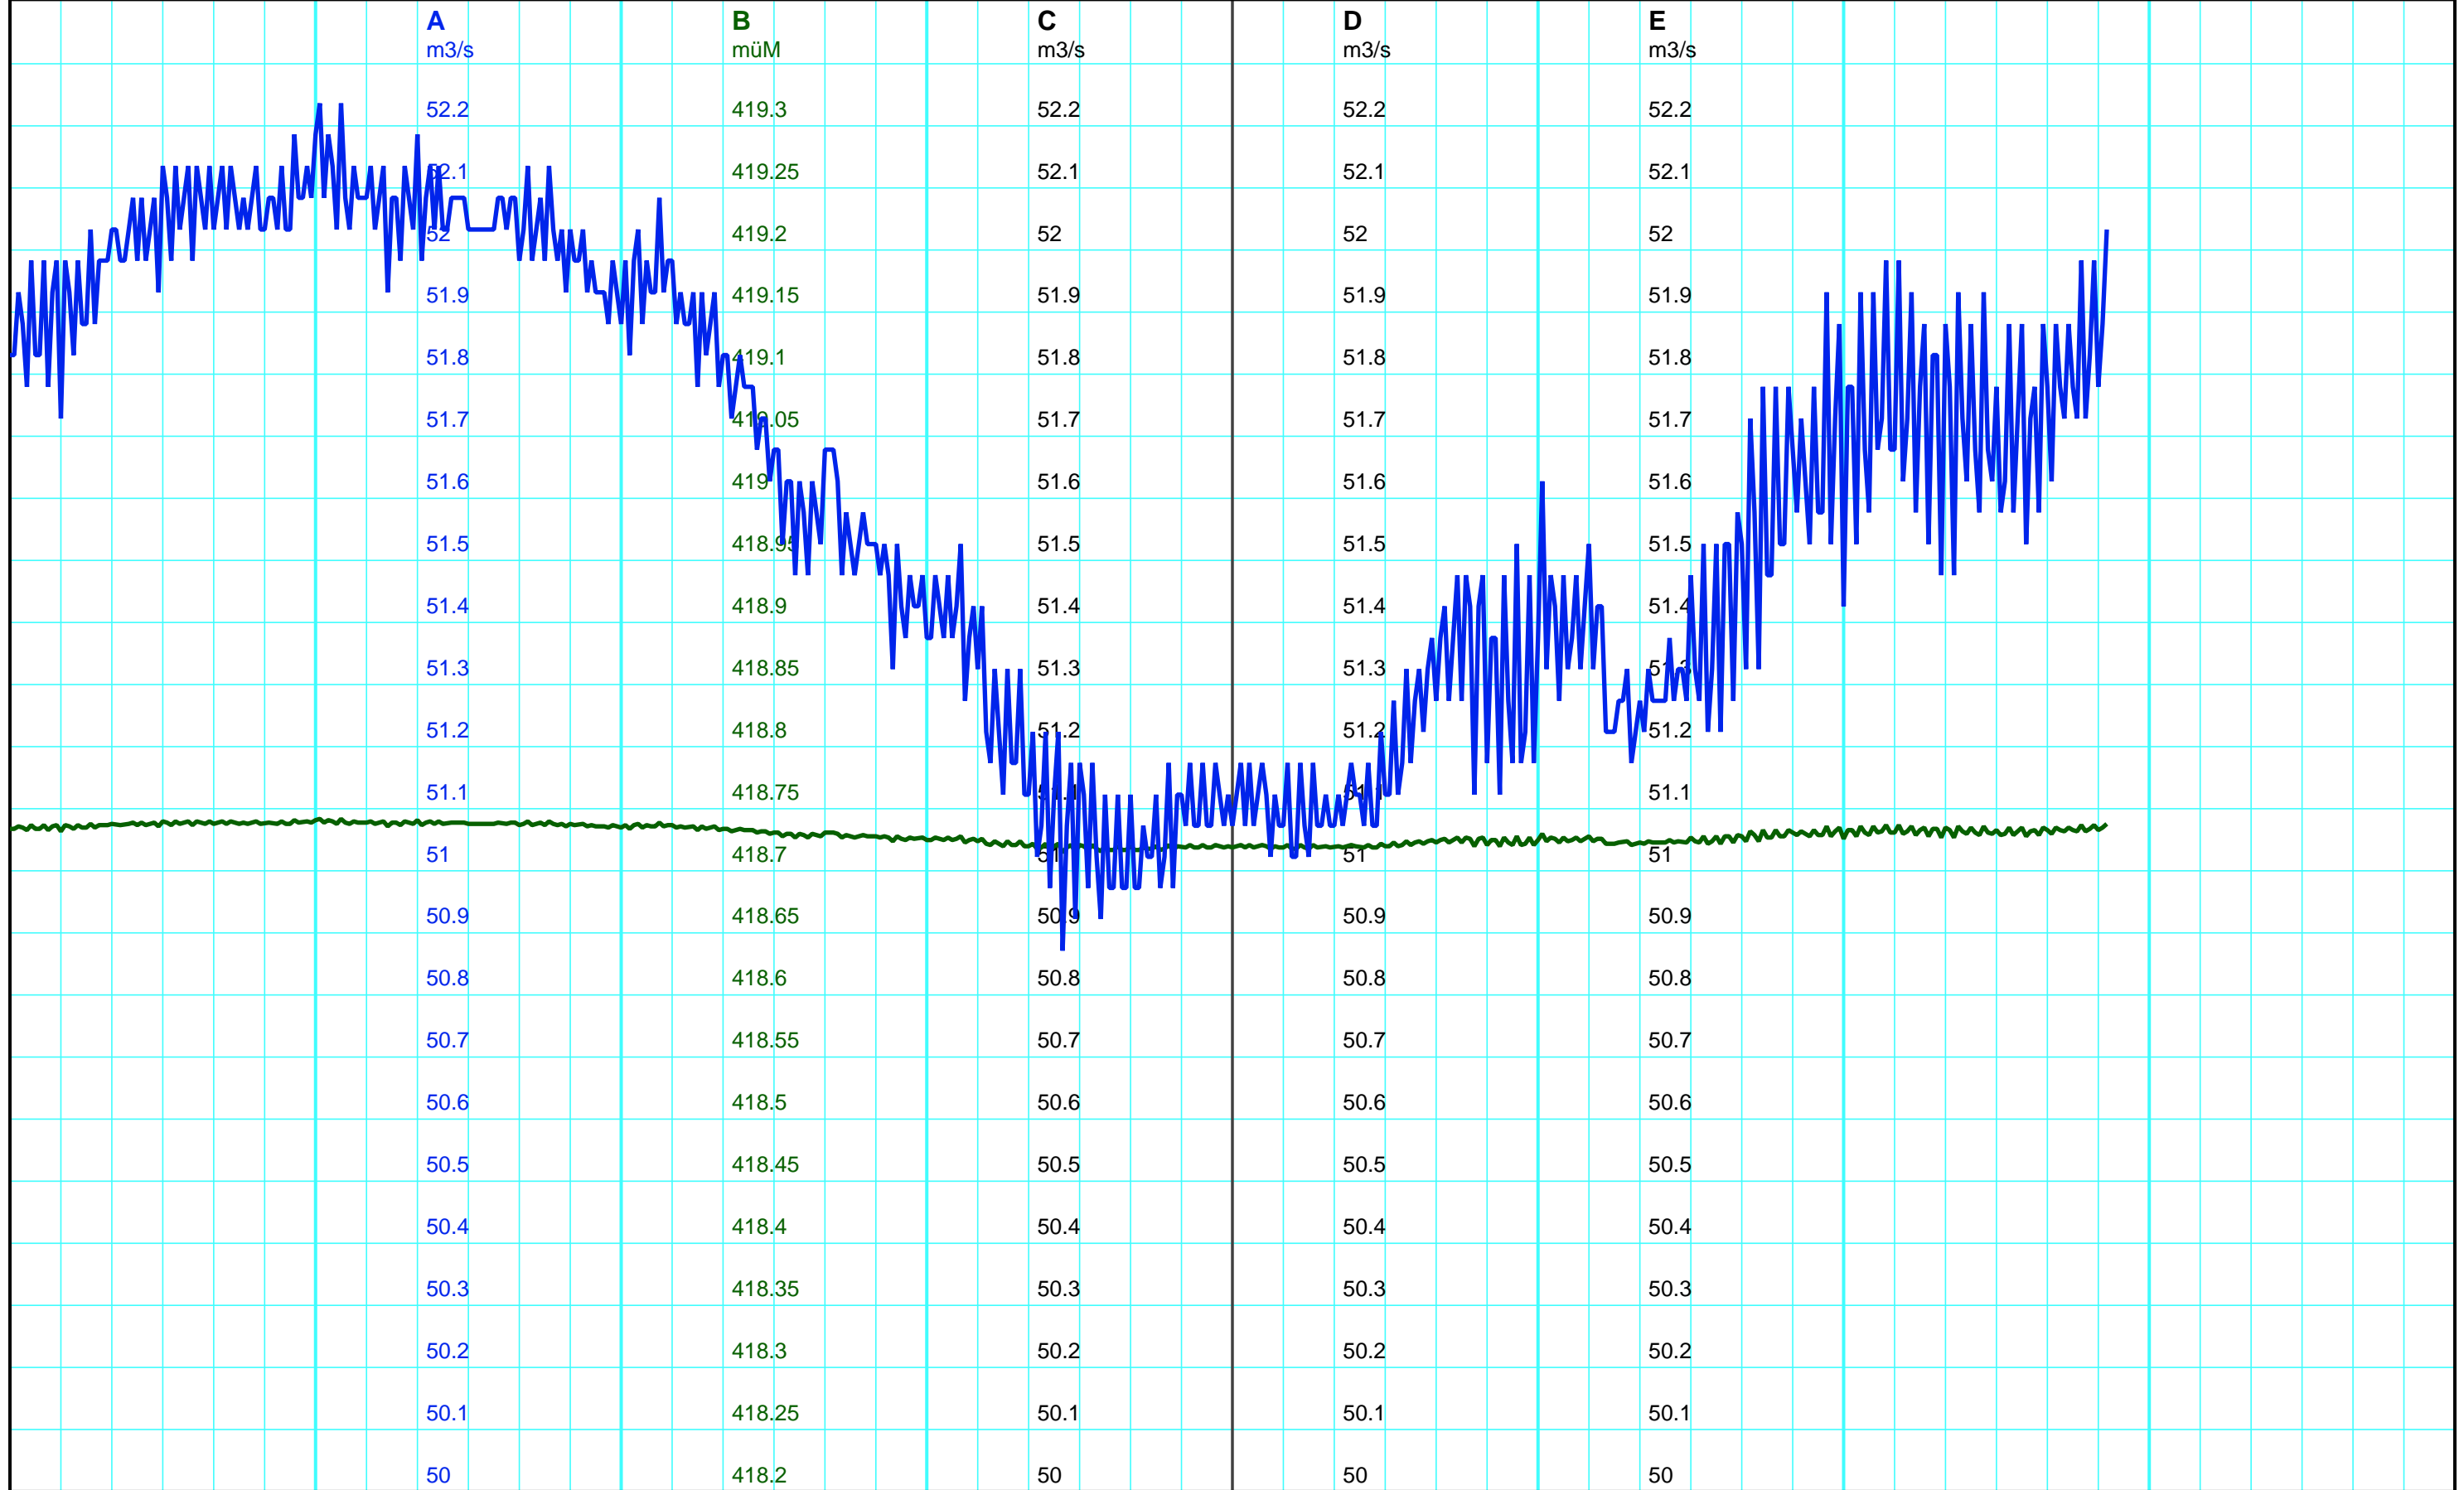

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A — Abfluss m3/s
- B — 2104 02 00 Pegel müM/Linthkanal-Weesen
- C - - - - - Q(347) Messperiode 1935-2017; 17.9 m3/s
- D ······· Hochwasser Mai 1999; 290 m3/s
- E ■■■■■ Max. Wert Messperiode (Juni 1953); 295 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Linthkanal-Weesen (LH 2104)**  
**Prov. Abflussganglinie**  
**des letzten Tages**

16.09.2024

HydroPRO Grafik