


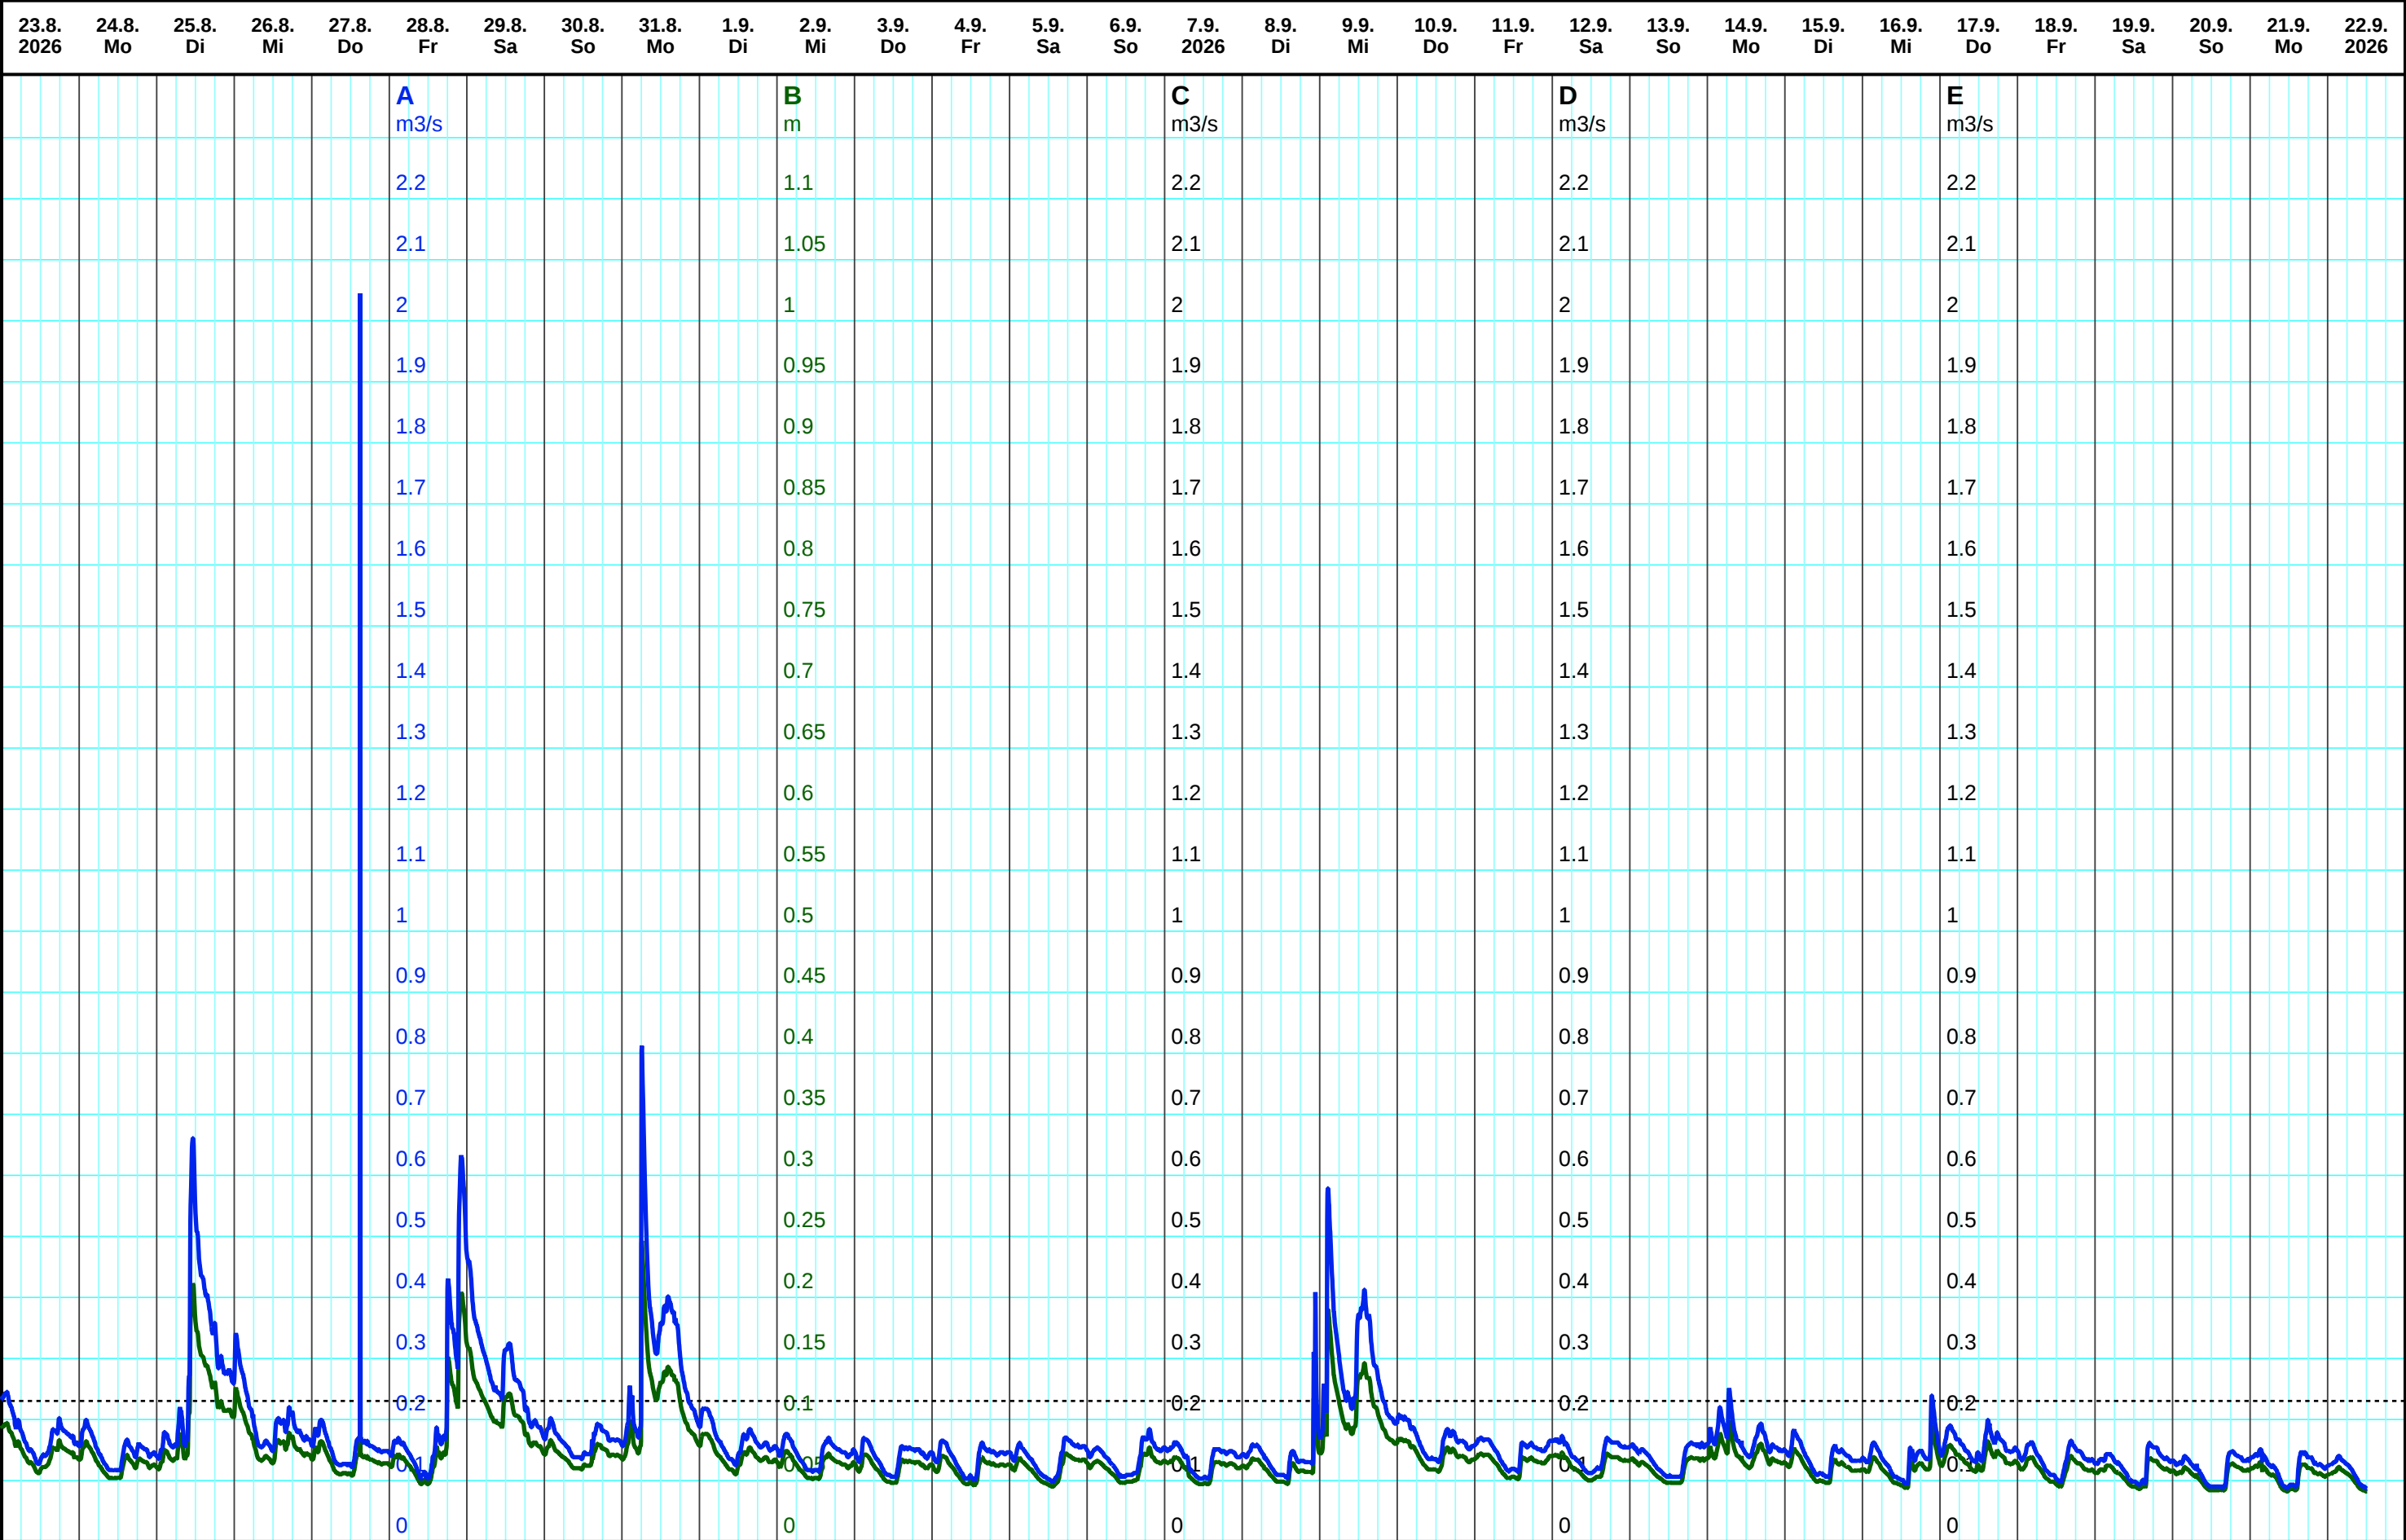

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A — Abfluss m3/s
- B — Pegel m ü.M. (Pegelnulldpunkt 383.461 m ü.M.)
- C - - - - - Q(347) Messperiode 1986-2024; 0.227 m3/s
- D Hochwasser 8.8.2007; 73.3 m3/s
- E - . - . - . Max.Wert Messperiode (12.5.99); 93.6 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Reppisch-Dietikon (ZH 572)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

22.09.2026