


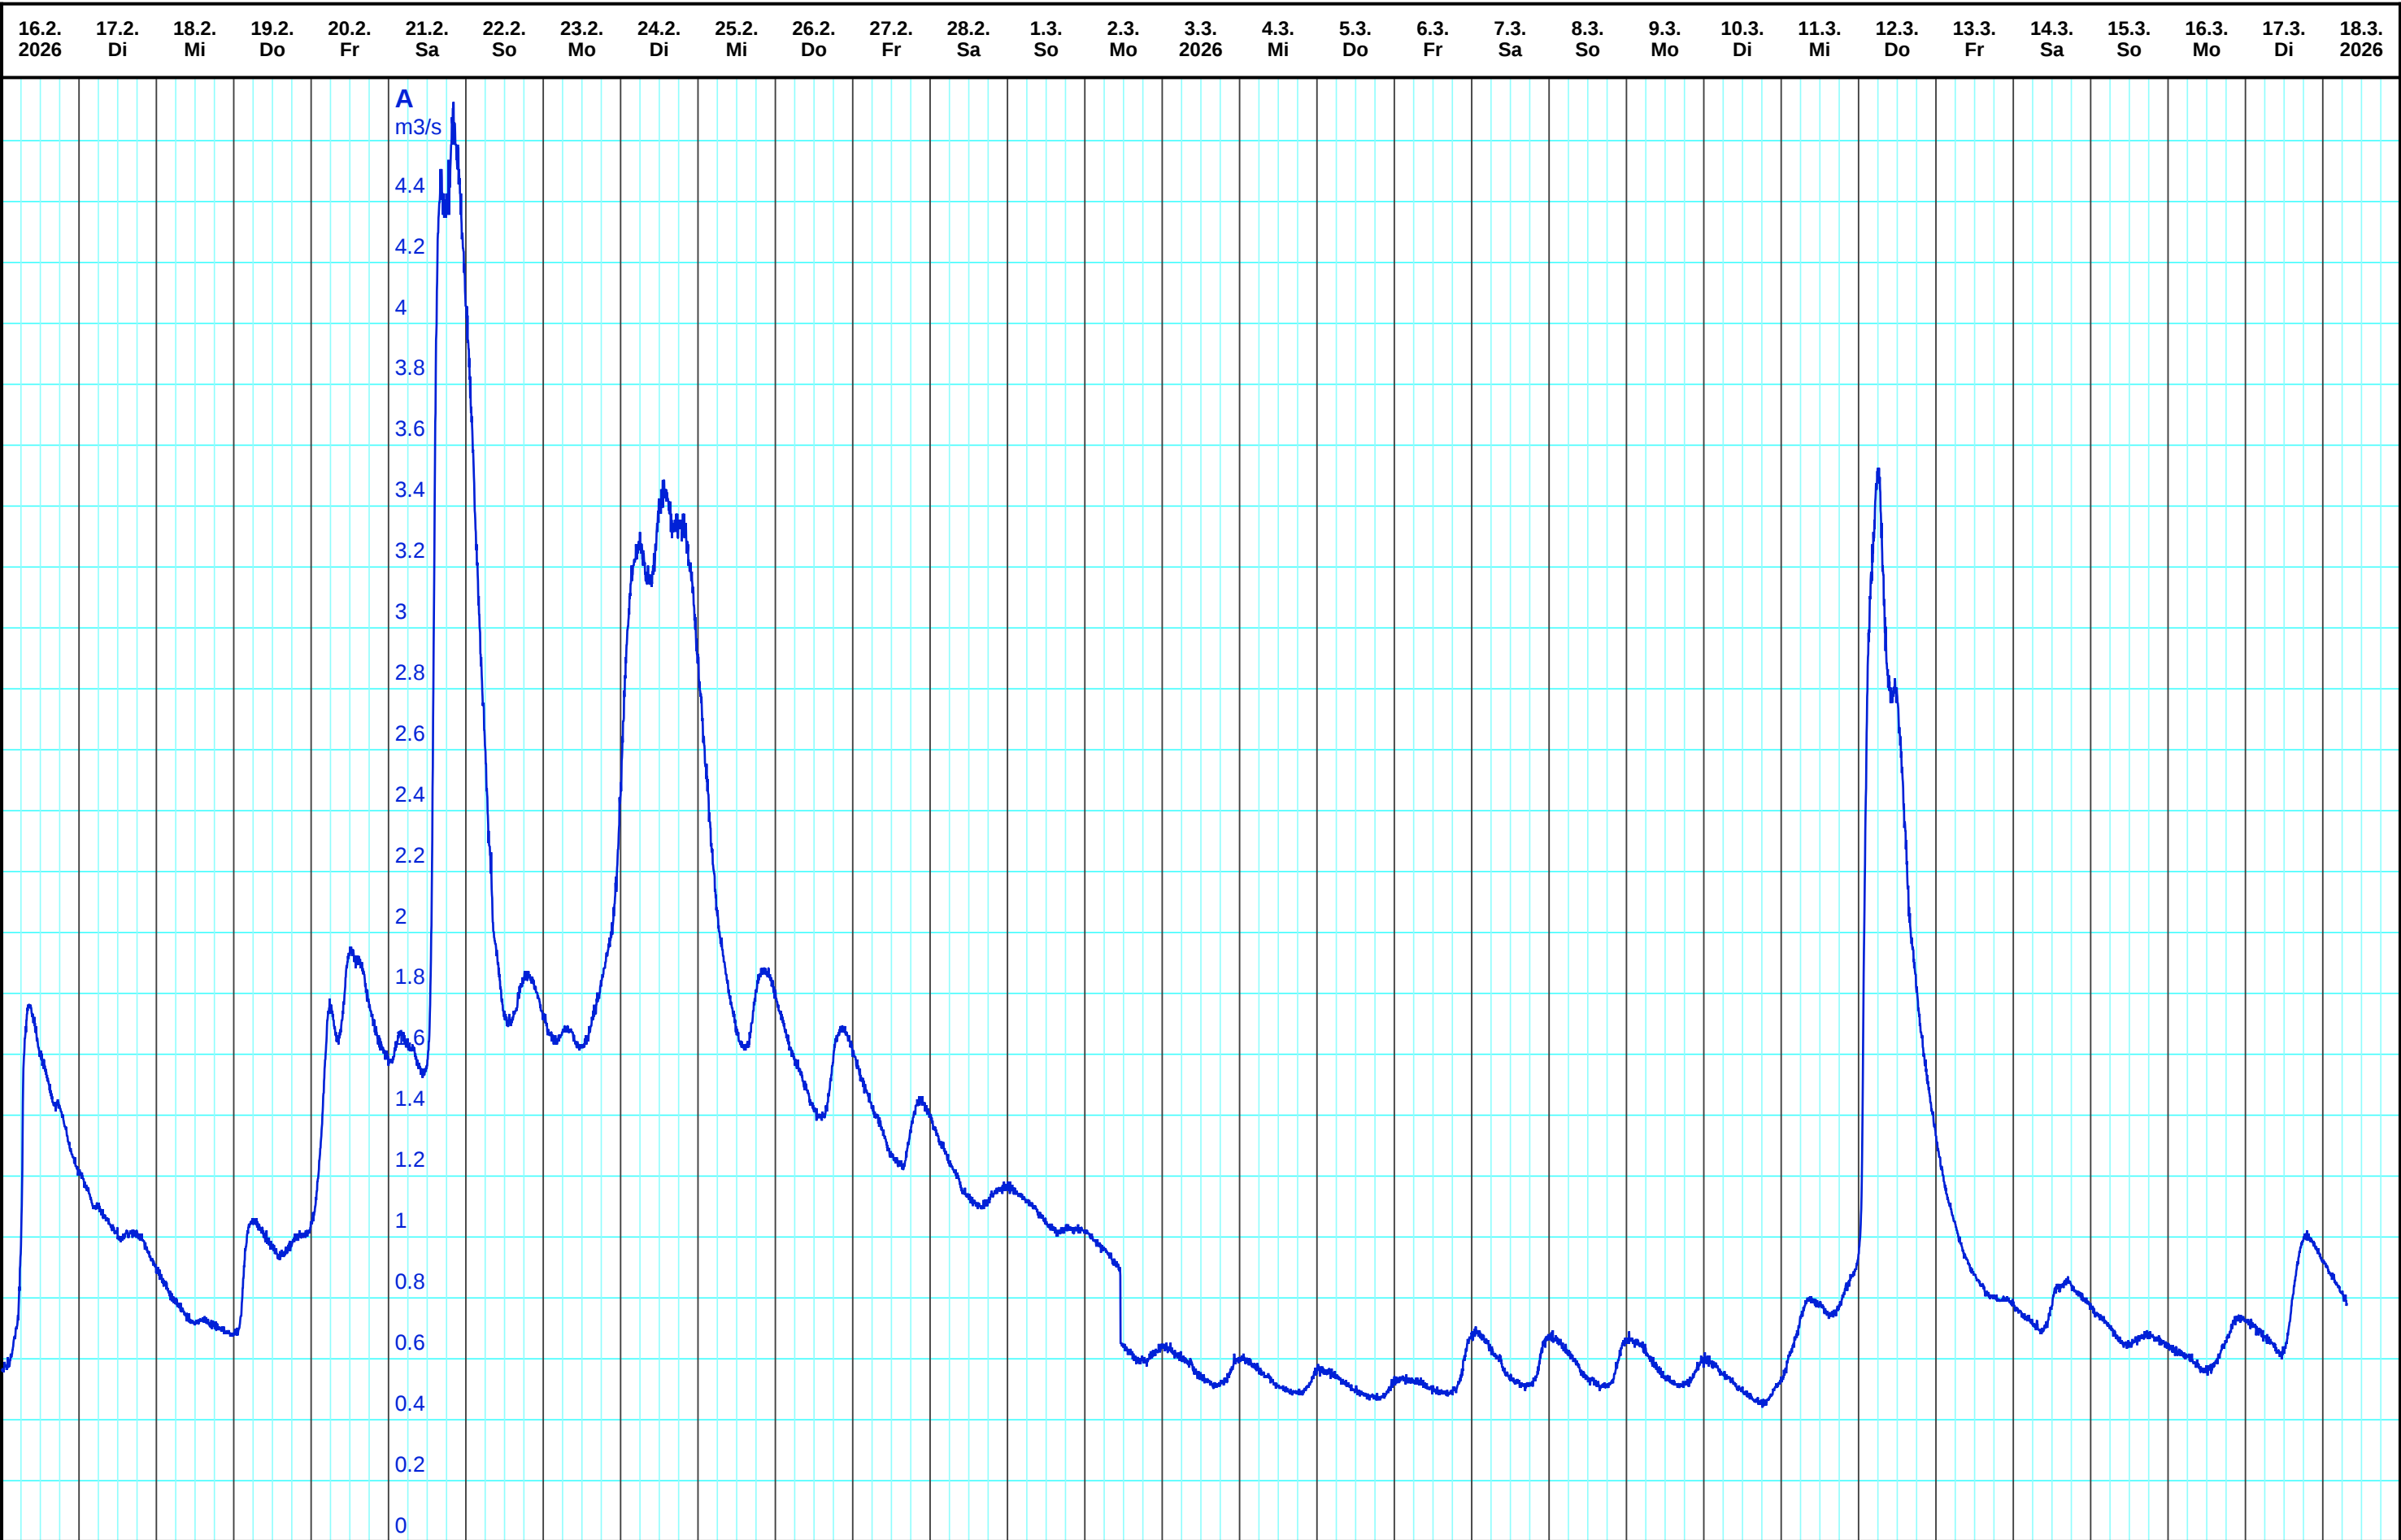

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — 4601 10 00 Abfluss m3/s/Steinenbach - Kaltbrunn, Steinen...

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

SG 4601 Steinenbach Kaltbrunn
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

18.03.2026

HydroPRO Grafik